


VZP Karlovy Vary  
protipožární dveře EI 45DP1-C3

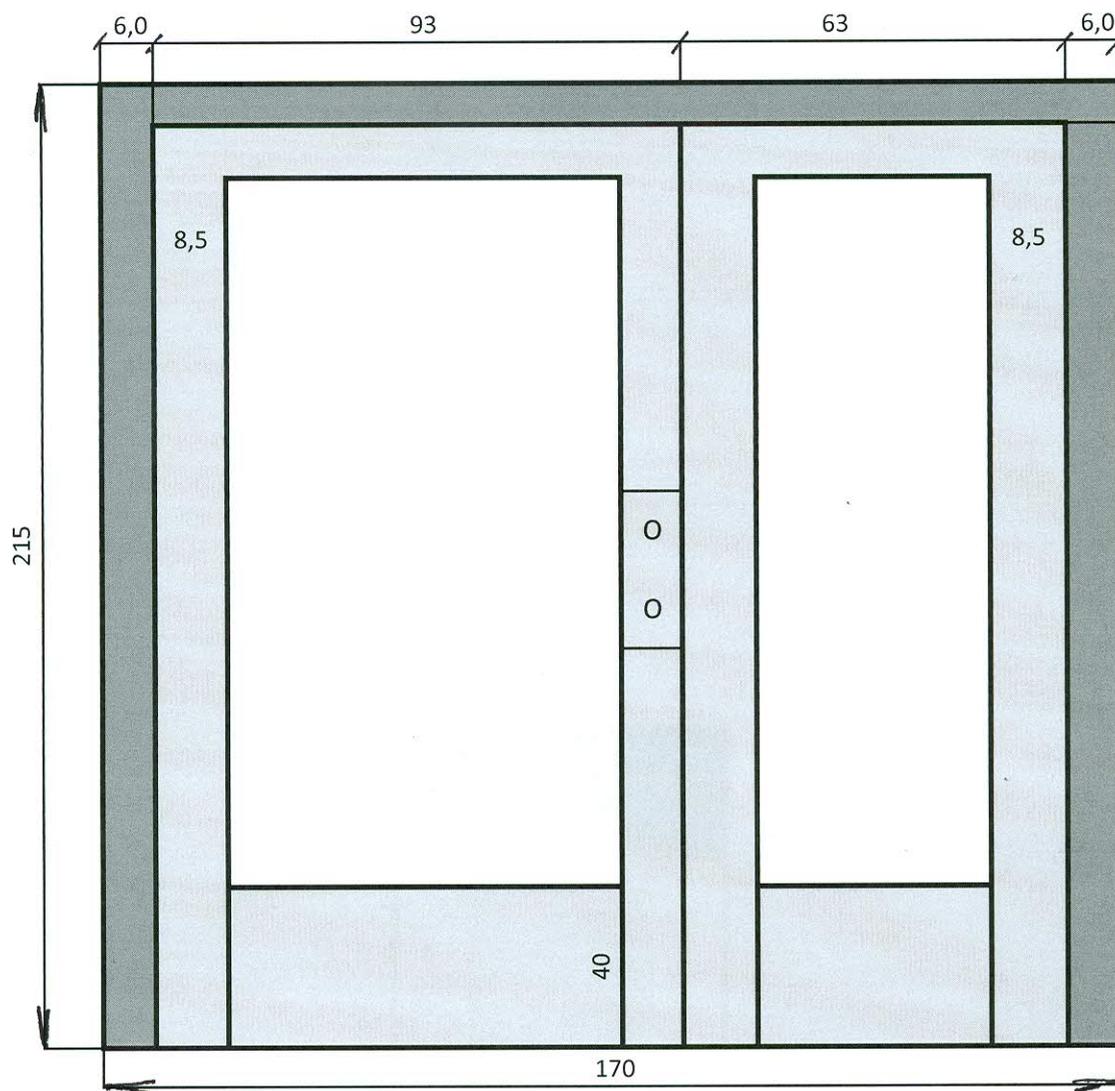

**Technické požadavky, specifikace**

*	celkové rozměry vč. zárubní: 215 x 170 cm - viz. výkres
*	provedení: dvoukřídlové, materiál AL / sklo
*	požární odolnost: <b>EI 45DP1-C3</b>
*	kování: klika x koule
*	zámek standardní, umožňující použití vložky ze systému generálního klíče, odpovídající schválenému typu protipožárních dveří
*	obě křídla budou vybavena samozavíračem s možnou koordinací zavírání
*	mezi křídlem a zárubní bude osazena přechodka (např. ASSA EBLOY EA 280 úzká) v místech, kde je na stávajících dveřích - viz foto.
*	menší zafixované křídlo bude vybaveno el. otevíračem s příslušnou požární odolností, nízkoodběrovým (12V DC) s reverzní funkcí a kontaktem v provedení dle schváleného standardu výrobce dveří.
*	Tímto křídlem musí být protažen ohebný 4 žilový vodič (2 páry) se splétaným jádrem. V případě poruchy musí být možná výměna vodiče. Nutná rezerva pro připojení do systému ACS v délce 5m.