


Pavilon B – Půdorys 3.NP – byt 402

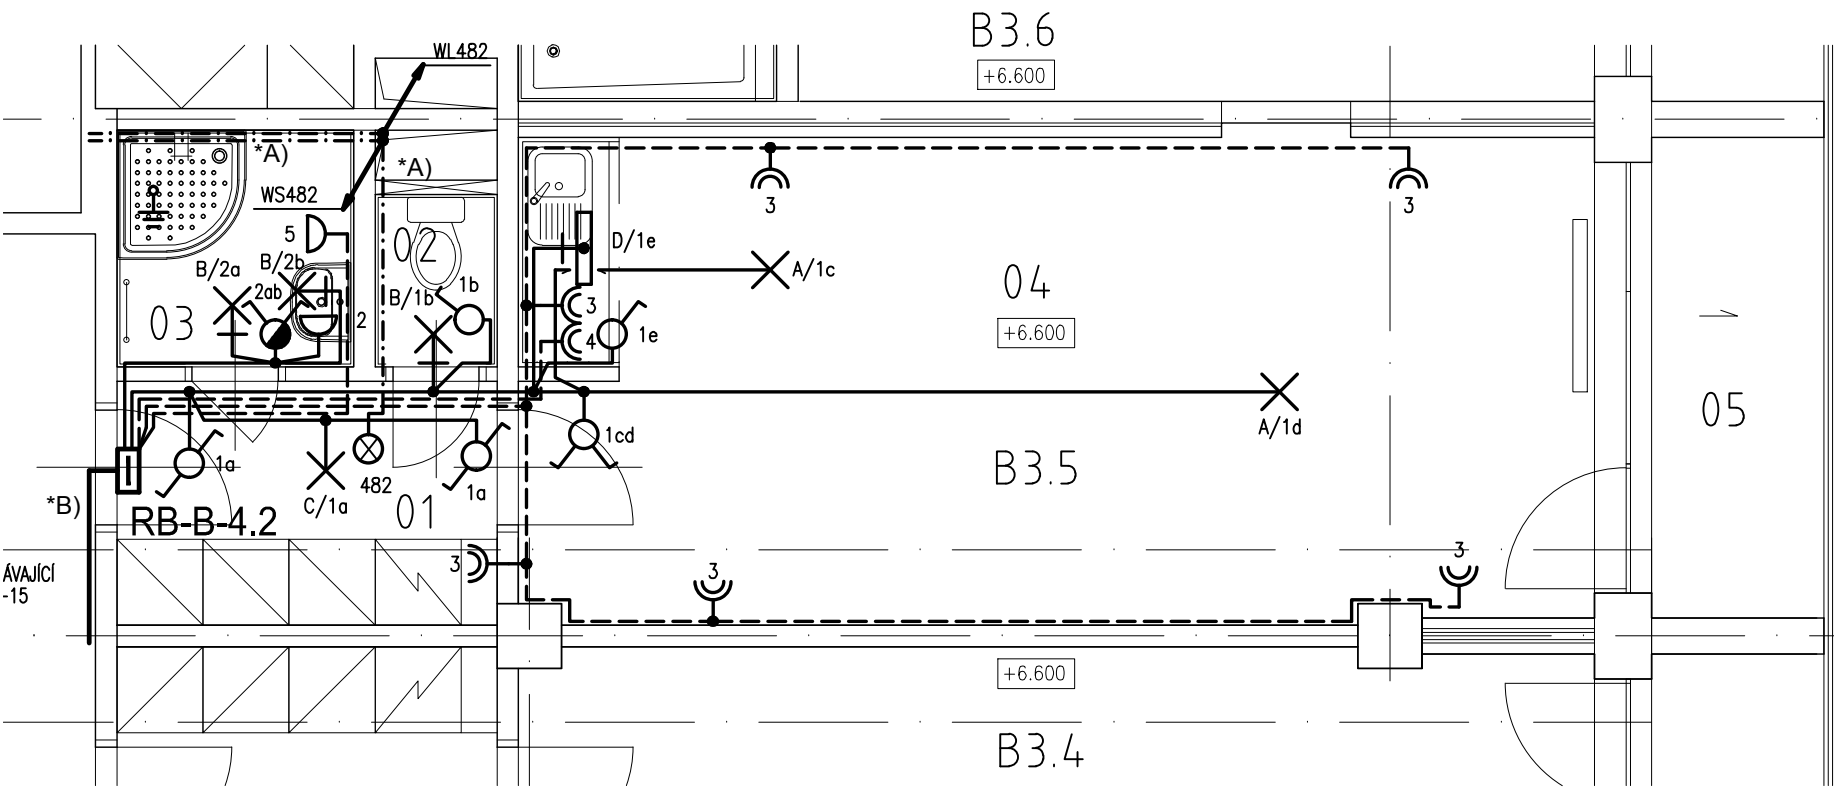

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M ²	OSVĚTLENOST [lx]	VNĚJŠÍ VLIVY
1	2	3	4	5
01	CHODBA	4,50	100	
02	WC	1,02	200	
03	KOUPELNA	2,72	200	*1)
04	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,08	200/INT.	*2)
05	LODŽIE	4,02	–	AB7, AD3

- *1) ELEKTROINSTALACI PROVÉST DLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2
*2) ELEKTROINSTALACI PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed.3

Rozvodná soustava:

1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

Prostředky základní ochrany při normálním provozu :

- základní izolace živých částí
- přepážky nebo kryty

Požadavky na ochranu při poruše :

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy

Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení :

Normální ochrana :

- automatické odpojení od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace

Doplňná ochrana :

- automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič

POZNÁMKA

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU
DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A VYHL. 23/2008 Sb..

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU PROVÉST ROZVODY DLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

LEGENDA SVÍTIDEL A PŘÍSTROJŮ:

- A – interiérové s komp. zářivkami (ekvivalent žárovkovému svítidlu 1x100W, 2x60W), IP 20
B – přisazené s komp. zářivkami (ekvivalent žárovkovému svítidlu 1x60W), IP 43, třída ochrany II
C – přisazené s komp. zářivkami (ekvivalent žárovkovému svítidlu 1x60W), IP 20
D – zářivkové přisazené s prizmatickým krytem, 1x18W, IP 43, tř. ochrany II

*A)
STÁVAJÍCÍ KABELY K VENTILÁTORŮM ZACHOVAT FUNKČNÍ VČETNĚ OVLÁDÁNÍ.
PRO BUDOUCÍ VÝMĚNU KABELŮ ZALOŽIT PROTAHOVACÍ TRUBKY Ø 23mm.

*B)
KABEL ULOŽIT DO ŽLABU LHD 40x40 mm.



jednopolový spínač pod omítku, bílý, řazení 1, 10A, IP 20

sériový přepínač pod omítku, bílý, řazení 5, 10A, IP 20

střídavý přepínač pod omítku, bílý, řazení 6, 10A, IP 20

tlačítkový ovladač pod omítku, bílý, řazení 1/OS, 10A, IP 20

sériový přepínač pod omítku, bílý, řazení 5, 10A, IP 44

zásuvka dvojnásobná pod omítku, bílá, 16A, IP 20

zásuvka jednoduchá pod omítku, bílá, 16A, IP 44

doplňující pospojování

±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing. Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 15–02–2016/12
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod	Datum: 12/2016	Měřítko: 1:50
Název akce: Renovace a stavební úpravy bytu č. 401 a 402 v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě Název výkresu: F.1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky Pavilon B – Půdorys 3.NP – byt 402		
Vypracoval: Ing. Bršlica	Formát: A3 / 2xA4	Pořadové číslo výkresu: 04
Projektant: Ing. Bršlica		
Kontroloval: Ing. Bršlica	Archivní číslo:	15–02–2016 097/2
HIP: Ing. Červenka		