

POZNÁMKA:

- RH
 - SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ – 4 POLE
 - ROZMĚRY [š x v x h] : 3000 x 2000 x 800 mm
 - KRYTÍ : IP44
 - PŘÍVOD : SPODEM
 - VÝVODY : SPODEM
 - INSTALOVANÝ VÝKON: $P_i = 572,6 \text{ kW}$
 - SOUDOBÝ PŘÍKON : $P_p = 91,5 \text{ kW}$
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA DLE ČSN EN 661293:
 - 3+PEN ~50Hz 400V/TN–C
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41:
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJ

List/Listů
1/4



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz




Ing. Václav VLACH
projektová činnost elektro
Budyšínská 2539, 470 06 Česká Lípa
mobil: 608024967
e-mail: vvlproj@volny.cz

PROJEKTANT

AKCE :


CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY


ZADAVATEL :	SPŠ, ČESKÁ LÍPA, HAVLÍČKOVA 426, p.o., HAVLÍČKOVA 426/5, ČESKÁ LÍPA	ZAK. ČÍSLO:	D/16-058-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	04/2017
VYPRACOVAL:	Ing. Václav VLACH	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	Ing. Václav VLACH	MĚŘITKO:	-
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
D.1.4.3 - Elektroinstalace		D.1.4.3	
Hlavní rozvaděč RH - úprava - přehledové schéma		12	

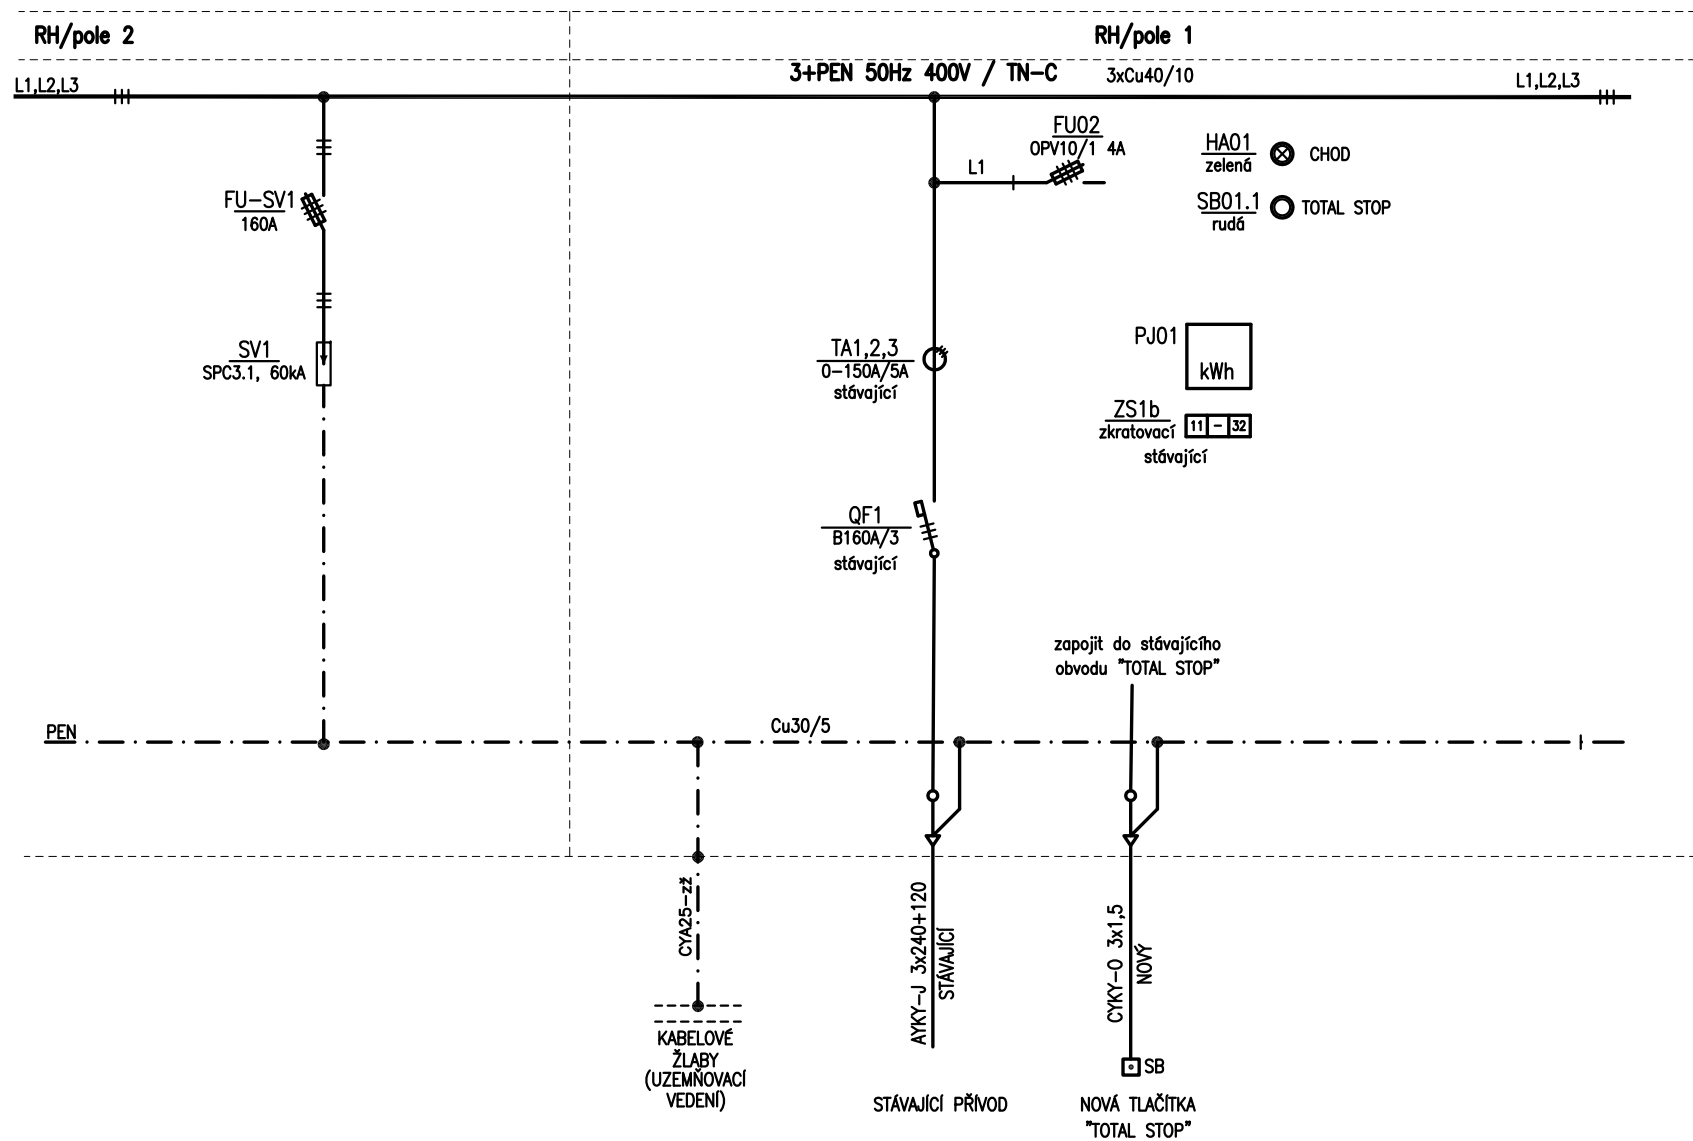

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000VAC

Akce	SPŠ, ČESKÁ LÍPA, HAVLÍČKOVA 426, p.o., CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY	Příloha D.1.4.3 - Elektroinstalace Hlavní rozvaděč RH - úprava - přehledové schéma	Č. přílohy D.1.4.3 12	List/Listů 2/4
------	---	--	-----------------------------	-------------------

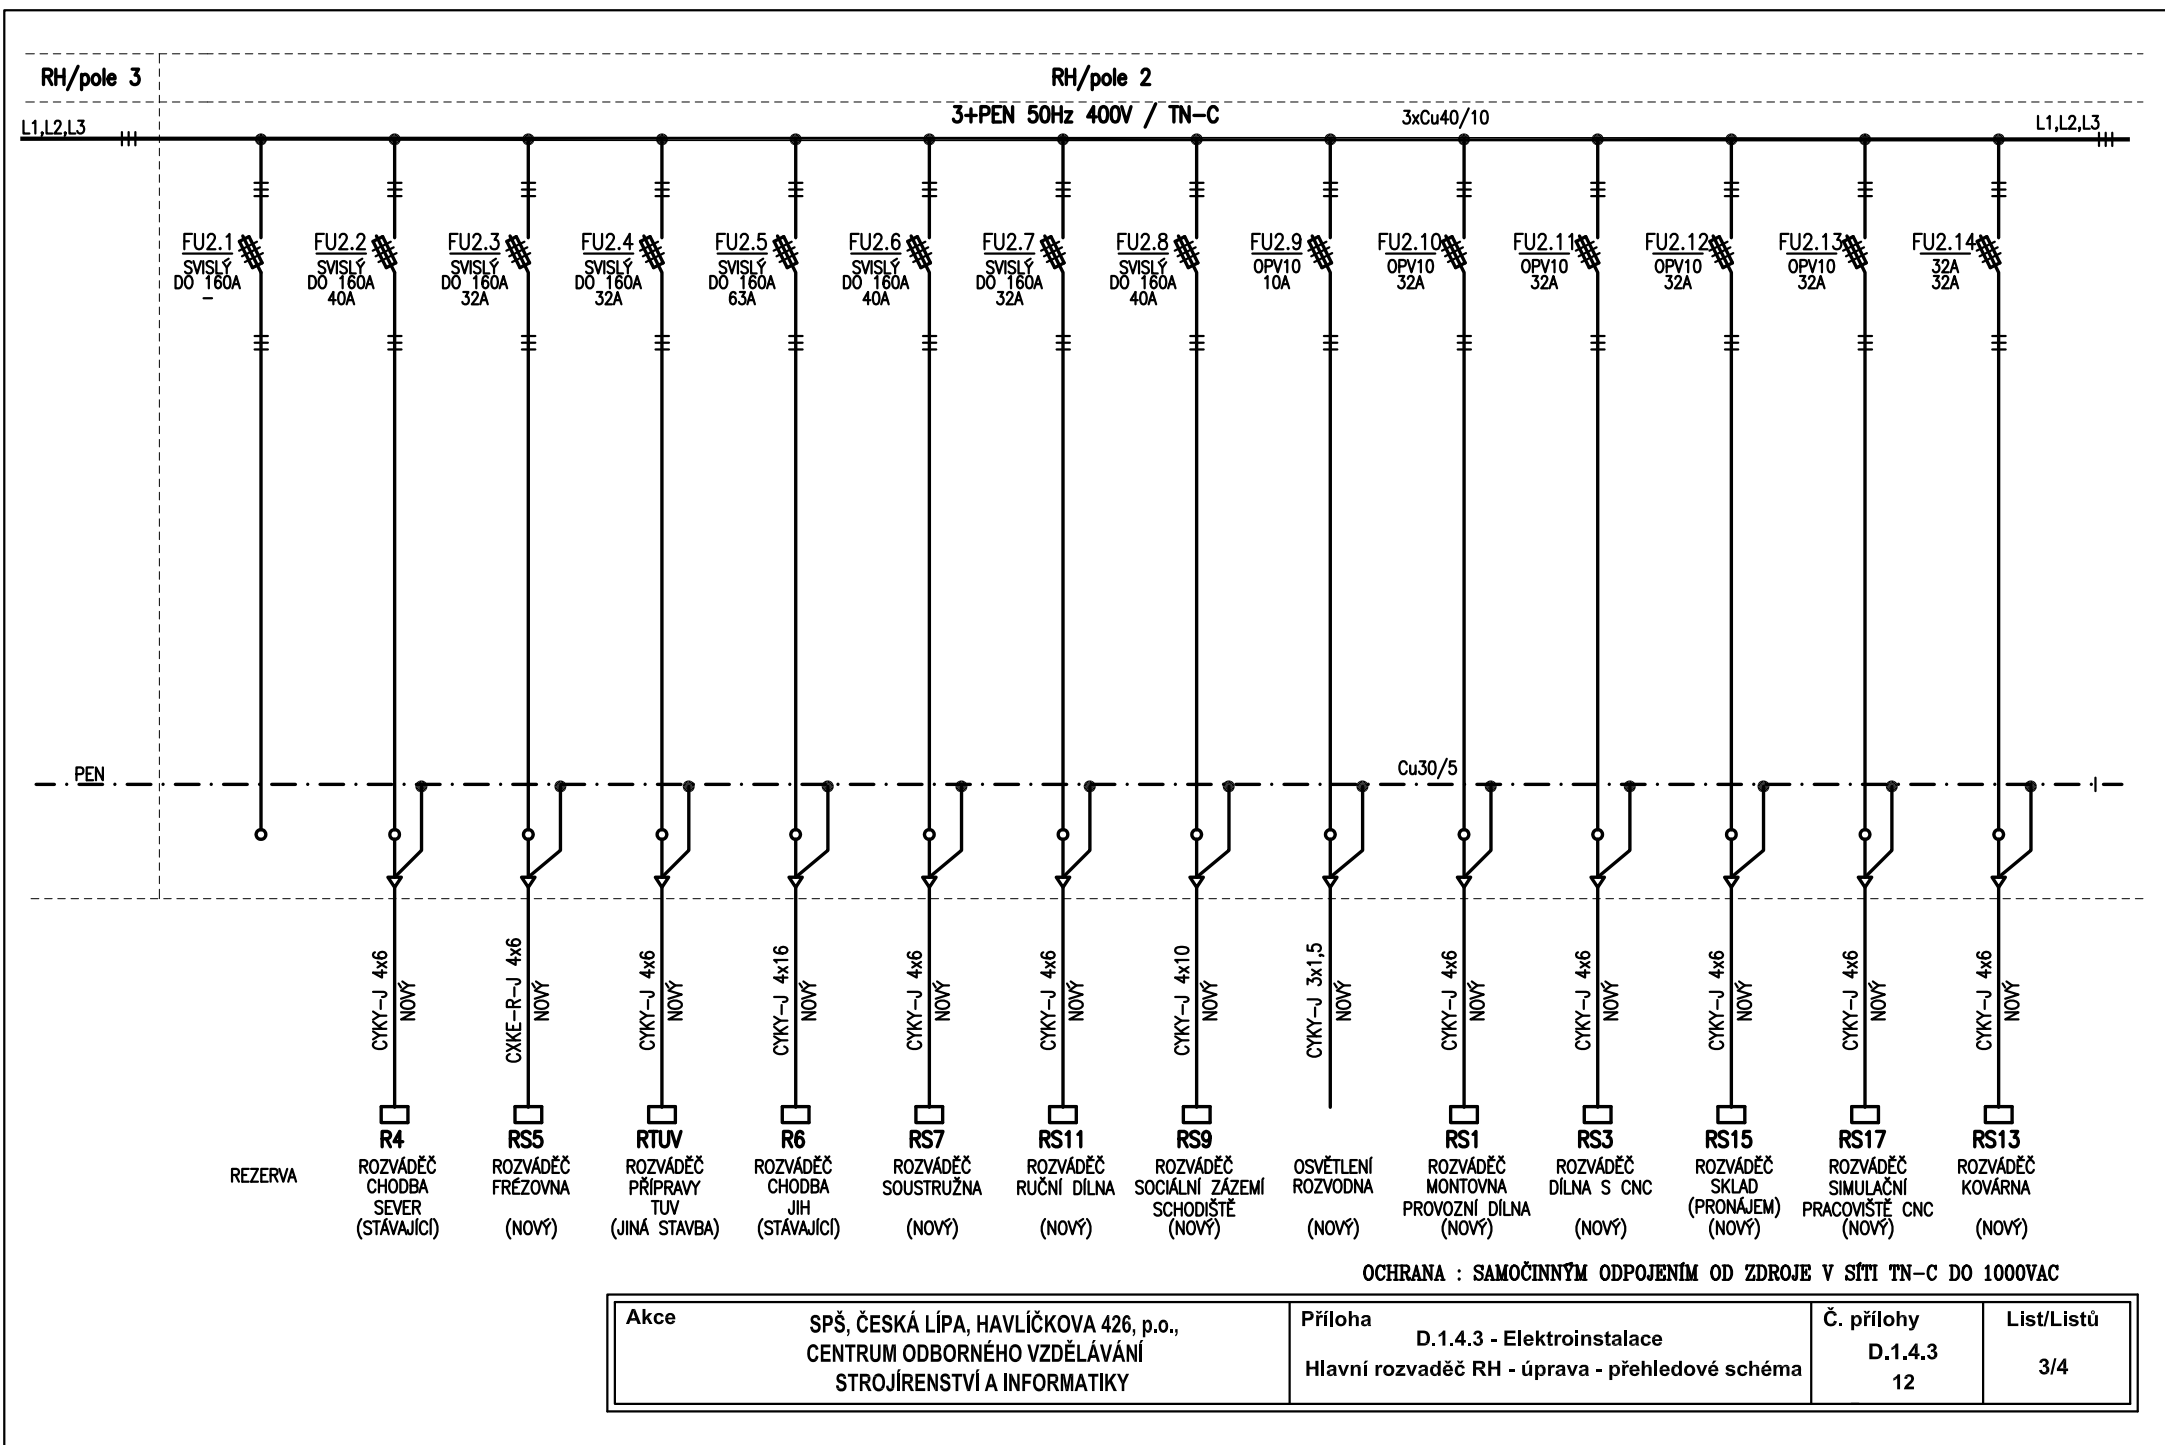

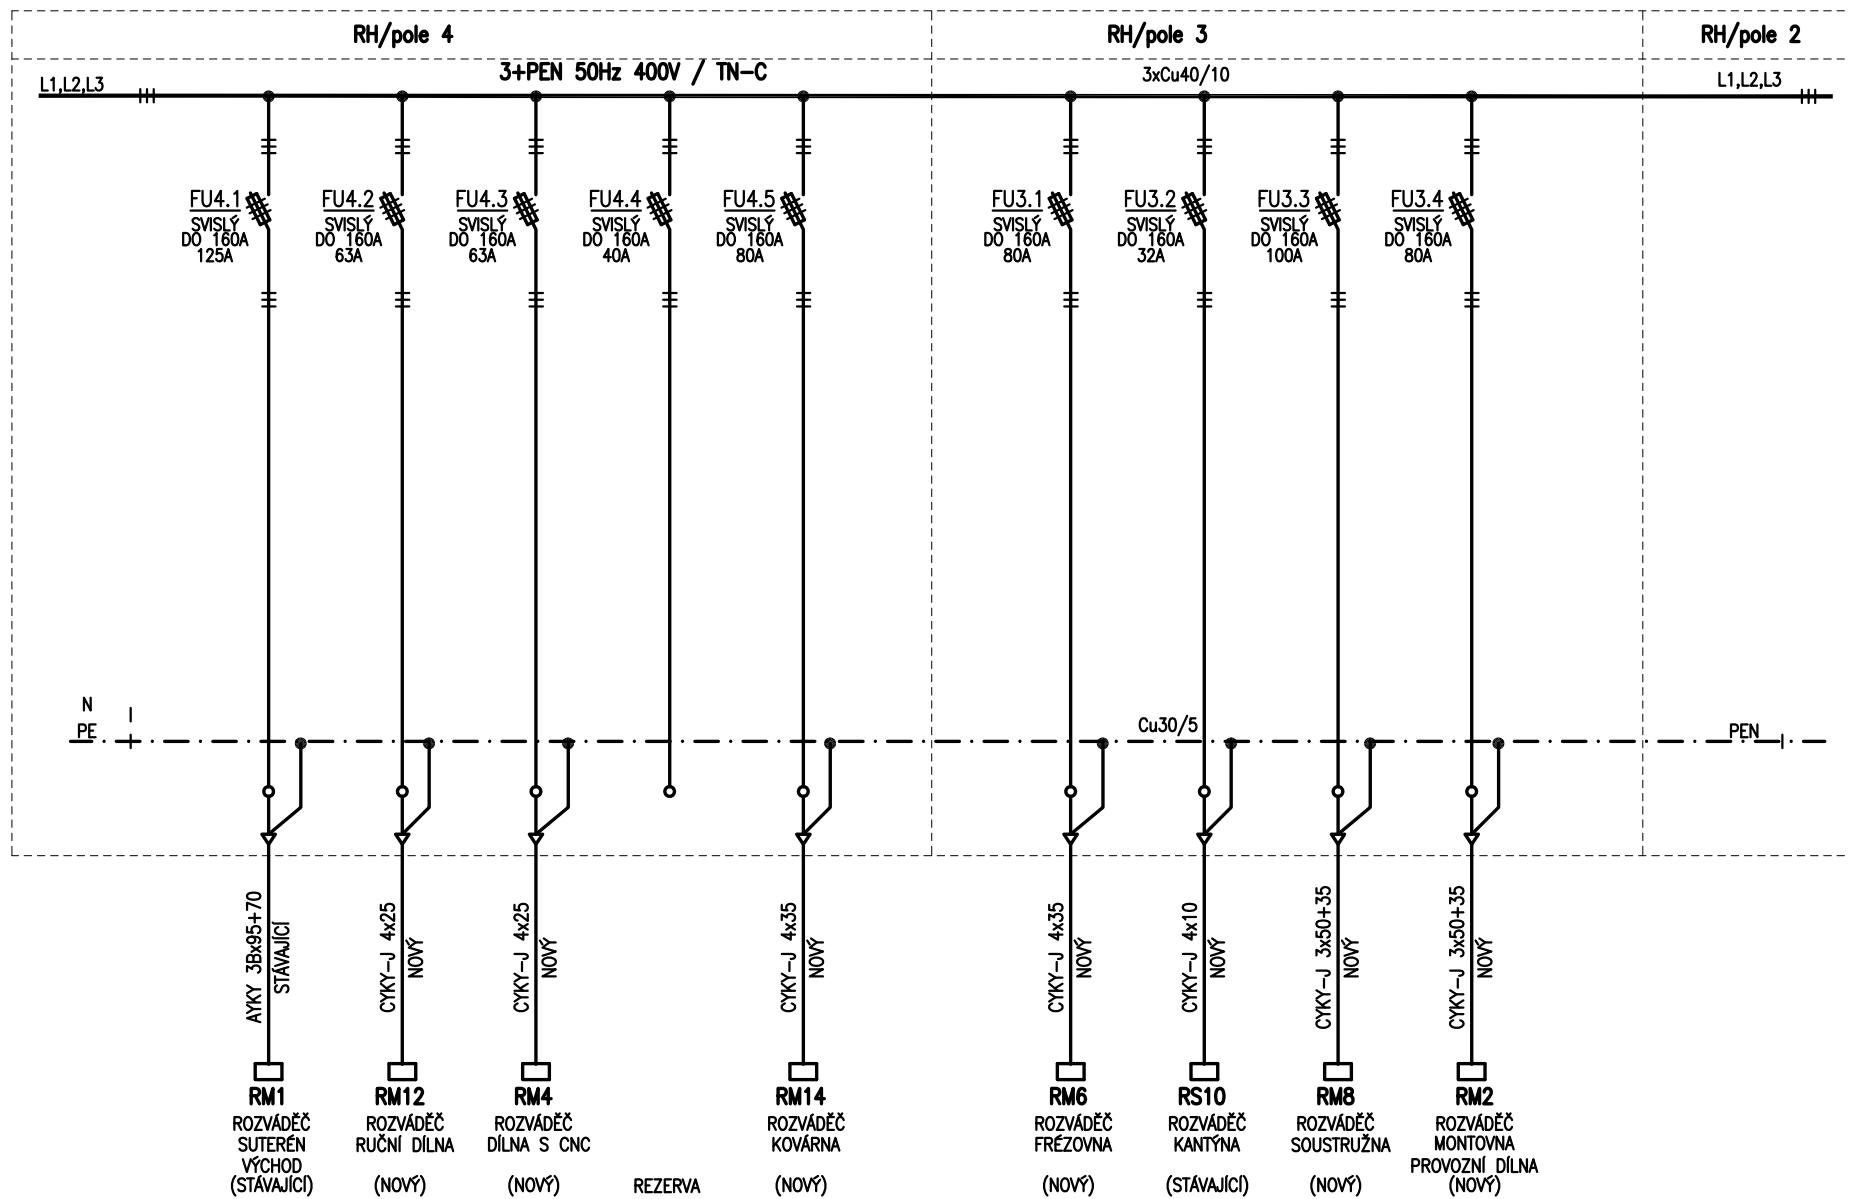

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000VAC

Akce	SPŠ, ČESKÁ LÍPA, HAVLÍČKOVA 426, p.o., CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STROJÍRENSTVÍ A INFORMATIKY	Příloha D.1.4.3 - Elektroinstalace Hlavní rozvaděč RH - úprava - přehledové schéma	Č. přílohy D.1.4.3 12	List/Listů 4/4
------	---	--	-----------------------------	-------------------