



II.Interna a geriatricie

TS1 – RH12 (MDO) – POLE č.3

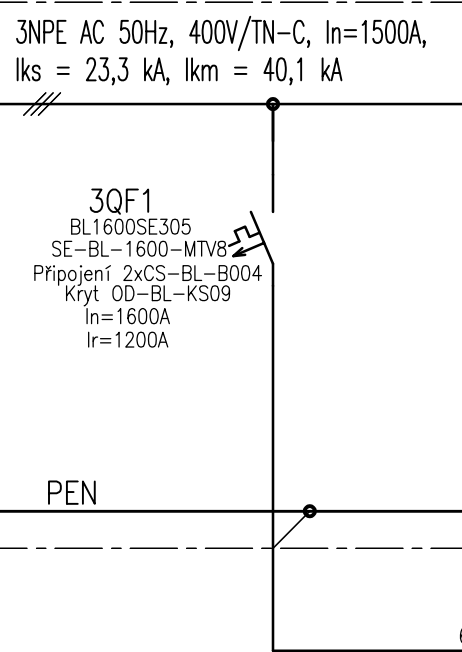


II.Interna a geriatricie  
RH1 (MDO)

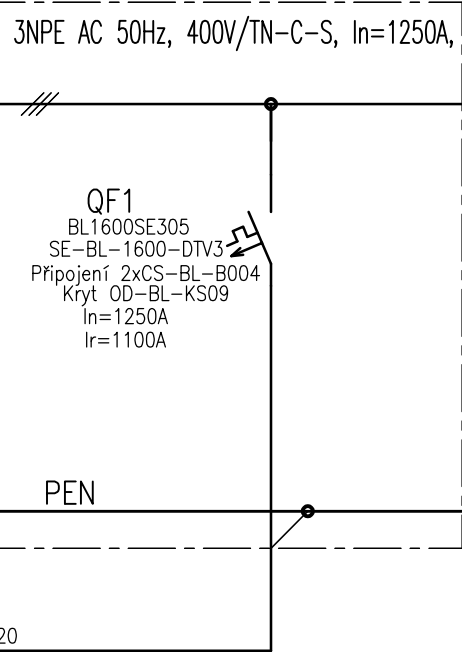


NTMC

TS1 – RH14 (MDO) – POLE č.3

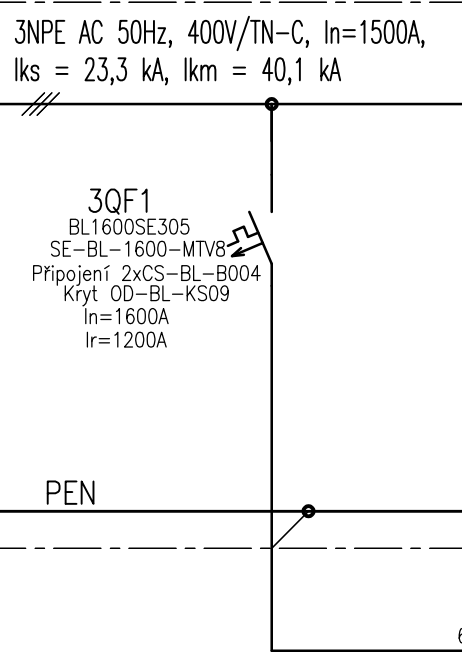


NTMC  
R... (MDO)

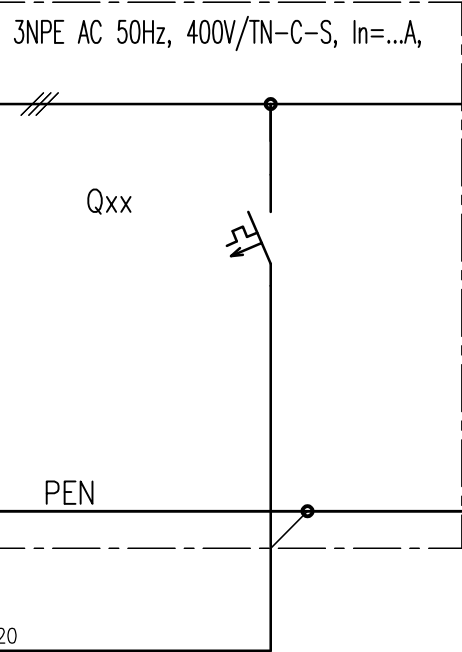


NTMC:  
Výpočtový výkon (MDO+DO) P<sub>p</sub>=699 kW  
Výpočtový proud (MDO+DO) I<sub>p</sub>=1062 A


TS1 – RH13 (DO) – POLE č.1

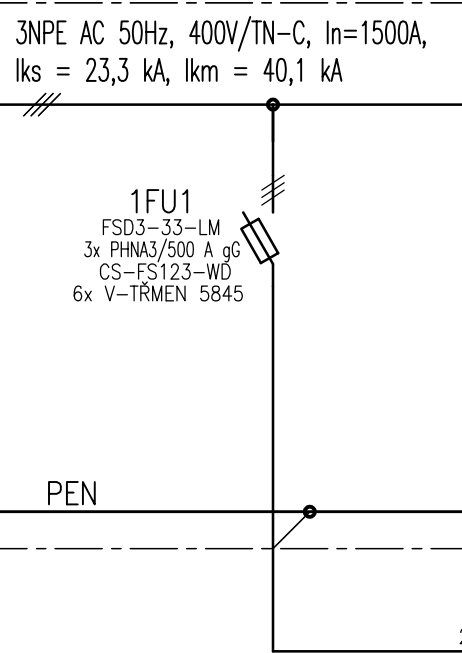


II.Interna a geriatricie  
RH2 (DO)

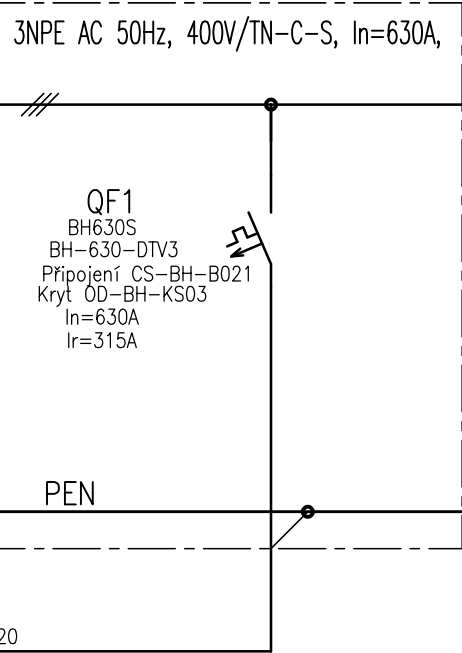

TS1 – RH13 (DO) – POLE č.1

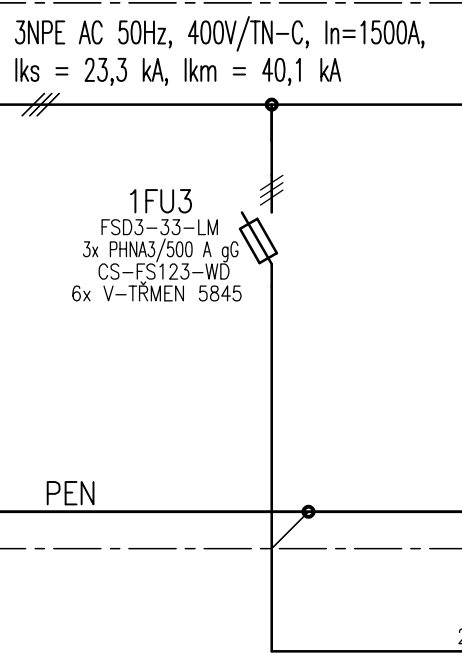


NTMC  
R... (MDO)

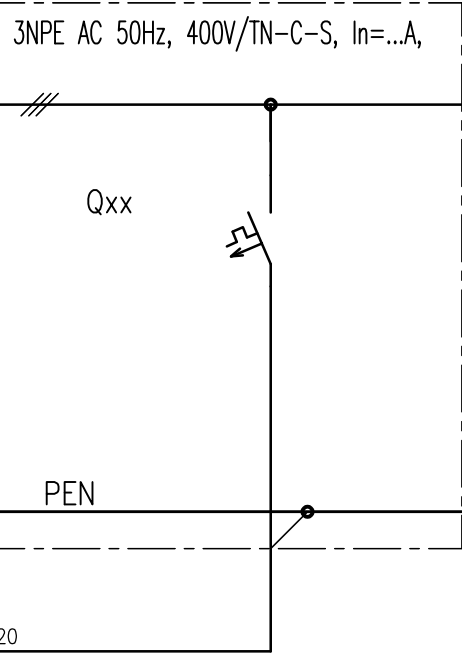

Výpočtový výkon (DO) P<sub>p</sub>=121 kW  
Výpočtový proud (DO) I<sub>p</sub>=184 A

II.Interna a geriatricie:  
Výpočtový výkon (MDO+DO) P<sub>p</sub>=652 kW  
Výpočtový proud (MDO+DO) I<sub>p</sub>=991 A  
  
Výpočtový výkon (DO) P<sub>p</sub>=169 kW  
Výpočtový proud (DO) I<sub>p</sub>=257 A

REVIZE 09/2017

OBJEDNATEL: FN OLOMOUC	VYPRACOVAL: ING. T. WEISS	<div> ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz</div>		
INVESTOR: FN OLOMOUC	PROJEKTANT: ING. T. WEISS			
AKCE: Přípojka nn pro NTMC a II.Interní kliniku a geriatricie	KONTROLA: ING. P. ŠPERLICH			
	STUPEŇ: DPS			
PŘEHLEDOVÉ SCHEMA NAPÁJENÍ	SOUBOR:	DATUM: 09/2017	MĚŘÍTKO: -	FORMÁT: 2xA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.17.08	ČÍSLO PŘÍLOHY: E.17.08.03		KOPIE: