


ŘEZ B-B'

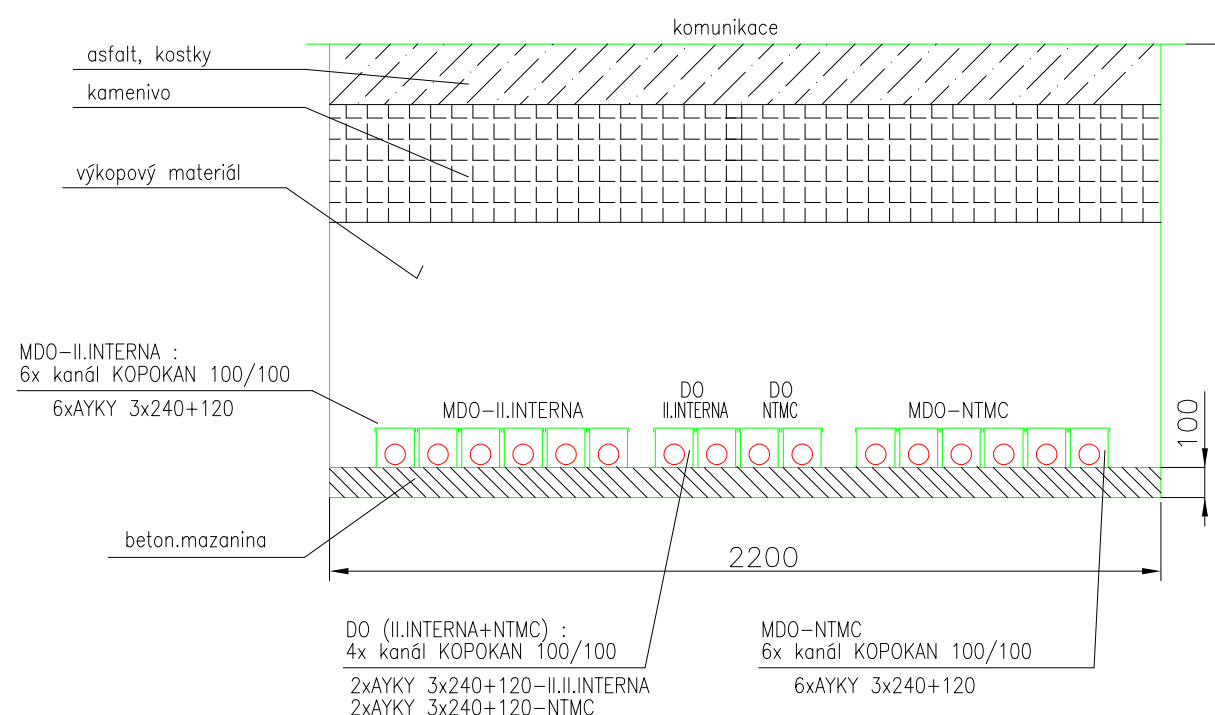

TRASA PŘÍPOJKY NN (MDO i DO) PRO NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY

- ILINTERNA A GERIATRIE : MDO - 6xAYKY 3x240+120
DO - 2xAYKY 3x240+120
- NTMC : MDO - 6xAYKY 3x240+120
DO - 2xAYKY 3x240+120

KŘIŽOVÁNÍ:

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI MEZI KŘÍŽJÍCÍMI SE
PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005:

SILOVÉ KABELY NN	- SILOVÉ KABELY NN	- 5cm
	- SILOVÉ KABELY VN	- 20cm
	- SDĚLOVACÍ KABELY	- 30cm
	- TEPELNÉ VEDENÍ	- 30cm
	- PLYNOVOD NÍZKOTLAK	- 10cm
	- KANALIZACE	- 30cm

SOUBĚHY:

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI SOUBEŽNÝMI
PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005:


SILOVÉ KABELY NN	- SILOVÉ KABELY NN	- 5cm
	- SILOVÉ KABELY VN	- 20cm
	- SDĚLOVACÍ KABELY	- 30cm
	- TEPELNÉ VEDENÍ	- 30cm
	- PLYNOVOD NÍZKOTLAK	- 10cm
	- KANALIZACE	- 30cm

POZNÁMKA:

1. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ U JEJICH SPRÁVCŮ (vyhl. č. 8/10/74 Sb., ČSN 733050 čl.48,54,55) PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽET ČSN 736056, ČSN 736110, ČSN 736005, ČSN EN 1790, ČSN 756101 A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ PRACOVNÍCH VE STAVEBNICTVÍ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO : 3PEN~50Hz,400V,TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

REVIZE 09/2017

OBJEDNATEL: FN OLOMOUC		VYPRACOVAN: ING. T. WEISS		 ELPREMO SPOL. S R.O. REPČINSKA 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz	
INVESTOR: FN OLOMOUC		PROJEKTANT: ING. T. WEISS			
AKCE: Přípůjka nn pro NTMC a II.Interní kliniku a geriatrii		KONTROLA: ING. P. ŠPERLICH STUPEŇ: DPS			
SITUACE	SOUBOR:		DATUM: 09/2017	MĚŘÍTKO: 1:500	FORMÁT: BxA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.17.08		ČÍSLO PŘÍLOHY: E.17.08.02	KOPIE:	