


DN [mm]	500
Q [m ³ /h]	7500
v [m/s]	14,15

DN [mm]	900
Q [m ³ /h]	35 000
v [m/s]	15,29

DN [mm]	500
Q [m ³ /h]	7500
v [m/s]	14,15

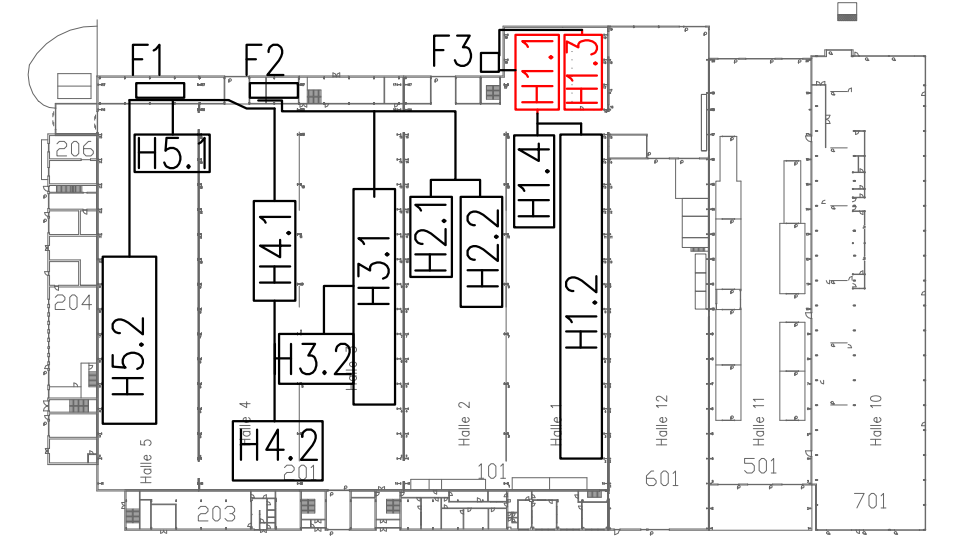

ENERGO FLEX

ODP. PROJ.	ČÁSTI	ING. MAREK ŠULÁK	AUTORIZACE		
PROJEKTANT	ČÁSTI	PETR VÝHLAS			
VPRAČOVAL	JAKUB TIMČO				
AKCE	ODSÁVÁNÍ SVAŘOVNY FX MEILLER SLANÝ S.R.O.				
OBJEKT	AREÁL F.X. MEILLER HALA 5				
ČÁST	ODSÁVÁNÍ A FILTRACE VZDUCHU		ZAKÁZKA	Z17047	PARE
PŘÍLOHA	ODSÁVACÍ ZÓNY H1.1+H1.3		PROJEKT	P17054	
Č. PŘÍLOHY	EF-P17054-D-V01		FORMÁT	A1	
			MÉRITKO	1:50	
			STUPEŇ	DVZ	
			DATUM	09/2017	