



VODOMĚRNÁ SESTAVA ZÁVITOVÝCH VODOMĚRŮ

0 1 2 3 4 5 6 7

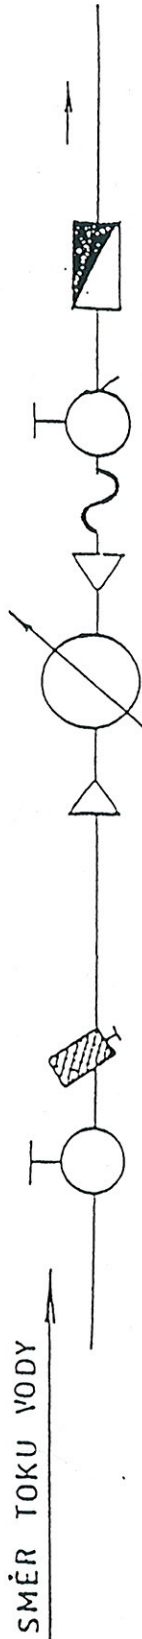

VNITŘNÍ INSTALACE

PŘÍPOJKA

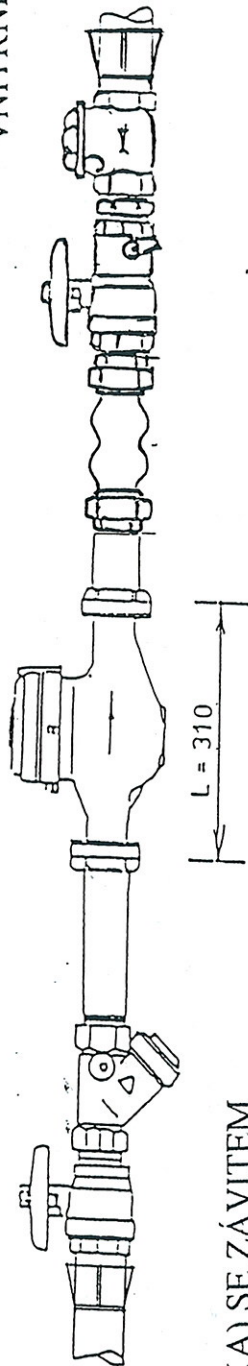

0 PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM

1 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (LZE POUŽÍT KULOVÝ)

2 FILTR

3 PŘEVLEČNÁ MATICE 2" PRO PŘIPOJENÍ VODOMĚRU Q_n 10m³/h
stavební délka 300 mm

4 VODOMĚRNÁ SESTAVA + VODOMĚR
DODÁVKA PVK a.s.

5 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (lze použít kulový)

6 ZPĚTNÝ VENTIL NEBO KLAJKA

7 VNITŘNÍ VODOVOD 8 GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝ

**POZOR! VODOMĚR MUSÍ BÝT ĚSAZEN VE VODOROVNÉ
POLOZE**

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 102 00 Praha 10, Ke Kablu 971	
Datum:	Č.j.:
15. 7. 05	12408/05
OTPČ - PŘÍPOJKY 2	