



# VODOMĚRNÁ SESTAVA ZÁVITOVÝCH VODOMĚŘŮ

0 1 2 3 4 5 6 7

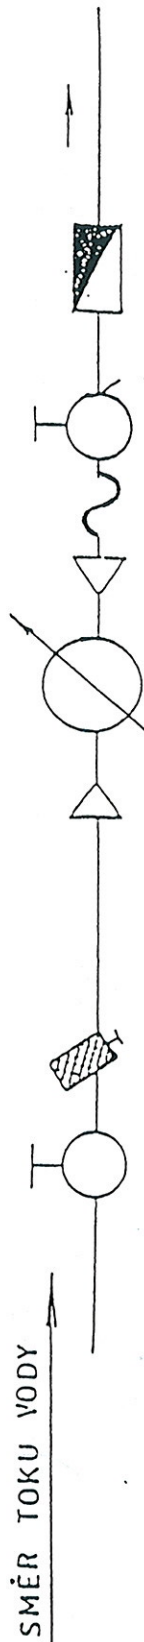

VNITŘNÍ INSTALACE

PŘÍPOJKA

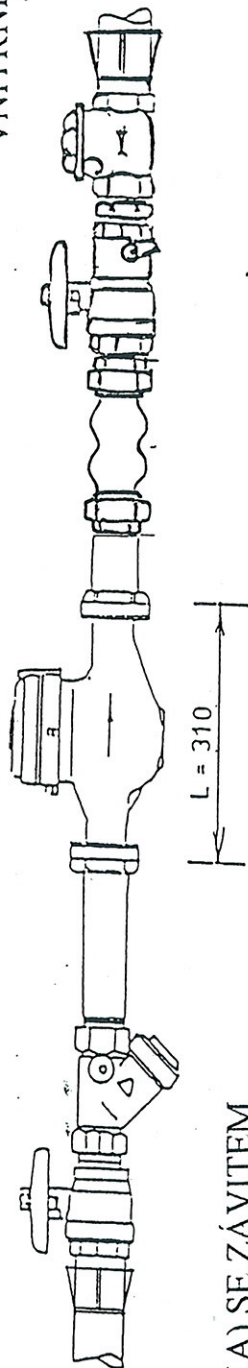

- 0 PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM
- 1 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (LZE POUŽÍT KULOVÝ)

2 FILTR

3 PŘEVLEČNÁ MATICE 2" PRO PŘÍPOJENÍ VODOMĚRU  $Q_n$  10m<sup>3</sup>/h  
stavební délka 300 mm

4 VODOMĚRNÁ SESTAVA + VODOMĚR  
DODÁVKA PVK a.s.

5 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (lze použít kulový)

6 ZPĚTNÝ VENTIL NEBO KLAPKA

7 VNITŘNÍ VODOVOD 8 GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝ

**POZOR! VODOMĚR MUSÍ BÝT ĚSAZEN VE VODOROVNÉ  
POLOZE**

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 102 00 Praha 10, Ke Kblu 971	
Datum: <b>15. VI. 05</b>	Č.j.: <i>14 409/05</i>
OTPČ - PŘÍPOJKY 2	