



VODOMĚRNÁ SESTAVA ZÁVITOVÝCH VODOMĚŘŮ

0 1 2 3 4 5 6 7

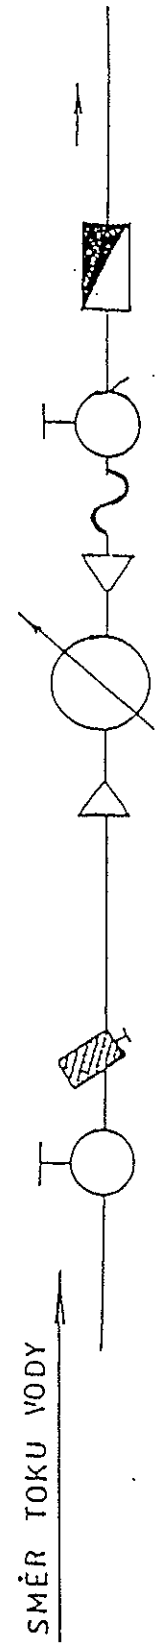

VNITŘNÍ INSTALACE

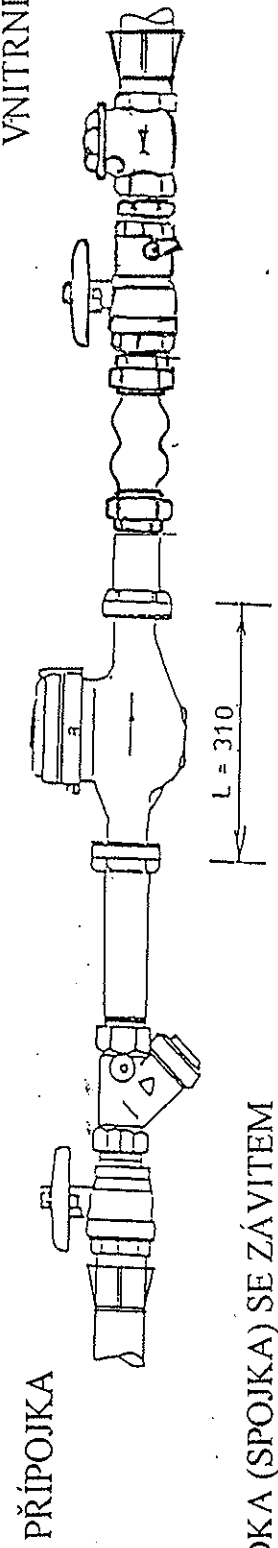

- 0 PŘECHODKA (SPOJKA) SE ZÁVITEM
- 1 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR (LZE POUŽÍT KULOVÝ)

2 FILTR

3 PŘEVLEČNÁ MATICE 2" PRO PŘÍPOJENÍ VODOMĚŘU Qn 10m3/h
stavební délka 300 mm

4 VODOMĚRNÁ SESTAVA + VODOMĚR
DODÁVKA PVK a.s.

5 PRŮCHOZÍ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (lze použít kulový)

6 ZPĚTNÝ VENTIL NEBO Klapka

7 VNITŘNÍ VODOVOD 8 GUMOVÝ KOMPENZÁTOR ZÁVITOVÝ

POZOR ! VODOMĚR MUSÍ BÝT ĚSAZEN VE VODOROVNÉ POLOZE

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 102 00 Praha 10, Ke Káblu 971	
Datum:	Číslo:
15. VI. 05	410/05
OTPČ - PŘÍPOJKY 2	