


PŮDORYS ČÁSTI 1.NP

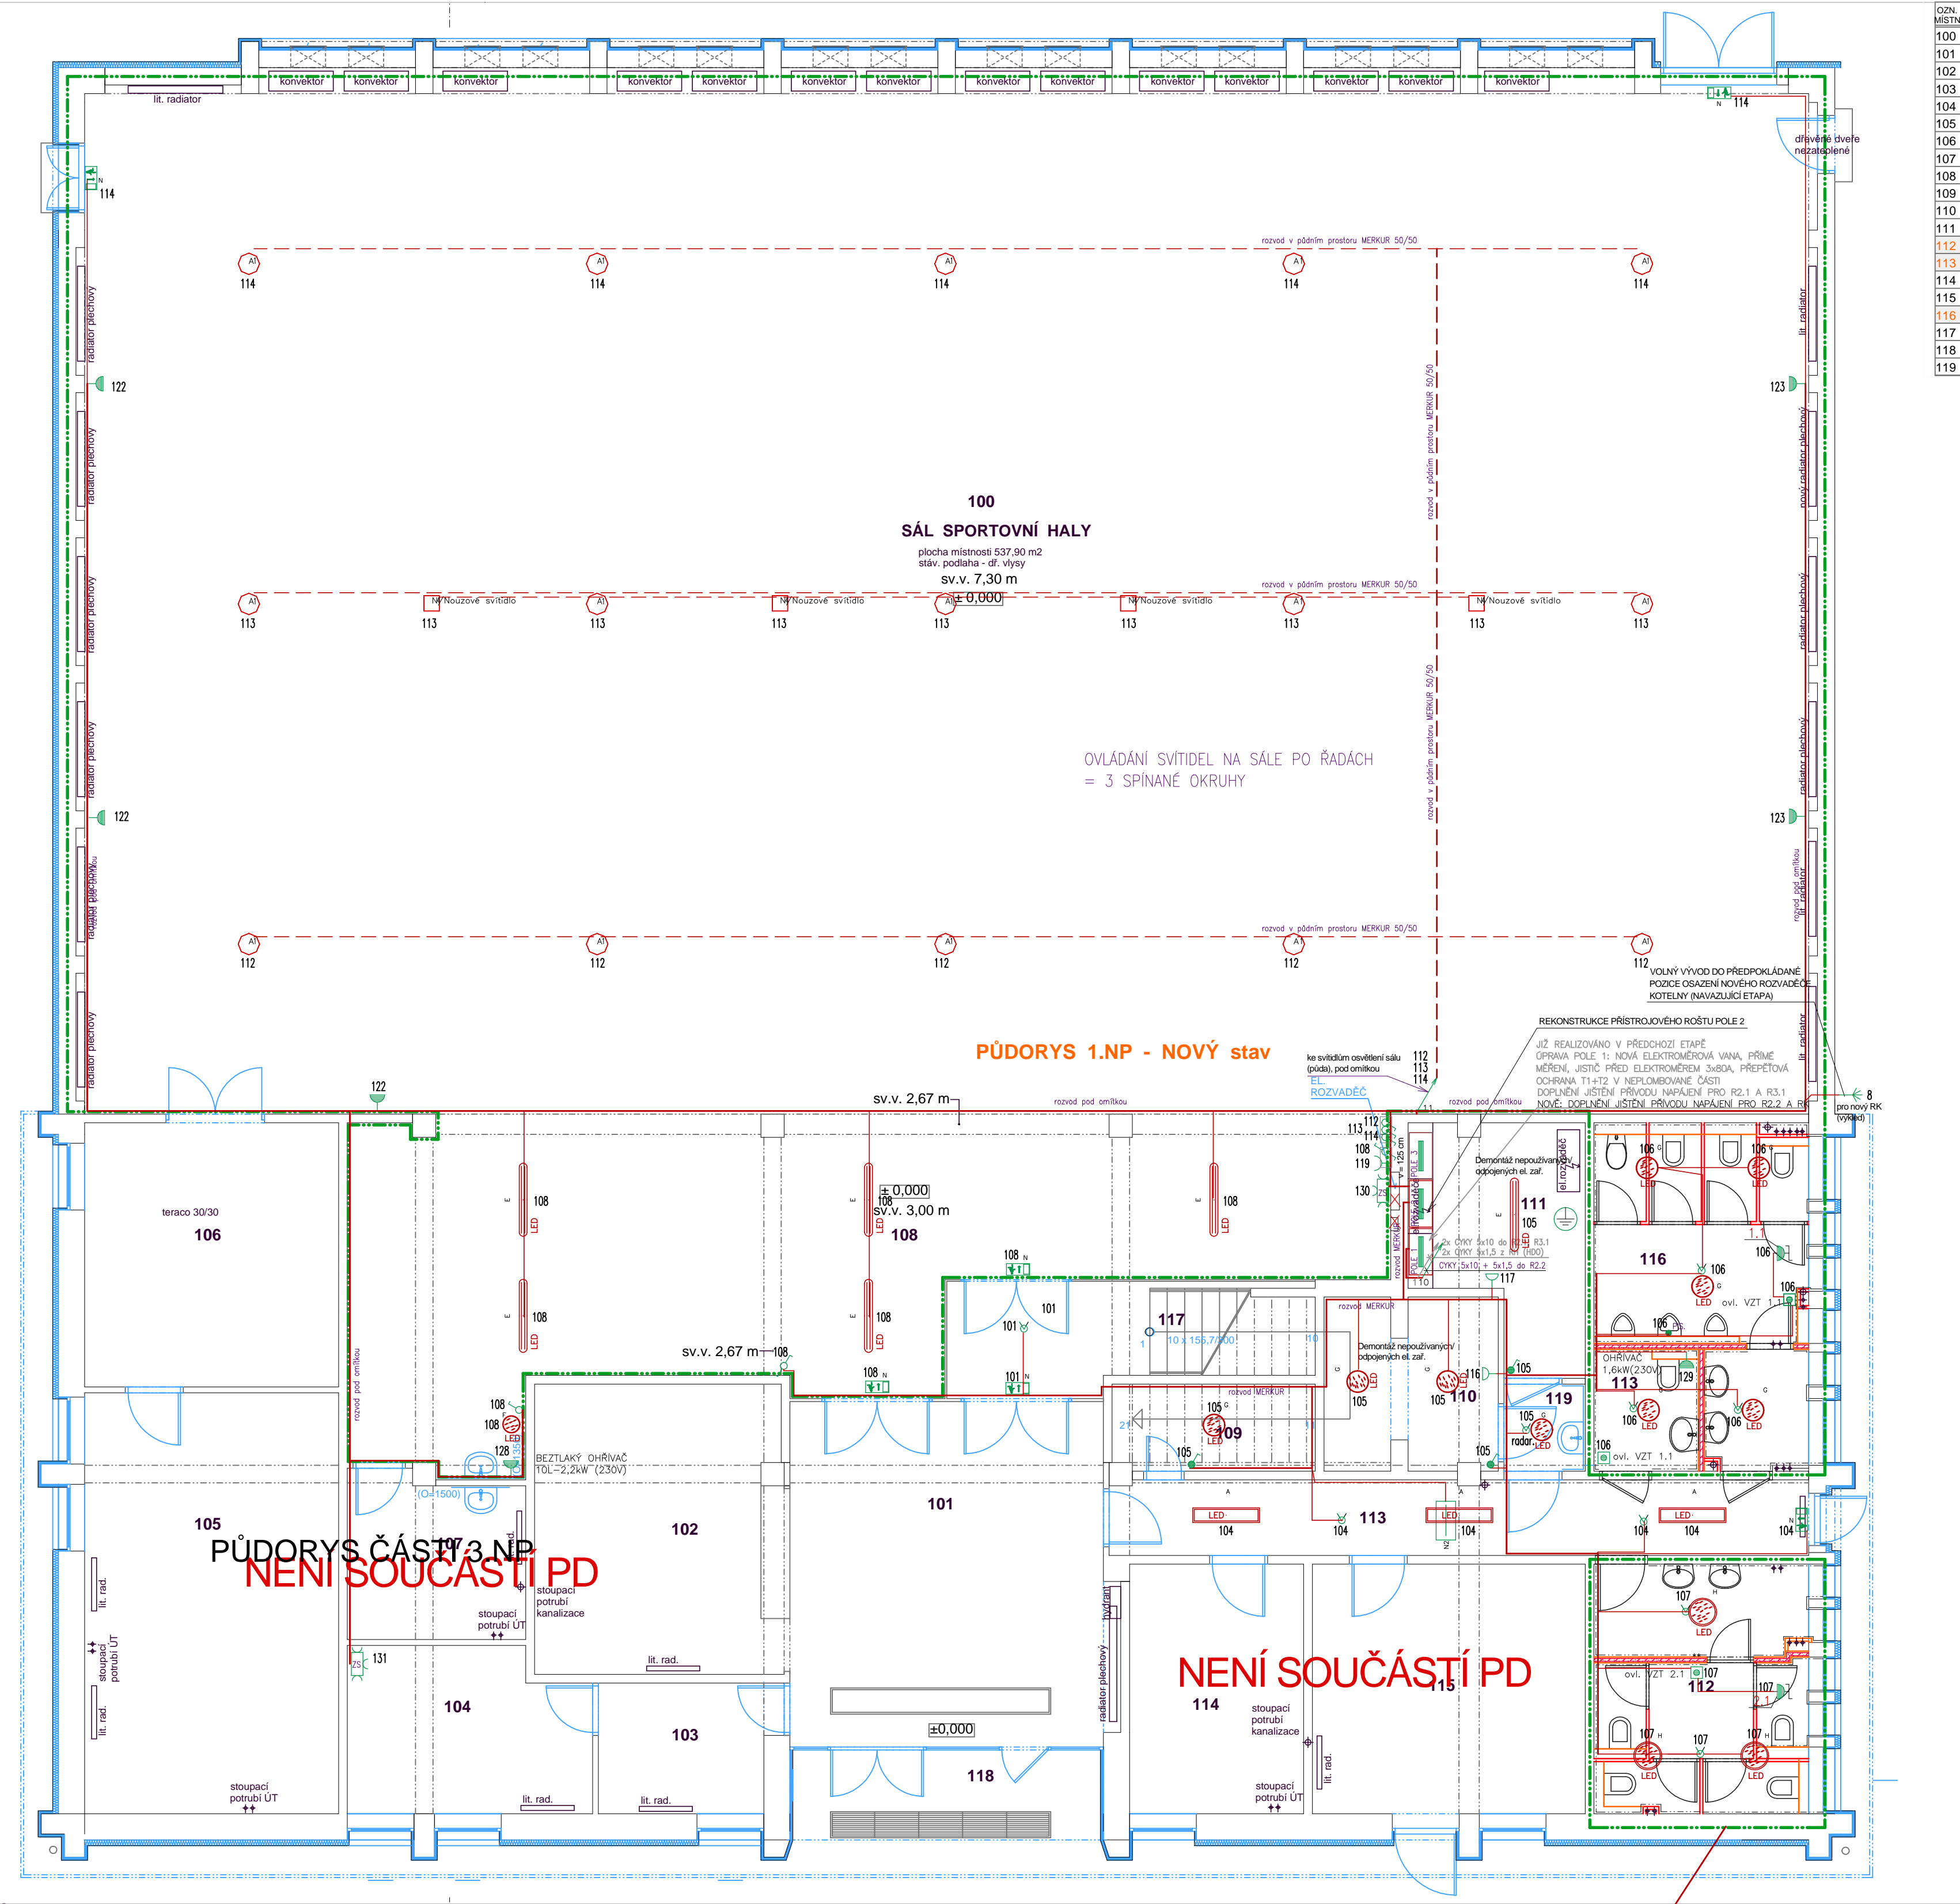


HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
100	SÁL SPORTOVNÍ HALY	537,90
101	VSTUP	32,91
102	SÁTKA	21,60
103	POKLODKA	6,80
104	KANCELÁŘ	11,50
105	NÁRAŽOVNA	31,72
106	NÁRAŽOVNA	19,91
107	SKLAD	8,48
108	PRÍSAJÍ	73,77
109	ÚKLID	5,20
110	SKLAD	8,62
111	ROZVODNA NN	10,90
112	WC ŽENY+PŘEDSÍŇ	15,41
113	WC INVALIDŮ	3,78
114	KANCELÁŘ	12,90
115	KANCELÁŘ	20,21
116	WC MUŽI+PŘEDSÍŇ+ÚKLID	17,5
117	SCHODIŠTĚ	11,20
118	ZÁVĚTRÍ	8,37
119	PŘEDSÍŇ	2,1

PŮDORYS ČÁSTI 2.NP

PŮDORYS 2.NP - nový stav

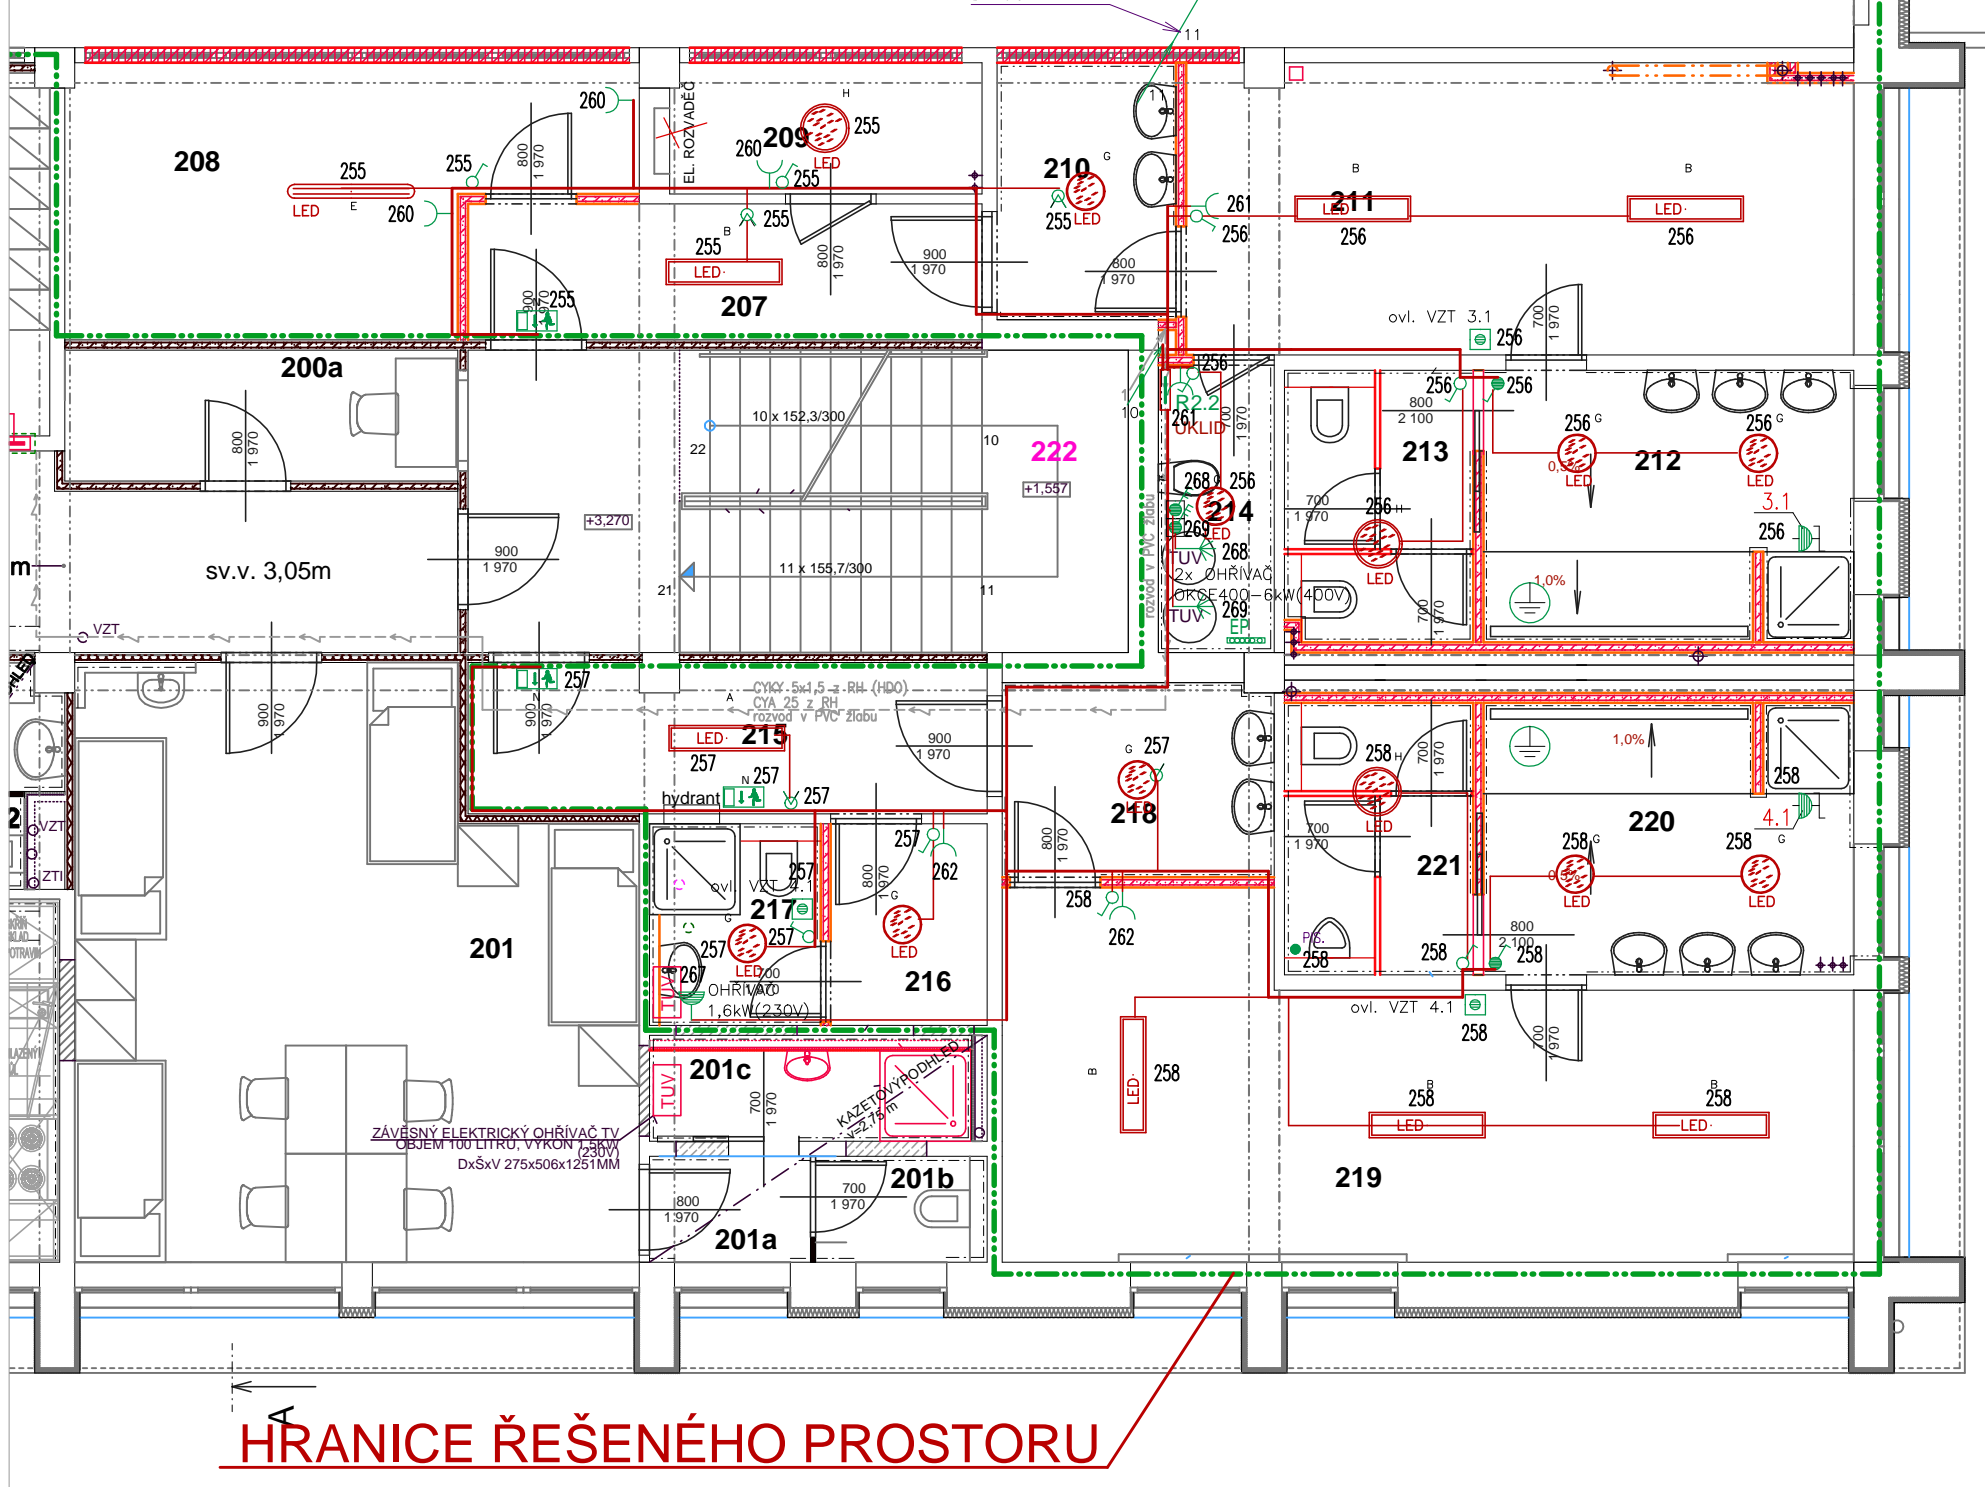

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
200a	VRÁTNÝ	5,07
200b	CHODBA	21,05
200c	BOTNÍK-SVRCH. OBLEČENÍ	22,01
201	POKOK	30,44
201a	PŘEDSÍŇ WC	1,66
201b	WC	1,82
201c	SPRCHA	3,52
202	WC ZAMĚSTNANCŮ	4,19
203	ÚKLID	3,37
204	MYTÍ OBLÁŮ	5,62
204b	VÝDEJ STRAVY	15,83
205	JIDELNA/OBYVACÍ POKOJ	33,28
206	STUDOVNA	36,82
207	CHODBA	6,89
208	SKLAD	13,04
209	SKLAD	4,0
210	ŽENY PŘEDSÍŇ	4,59
211	ŽENY SÁTKA SPORTOVCI	18,93
212	ŽENY UMYVÁRNA	9,93
213	WC ŽENY	5,10
214	ÚKLID	3,28
215	CHODBA	7,6
216	SÁTKA ROZHODČÍ	3,10
217	WC + SPRCHA	5,25
218	MUŽI PŘEDSÍŇ	3,4
219	MUŽI SÁTKA SPORTOVCI	25,57
220	MUŽI UMYVÁRNA	9,92
221	WC MUŽI	5,13
216	SCHODIŠTĚ	19,66

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ – OVL. ZE DVOU MÍST
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- TLAČÍTKO (s doběhových členem)
- ZÁSUVKA 230V JEDNODUCHÁ
- VYPÍNAČ OBYČ. 230V DO VLHKÁ
- PŘEPÍNAČ 230V DO VLHKÁ
- ZÁSUVKA 230V DO VLHKÁ, PODOMÍTK. (UNTER)
- ZÁSUVKA 230V DO VLHKÁ NA POVRCH
- VYPÍNAČ 400V, OTOČNÝ DO VLHKÁ
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- VOLNÝ VÝVOD 400V
- VOLNÝ VÝVOD 230V

EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE EP/HOP

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V DO VLHKÁ

SAMOSTATNÝ KABEL

VÍCE KABELU VE Společné TRASE

ROZVADĚČ

EP HLAVNÍ OCHRANA PŘÍPOJNICE

POZNÁMKA

- ROZVODOVÝ PROVEDENÍ KABELY CYKY ULOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU A V INSTALAČNÍCH ŽLABECH
- HLAVNÍ ROZVADĚČ RH V ROZVODNĚ NN V 1.NP. FAKTURACNÍ MĚŘENÍ V POLI 1 RH. PŘÍVOD Z SR522 NA FASÁDĚ KABLEM AYKY 3x120+70
- ZÁSUVKY V PROVEDENÍ S OCHRANNÝMI ČLOMKAM PŘES PROUDOVÝ CHRAŇÍČ 30mA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ A VÝŠKY OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM
- ZÁSUVKY NA SÁLE A ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ PŘES VYPÍNAČ V ROZVADĚČI RH POLE 2 (PŘEDPOKL. BĚŽNÝ PROVOZ - VYPNUTO)
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ZAPOJENO NA SVĚTELNÝ OKRUH MÍSTNOSTI VE VÝŠCE 2,3M. PROTIPANICKÉ NA STROPĚ HALY
- PRO PROFESÍ VZT NAPIJIT VENTILÁTORY V SOC. ZAZEM. OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ TLAČÍTKEM S DOBĚHOVÝM ČLEMEM
- V PRŮBĚHU MONTÁŽE KOORDINOVAT ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE S PROFESÍ ZTI (NAPAJENÍ OCHRÁVACÍ TUV) PROFESÍ VZT (POZICE VENTILÁTORŮ)
- HLAVNÍ VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ ZELENÝM ŽUTÝM VODIČEM CY25. DOPLŇKOVÉ CY4, CY6
- HLAVNÍ OCHRANOU PŘÍPOJNICE (HOP) UMÍSTIT POBLÍŽ RH. POMOČNÉ OCH. PŘÍPOJNICE (EP) OSADIT U PODRŮŽNÝCH ROZVADĚČŮ S PŘÍPOJNICÍ MÍSTNÍHO OCHRANNEHO POSPOJOVÁNÍ MUSÍ BYT SPOJENY VŠECHNY OKOLNÍ VODIVÉ ČÁSTI V DANÉM PROSTORU

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
dl. 411 - OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
dl. 415 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA (PROUDOVÝM CHRAŇÍČEM, DOPLN. OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM)
PROSTORY ROZDĚLENY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 2/21:
VNITŘNÍ-NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ S UPLATNĚNÍM VNĚJŠÍHO VLIVU DLE ČSN 332000-5-51 ed.3:
ELEKTROINSTALACI V PROSTORÁCH S UMYVADLEM NEBO DŘEZEM PROVĚST DLE ČSN 33 2130 ed.3
ELEKTROINSTALACI V PROSTORÁCH SE SPRCHOU A VANOU PROVĚST DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
VENKOVNÍ-NEBEZPEČNÉ S UPLATNĚNÍM VNĚJŠÍHO VLIVU DLE ČSN 332000-5-51 ed.3:
AA2 a AA4, AB2 a AB4, AD4

*viz. článek NA5, tabulka NA6, vysvětlivka 1) ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE. NESMÍ BYT PŘEDCHODIŠÍ PŘEMĚNOU SOUHLASU KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNÁ JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM.				MIKULÍK projekty s r.o. Svatoplukova 285, 688 01 Uh. Hradiště TEL.: 572 540 123 www.projektymikulik.cz	
Zodp. projektant	Hlavní projektant	Projektant	Kontroloval		
Ing. S. Hubáček	Ing. Jaroslav Mikulík	Ing. S. Hubáček	Ing. Jaroslav Mikulík		
Místo stavby: ul. U Zastávky, č.p. 362, Uherský Brod				Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod	
Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)				Formát: A1	
Část: D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				Datum: 12/2017	
Půdorys části 1NP a 2.NP				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: 17-041-1-04	
				Mřítko: Č. výkresu	
				1:75 02	