


# PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
čl. 411 - OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROSTORY DLE ČSN 332000-5-51 ed.3 ZATŘÍDĚNY:  
AA2 a AA4, AB2 a AB4, AD4\*  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 2/Z1: VNITŘNÍ-NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ, VENKOVNÍ-NEBEZPEČNÉ  
\*viz. článek NA5, tabulka NA6, vysvětlivka 1) ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

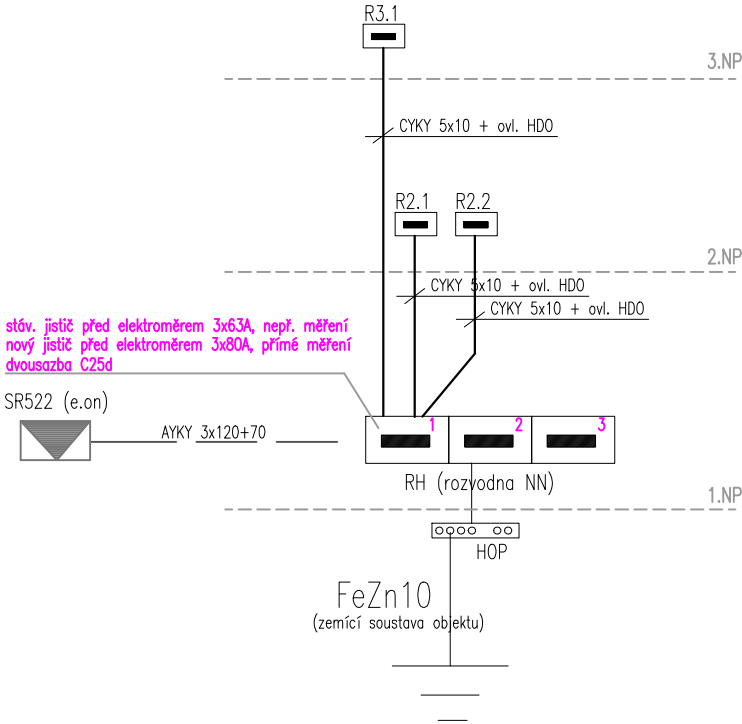

Vypracoval: Ing. S. Hubáček	AKCE: Stavební úpravy části budovy č. p. 362 Uherský Brod - Havnice pro změnu účelu využití na domov mládeže D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE	Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod	Zak.číslo:	A.K.:SH17006_1	Listů: 1
Kontroloval:		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List: 1
Datum : 29.06.2017		Schéma napájení	Měřítka: -	D.1.4.5.05	