

Seznam dodatečných informací, změn a doplnění zadávací dokumentace (11)

Informace/Dotaz č. 43 ze dne 28.5.2018 8:17 hod

Prosíme o potvrzení parametrů pro návrh a ocenění položky výměníková stanice.

Návrhové letní parametry:

A) Ohřev TV a bazénová technologie (provoz) výkon $350\text{kW} + 140\text{kW} = 490\text{kW}$ při teplotním spádu $65/45^{\circ}\text{C}$

B) Bazénová technologie (ohřev bazénů po odstávce) výkon 530kW při teplotním spádu $65/45^{\circ}\text{C}$

Parametry horkovodu jsou: léto $70/50^{\circ}\text{C}$, dispoziční tlak 80kPa , PN25

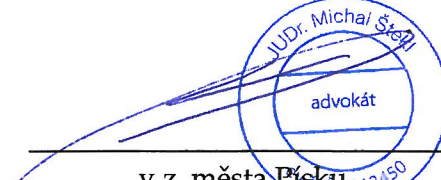
Odpověď:

ANO, zaslané návrhové parametry pro letní období jsou správné.

V Písku dne 31.5.2018

JUDr.
Michal
Štekl

Digitálně
podepsal JUDr.
Michal Štekl
Datum:
2018.05.31
16:05:03 +02'00'


v z. města Písku
JUDr. Michal Štekl
advokát