



PŮDORYS, M 1:100

LEGENDA

POVRCHY TLUMÍCÍ PÁD (DLE ČSN EN 16899), PLOCHA 557 M2. LITÁ GUMA. PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-  KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU DO 1,6 - PLOCHA 426 M2 (LITÁ GUMA, PŘEDPOKLAD TL. 35 MM). SKLADBA S1
-  KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU DO 2,0 M - PLOCHA 131 M2 (LITÁ GUMA, PŘEDPOKLAD TL. 70 MM). SKLADBA S2

HERNÍ SESTAVY A PRVKY

- TABURET
- SESTAVA ZDÍ
- SESTAVA ZDÍ 2
- SESTAVA ZDÍ 3
- SESTAVA ZDÍ 4
- SESTAVA ZDÍ A HRAZD 1
- SESTAVA ZDÍ A HRAZD 2
- SESTAVA HRAZD
- BALANČNÍ TRUBKY SILNÉ 1
- BALANČNÍ TRUBKY SILNÉ 2
- BALANČNÍ TRUBKY TENKÉ
- DUBOVÝ TRÁM 3M - 4X
- BETONOVÁ POLOKOULE
- DŘEVENÉ PRVKY
- CVIČEBNÍ DOMINANTA - SOUSTAVA KRYCHLÍ

- PODROBNÝ POPIS PRVKŮ VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.


- DODAVATEL HŘIŠTĚ DOPRACUJE VLASTNÍ MONTÁŽNĚ PROVÁDĚCÍ (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A SESTAV, DLE KTERÉ BUDE PROBÍHAT VLASTNÍ MONTÁŽ A KOTVENÍ HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV DLE ZVYKLOSTÍ VYBRANÉHO DODAVATELE HŘIŠTĚ. TATO POLOŽKA NENÍ UVEDENA VE VÝKAZU VÝMĚR, DODAVATEL HŘIŠTĚ JI OCENÍ JAKO SOUČÁST DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH HERNÍCH PRVKŮ A SESTAV.

- CELKOVÁ PLOCHA HŘIŠTĚ CCA 560 M2.

- PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ BUDE SPLŇOVAT KRITÉRIA BEZPEČNOSTI A KVALITY DEFINOVANÉ NORMOU BRITISH STANDARD - BS 10075:2013 „SPECIFIKACE PRO PARKOUROVÉ VYBAVENÍ“ NEBO ČSN EN 16899 „VYBAVENÍ PRO SPORT A REKREACI - VYBAVENÍ PRO PARKUR“. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PLATNÝ CERTIFIKÁT VÝROBKU VYDANÝ AUTORIZOVANOU OSOBU DLE VÝŠE UVEDENÉHO.


ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU - SKLADBA S1

- finální bezpečnostní povrch - litá guma (předpoklad tl. 35 mm), kritická výška pádu do 1,6 m, povrch certifikován dle ČSN EN 16899
- hutněná štěrkodrt' 0-4 mm, tl. 30 mm
- hutněná štěrkodrt' 0-32 mm, tl. 180 mm
- zhutněná pláň, hutnění Edef,2 min. 25Mpa

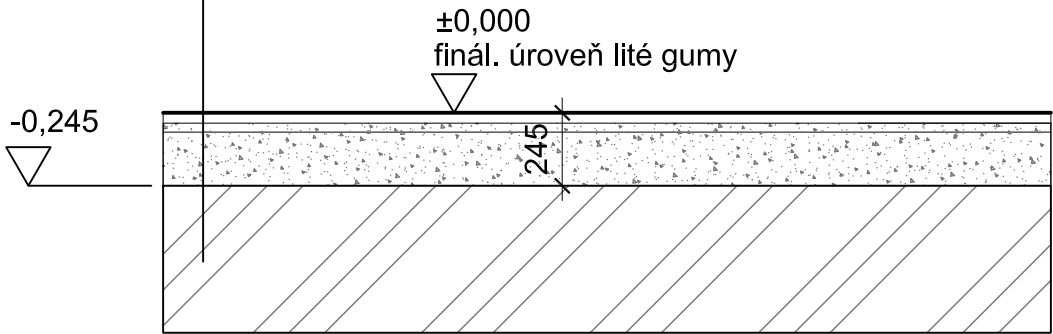


ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU - SKLADBA S2

- finální bezpečnostní povrch - litá guma (předpoklad tl. 70 mm), kritická výška pádu do 2,0 m, povrch certifikován dle ČSN EN 16899
- hutněná štěrkodrt' 0-4 mm, tl. 30 mm
- hutněná štěrkodrt' 0-32 mm, tl. 180 mm
- zhutněná pláň, hutnění Edef,2 min. 25Mpa

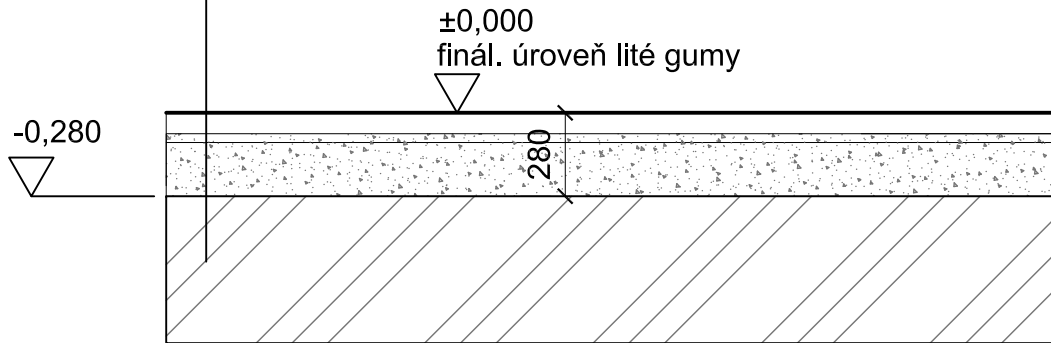

ŘEZY, M 1:25



±0,000 = 416,85 M.N.M. (Bpv)

TENTO VÝKRES A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DÍLEM VE SMYSLU ZÁKONA Č.121/2000 SB. O PRÁVU AUTORSKÉM A POUŽÍVÁ AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA. S VEŠKERÝMI PRÁVY SPOJENÝMI S TÍMTO DÍLEM I JEHO ČÁSTÍMI JE OPRAVNĚN NAKLÁDAT VÝHRADNĚ ZHOTOVITEL DÍLA.

AKCE	PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ KRAŠOVSKÁ AKTIVITY CENTRUM, PLZEŇ	AUTOR	ING. ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK ING. ARCH. KRISTÝNA TESAŘOVÁ	
MÍSTO STAVBY	KRAŠOVSKÁ 1696/30, 323 00 PLZEŇ 1 - BOLEVEC	STUPEŇ PD	DPS	PARE
		DATUM	05/2018	
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ (IČ: 00075370), NÁM.REPUBLIKY 1, 306 32 PLZEŇ V ZASTOUPENÍ : OBYTNÁ ZÓNA SYLVÁN A.S. (IČ: 63509831), PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 6, 301 00 PLZEŇ.	FORMÁT	A2	
		MĚŘITKO	1:100, 1:25	
ZHOTOVITEL	ING. ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK, PLEŠNICE 87, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV, IČ: 88305635	ČÁST PD	D 1.1	
		Č. VÝKRESU	D.1.1.5	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK	VÝKRES	PŮDORYS DOPADOVÝCH PLOCH	