

267/14/9/2011

UPC Česká republika, a.s.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

divize Jih

Bzenecká 2, 628 00 Brno

T: 541 612 234

InfoTel, spol. s r.o.

NOVOLÍŠEŇSKÁ 18
628 00 BRNO



V Brně dne: 12.9.2011

110615/Z/CM

Věc : Vyjádření k předložené dokumentaci :

"VUT – FAVU, fáze I, II, III"

Při realizaci předmětné stavby **dojde** k dotčení veřejné komunikační sítě (VKS) **UPC Česká republika, a.s.** (vč. sítí býv. Karneval Media s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.) a to optických a metalických kabelů, které jsou uloženy v hloubce cca 60 cm. V předložené dokumentaci **jsou** sítě UPC ČR, a.s. zakresleny, (k drobnému doplnění-upřesnění tras přikládáme zaměření 3x A4)

S realizací této stavby **souhlasíme** s tím, že investor je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení VKS, v místech kde **dojde** k dotčení našich VKS, musí být respektovány i tyto podmínky:

- vytýčení inženýrských sítí je povinen si zajistit zhotovitel stavby dle námi poskytnutých podkladů
- upozornění organizace, provádějící zemní práce na možnou odchylku ± 30 cm uloženího vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci a aby byla při provádění zemních prací byla dodržena norma ČSN 733050
- pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení (zařízení) VKS.
- s ohledem na to, že správce VKS neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové a prostorové umístění VKS sondami
- zahájení prací musí být prokazatelně oznámeno nejméně 14 dní před započatím prací na UPC Česká republika, a.s., Bzenecká 2, 628 00 Brno
- výkopy v ochranném pásmu **1,5m** od našich sítí **musí být prováděné zásadně ručně** s největší opatrností a odkryté vedení VKS musí být řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
- při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedeními jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do **betonových korýtek**
- pod vedením VKS bude zhuťněna zemina, následně uloženo před záhozem do pískového lože, vedení bude označeno výstražnou fólií oranžové barvy umístěnou cca 30cm pod definitivním povrchem, nesmí být zmenšena hloubka uložení vedení.
- trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, nutno uložit do betonových korýtek na betonovém podkladu s min. hloubkou uložení 1m, vjezdech k domům apod min. 0,6m, s ochrannou fólií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s hloubkou uložení 0,6m s ochrannou fólií oranžové barvy nad vedením.
- před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu vedení VKS zástupce UPC ČR ke kontrole, zda vedení není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky; protokolem potvrdí souhlas se záhozem.
- neprodleně oznámení každého poškození kabelů (zařízení) VKS jenž je majetkem UPC Česká republika, a.s., případné opravy budou odstraněny na náklady investora na základě jeho objednávky, a to dle možností výměnou celého kabelu, nikoliv provedení opravy kabelovou spojkou.
- **Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření a potvrzené zaměstnancem UPC Česká republika, a.s. s termínem do 12.9.2012**

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle § 102, ods. 3 zák.č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích.

Podrobnější údaje o uložení našich kabelů VKS pro divizi Jih (viz: www.upc.cz/o-upc/dokumentace), vyjádření ke stavbám a případné další informace poskytne UPC Česká republika, a.s., Bzenecká 2, 628 00 Brno, **písemnou formou**.

S pozdravem




Čípek Miloslav
Technical Administrator

Přílohy: 3x A4



12.9.2011 10:02:30

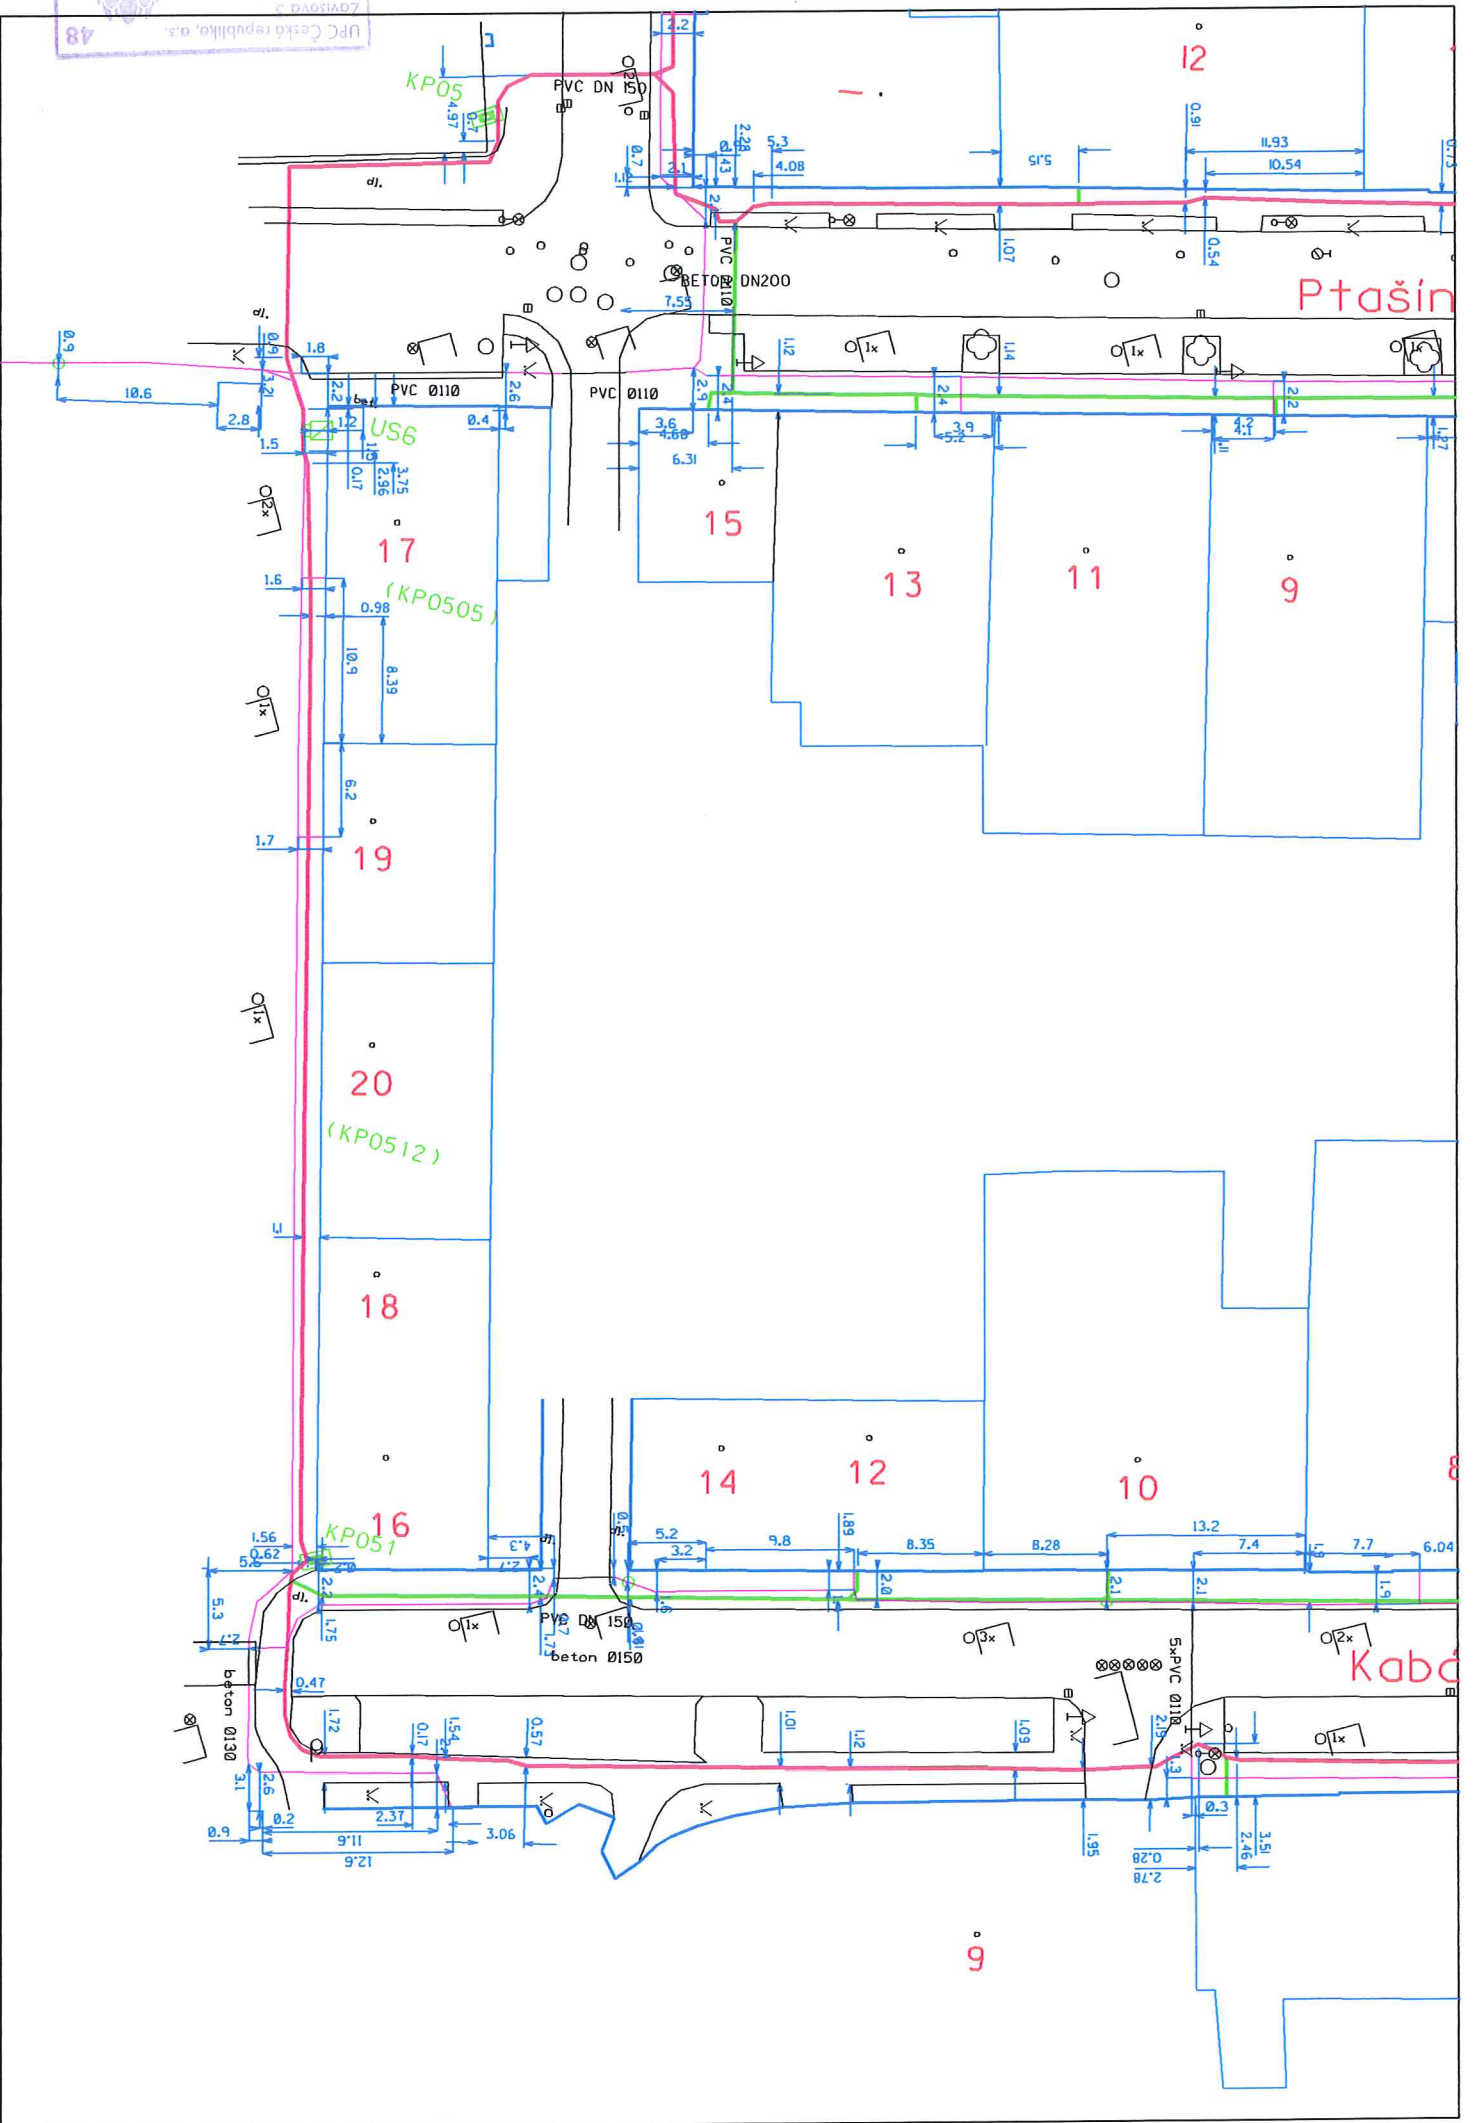

new jaski note zaires re where
symbolic meho egi' drala' tha sa
udgi tal apuke

