

KLADČSKÉ SCHEMA


bez měřítka


PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU "V"

PE(Dxt)110x10,0mm – dl. 59,50 m

PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY "VP"

PE(Dxt)110x10,0mm – dl. 51,30 m

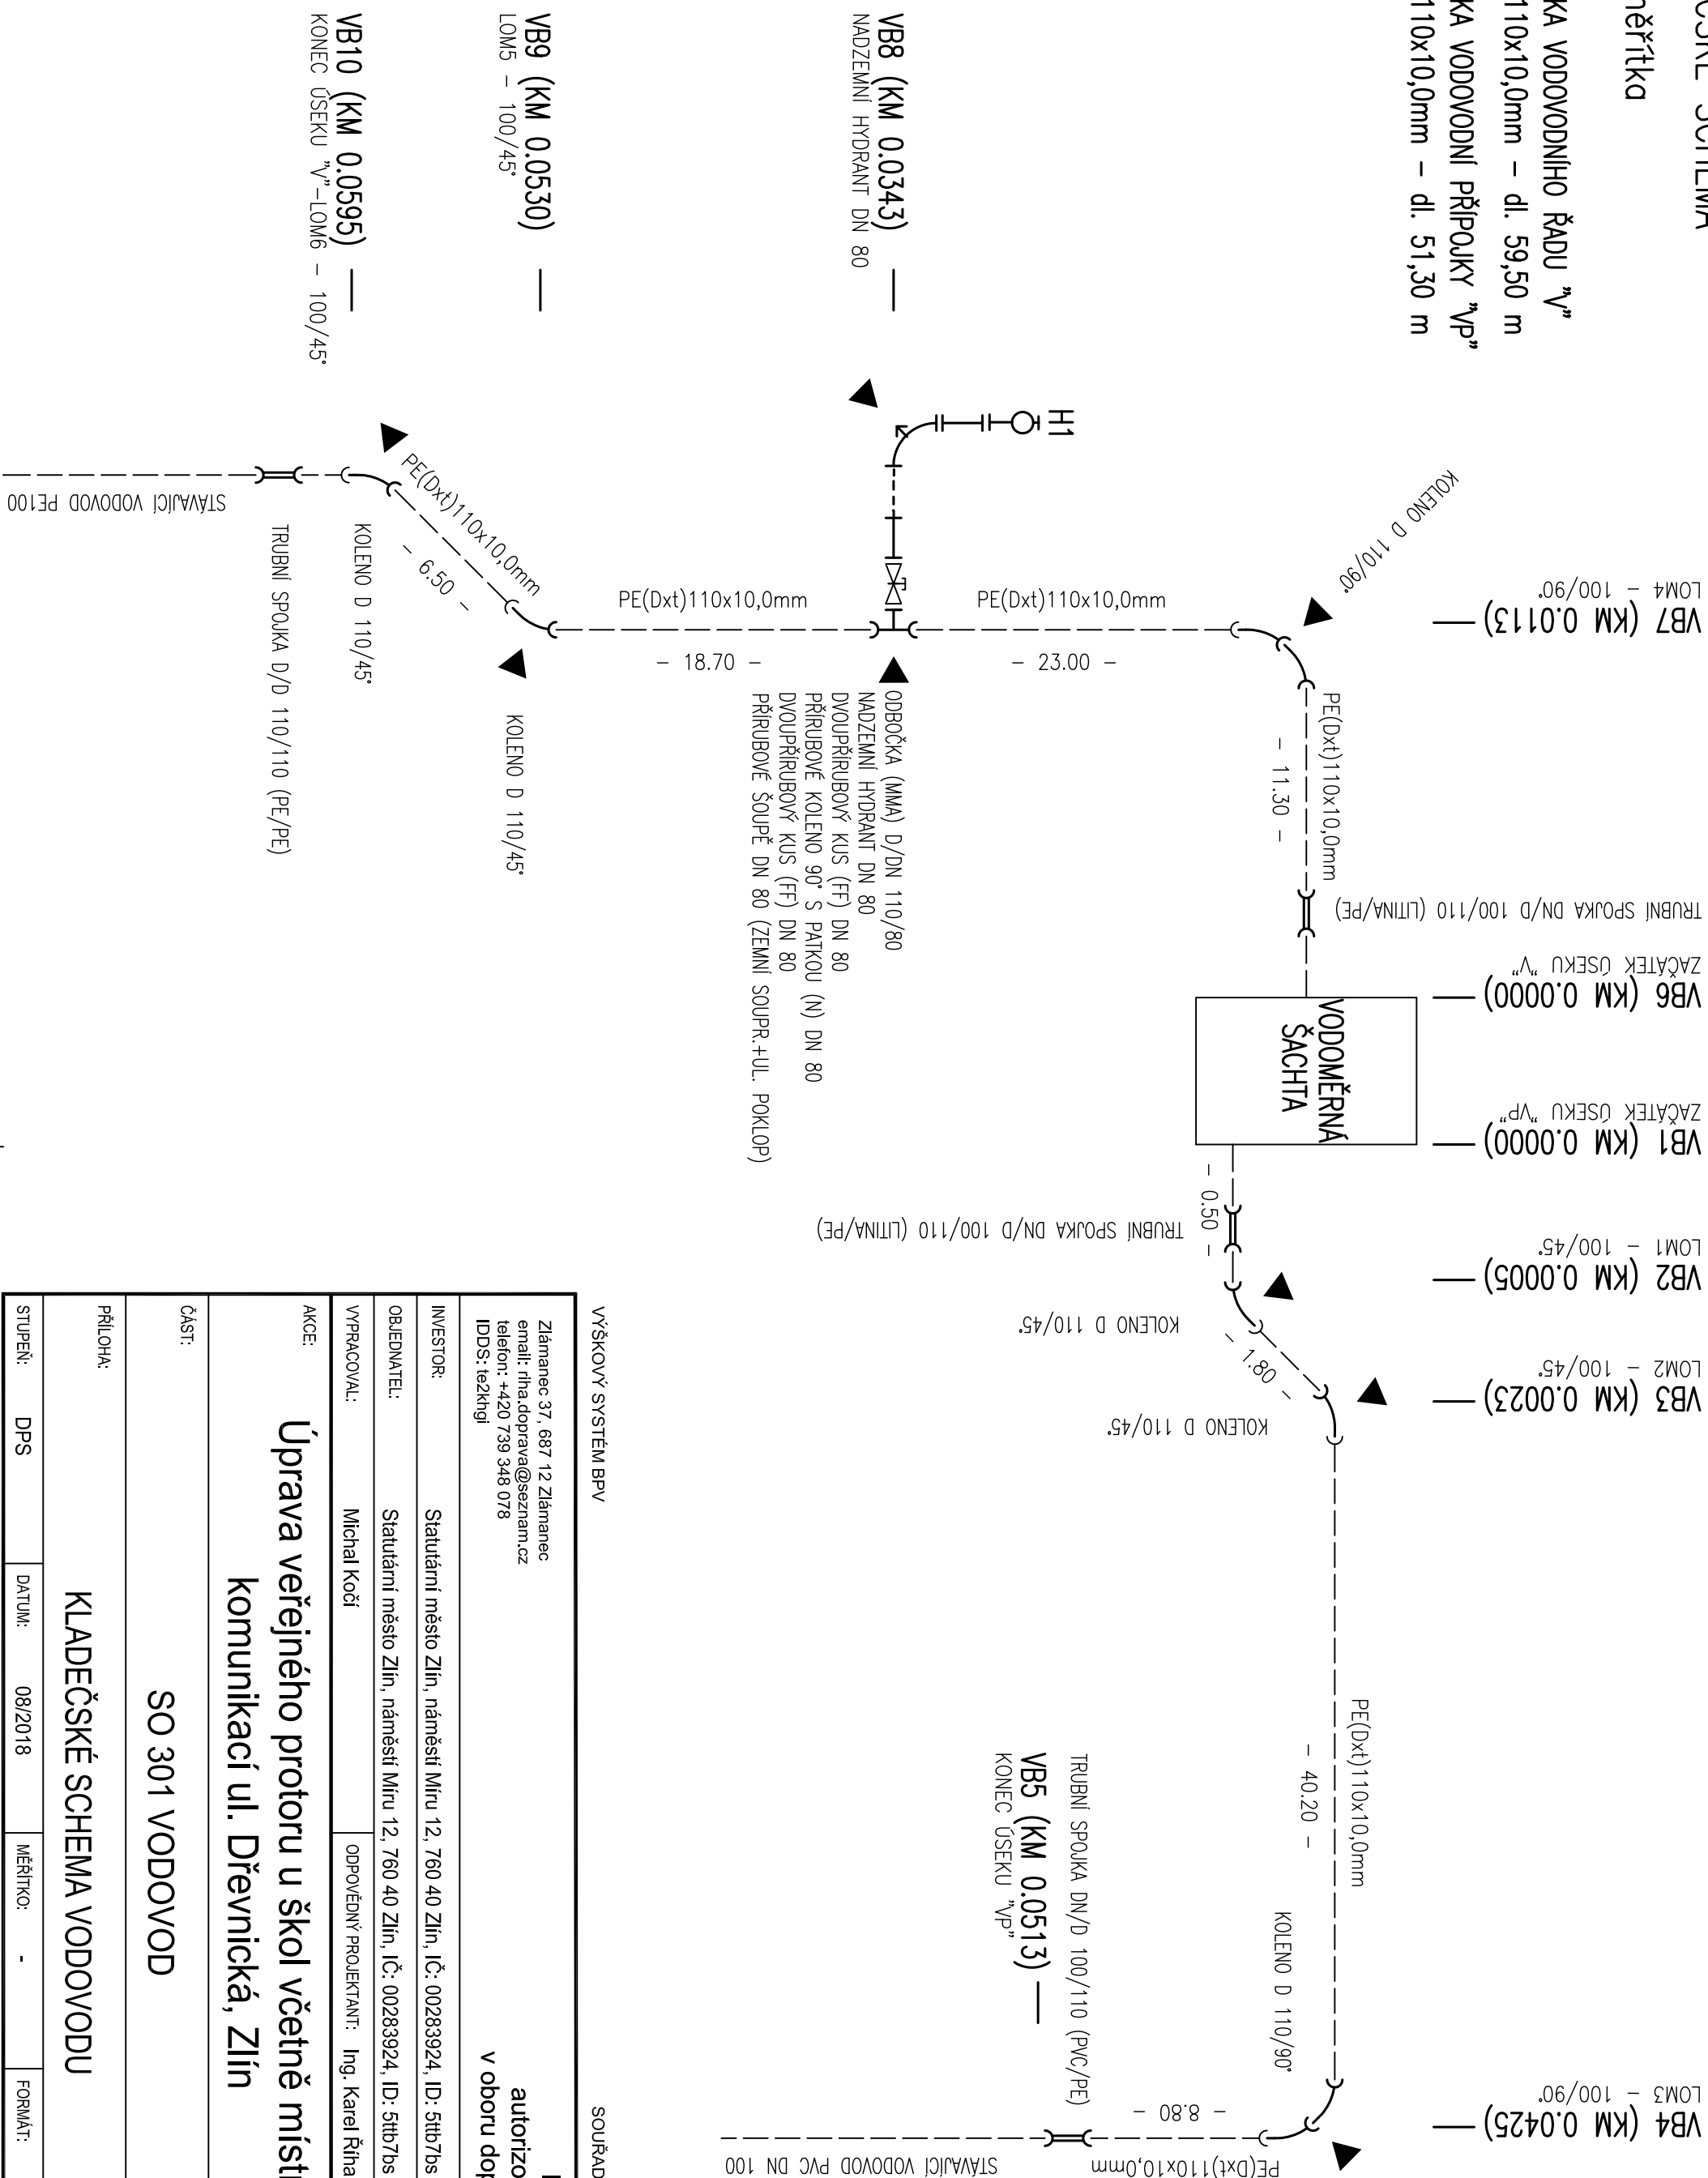

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
Zlámánek 37, 687 12 Zlámánek email: rha.doprava@seznam.cz telefon: +420 739 348 078 IDDS: te2khgj				Ing. Karel Říha autorizovaný projektant v oboru dopravních staveb	
INVESTOR:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs				
OBJEDNATEL:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ: 00283924, ID: 5ttb7bs				
VYPRACOVAL:	Michal Kočí	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha 			
AKCE:	Úprava veřejného protoru u škol včetně místních komunikací ul. Dřevnická, Zlín				
ČÁST:	SO 301 VODOVOD				
PŘÍLOHA:	KLADEČSKÉ SCHEMA VODOVODU				Č. PŘÍLOHY: 301-006
STUPEŇ:	DPS	DATUM:	08/2018	MĚŘÍTKO:	-
				FORMÁT:	2 x A4