


V PROSTORU KORYTA POTOKA BUDOU  
VE VÝKOPU PRO ODČERPÁNÍ VODY OSAZENY  
BETONOVÉ SKRUŽE O  $\varnothing$  600mm cca 13 000 mm OD SEBE.

Objekt pro vyústění dešťové kanalizace do pískového potoka.  
Koryto pískového potoka bude obloženo lomovým kamenem  
do betonového lože nebo do štěrkopískového podkladu.  
Odstranění zeminy bude provedeno jen v korytu potoka do hloubky cca 700 mm.  
Dno a stěny pískového potoka budou obloženy lomovým kamenem do betonového lože.  
Zbývající obložení potoka bude také provedeno z lomového kamene,  
ale bude osazeno do štěrkopískového podsypu.  
Výústní potrubí bude osazeno na podkladní desku a následně obetonováno.  
Obetonování potrubí DN 800 nebude až na hranici lomu stěny,  
ale bude ukončeno cca 200-300 před stěnou svahu,  
betonový základ potrubí bude obložen lomovým kamenem.  
Obetonování potrubí bude provedeno v tl. 200 mm

S ohledem na předpokládaný výskyt spodní vody nad úrovní výkopu,  
je navržena odvodňovací drenáž z ohebných drenážních trubek  
svedených do provizorních čerpacích jímek  
provedených z betonových skruží o  $\varnothing$  600mm

Odvod podzemní vody bude v plastovém drenážním potrubí DN 100.  
Potrubí bude osazeno do štěrkového lože min. 50 mm,  
po uložení bude obsypáno, vrchní krytí potrubí min. 50 mm.  
šířka spáry pro uložení 200 mm, hl. 200 mm.  
Rýha pro odvod vody z výkopu bude odsazena 200 mm od stěny pažení



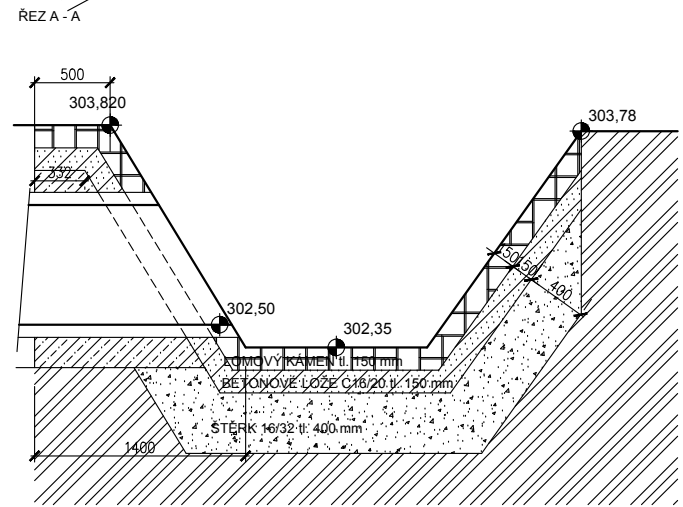


#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- PROSTÝ BETON C 16/20
- BETONOVÉ LOŽE C 16/20
- PŮVODNÍ ZEMINA
- DOSYPANÁ ZEMINA
- ŠTĚRK 16/32
- OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE ULOŽEN DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE

MĚŘÍTKO 1:250  
OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM SE  
TÝKÁ KORYTA POTOKU A  
ČÁSTEČNĚ I JEHO PŘÍTOKU

OBLOŽENÍ LOMOVÝM KAMENEM

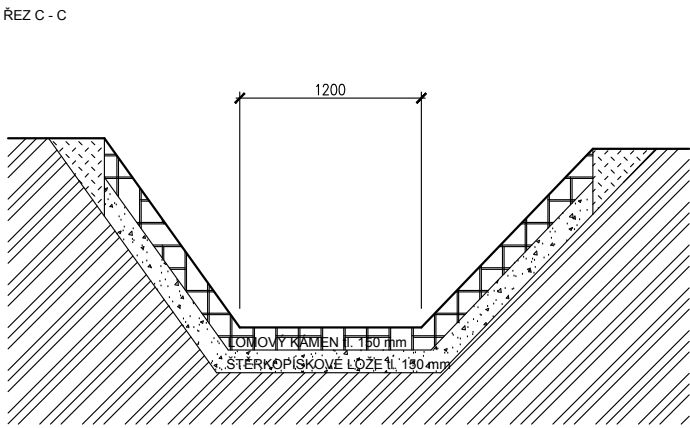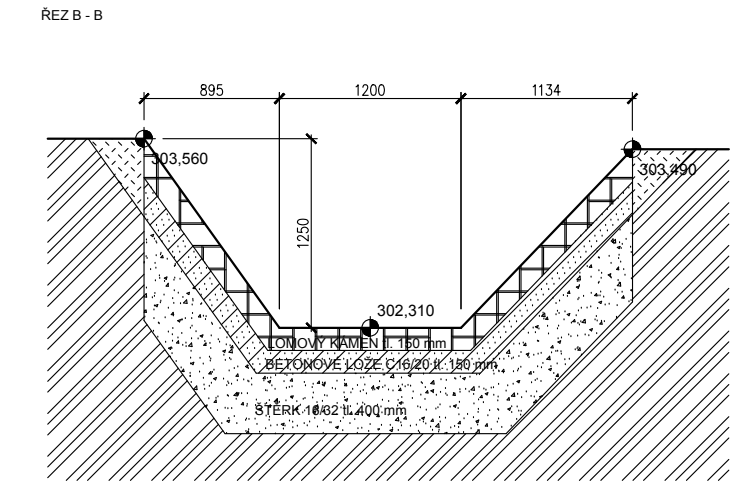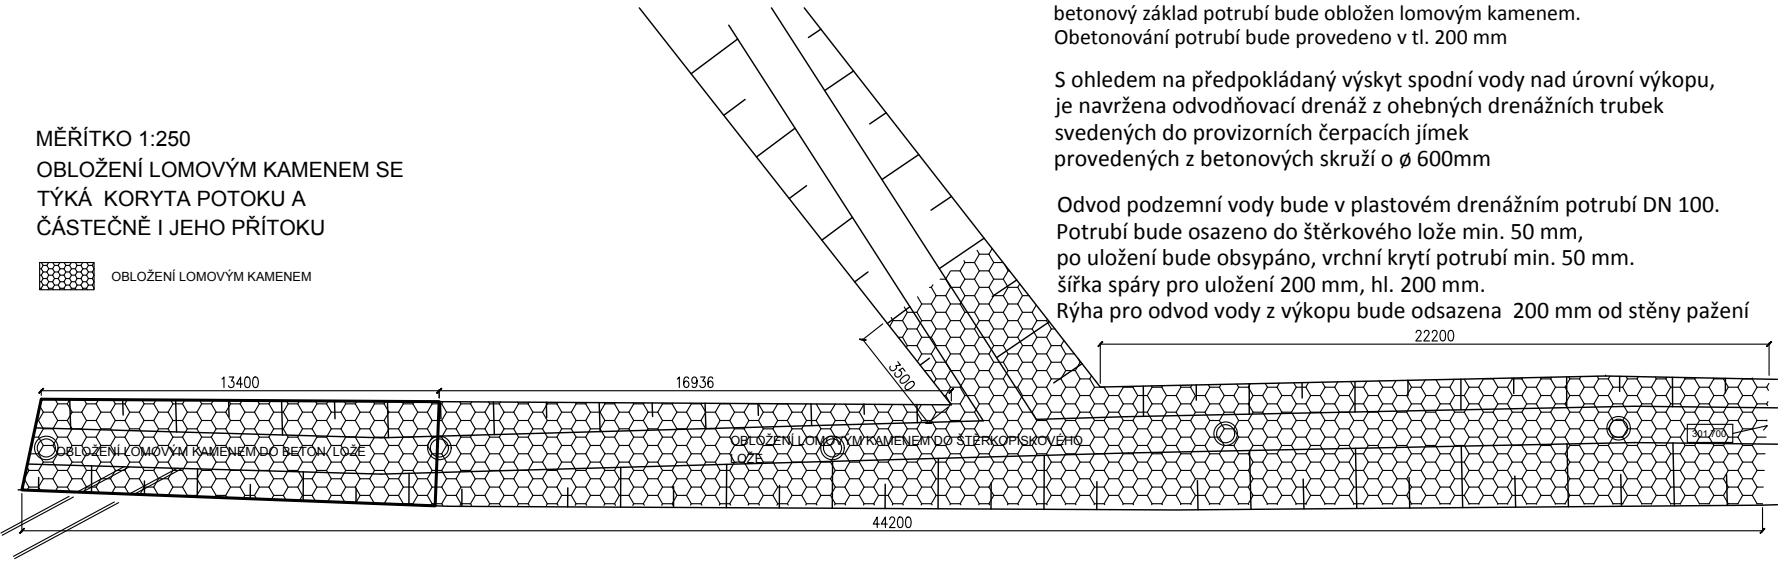

#### VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	08/2016
Investor: Hlavní město Praha - Odbor technické vybavenosti		Stupeň:	DVZ
Zakázka: ČÍSLO STAVBY 0132 - TV TOČNÁ ETAPA 0001 - IS CHOLUPICE INFRASTRUKTURA BEZ SO 03 KANALIZACE - I ETAPA 1.část SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Číslo zakázky:		3807/2016
	Měřítko:		1:50
	Počet formátů A4:	2	Č. kopie:
Obsah: SO 02.2 ZATRUBNĚNÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE VÝÚSTNÍ OBJEKT	Číslo přílohy:	2.10	
	Revize:	-	