


TVÁRNÁ LITINA DN 150, délka 5,0 m

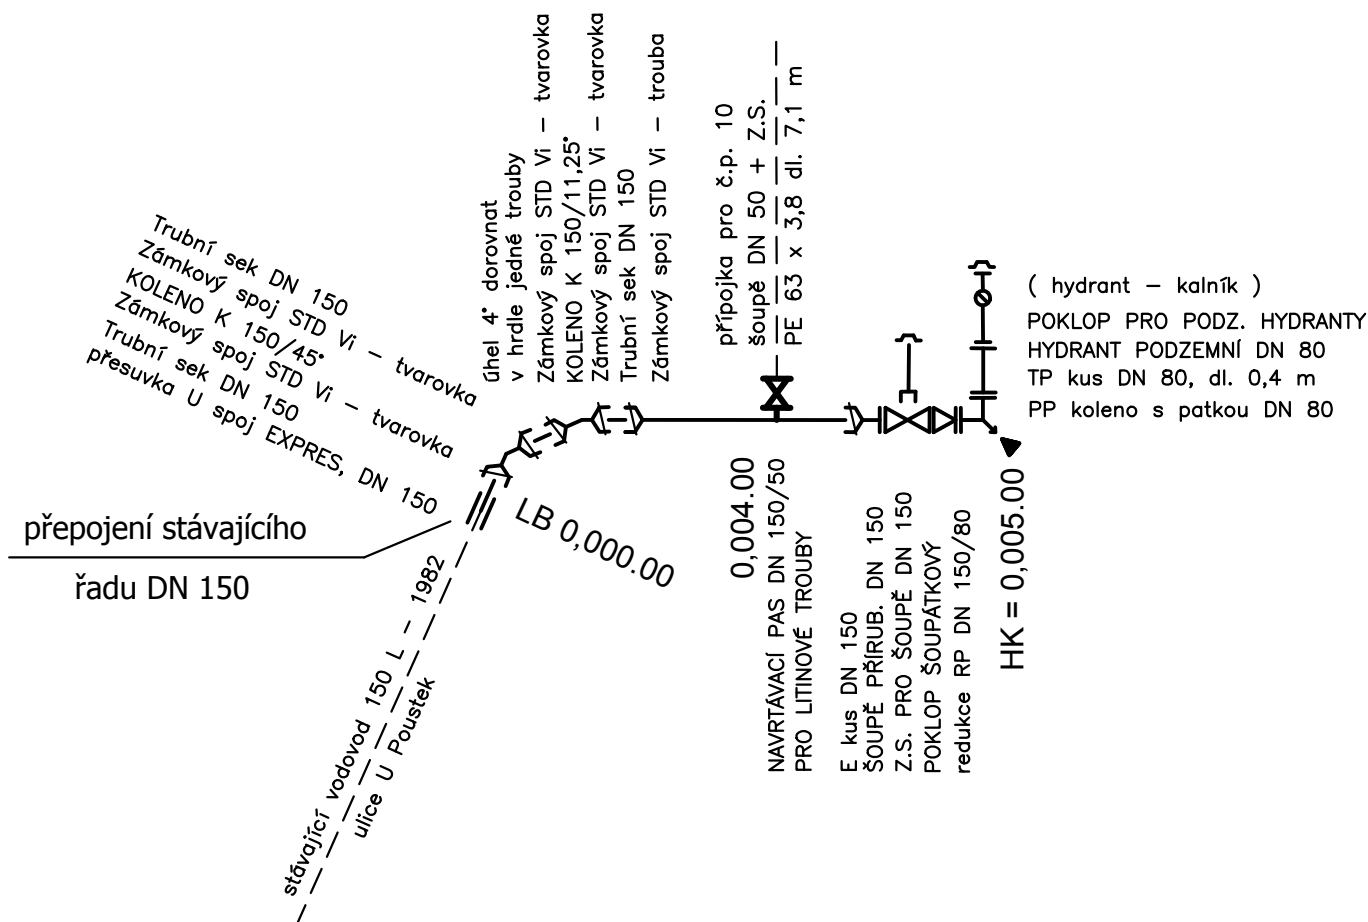

Potrubí vodovodu = tvárná litina Standard - DN 150

ZÚ = délka zamčeného úseku platí pro zkušební tlak PN 16.

VÝPIS MATERIÁLU

TROUBY A TVAROVKY – TVÁRNÁ LITINA	
TLT trouby DN 150 – PAM Standard TT	5 m
přesuvka U spoj EXPRES, DN 150	1 ks
trubní sek DN 150	3 ks
redukce RP DN 150/80	1 ks
E kus, DN 150	1 ks
koleno K 11,25°, DN 150	1 ks
koleno K 45°, DN 150	1 ks
TP kus DN 80, délka 0,40 m	1 ks
PP koleno s patkou, DN 80	1 ks
ARMATURY	
šoupě DN 150 se zemní soupravou a poklopem	1 ks
hydrant podzemní DN 80 s poklopem	1 ks
PŘÍPOJKA	
navrtávací pas DN 150/50 pro litinové trouby	1 ks
šoupě DN 50 se zemní soupravou a poklopem	1 ks
PE potrubí 63 x 3,8	7,1 m

MÚ (OÚ):	Praha 12	Kraj:	HL. m. Praha	Datum:	08.2016	
Investor:	Hlavní město Praha - Odbor technické vybavenosti			Stupeň:	DVZ	
Zakázka:	ČÍSLO STAVBY 0132 - TV TOČNÁ ETAPA 0001 - IS CHOLUPICE INFRASTRUKTURA BEZ SO 03 KANALIZACE - I ETAPA 1.část SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE			Číslo zakázky:	3807/2016	
				Měřítko:		
				Počet formátů A4:	2	Č. kopie:
Obsah:	SO 02.2.1 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VODOVODU KLADEČSKÉ SCHEMA			Číslo přílohy:	Revize:	
				2.16	-	