



NÁTOKOVÝ OBJEKT - výkres tvaru


- řez A

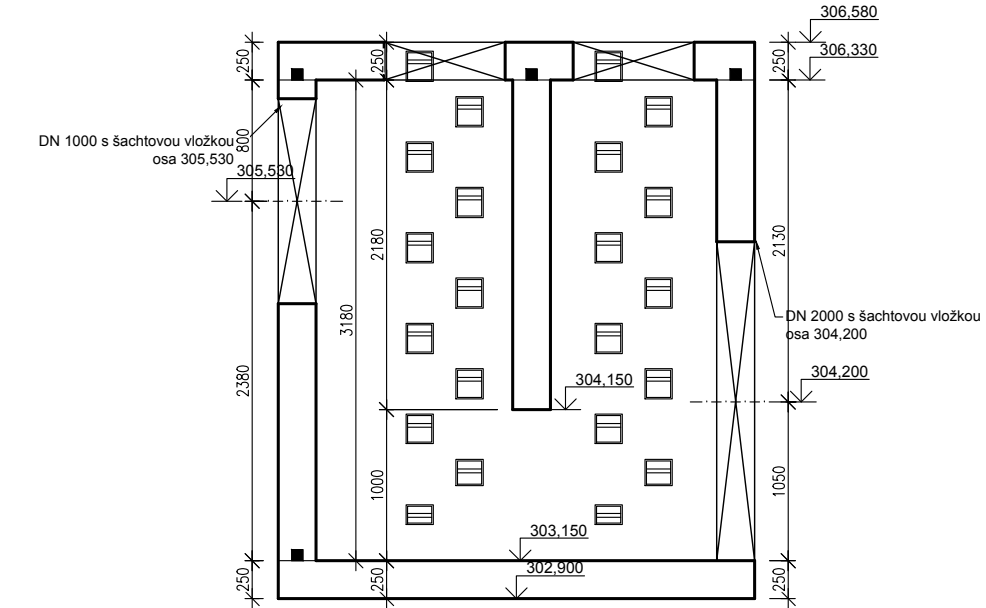


- řez B

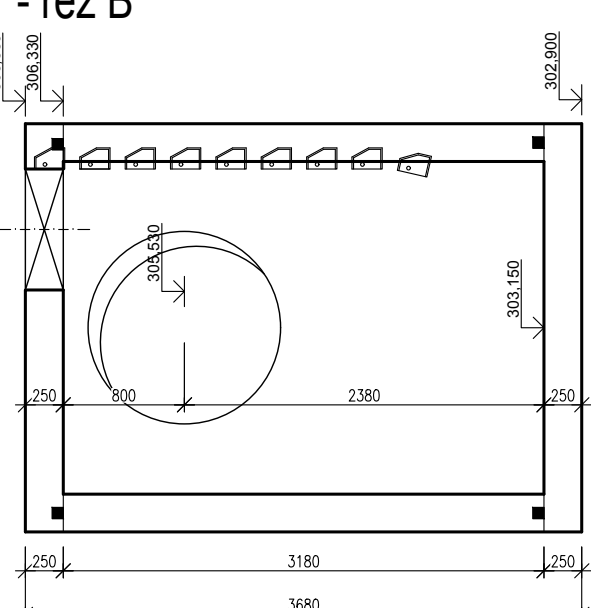

- stropní deska

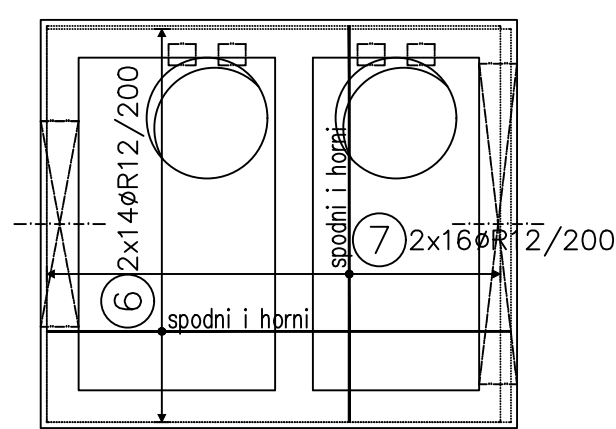

- stěny

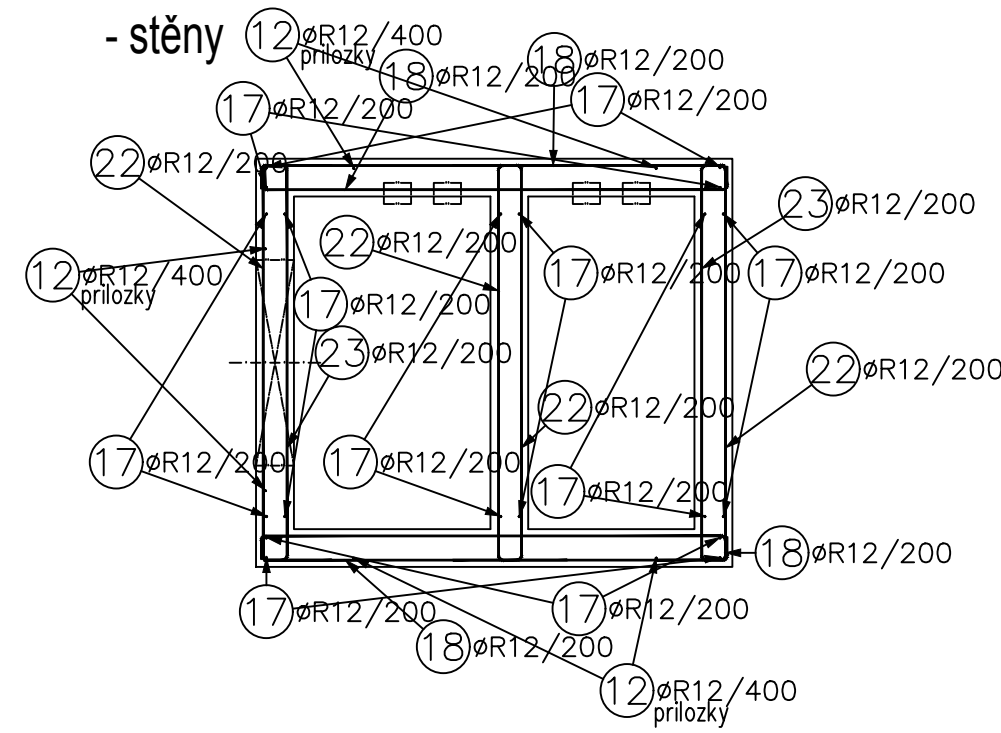

BETON C30/37 - XA1, XF3, XC4 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3
 OCEL B500
 stupeň vyztužení 120 kg oceli/m3 betonu
 krytí výztuže c = 40 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ				
MÚ (OÚ): Praha 12	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	08/2016	
Investor: Hlavní město Praha - Odbor technické vybavenosti		Stupeň:	DVZ	
Zakázka: ČÍSLO STAVBY 0132 - TV TOČNÁ ETAPA 0001 - IS CHOLUPICE INFRASTRUKTURA BEZ SO 03 KANALIZACE - I ETAPA 1.část SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Číslo zakázky:		3807/2016	
	Měřítko:		1:50	
	Počet formátů A4:	6	Č. kopie:	
Obsah: SO 02.1 STOKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Číslo přílohy:	Revize:		
RETENČNÍ NÁDRŽ - KOMORY - VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE		2.9.4	-	