


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODU

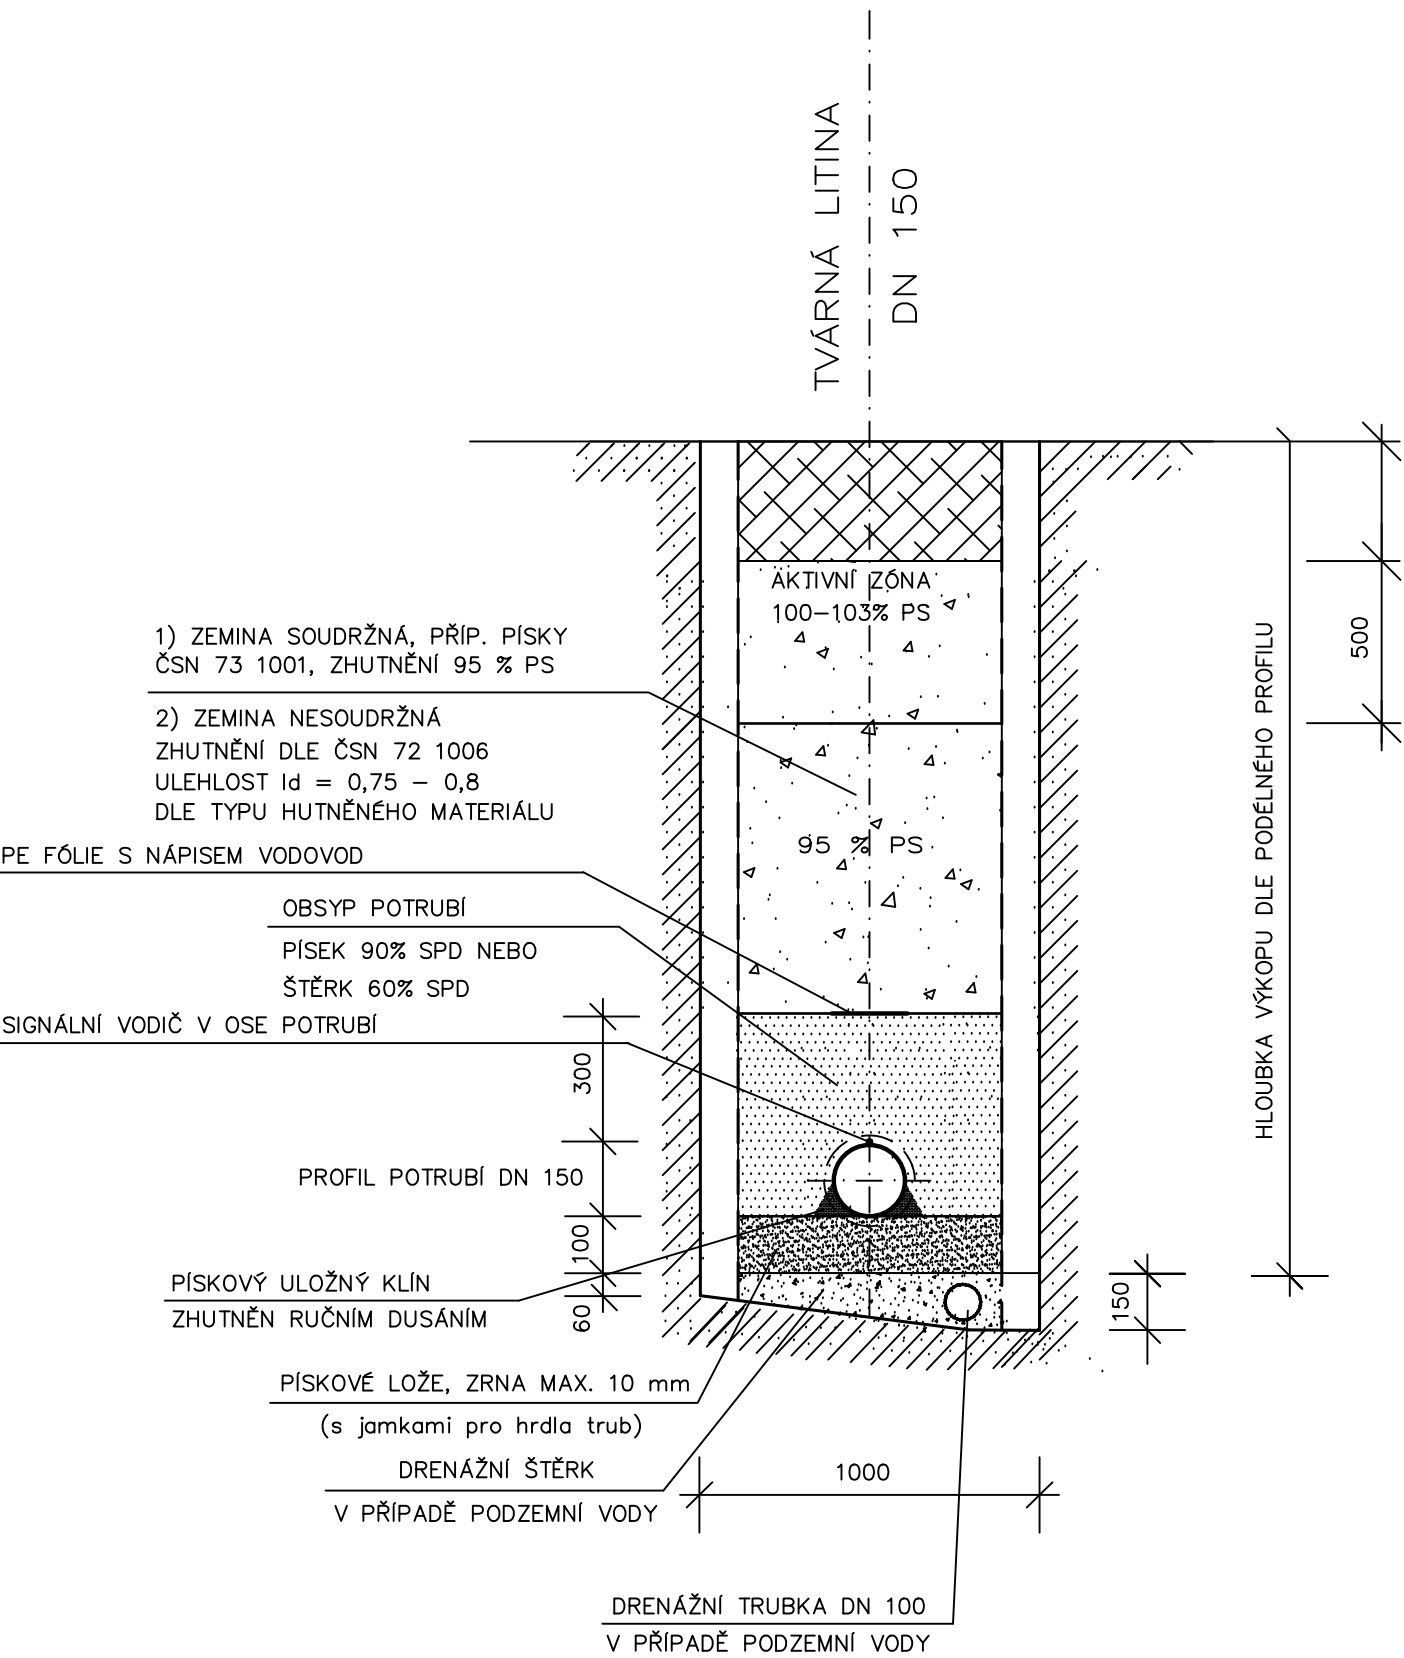

Technologii a kontrolu hutnění provede laboratoř zemin.

OBSYP POTRUBÍ HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm
ZÁSYP RÝHY HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
VHODNOST ZEMIN PRO ZÁSYP JE VŽDY NUTNÉ NECHAT POSOUDIT GEOTECHNIKEM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

MÚ (OÚ):	Praha 12	Kraj:	Hl. m. Praha	Datum:	08.2016
Investor:	Hlavní město Praha - Odbor technické vybavenosti	Stupeň:	DVZ		
Zakázka:	ČÍSLO STAVBY 0132 - TV TOČNÁ ETAPA 0001 - IS CHOLUPICE INFRASTRUKTURA BEZ SO 03 KANALIZACE - I ETAPA 1.část SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE			Číslo zakázky:	3807/2016
				Měřítko:	
				Počet formátů A4:	2
Obsah:	SO 02.2.1 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VODOVODU VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Číslo přílohy:	2.15
				Revize:	-
				Č. kopie:	