



# PULZNÍ ŠACHTA FILIPENDULA - KOŘENOVKY.CZ

## ŘEZ

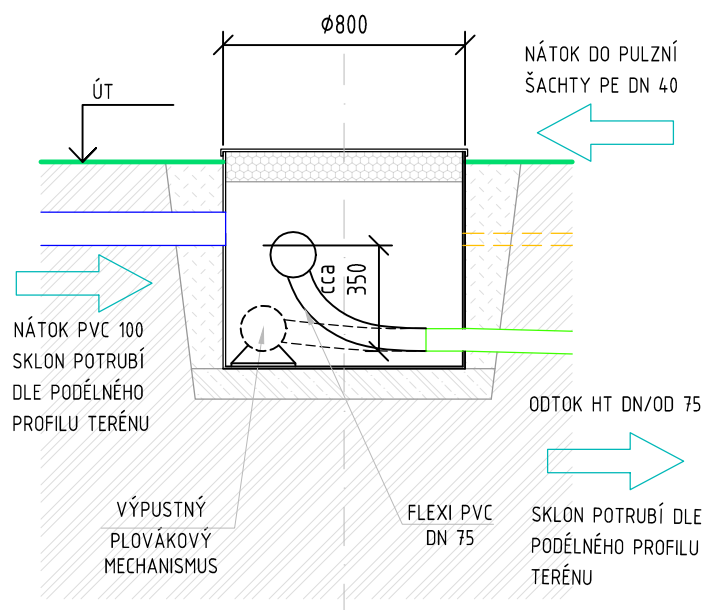

## PŮDORYS

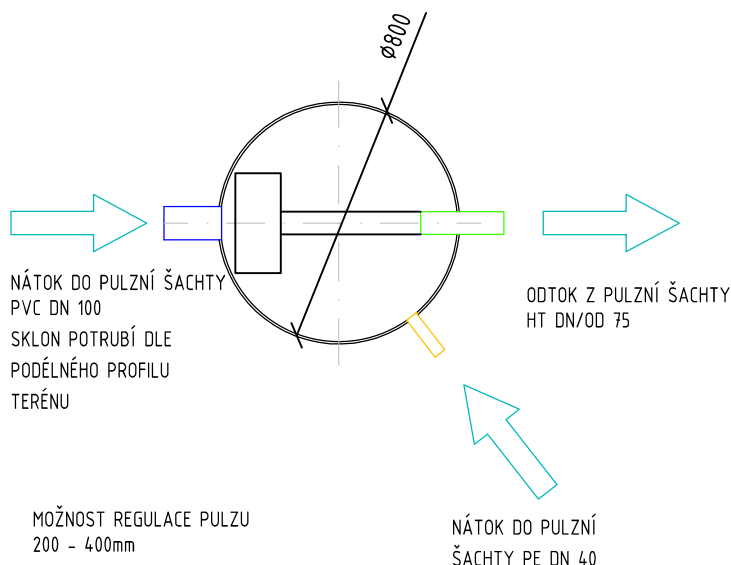

## POZNÁMKA:

- PULZNÍ ŠACHTU LZE ŘEŠIT ZAKÁZKOU NA MÍRU NEBO UPRAVIT TYPOVOU ŠACHTU
- PD JE ŘEŠENA ZEJMÉNA DLE ČSN 75 6402 A DLE VYHLÁŠKY č. 367/2005 Sb.
- JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PROVOZNÍ ŘÁD KČOV
- NUTNO ZABEZPEČIT VÍKO ŠACHTY (UZAMČENÍM, ...) PROTI PÁDU OSOB A ZVÍŘAT, PŘÍPADNĚ PROTI MANIPULACI S TECHNOLOGIÍ NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU
- VÝŠKA NÁSTAVCE DLE REÁLNÝCH VÝŠEK NA STAVBĚ, NELZE OBJEDNAT DLE PODÉLNÉHO ŘEZU
- ZÁKRES TECHNOLOGIE JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT STAVEBNÍ PŘEDPISY A POSTUPOVAT V SOULADU S NÁVODY DODAVATELE TECHNOLOGIE - SMĚR NÁTOKU ODPADNÍCH VOD DO ŠACHTY JE POUZE SCHEMATICKÝ A VŽDY JE NUTNO OBJEDNÁVKU ŘEŠIT DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ
- POKUD JE ZASTIŽENA ZVÝŠENÁ HPV ČI NEVHODNÁ GEOLOGIE, JE NUTNÉ PROVÉST OCHRANU OBJEKTŮ, NAPŘ. OBETONOVÁNÍM A INFORMOVAT PROJEKTANTA
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKOU KÁZEŇ PROVÁDĚNÍ STAVBY
- SOUČÁSTÍ TOHOTO STUPNĚ PD NENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část dokumentace tudíž nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či využívána k jiným účelům než byla zhotovena.

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

	TEPELNÁ IZOLACE XPS TL 100mm
	ZÁKLADOVÁ DESKA BETON C16/20 XC1
	ROSTLÝ TERÉN
	DOSYPANÁ HUTNĚNÁ ZEMINA PO VRSTVÁCH MAX 200mm NA P.S. 95%

Projekt / Project <b>VEGETAČNÍ ČOV</b> k.ú. Písek (okres Písek) 720755 - par. č. 2633/2, 2634/1, 2635/1, 2635/2 a st. 2745/5		
Zákazník / Client Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, Čelakovského 200, 397 01 Písek - Pražské Předměstí		
Vypracoval / Elaborated by Ing. Eva Budínová	Zpracovatel projektu / Processor project  FORTINA PROJEKT s.r.o. Za Sídlištěm 2146/13 143 00 Praha 12 - Komořany +420 774 909 361 info@fortina.cz www.fortina.cz	
Hlavní projektant / Checked by Ing. Petr Formánek / AI 0011298		
Kontroloval / Controlled by Ing. Petr Formánek		
Uvolnil / Approved by Milan Barva		
Stupeň / Phase Společná dokumentace pro ÚR a SP	Datum / Date 04/2018	Měřítko / Scale 1 : 25
Část / Part D.1. Dokumentace inženýrského objektu	Koordinate / Know How <b>Kořenovky.cz</b> Ing. Michal Šperling ☎ +420 775 256 596 ✉ michal@korenovky.cz, www.korenovky.cz	
Název výkresu / Drawing Title PULZNÍ ŠACHTA FILIPENDULA		
Archivní číslo / Drawing No. PF 106/2018	Číslo části / No. of part D.1.2.5.	Kopie / Copy