

Napětíová soustava:


TN-C (3+PEN, 400V, 50Hz)
TN-S (3+PE+N, 400V, 50Hz)
TN-S (1+PE+N, 230V, 50Hz)

Ochrana před nebezpečným dotykem

- automatickým odpojením od zdroje
- pospojením a proudovým chráničem

Ochrana proti nadproudůmle ČSN 332000-4-43

- selektivním dimenzováním jistících prvků

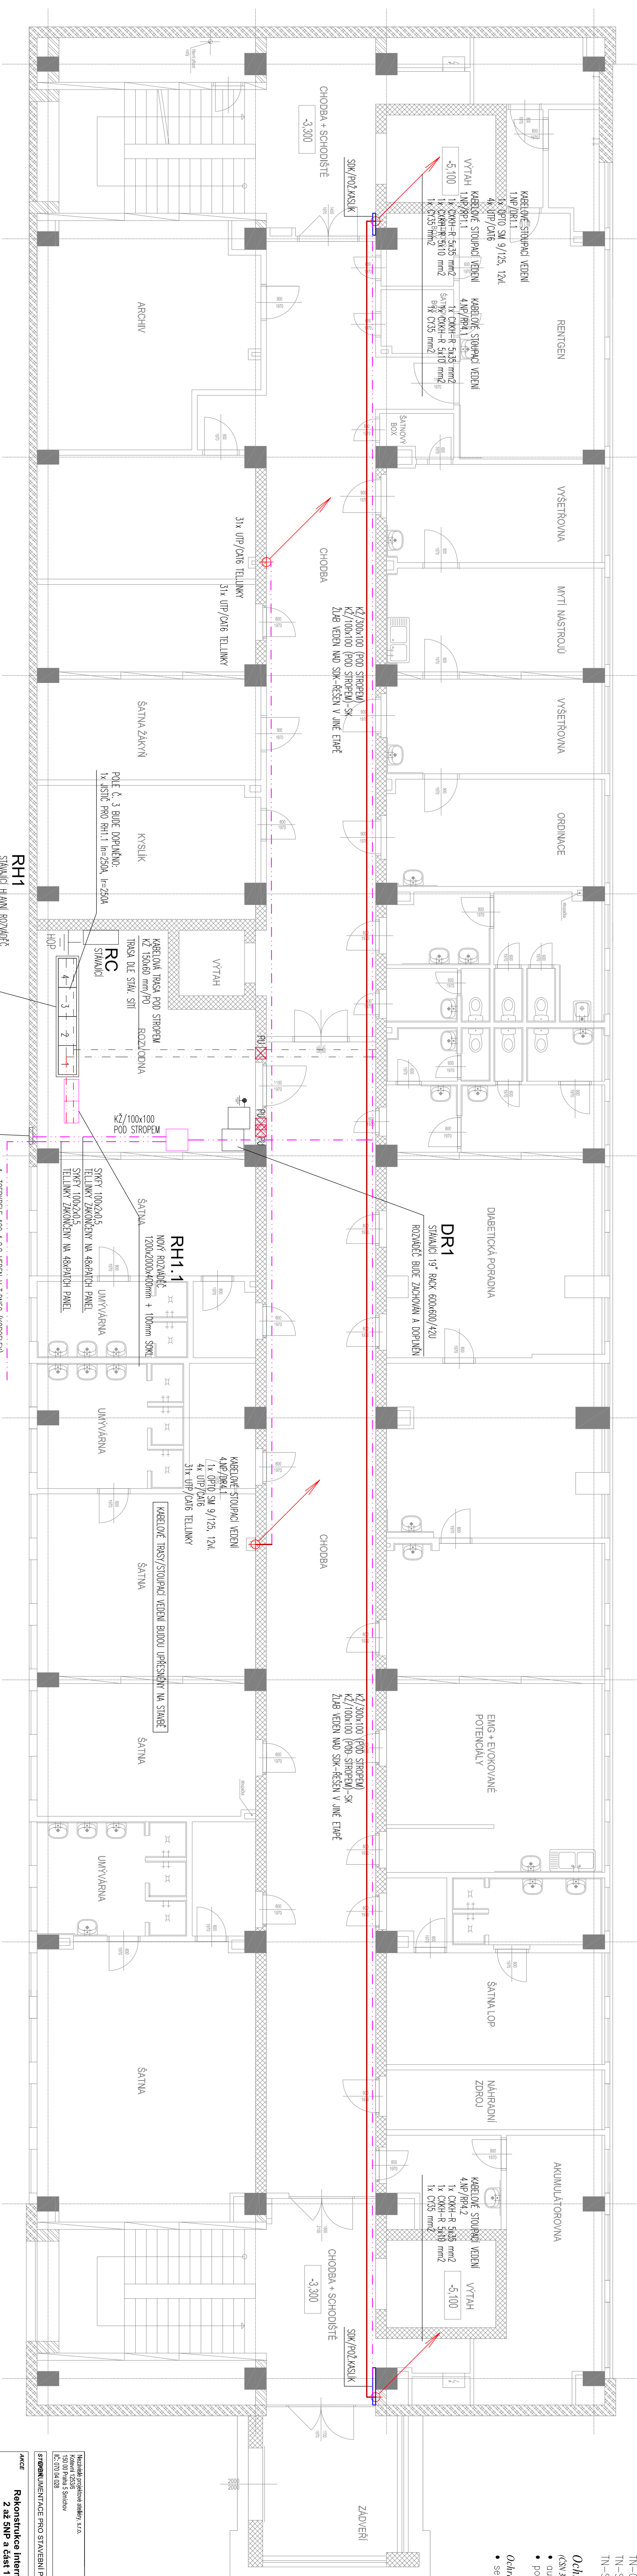

Nežiadajúce projektové služby s.r.o. Hlavná 125/58 010 01 Bratislava IČO: 071 04 028	SITA, projektový ateliér, a.s. Hlavná 47 010 01 Bratislava IČO: 260 61 522	paré
STAVEBNÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		
ARCE Rekonštrukcie interiéru pavilónu 2 až 5NP a časť 1PP až 1NP	ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK Klementine Rudolfa a Stelanie Benešová Máčova 400, 256 01 Benešov MÍSTO P.č. 1836/6 – stávkajúcí interiéru pavilón Benešov u Prahy DĚLST D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE	ZODP. PROJEKTANT ZBYNĚK & SKALA VYPRACOVÁVAL MARTIN POČTA +420 608 986 892 MĚŘITKO	ING. ARCH. STAVEBNÍ POČTA +420 608 986 892
OSAHÁNÍ	POČÍSLA	DATAUM 09/2018 VÝKRES 2.1