



MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY

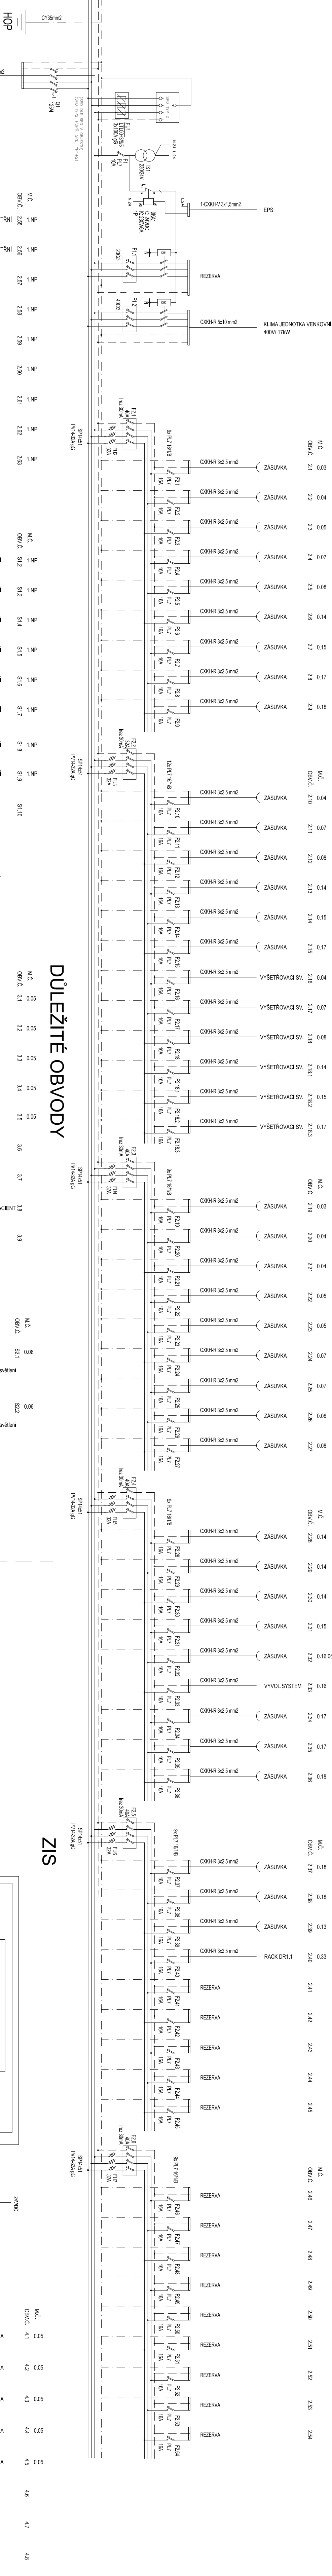

DŮLEŽITÉ OBVODY

ZIS

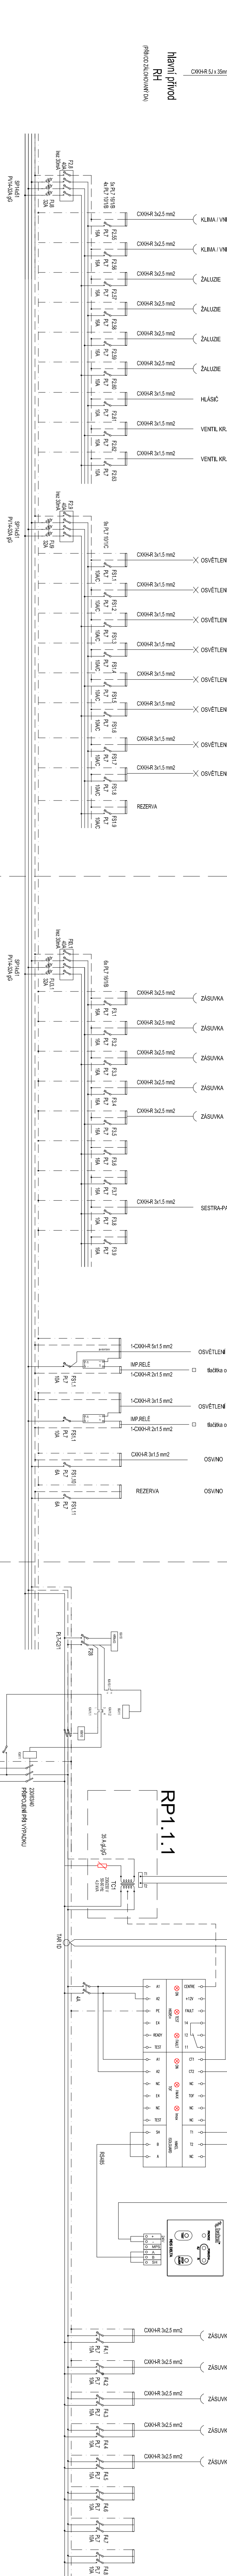

Rozvaděč RP1.1

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ OCELEPLOCHOVÝ
Vnější rozměry: 835 x 2060 x 247 (šířka x výška x hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1950 (šířka x výška)
Výkonek: 810 x 2035 x 240 (šířka x výška x hloubka)
PŘÍVOD/HOREM, VÝVODY/SPODEM - HOREM
KRYTÍ IP 40/20, Ikm = 10kA
EI30, DP-I, Sm
BOČNÍ KRYTÍ, PODSAITAVEC 100 mm

- Soustava 3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-S
- Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje
- Napájení příkonních kabelů bude provedeno pomocí ústředních svorkovnic
- Napájení výstupních kabelů bude provedeno pomocí výstupních svorkovnic

Nezávislé projektové studio s.r.o. Kovářův 125/38 150 001 Brno IČ: 203 81 282		STŘEDNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
ARCE		ZADÁVKA	
Rekonstrukce interního pavilonu 2. až 5NP a část 1PP až 1NP		ZADÁVKA	
STAVBY		ZADÁVKA	
Město p.č. 1836/6 - stávající interní pavilon Benešov u Prahy		ZADÁVKA	
ČÁST		ZADÁVKA	
D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE		ZADÁVKA	
OBJEDNATEL		ZADÁVKA	
SCHÉMA RP1.1		ZADÁVKA	
2020		ZADÁVKA	
PROJEKTANT		ZADÁVKA	
MARTIN POČTA		ZADÁVKA	
+420 898 88 882		ZADÁVKA	
MĚŘÍTKO		ZADÁVKA	
09/2018		ZADÁVKA	
3.2		ZADÁVKA	