


VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY.

VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY NA CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH V ODVĚTRANÝCH PODHLEDECH V TRUBKOVÝCH OBJÍMKÁCH POD STROPEM NEBO PO ZDECH.  
SVODY K LÉKAŘSKÝM PANELŮM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.  
SVODY K VENTILOVÉ KRABICI NA CHODBĚ JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.


TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBNÍMI ROZVODY A ROZVODY ELEKTRO.  
POTRUBÍ MEDIPLYNŮ PLYNŮ SE DOPORUČUJE MONTOVAT PO ROZVODECH VZT.

T	STROPNÍ STATIV
	SIGNALIZAČNÍ HLÁŠIČ KLINICKÉHO ALARMU
	LÉKAŘSKÝ PANEL
	VENTILOVÁ KRABICE
	KULOVÝ UZÁVĚŘ
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ PODTLAKU (V)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU (T)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSÍKU (O)

POHLED – P2  
MĚRÍTKO: NENÍ

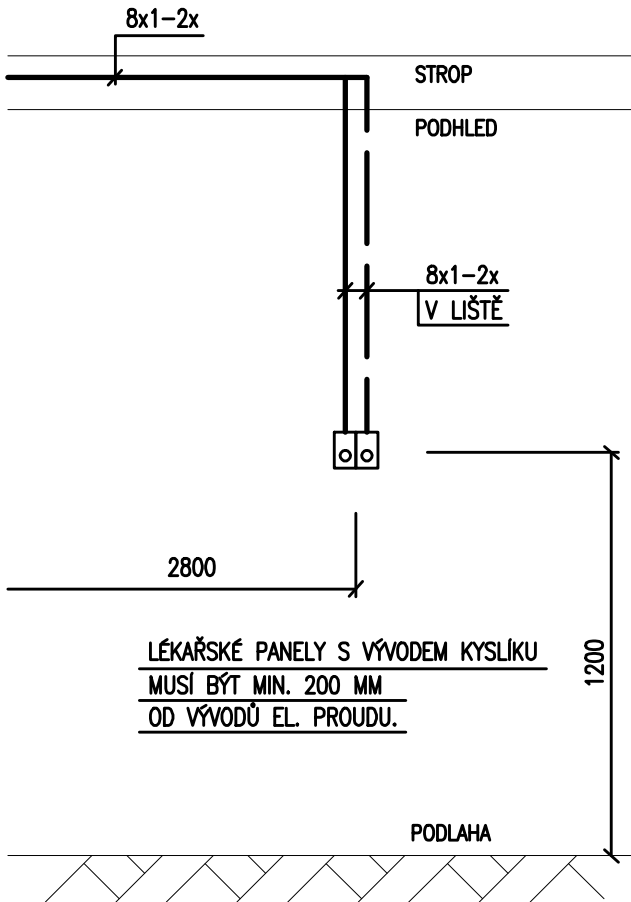

POHLED – P1  
MĚRÍTKO: NENÍ

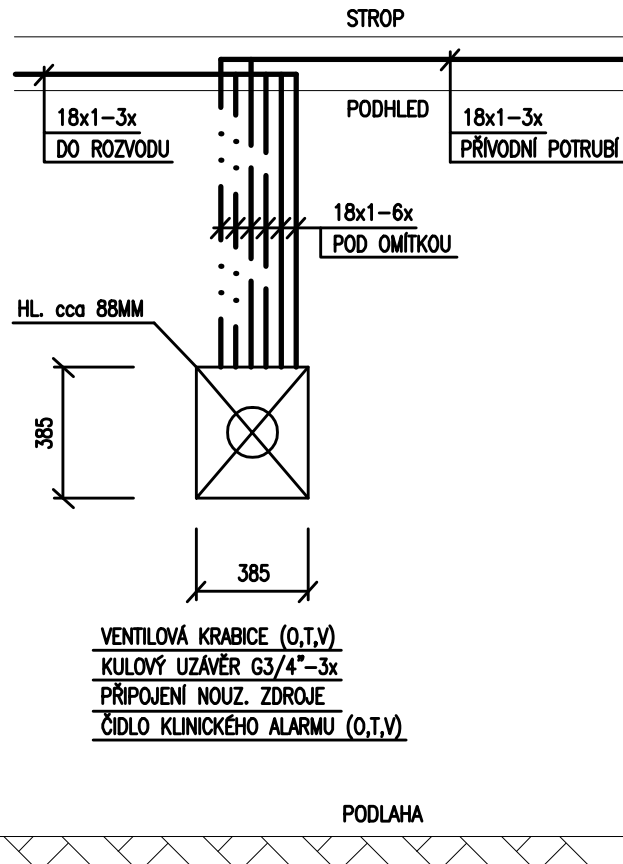

TABULKA REVIZÍ			
no.	datum	popis	

0 M1 M2 M3 M4

STA projektový atelier ..... v.o.s.  
Havlíčková 247 ..... 386 01 Strakonice  
tel. .... 383 323 436  
e – mail ..... skola@STAtelier.cz

paré

STUPĚŇ

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

AKCE	REKONSTRUKCE INTERNÍHO PAVILONU 2. AŽ 5.NP A ČÁST 1.PP AŽ 1.NP			ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400, 256 01 Benešov			ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK KVAPIL <i>kp</i>
MÍSTO	p.č. 1836/6 – Stávající interní pavilon Benešov u Prahy			VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK KVAPIL
ČÁST	D.1.4.C MEDICINÁLNÍ PLYNY			MĚRÍTKO	DATUM
OBSAH	PŮDORYS 1.NP			1:50	09/2018
					D.1.4.C-01