

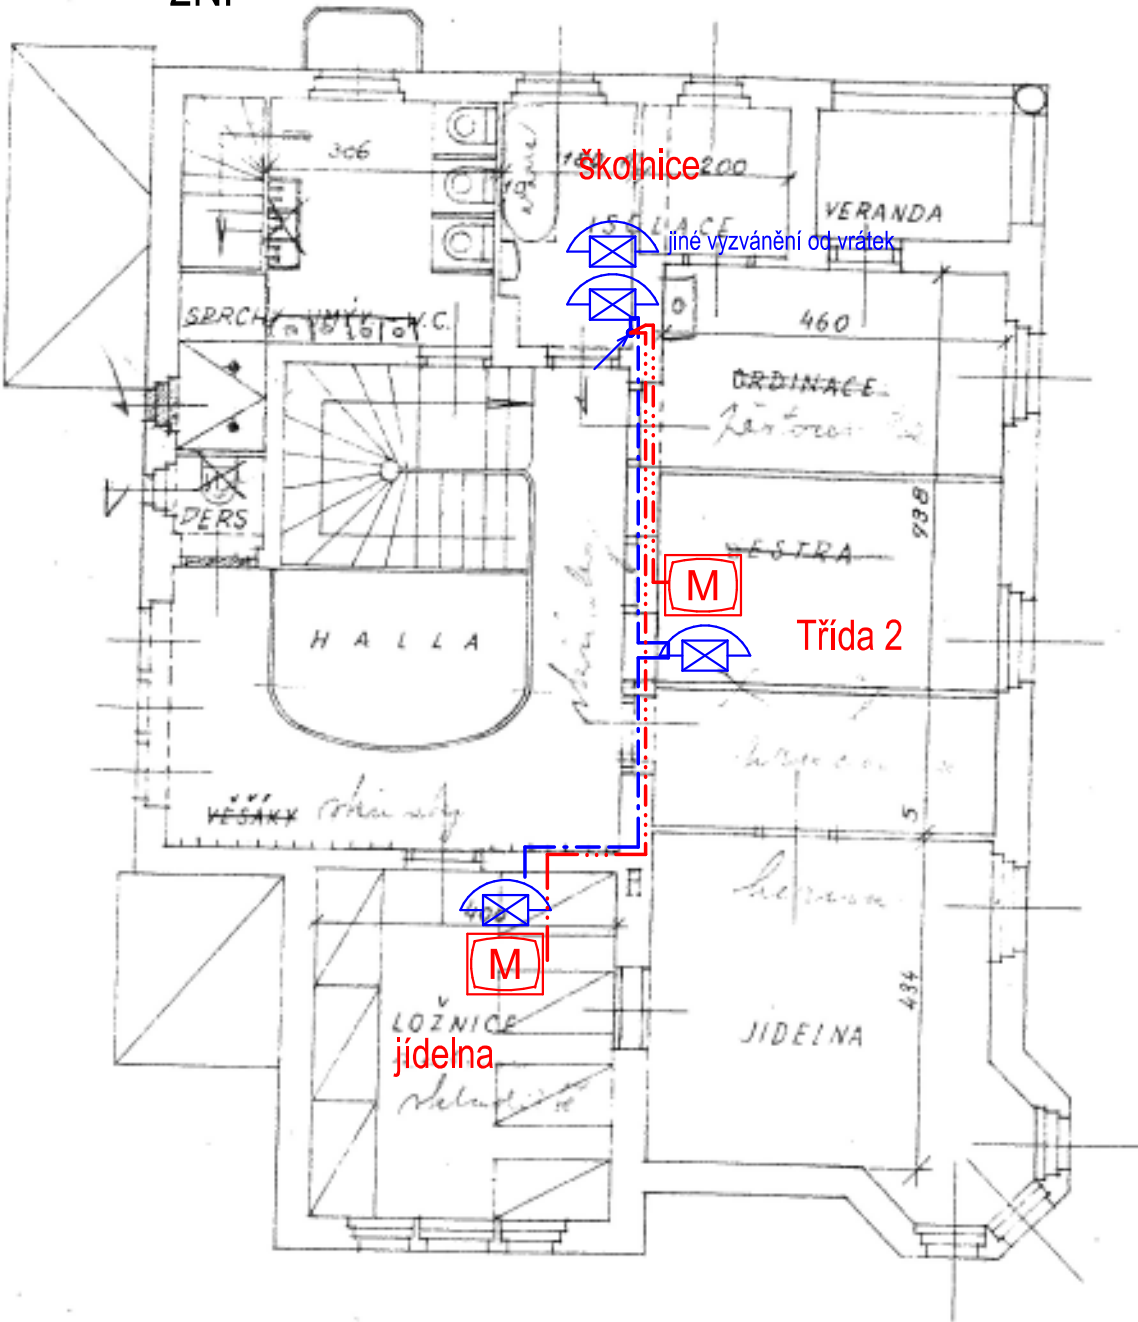


2NP

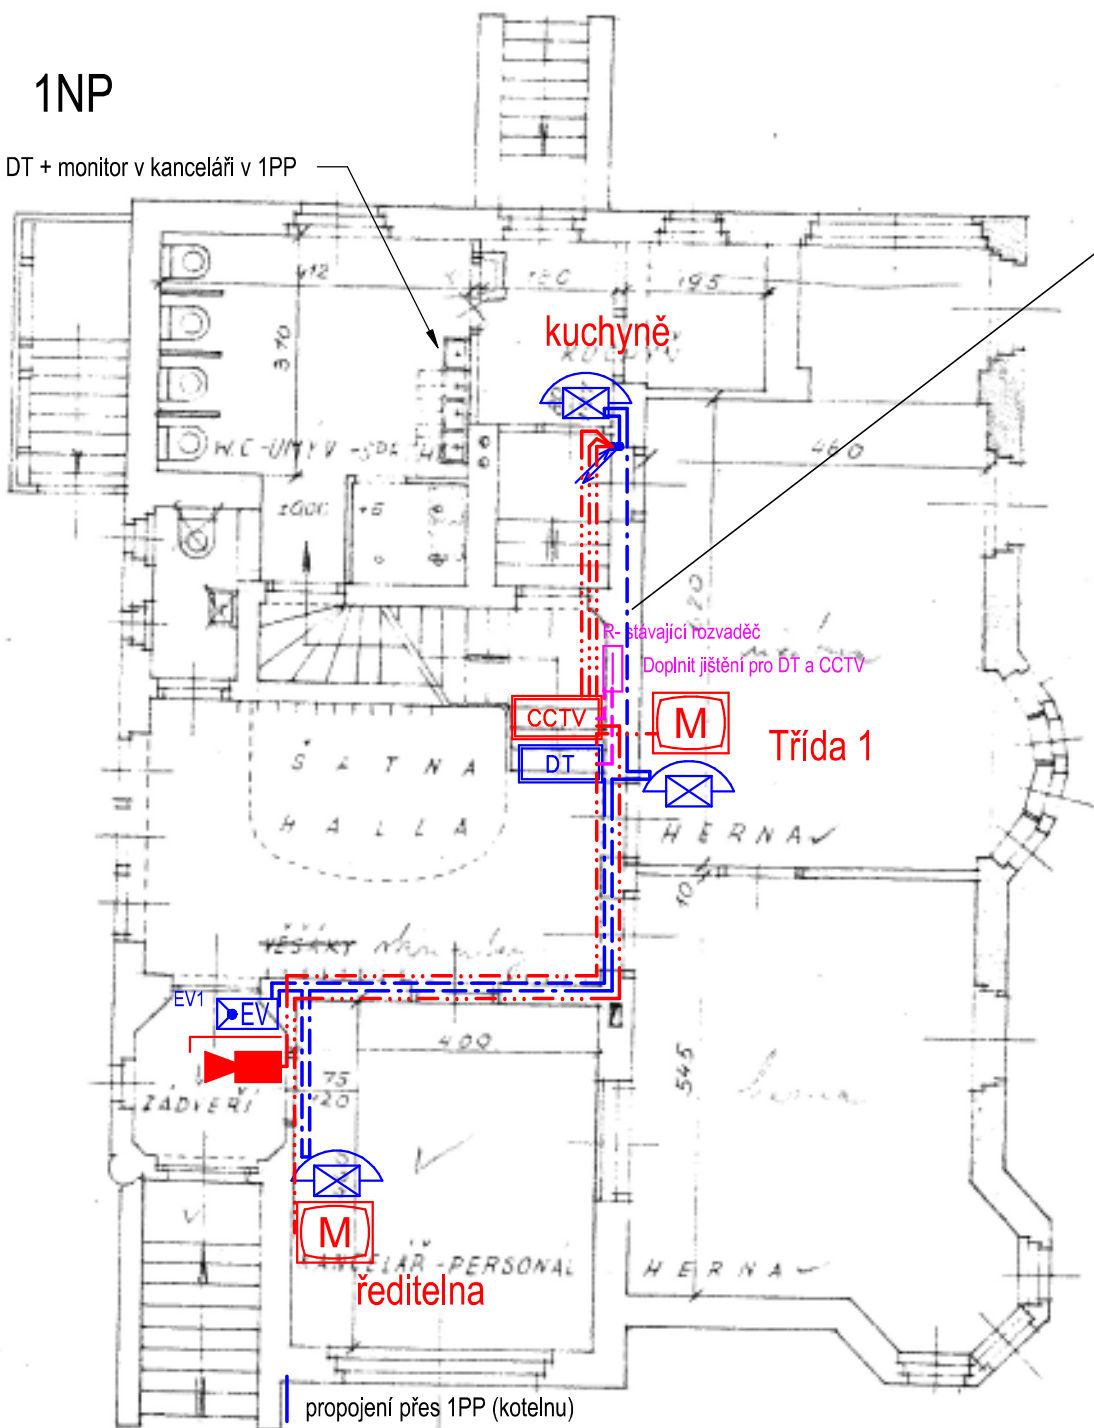


1NP

v těchto místech bude doplněn DT + monitor v kanceláři v 1PP
(není výkresová část)



Doplnění rozvaděče R
3NPE 50Hz, 400V/TN-C-S L1, L2, L3

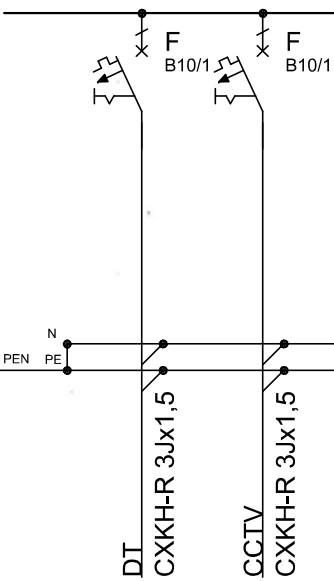

Legenda:


- domovní audio telefon
- Tablo domovního audio telefonu
- Elektrický zámek - využijí se stávající
- Kamera venkovní
- Monitor
- Zdroje DT a rozbočovací bod
- Rozvaděč silnoproudu
- Skříň CCTV dle popisu v TZ

- kabel CXKH-R 3Jx1,5
- kabel UTP v bezhalogenovém provedení
- kabely FTP + CXKH-R 3Jx1,5 v bezhalogenovém provedení
- kabel FTP v bezhalogenovém provedení

Kabelové trasy budou vedeny v bezhalogenových lištách uložených na stěnách, aby nedocházelo ke zhoršení stávajícího stavu na únikových cestách.

Ve sloupku u vrátek bude vyměněno stávající tlačítko za nové tablo s jedním tlačítkem vč. kabelizace. Při opravě plotu bude do konstrukce sloupku vloženy chránička, aby mohla být provedena výměna kabelu.



zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart		 Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz
investor: Městský obvod Plzeň 3 -				
název akce : MŠ - zvýšení bezpečnosti - videotelefony 22. MŠ, Mánesova 67 Plzeň		měřítko : 1:100		
		poč. form. A4 : 2		
		stupeň PD : DPS		
		datum zprac. : 06/2018		
název přílohy : Půdorysy - slaboproudy		číslo přílohy : 2		číslo paré :