




1NP

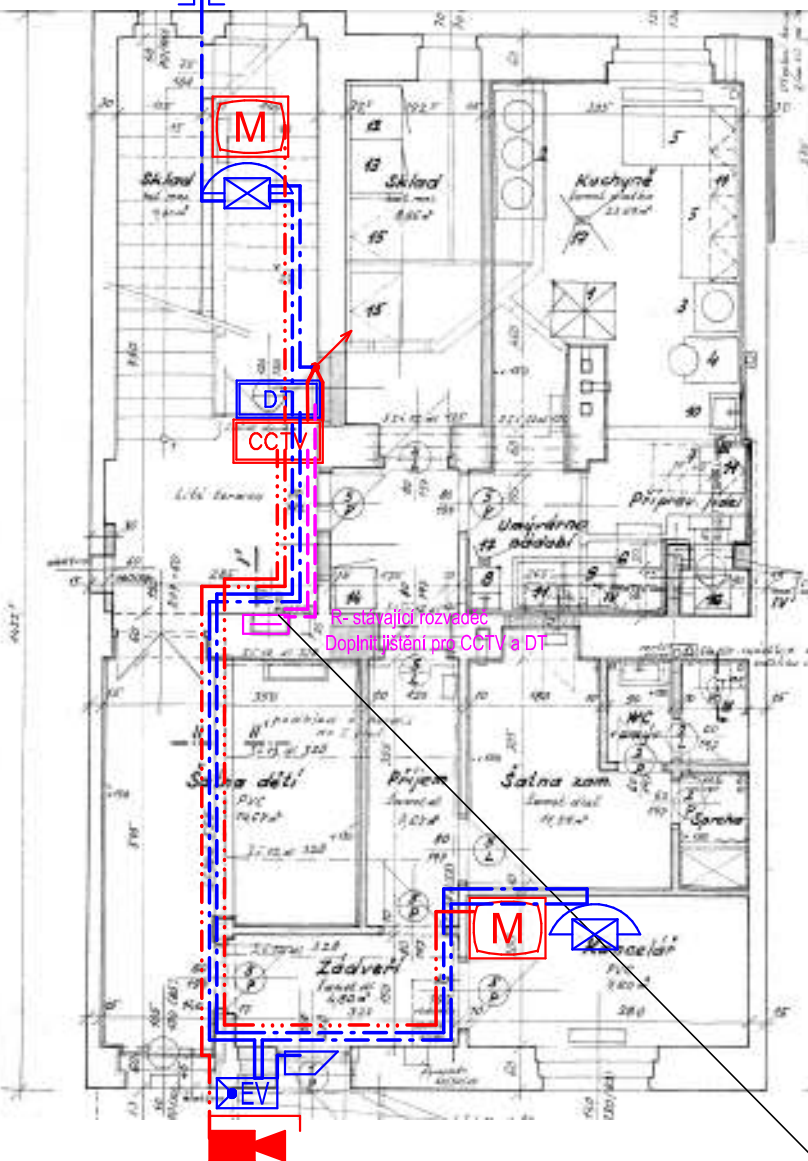

2NP

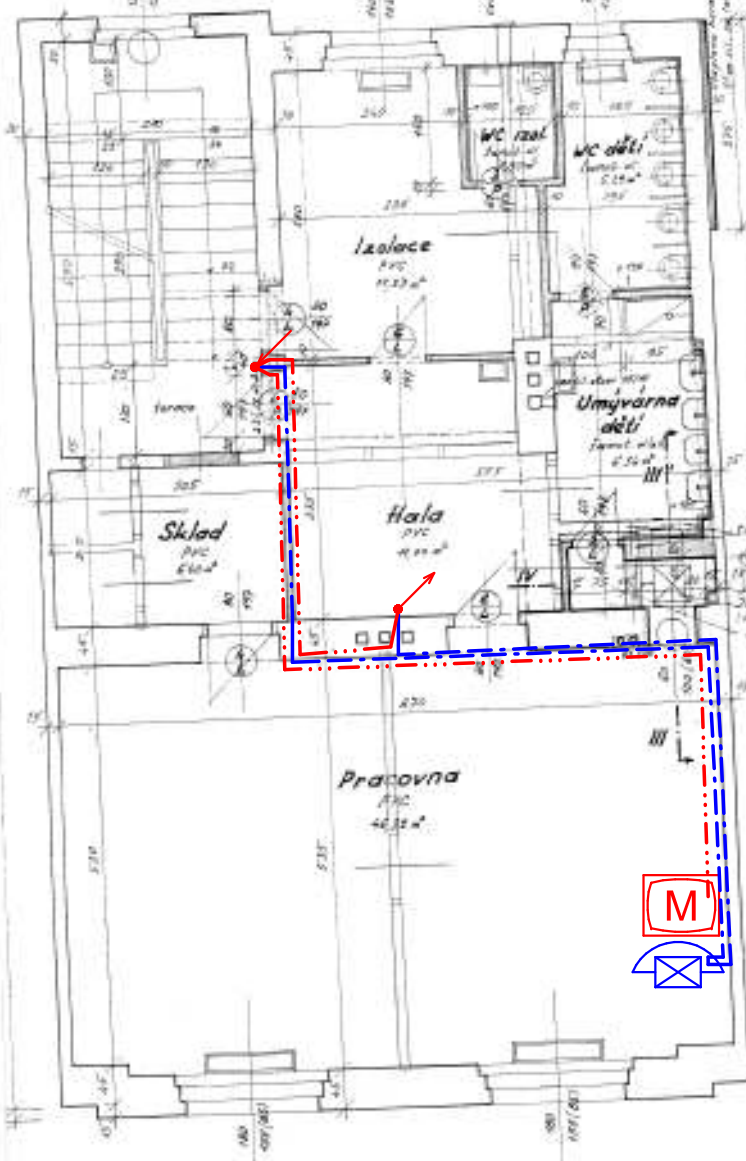

3NP

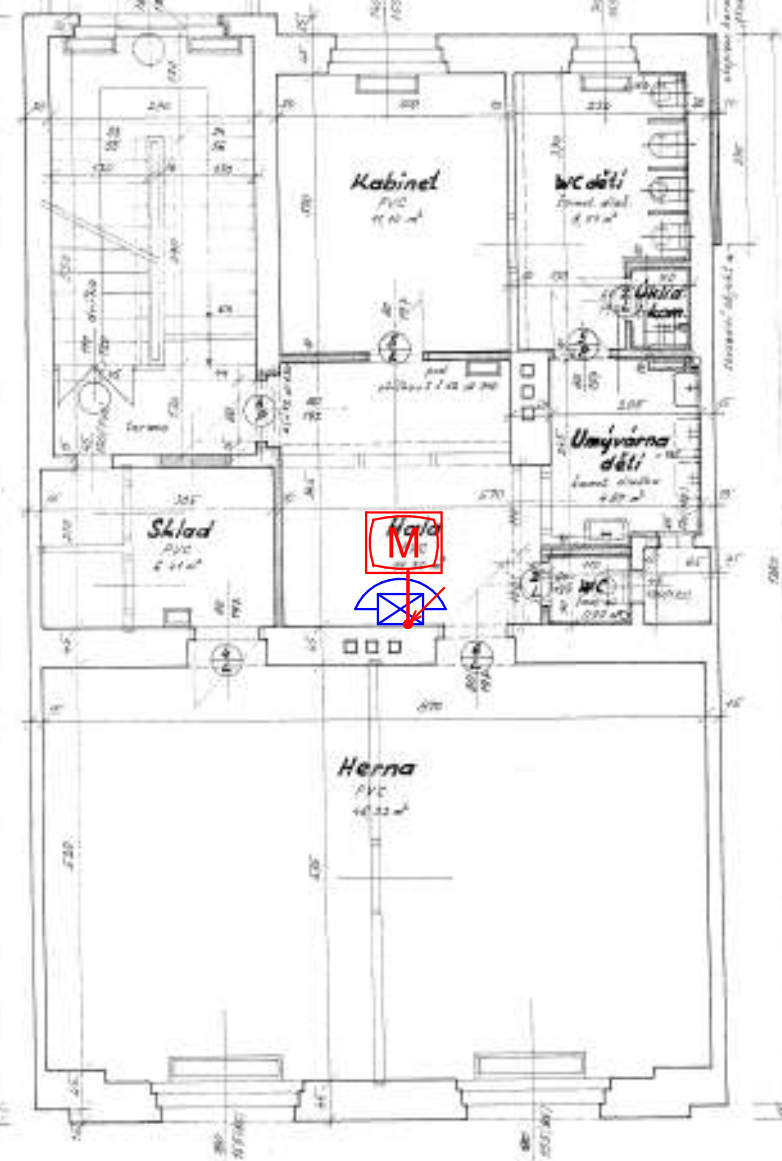


Legenda:


- Nový zvonek na zahradu
- domovní audio telefon
- Tablo domovního audio telefonu
- Elektrický zámek - využijí se stávající
- Kamera venkovní
- Monitor
- Zdroje DT a rozbočovací bod
- Rozvaděč silnaproudu
- Skříň CCTV dle popisu v TZ

- kabel CXKH-R 3Jx1,5
- kabel UTP v bezhalogenovém provedení
- kabely FTP + CXKH-R 3Jx1,5 v bezhalogenovém provedení
- kabel FTP v bezhalogenovém provedení

Doplnění rozvaděče R
3NPE 50Hz, 400V/TN-C-S L1, L2, L3

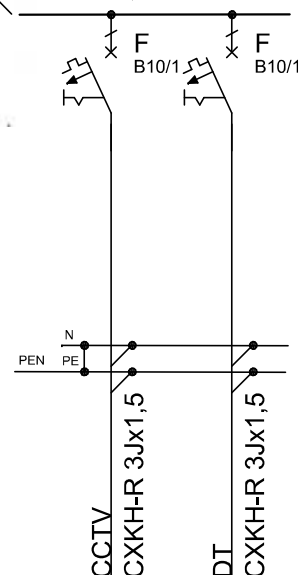

Kabelové trasy budou vedeny v bezhalogenových lištách uložených na stěnách, aby nedocházelo ke zhoršení stávajícího stavu na únikových cestách.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|
| zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart | | zpracovatel : Ing. Jan Linhart | | <div></div> <div>Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz</div> | |
| investor: Městský obvod Plzeň 3 - | | | | | |
| název akce : MŠ - zvýšení bezpečnosti - videotelefony 27. MŠ, Dvořákova 18 Plzeň | | měřítko : 1:100 | | | |
| | | poč. form. A4 : 3 | | | |
| | | stupeň PD : DPS | | | |
| | | datum zprac. : 06/2018 | | | |
| název přílohy : Půdorysy - slaboproudy | | číslo přílohy : | | číslo paré : | |
| | | 2 | | | |