


Objekt B 2NP

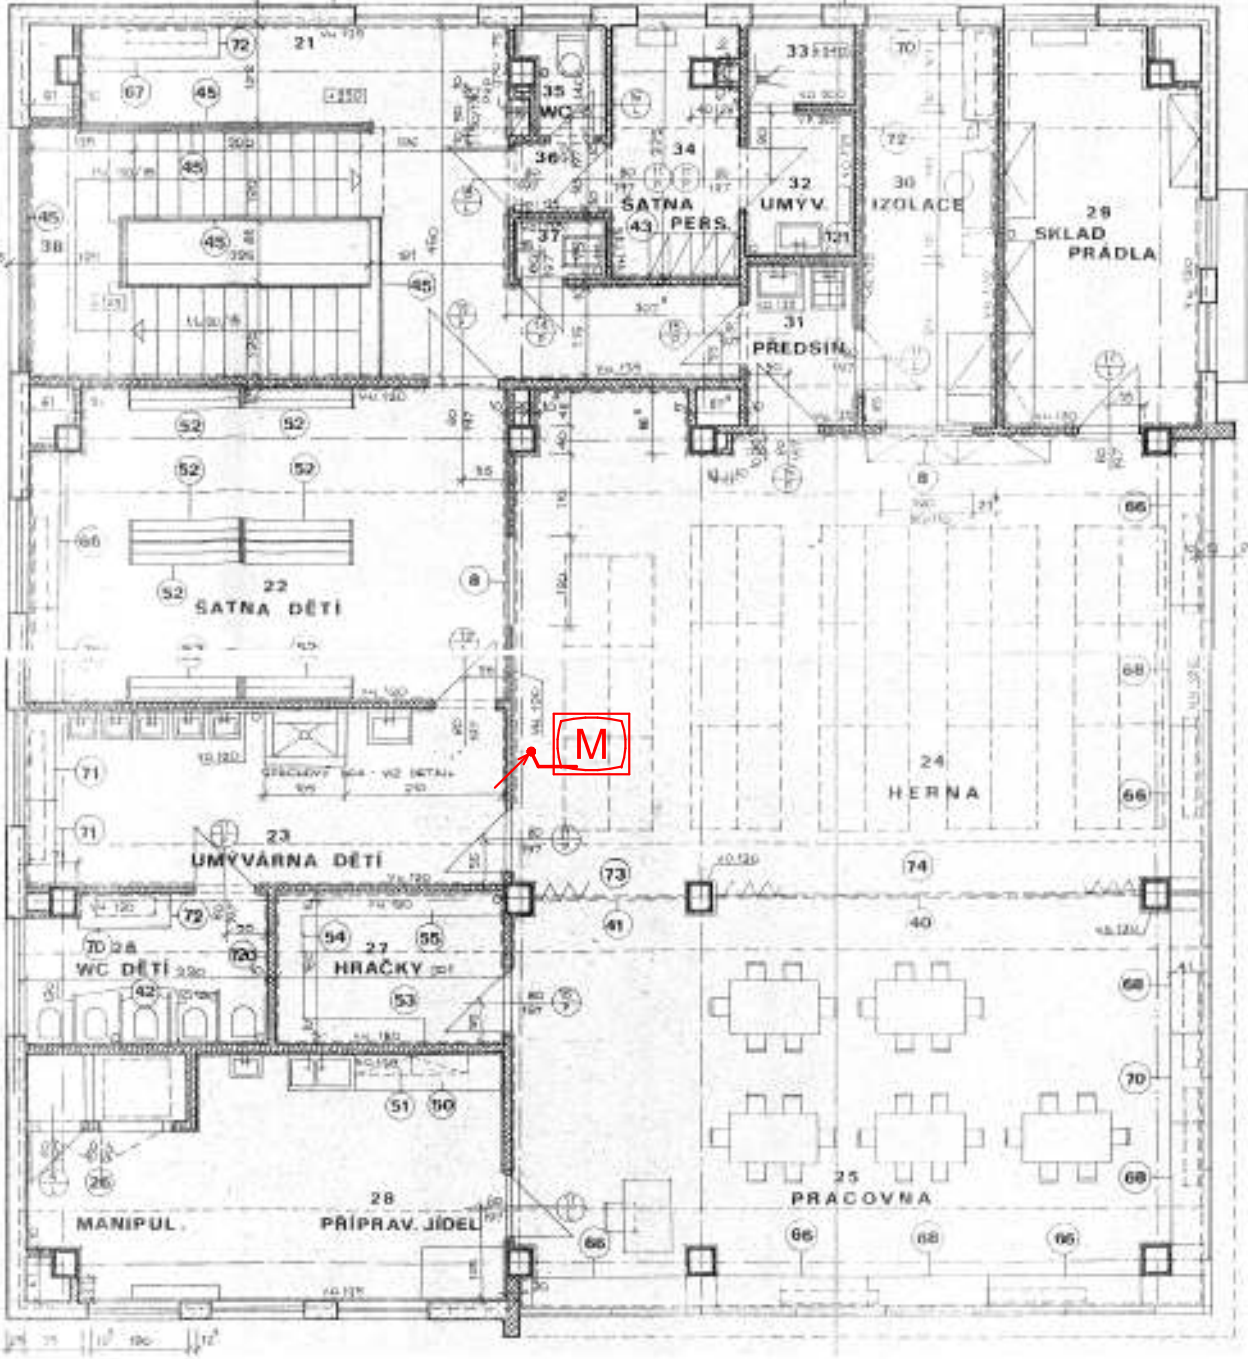

Legenda:

Kamera venkovní

Monitor


Rozvaděč silnoproudu

Skříň CCTV dle popisu v TZ


- kabel CXKH-R 3Jx1,5
- kabely FTP + CXKH-R 3Jx1,5 v bezhalogenovém provedení
- kabel FTP v bezhalogenovém provedení


Kabelové trasy budou vedeny v bezhalogenových lištách uložených na stěnách, aby nedocházelo ke zhoršení stávajícího stavu na únikových cestách.

Objekt B 1NP

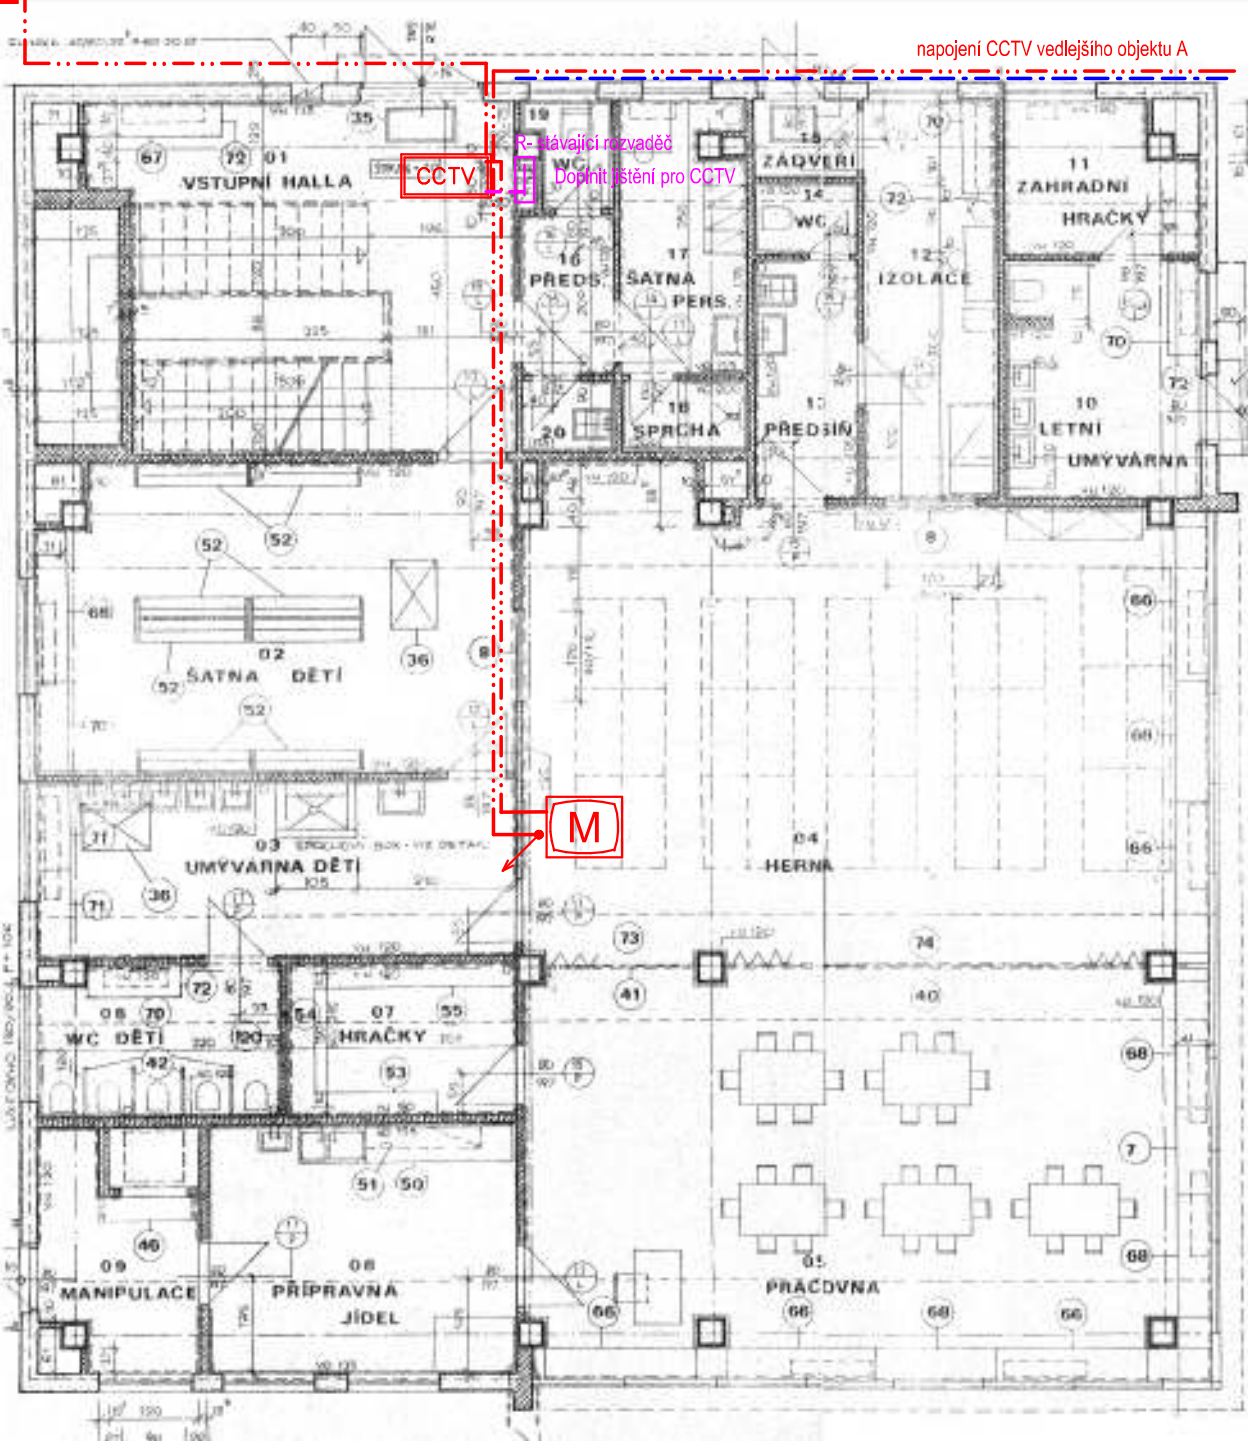

Doplnění rozvaděče R
3NPE 50Hz, 400V/TN-C-S L1, L2, L3

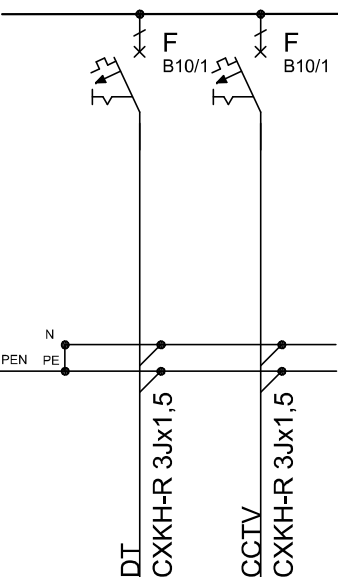

zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart		 Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz
investor: Městský obvod Plzeň 3 -				
název akce : MŠ - zvýšení bezpečnosti - videotelefony 63. MŠ, Lábkova 30 Plzeň		měřítko : 1:100		
		poč. form. A4 : 2		
		stupeň PD : DPS		
		datum zprac. : 06/2018		
název přílohy : Půdorys objektu 2 - slaboproudy		číslo přílohy : 3	číslo paré :	