


Uložení řadu "1" + stoka "A" + stoka "B"



Uložení domovních přípojek / HDPE 90/8.2 mm a 32/2.9 mm + část řadu "1" - HDPE 110/10 //

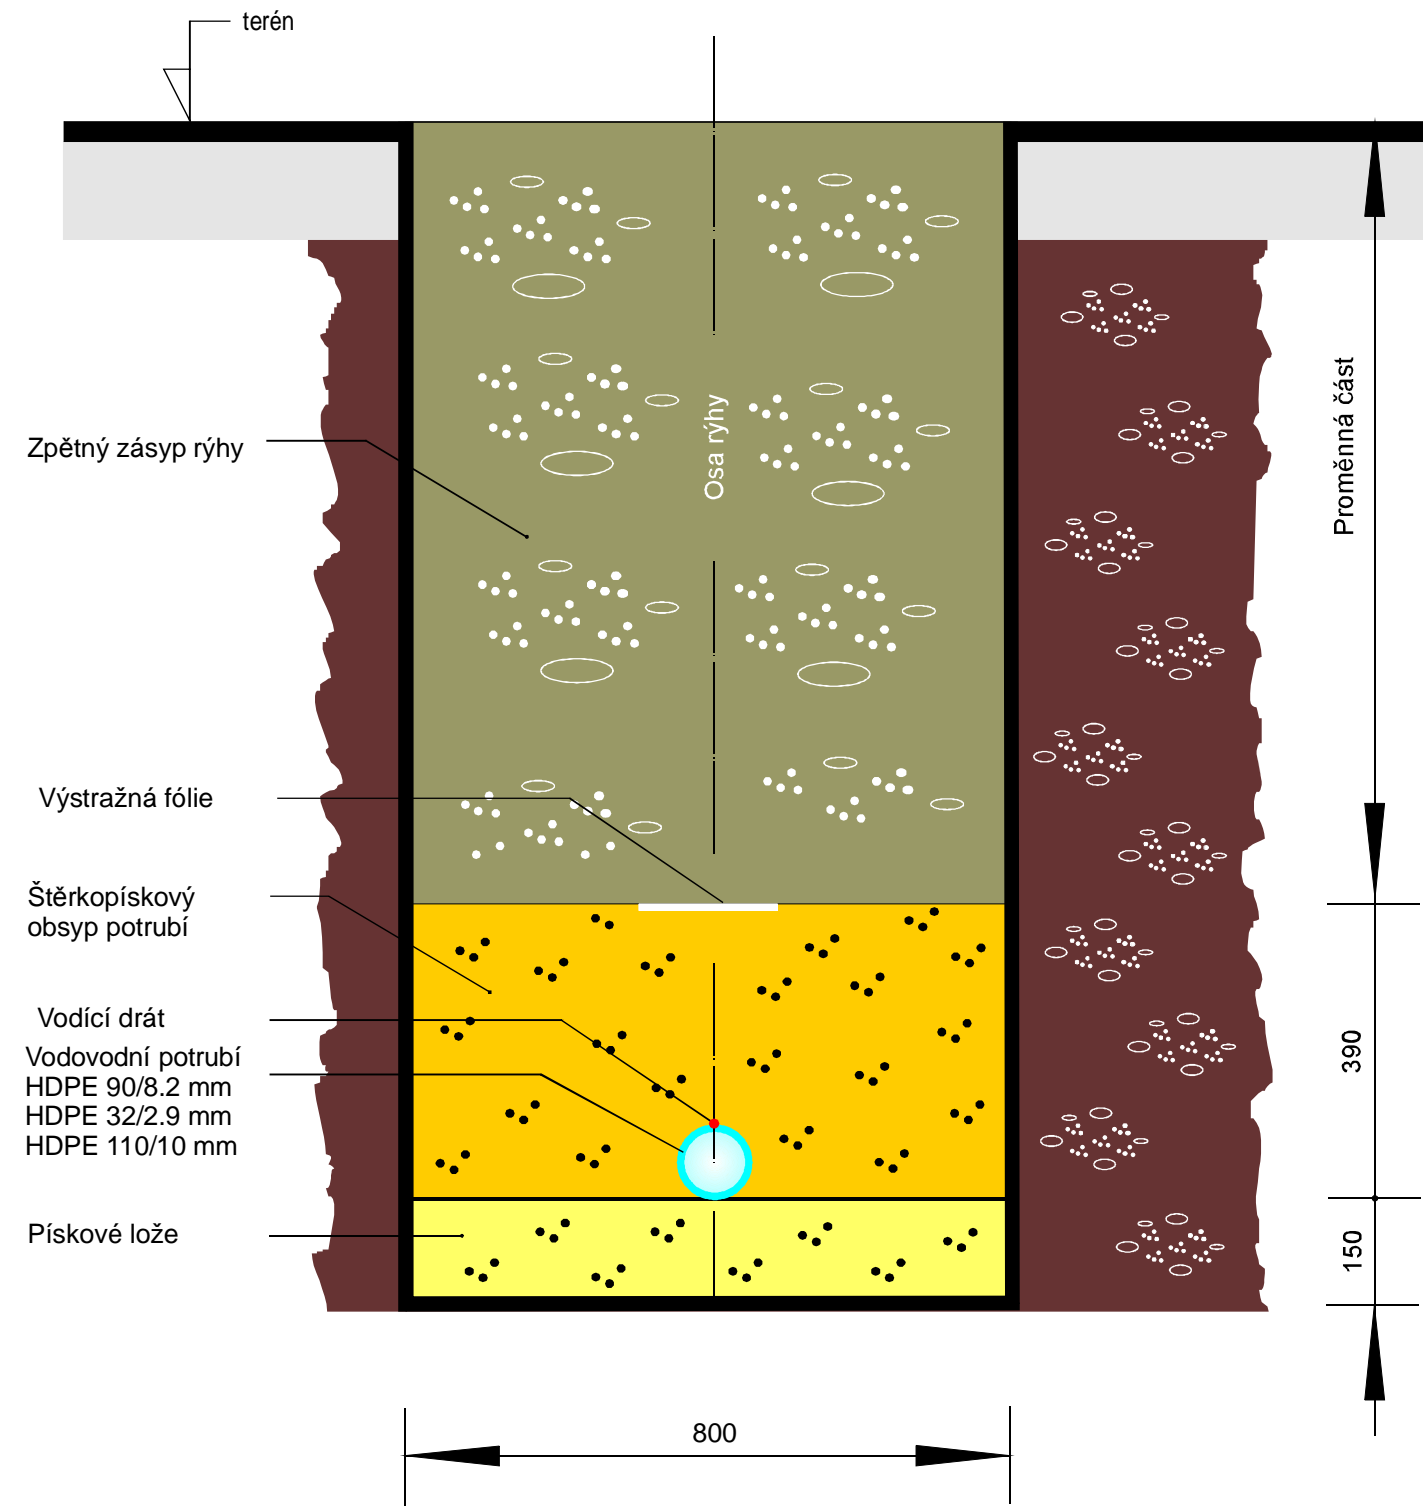

Poznámka :

šířka rýhy je započtena včetně příložného pažení.  
V případě dobré soudržnosti zeminy, kdy nebude pažení použito je dostačující šířka rýhy 0,7 m

kótováno v mm			
Karel Matoušek, Husova 310, 417 23 Košťany			
Vypracoval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
IČO  402 35 564	Název akce : STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TEPLICE DOSTAVBA AREÁLU ŠKOLY - I. ETAPA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		Datum : 08/2018
	Část :		Měřítko : 1 : 10
	Obsah : IO 09 PŘÍPOJKA A VENKOVNÍ ROZVODY VODY ULOŽENÍ POTRUBÍ		Formát : 4 x A4
Stavebník :		Ústecký kraj, Velká Hradební 4B, Ústí nad Labem	Stupeň : DPS
			Číslo výkresu : 6