


MONTÁŽNÍ SCHEMA

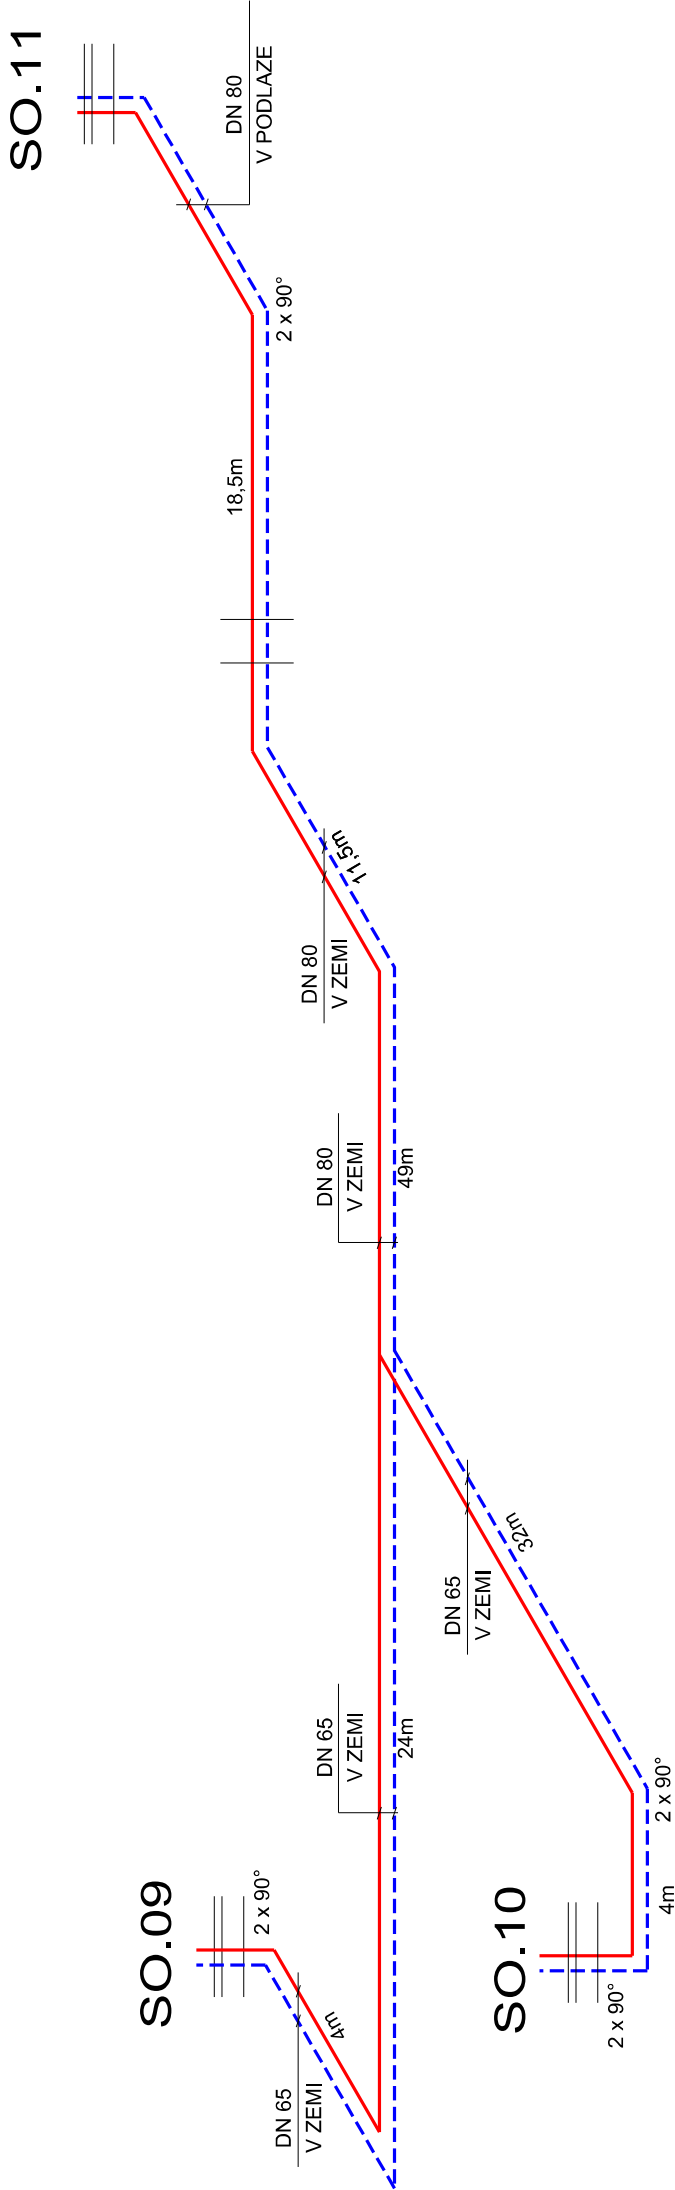

LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 70/55°C - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ

ROZVODY ÚT BUDOU VEDENY POD ZÁKLADY SO 11 A V ZEMI.

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PŘEDIZOLOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI			
				TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167			
				E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR				DATUM	MĚŘITKO	STUPEŇ	
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LABEM				1. 2019	-	DPS	
AKCE				ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
Sřídění škola stavební Teplice				P2221 - 19	2A4		
dostavba areálu školy - I. etapa - 1. část							
Fráni Šrámka 1350, 415 01 Teplice - Trnovany							
PROFESE							
IO 12 VENKOVNÍ ROZVODY				ČÍSLO VÝKRESU			
VYTÁPĚNÍ				P2221 002 - 19			
NÁZEV				MONTÁŽNÍ SCHEMA			