

Vaše žádost ze dne: 07.09.2018
Naše zn.: 12867-2018

STAVplan-CZ s.r.o., Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

Vyřizuje: Jakub Šmirák
Tel./fax: 378035133

Ing. Hahnová

E-mail: sluzbygis@plzen.eu

Datum vyřízení: 12.9.2018 Jiný kontakt +420 379 494 484

Název akce: **Repanelizace TT**

Doplňující popis: Karlovarská, Pod Záhorskem ul.

Účel vyjádření: **vyjádření k DSP**

Žadatel požaduje vyjádření k:

☒ síti Správy Informačních Technologií města Plzně (dále jen SITMP)

☒ rozvodům Plzeňské teplárenské, a.s. (dále jen PT)

Přílohy:

☐ Vyjádření SITMP k optice negativní

☒ Vyjádření SITMP k optice pozitivní

☒ Situace SITMP

☐ Vyjádření SITMP – příloha – do vyjádření k síti nebo k dokumentaci

☒ Vyjádření SITMP k dokumentaci

☒ Vyjádření PT k rozvodům - negativní

☐ Vyjádření PT k rozvodům - pozitivní

☒ Situace PT

☒ Vyjádření PT k dokumentaci

**Vyhrazujeme si předložení všech změn projektové dokumentace k případnému připomínkovému řízení.
14 dní před zahájením výkopových prací je nutné ověřit aktuální stav polohy sítí.**

Vyjádření pozbývá platnost rok od data vystavení vyjádření.

S pozdravem

Správa informačních
technologií **Plzeň**

Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Všechna tělesa kolektorů, jsou v majetku města Plzně a ve správě Odboru správy infrastruktury MMP. O stanovisko OSI MMP k vedení kolektoru požádejte prostřednictvím Odboru rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, Plzeň 306 32. V případě zájmu o umístění nové inženýrské sítě do prostoru městských kolektorů, nebo změnit rozsah a vedení stávajících inženýrských sítí v kolektoru, je žadatel povinen se s žádostí obrátit na OSI MMP, Palackého náměstí 6, Plzeň 306 32. V případě, že v řešeném území žádáte o data optiky SITMP a rozvodů tepla PT a.s. v digitální podobě, postupuje se podle Pravidel pro poskytování výstupů z GIS města Plzně (<http://mapy.plzen.eu>). To znamená, že například pokud dodáte potvrzení organizace města, že se jedná o zakázku pro ni, dostáváte data pouze za manipulační poplatek dle platného ceníku (nyní 360,- Kč včetně DPH). V ostatních případech platíte kromě manipulačního poplatku také cenu za výstupy podle platného ceníku.

Vyjádření SITMP k optice pozitivní – č.j. 12867-2018 :

V zájmovém území stavby **se nachází** podzemní sdělovací vedení městské informační sítě ve správě SITMP. Jedná se o trasu obsahující HDPE trubky s optickými kabely. Umístění trasy je zakresleno v příloze tohoto vyjádření.

Upozorňujeme na maximální opatrnost při práci v ochranném pásmu městské optické sítě. Při realizaci stavby je třeba učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození optických vedení městské informační sítě. Především žádáme o:

- uvědomění organizace**, která vydala toto vyjádření, **o zahájení prací** nejméně 14 dnů předem,
- před zahájením prací vyznačení polohy podzemního sdělovacího vedení přímo ve staveništi (trase) a dodržování ochranného pásma v době realizace celé stavby
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení,
- upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace až 30 cm,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodná nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.). **Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m požadujeme provádět ručně**, ve výjimečných případech strojně pod dohledem našeho pracovníka.
- aby odkryté podzemní sdělovací vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození,
- aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala SITMP k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Toto oznámí pracovníkovi SITMP pověřenému vedením technické dokumentace: Ing. Petr Vychron,
- aby při křížení nebo při souběhu s podzemními sdělovacími vedeními byla dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ v platném znění,
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního sdělovacího vedení organizaci, která vydala toto vyjádření, jmenovitě **Ing. Petr Vychron**,
- dodržení zvláštních předpisů a českých technických norem pro zemní práce. Při provádění zemních a údržbových prací je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubkového a polohového uložení vedení,
- v případě používání provizorních komunikací či v místech přejíždění optické trasy těžkou mechanizací o provedení dočasného překrytí pomocí panelů a přejíždět pouze v takto upravených místech
- písemné ohlášení ukončení prací SITMP,
- před zakrytím trubek bude vyzván náš pracovník ke kontrole**
- další podmínky:

Pro vytýčení podzemního vedení se obraťte na SITMP, kontaktní osoba **Ing. Tomáš Řehák**. Vytýčení bude provedeno do 3 týdnů od obdržení objednávky a cena vytýčení bude vystavena podle platného ceníku. Na písemné objednávce uveďte jednací číslo tohoto vyjádření.

Příloha: mapa


Otisk razítka: 
**Správa informačních
technologií **Plzeň****
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717
Jakub Šmířák
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZEŇ









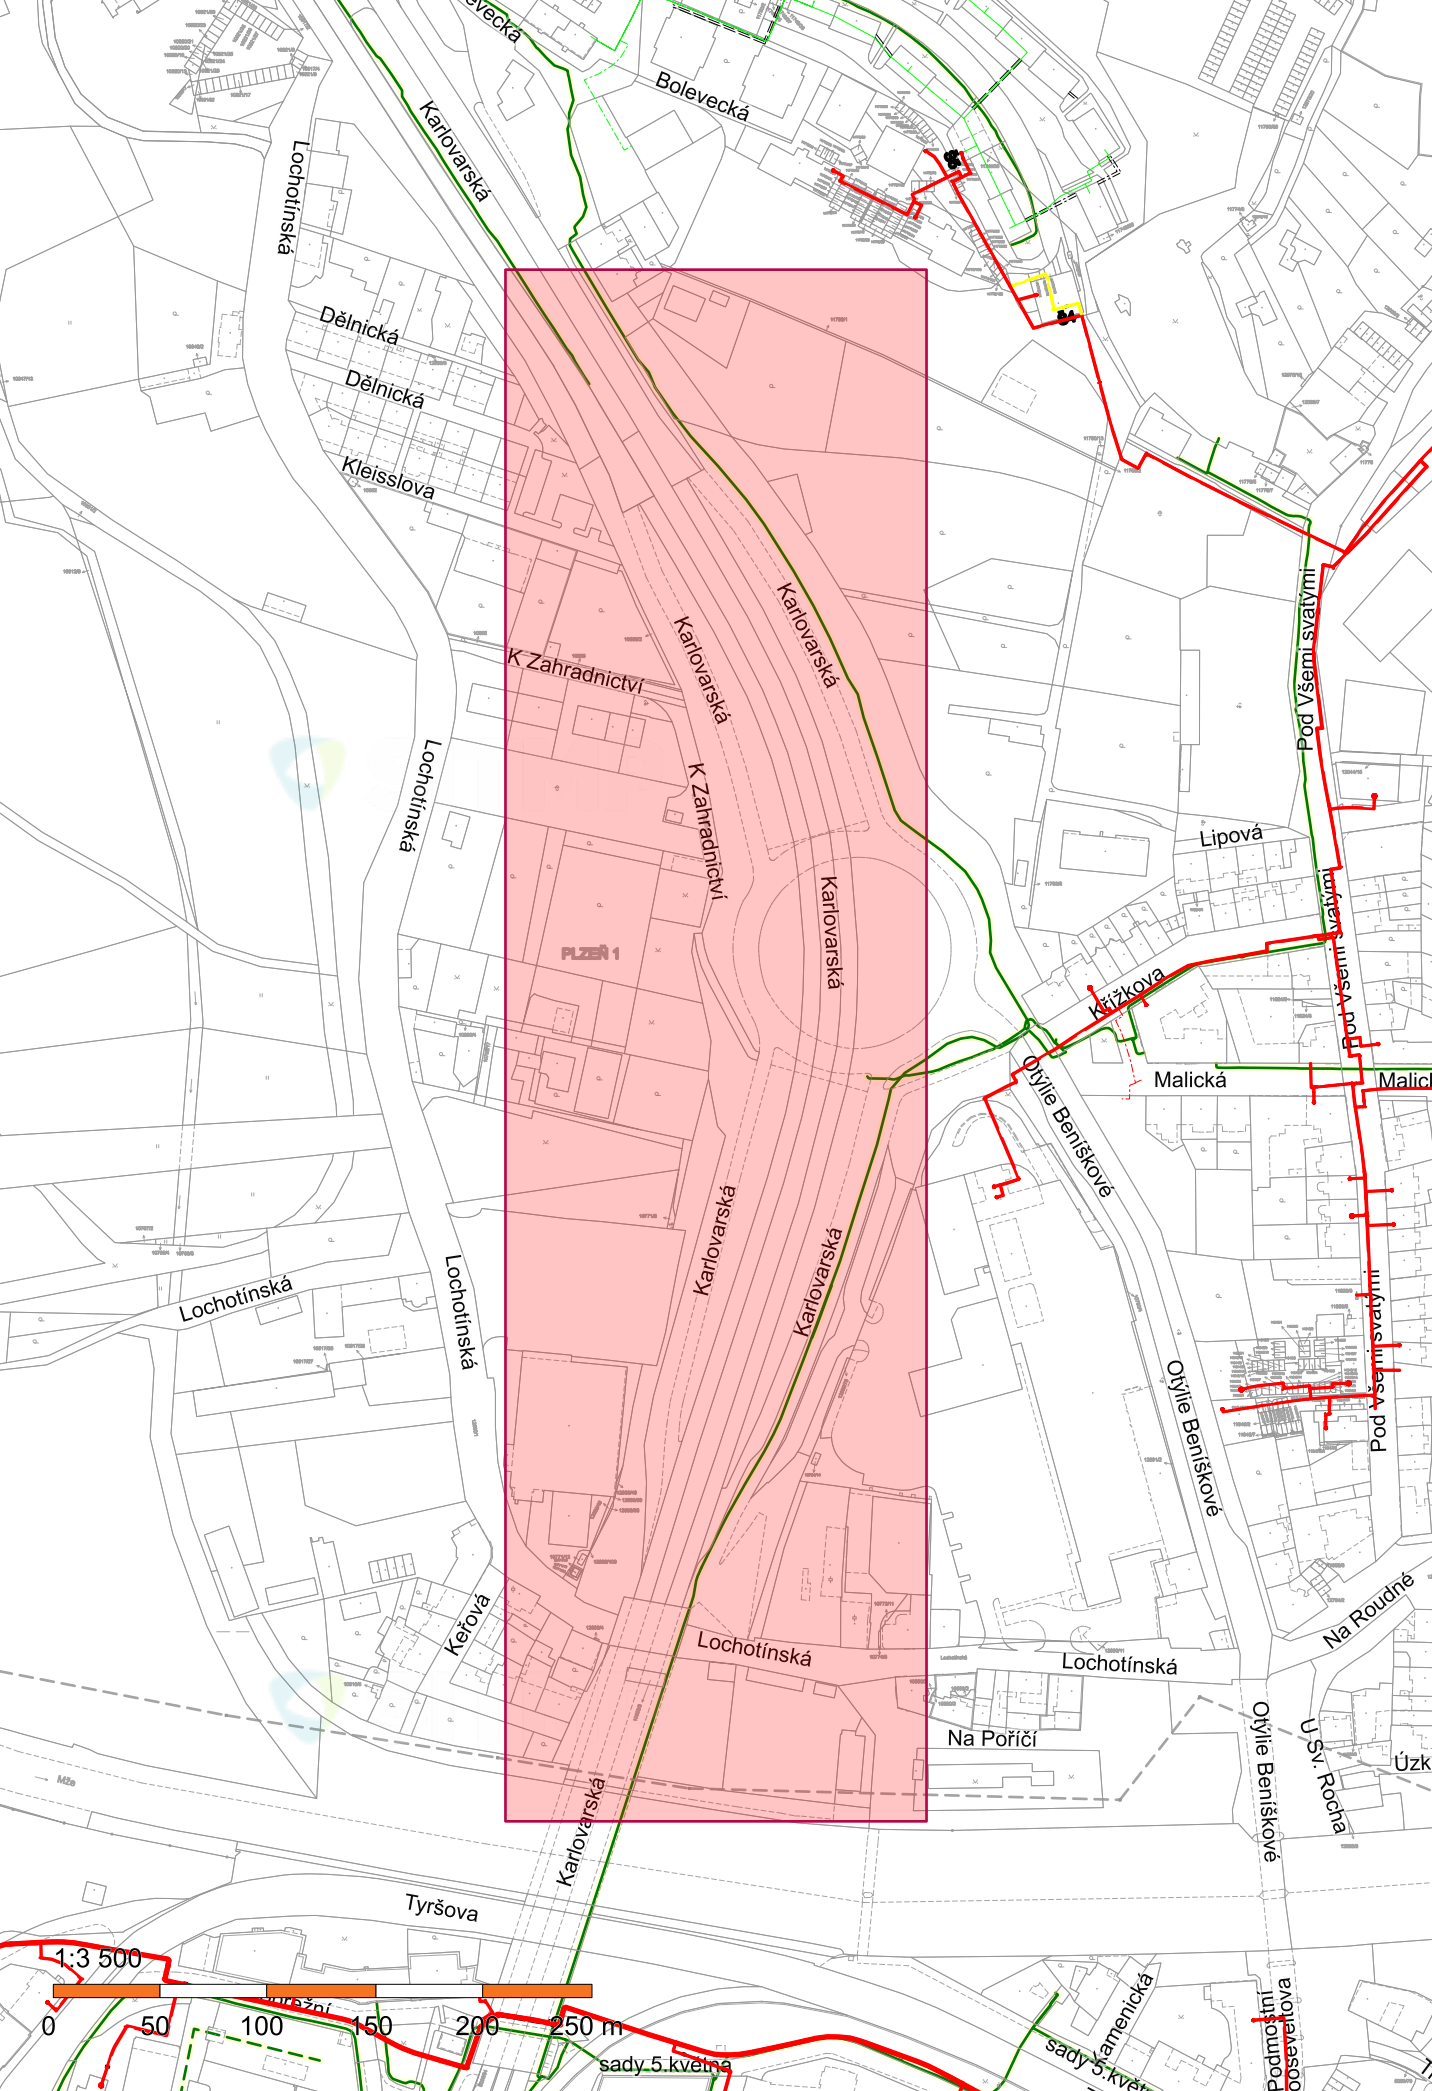


















Kontakty: **Ing. Petr Vychron**, mob.: 602 652 485, tel.: 37803 5135, e-mail: vychron@plzen.eu

Adresa: SITMP, Dominikánská 4, 306 31 Plzeň

Ing. Tomáš Řehák, tel.: 37803 5132, e-mail: rehakt@plzen.eu

Adresa: SITMP, oddělení GIS, Tylova 20, 306 31 Plzeň



Legenda	
ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ	
	hranice města
	hranice obcí
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	
	trasa (zam./nezam.), závěs (zam./nezam.), návrh
ROZVODY TEPLA	
	Trasy a objekty: PTa.s./PEa.s./cizí
	
	
	Trasa parovodu - hlavní, přípojka, mimo provoz
	
	Trasa horkovodu (primár) - hlavní, vedlejší, přípojka
	
	
	Trasa horkovodu (primár) - ve výstavbě, mimo provoz, zrušená
	
	Trasa teplovodu (sekundár) - hlavní, vedlejší
	
	
	Trasa teplovodu (sekundár) - ve výstavbě, mimo provoz, zrušená
	
	Potrubí horkovod (primár) - přívod, vrat - v provozu
	
	
	Potrubí horkovod (primár) - přívod, vrat - ve výstavbě
	
	Potrubí horkovod (primár) - přívod, vrat - zrušené
	
	Kompenzátor (membránový, měchový, ucpávkový)
	Podzemní stavební objekt

Vyřádění SITMP k dokumentaci – č.j. 12867-2018 :

V zájmovém území stavby je plánováno osazení úsekového měření rychlosti vč. silnoproudé a slaboproudé přípojky. Před zahájením realizace je nutné ověřit aktuální stav.

K předložené projektové dokumentaci nemáme dalších připomínek.

Otisk razítka:



Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717 ⑦
Jakub Šmířák
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZEŇ

Kontakty: **Ing. Petr Vychron**, mob.: 602 652 485, tel.: 37803 5135, e-mail: vychron@plzen.eu
Adresa: SITMP, Dominikánská 4, 306 31 Plzeň

Vyjádření PT k rozvodům – negativní – č.j. 12867-2018 :

K předložené akci nemáme připomínky, protože v uvedeném území se nenachází žádné zařízení v majetku, správě nebo v provozování Plzeňské teplárenské, a.s.

Otisk razítka:

**Správa informačních
technologií** **Plzeň**
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717 DIČ: CZ66362717
JAKUB SMÍRAK
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Vyjádření PT k dokumentaci – č.j. 12867-2018 :

K předložené části projektové dokumentace nemáme připomínek.

Otisk razítka:

**Správa informačních
technologií** **Plzeň**
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717 DIČ: CZ66362717
JAKUB SMÍRAK
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ