

Vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č.j.: K917/07/17**Vyjádření žádá:** STAVplan-CZ s.r.o., Ing. Petra Šmejkalová, Ostrovní 15/5, 30100 Plzeň**Pro stavbu:** Repanelizace TT Karlovarská třída, úsek od zastávky Pod Záhorskem - k mostu Generála Pattona

Dotčené zařízení v označeném území provozované VODÁRNOU PLZEŇ a.s.:

vodovod: poskytné provoz RV Údolní 6

kanalizace: ano

Toto vyjádření se netýká vodovodních a kanalizačních přípojek. Přípojky jsou dle zákona č. 274/2001Sb. v majetku vlastníka připojované nemovitosti. Před prováděním zemních nebo jiných prací v prostoru uložení vodovodu - kanalizace je nutné objednat vytyčení v terénu. Vytyčení vodovodu na objednávku provede Bc.Brůha, tel.721 263 080, kanalizace p.Vrána, tel. 721 748 009.

Poškození zařízení vodovodu a kanalizace podléhá dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, sankčnímu postihu. Uhrazení sankce v případě poškození zařízení v naší správě nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti uhradit škody na zařízení a náklady spojené s jejich odstraněním.

V případě křížení nebo souběhu stavby s vodovodním řadem a kanalizační stokou nutno dodržet ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů. V případě styku se zařízením v naší správě požadujeme předložit všechny stupně projektu k našemu vyjádření přes podatelnu Magistrátu města Plzně, Odbor rozvoje a plánování.

Uvedené výškopisné a polohopisné údaje jsou převzaty od dodavatelů jednotlivých staveb – mají pouze informativní charakter!

Zahájení prací předem oznámit na provoz:

<input type="checkbox"/>	RV Plzeň, Údolní 6, tel. 377413411
<input type="checkbox"/>	RV Nýřany, Uxova 1347, tel. 377931219
<input type="checkbox"/>	RV Kralovice, Na Palcátech 438, tel. 373396304
<input checked="" type="checkbox"/>	KS Plzeň, Jateční 40, tel. 377413611
<input type="checkbox"/>	KS Kralovice, Na Palcátech 438, tel. 373396304

Další podmínky: /

Vyjádření je platné po dobu 6. měsíců ode dne vydání.

Vyjádření vydal: Borkovcová

Dne: 26.7.2017

Vyjádření převzal: odesláno emailem 26.7.2017


Telefon: 379494484,

Příloha: situace 12 x A4

Podpis:

01.15


VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň

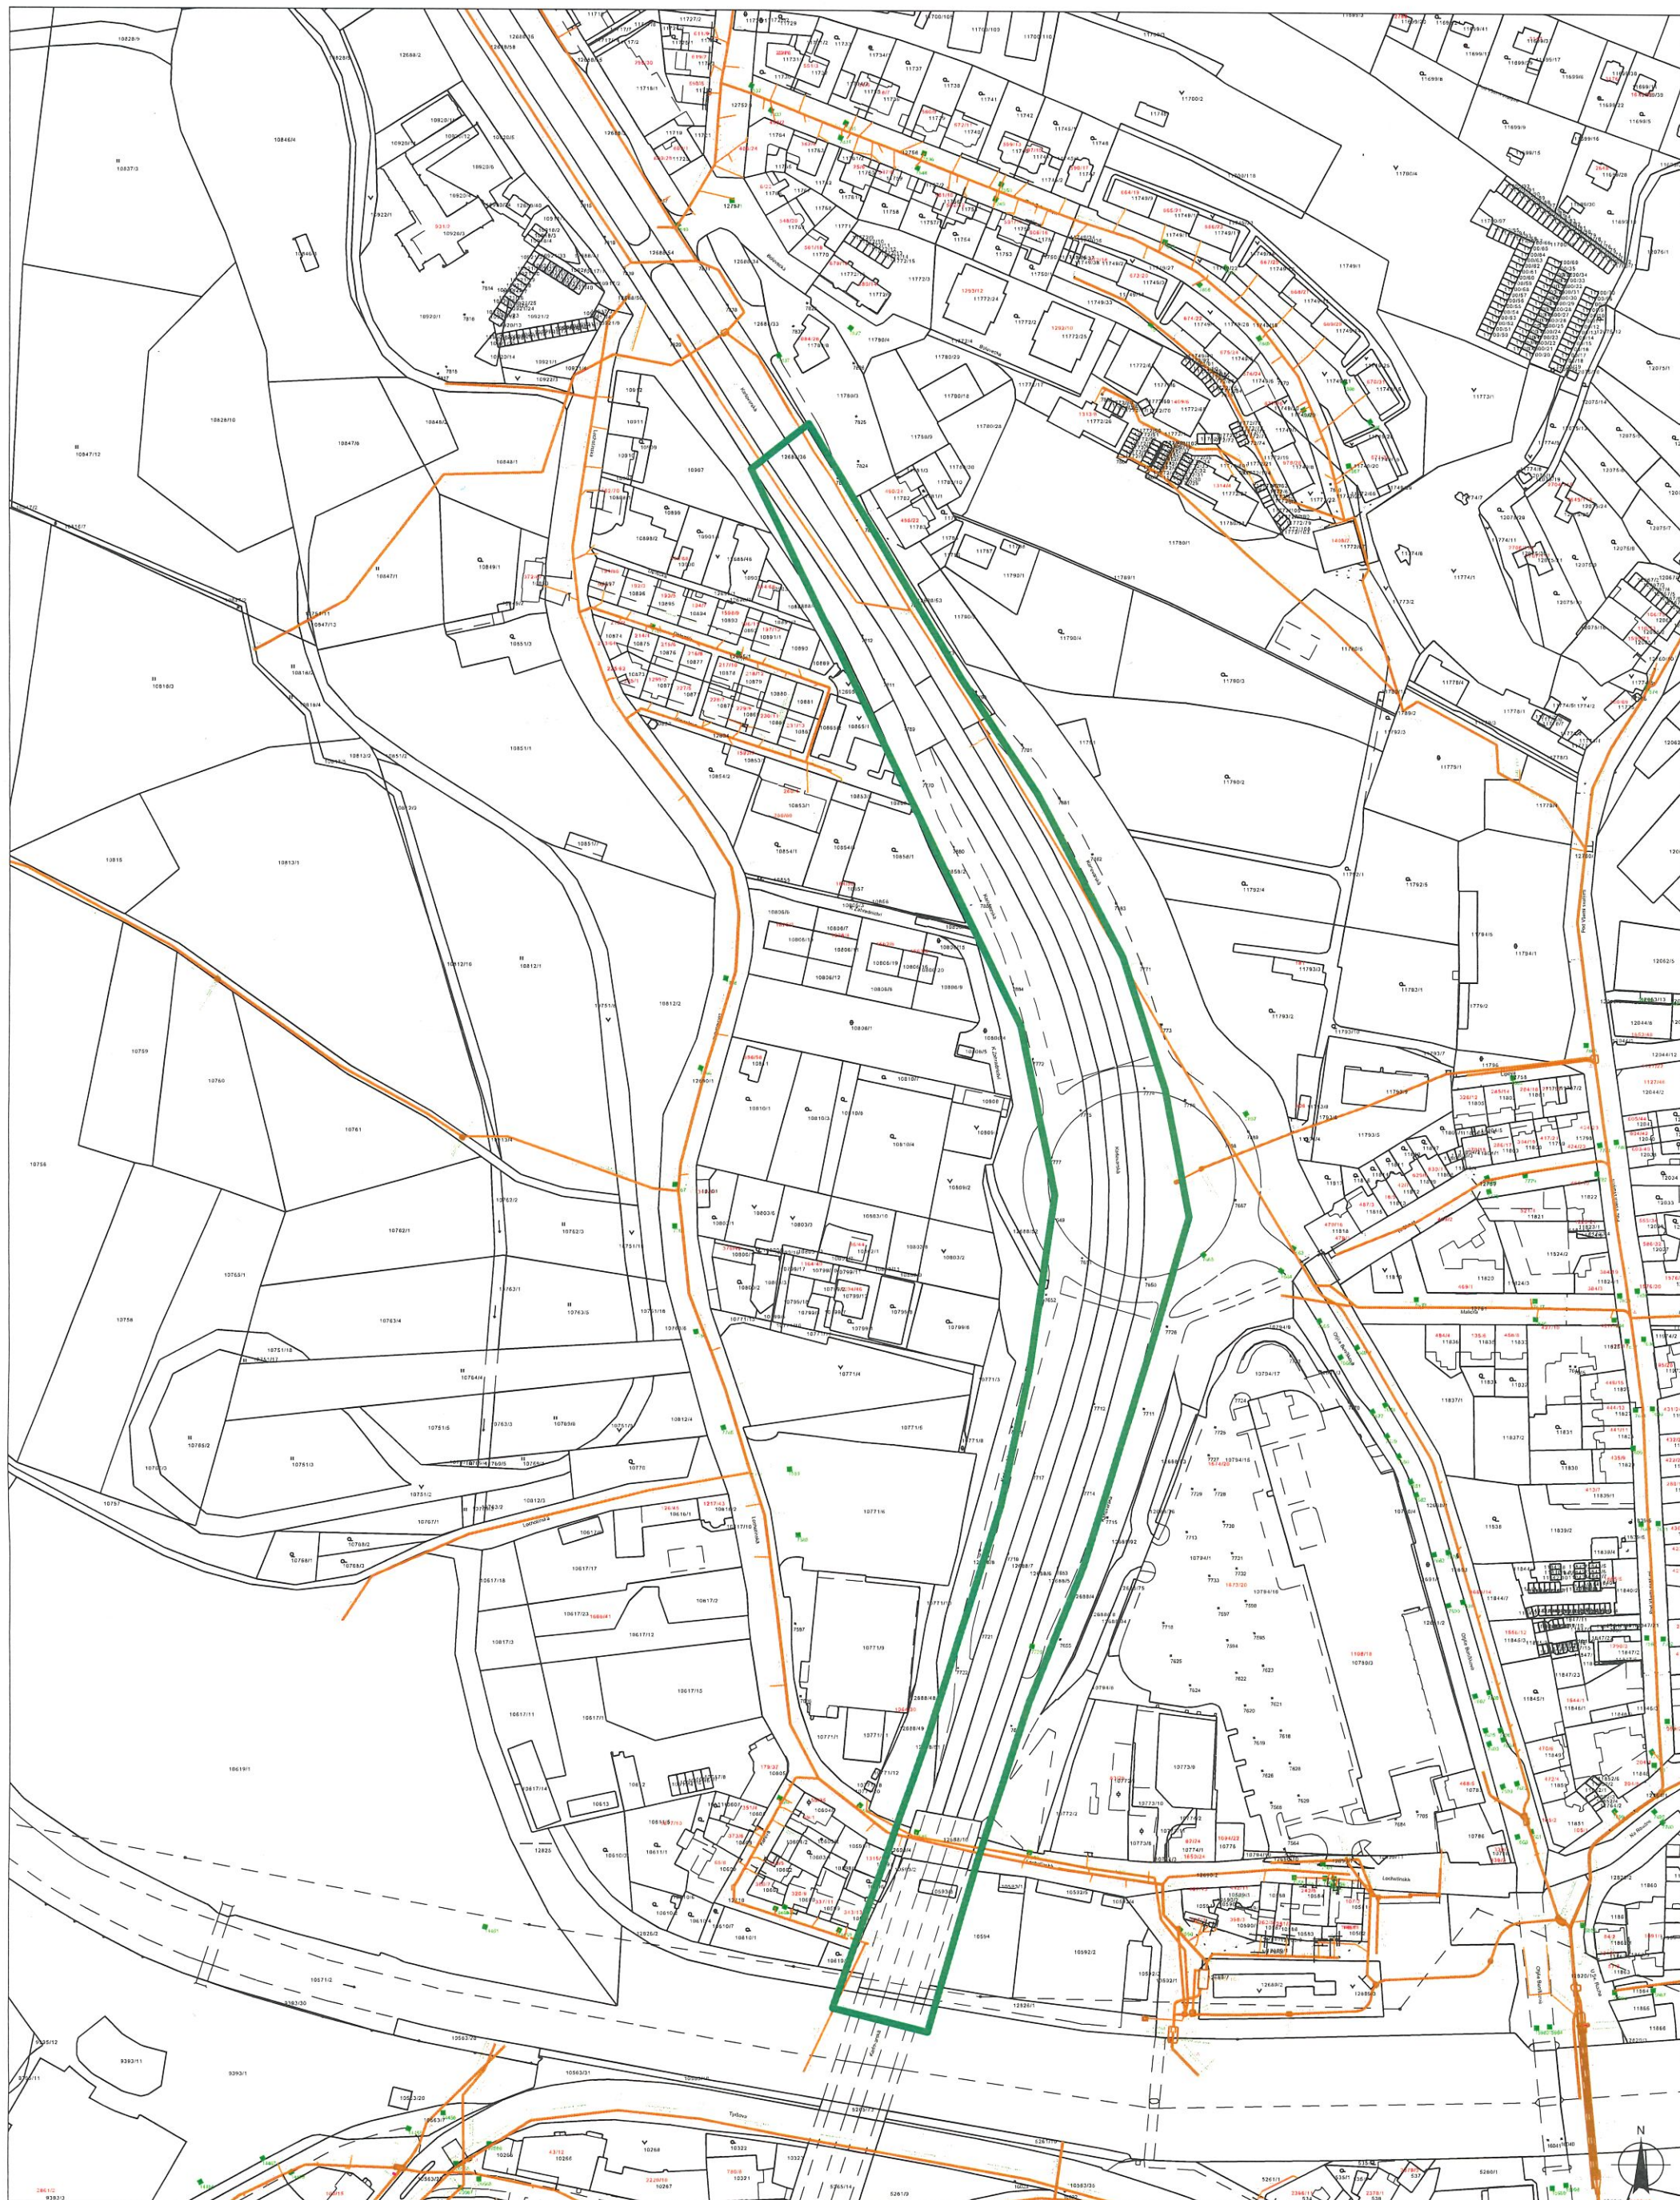

LEGENDA:

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| | kanalizační sběrač - jednotná kan. | | výtlač jednotné kanalizace |
| | kanalizační stoka jednotná | | výtlač splaškové kanalizace |
| | kanalizační stoka splašková | | odlehčovací stoka (kanál) |
| | kanalizační stoka dešťová | | výustní stoka, VKV |
| | | | drenážní potrubí |

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

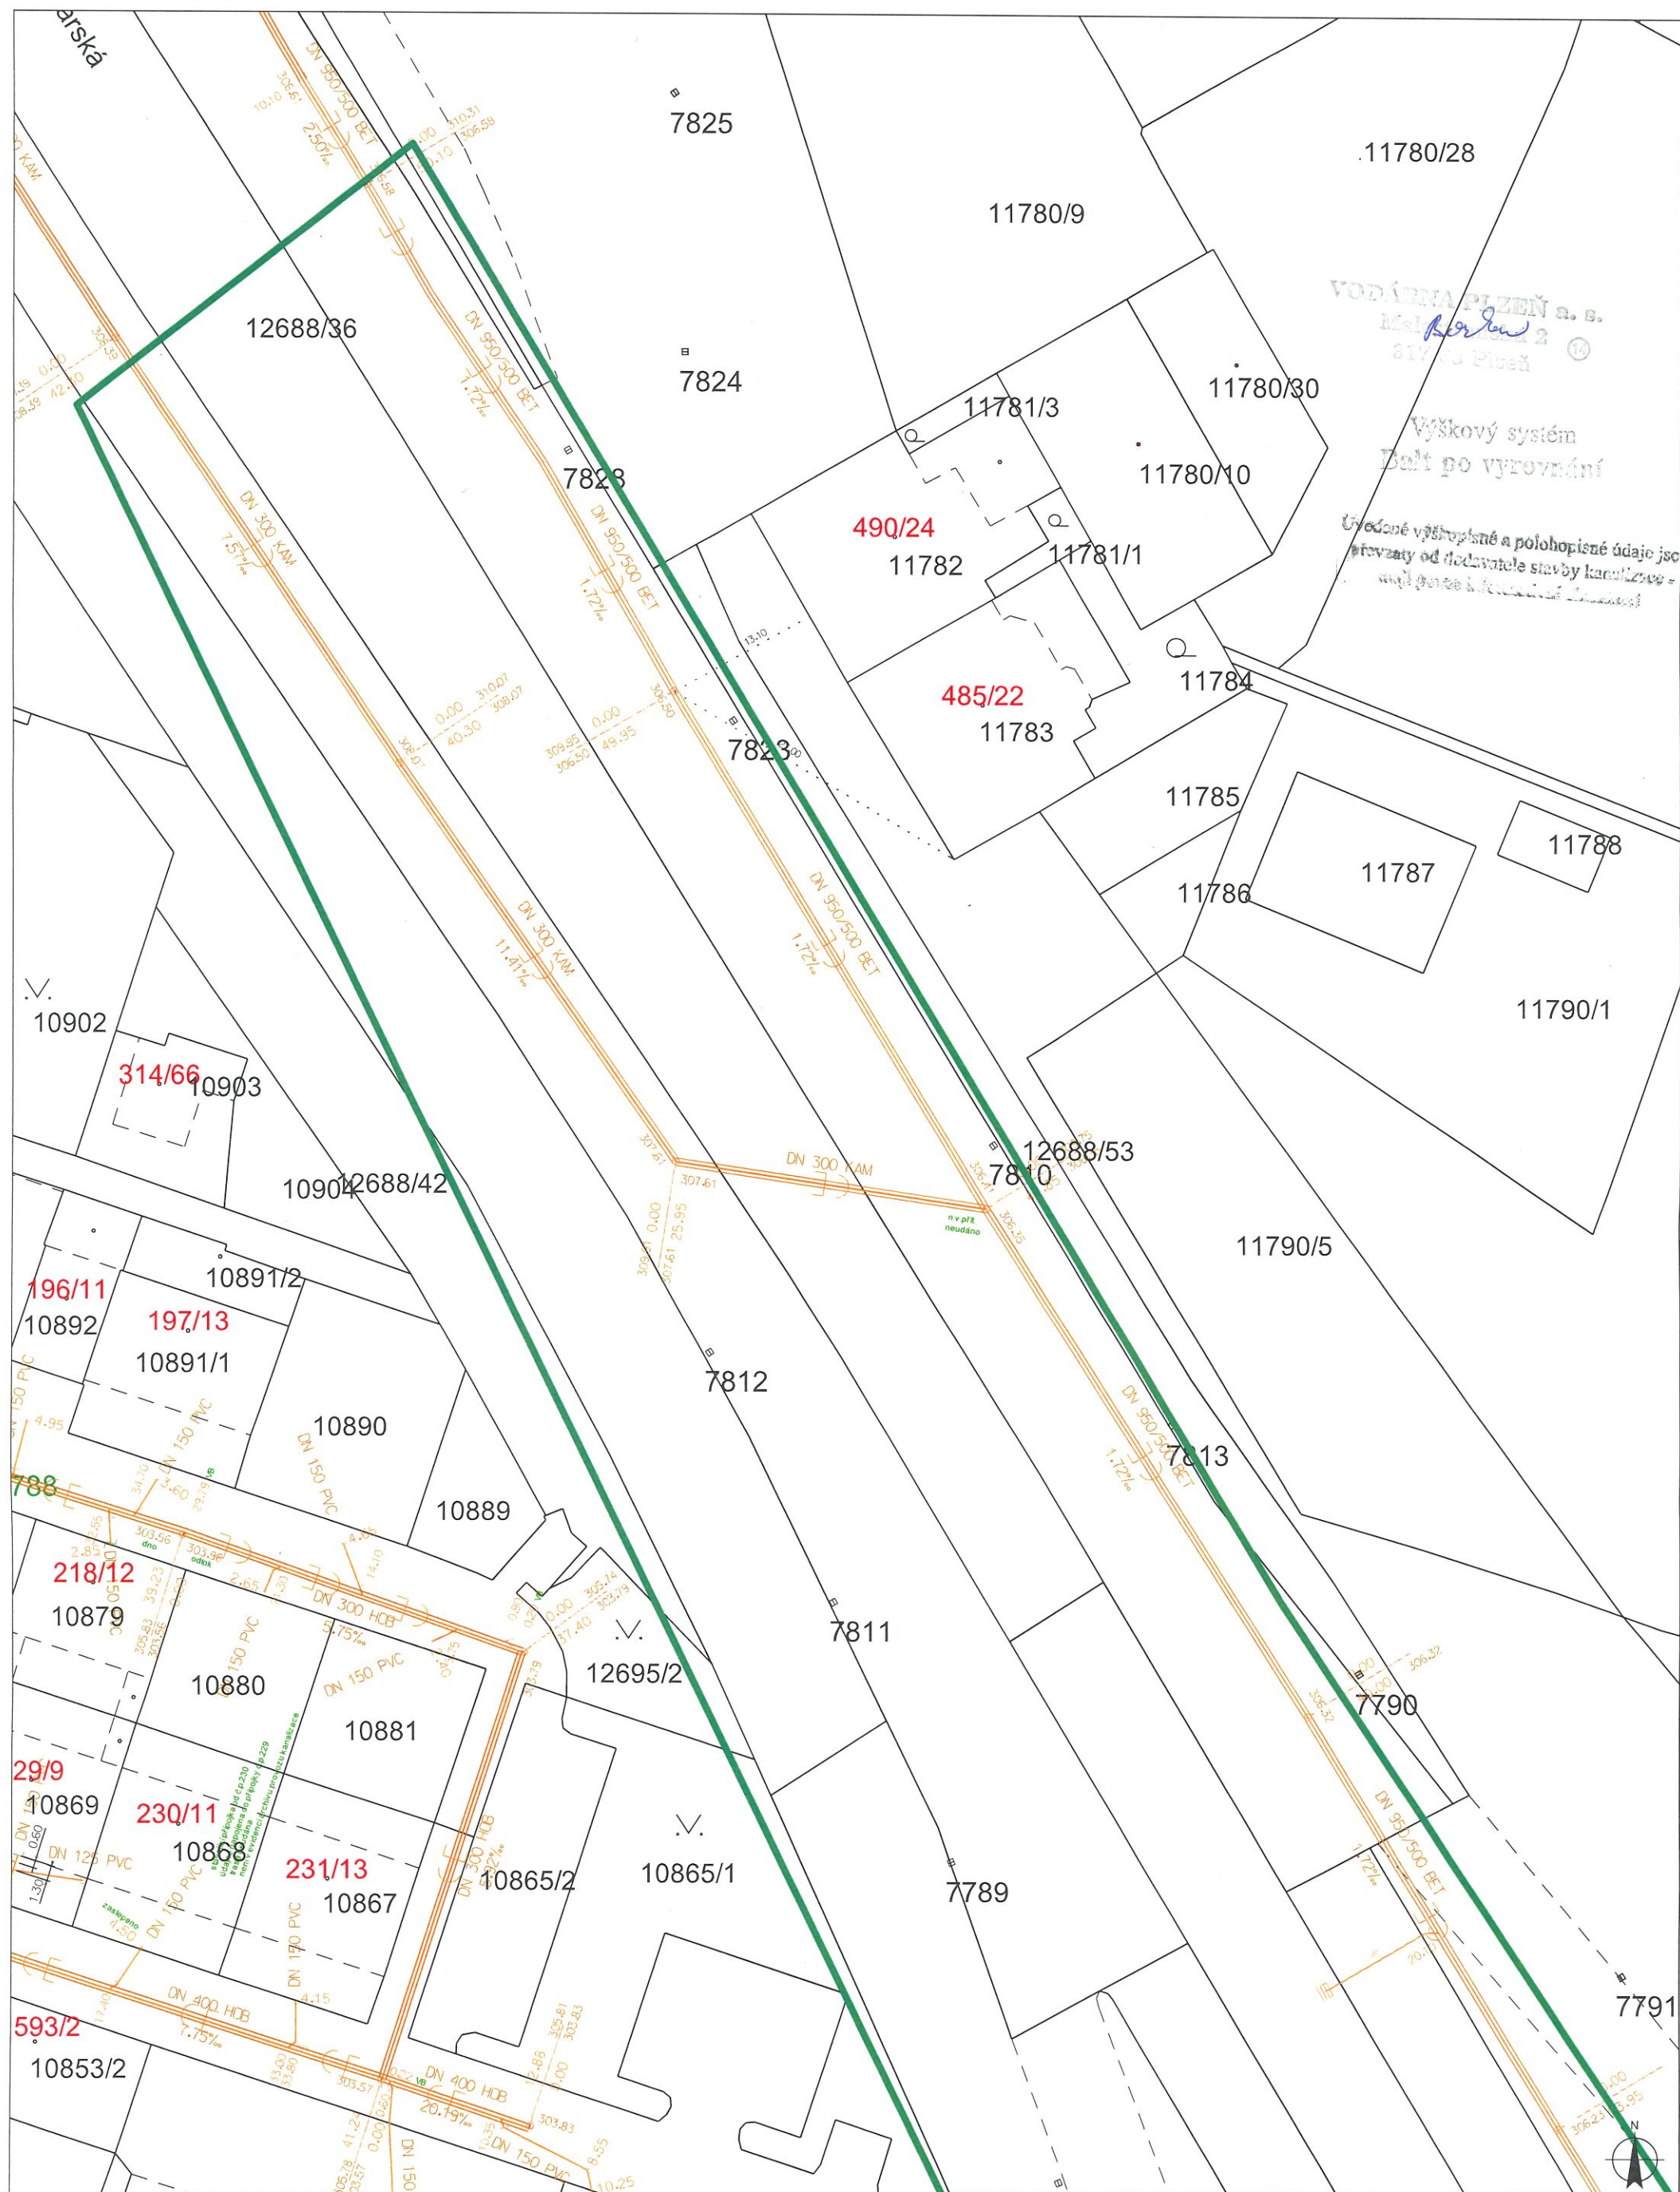


LEGENDA:

	kanalizační sběrač - jednotná kan.		výtlač jednotné kanalizace
	kanalizační stoka jednotná		výtlač splaškové kanalizace
	kanalizační stoka splašková		odlehčovací stoka (kanál)
	kanalizační stoka dešťová		výústní stoka, VKV
			drenážní potrubí

01.15



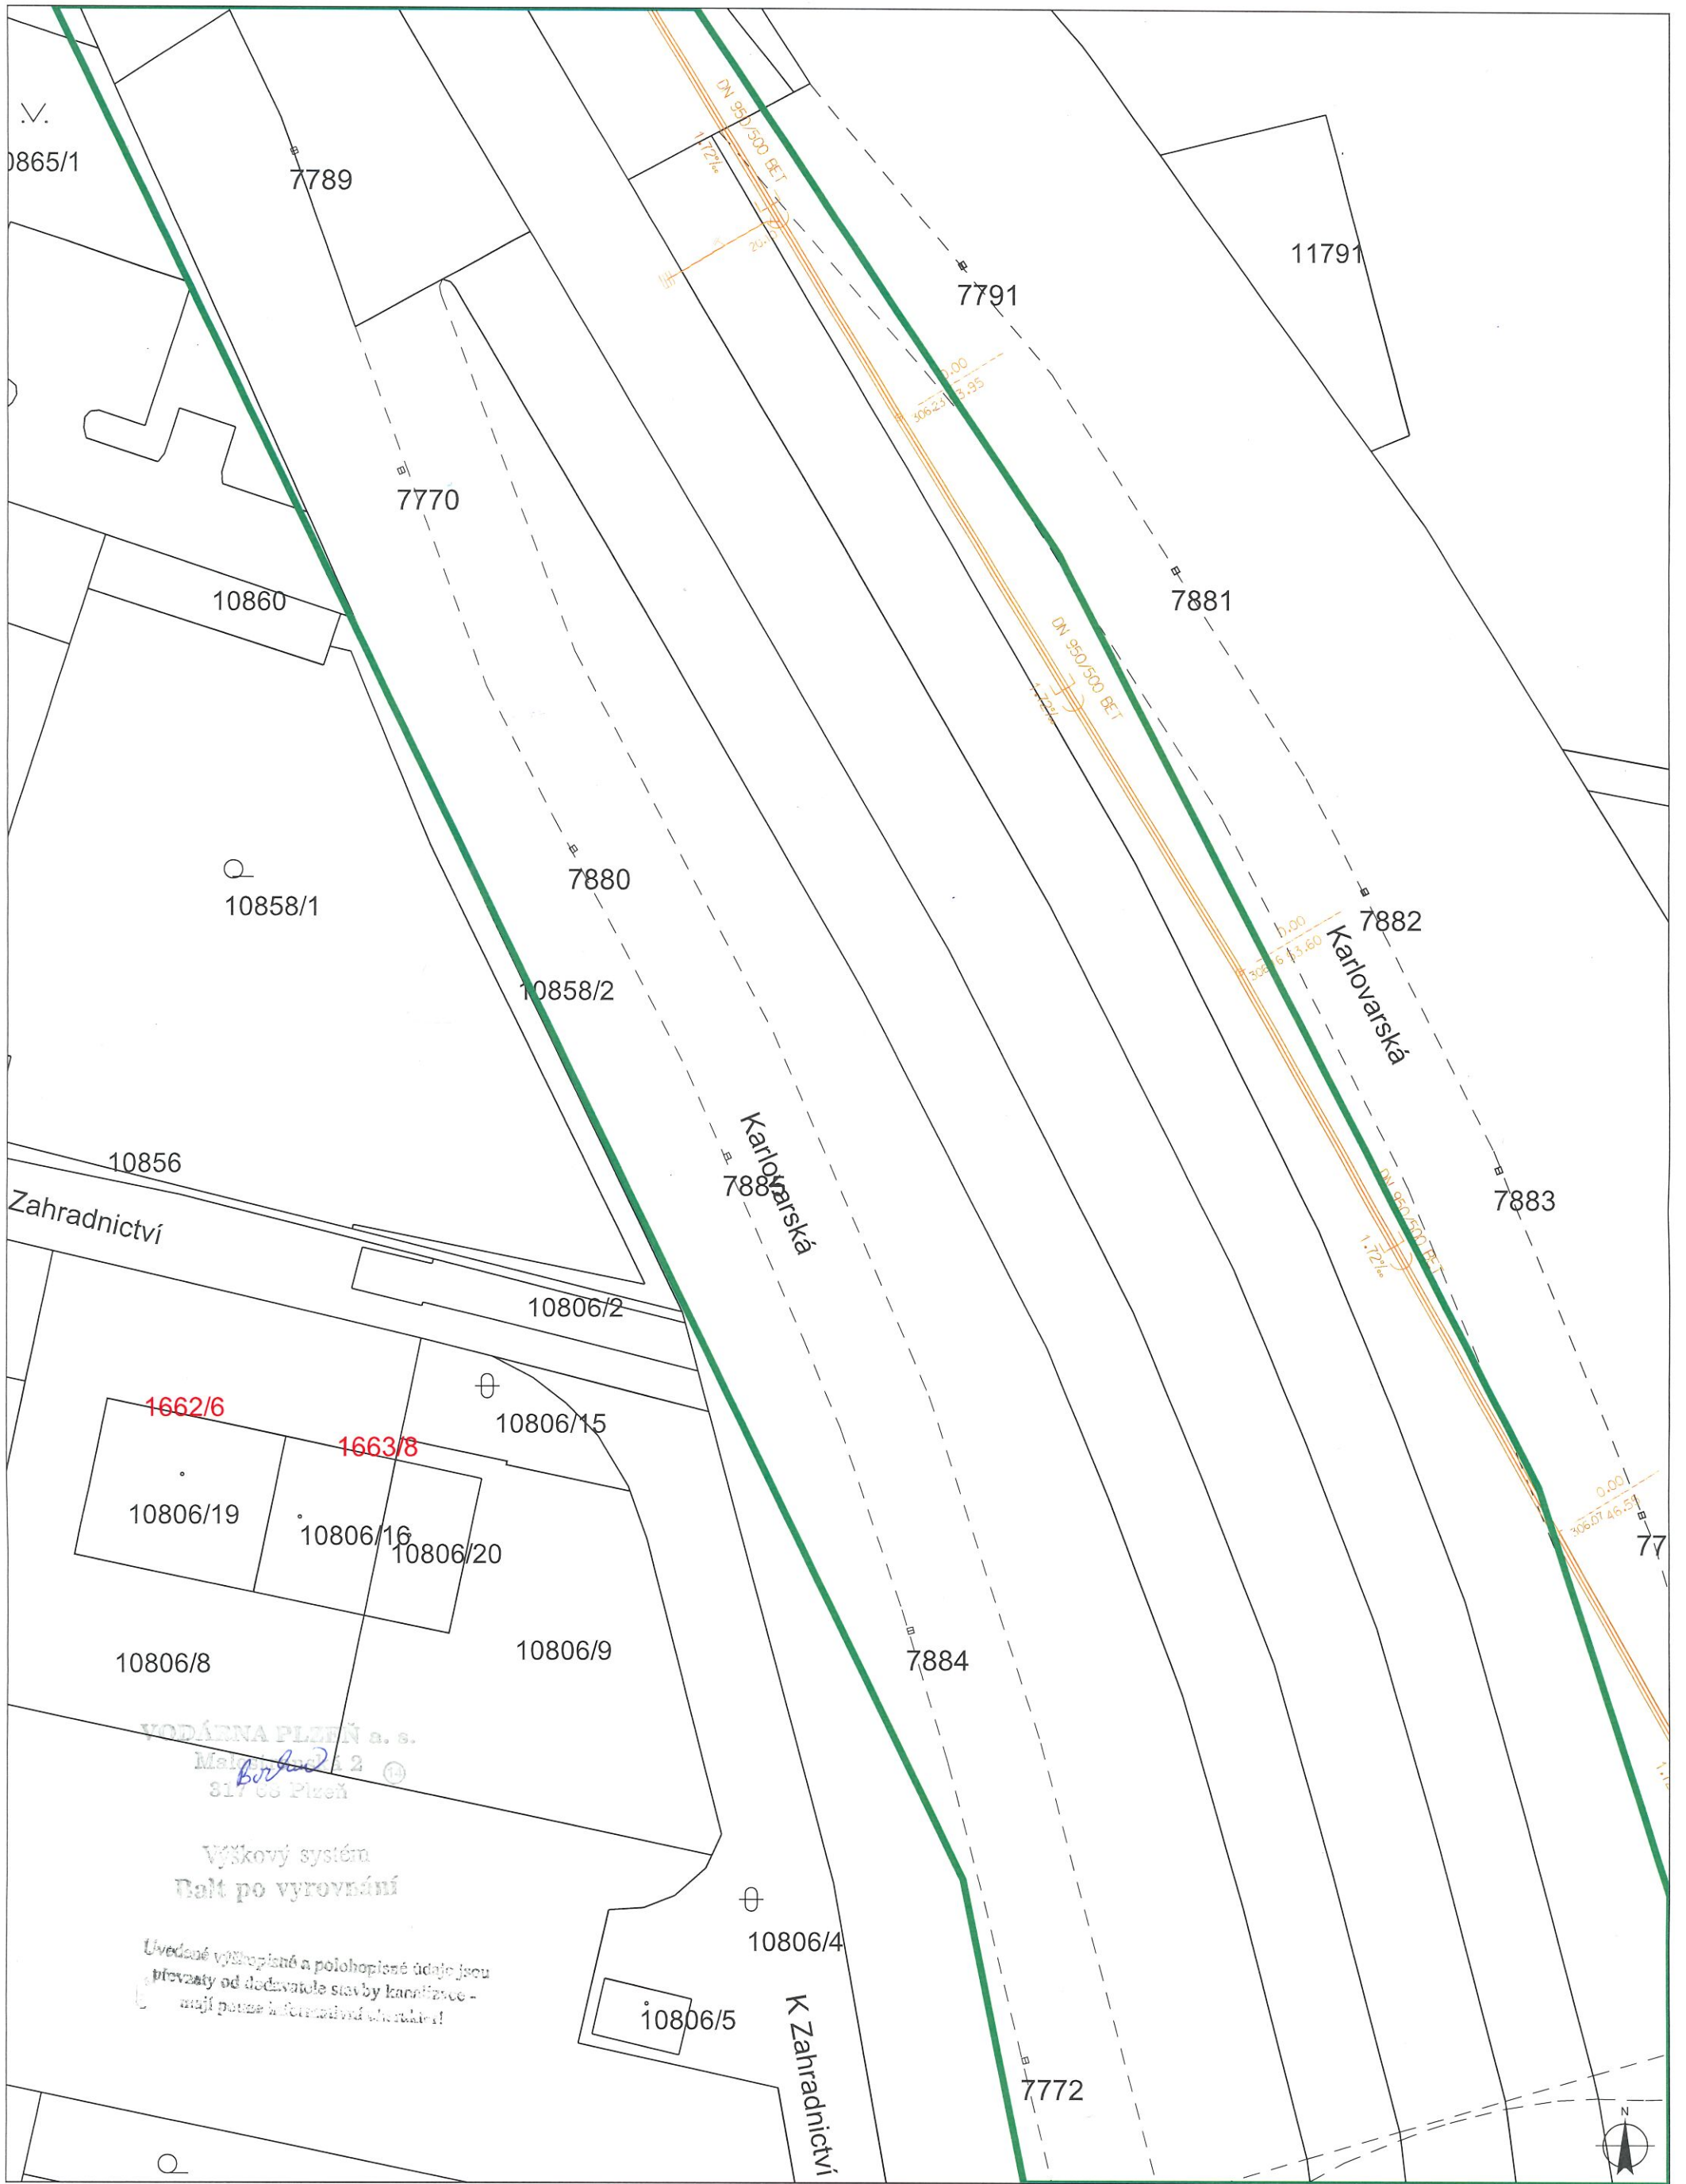


Datum: 26.7.2017

Měřítko: 1 : 500




LEGENDA:

-  kanalizační sběrač - jednotná kan.
-  kanalizační stoka jednotná
-  kanalizační stoka splašková
-  kanalizační stoka dešťová

-  výtlač jednotné kanalizace
-  výtlač splaškové kanalizace
-  odlehčovací stoka (kanál)
-  výústní stoka, VKV
-  drenážní potrubí



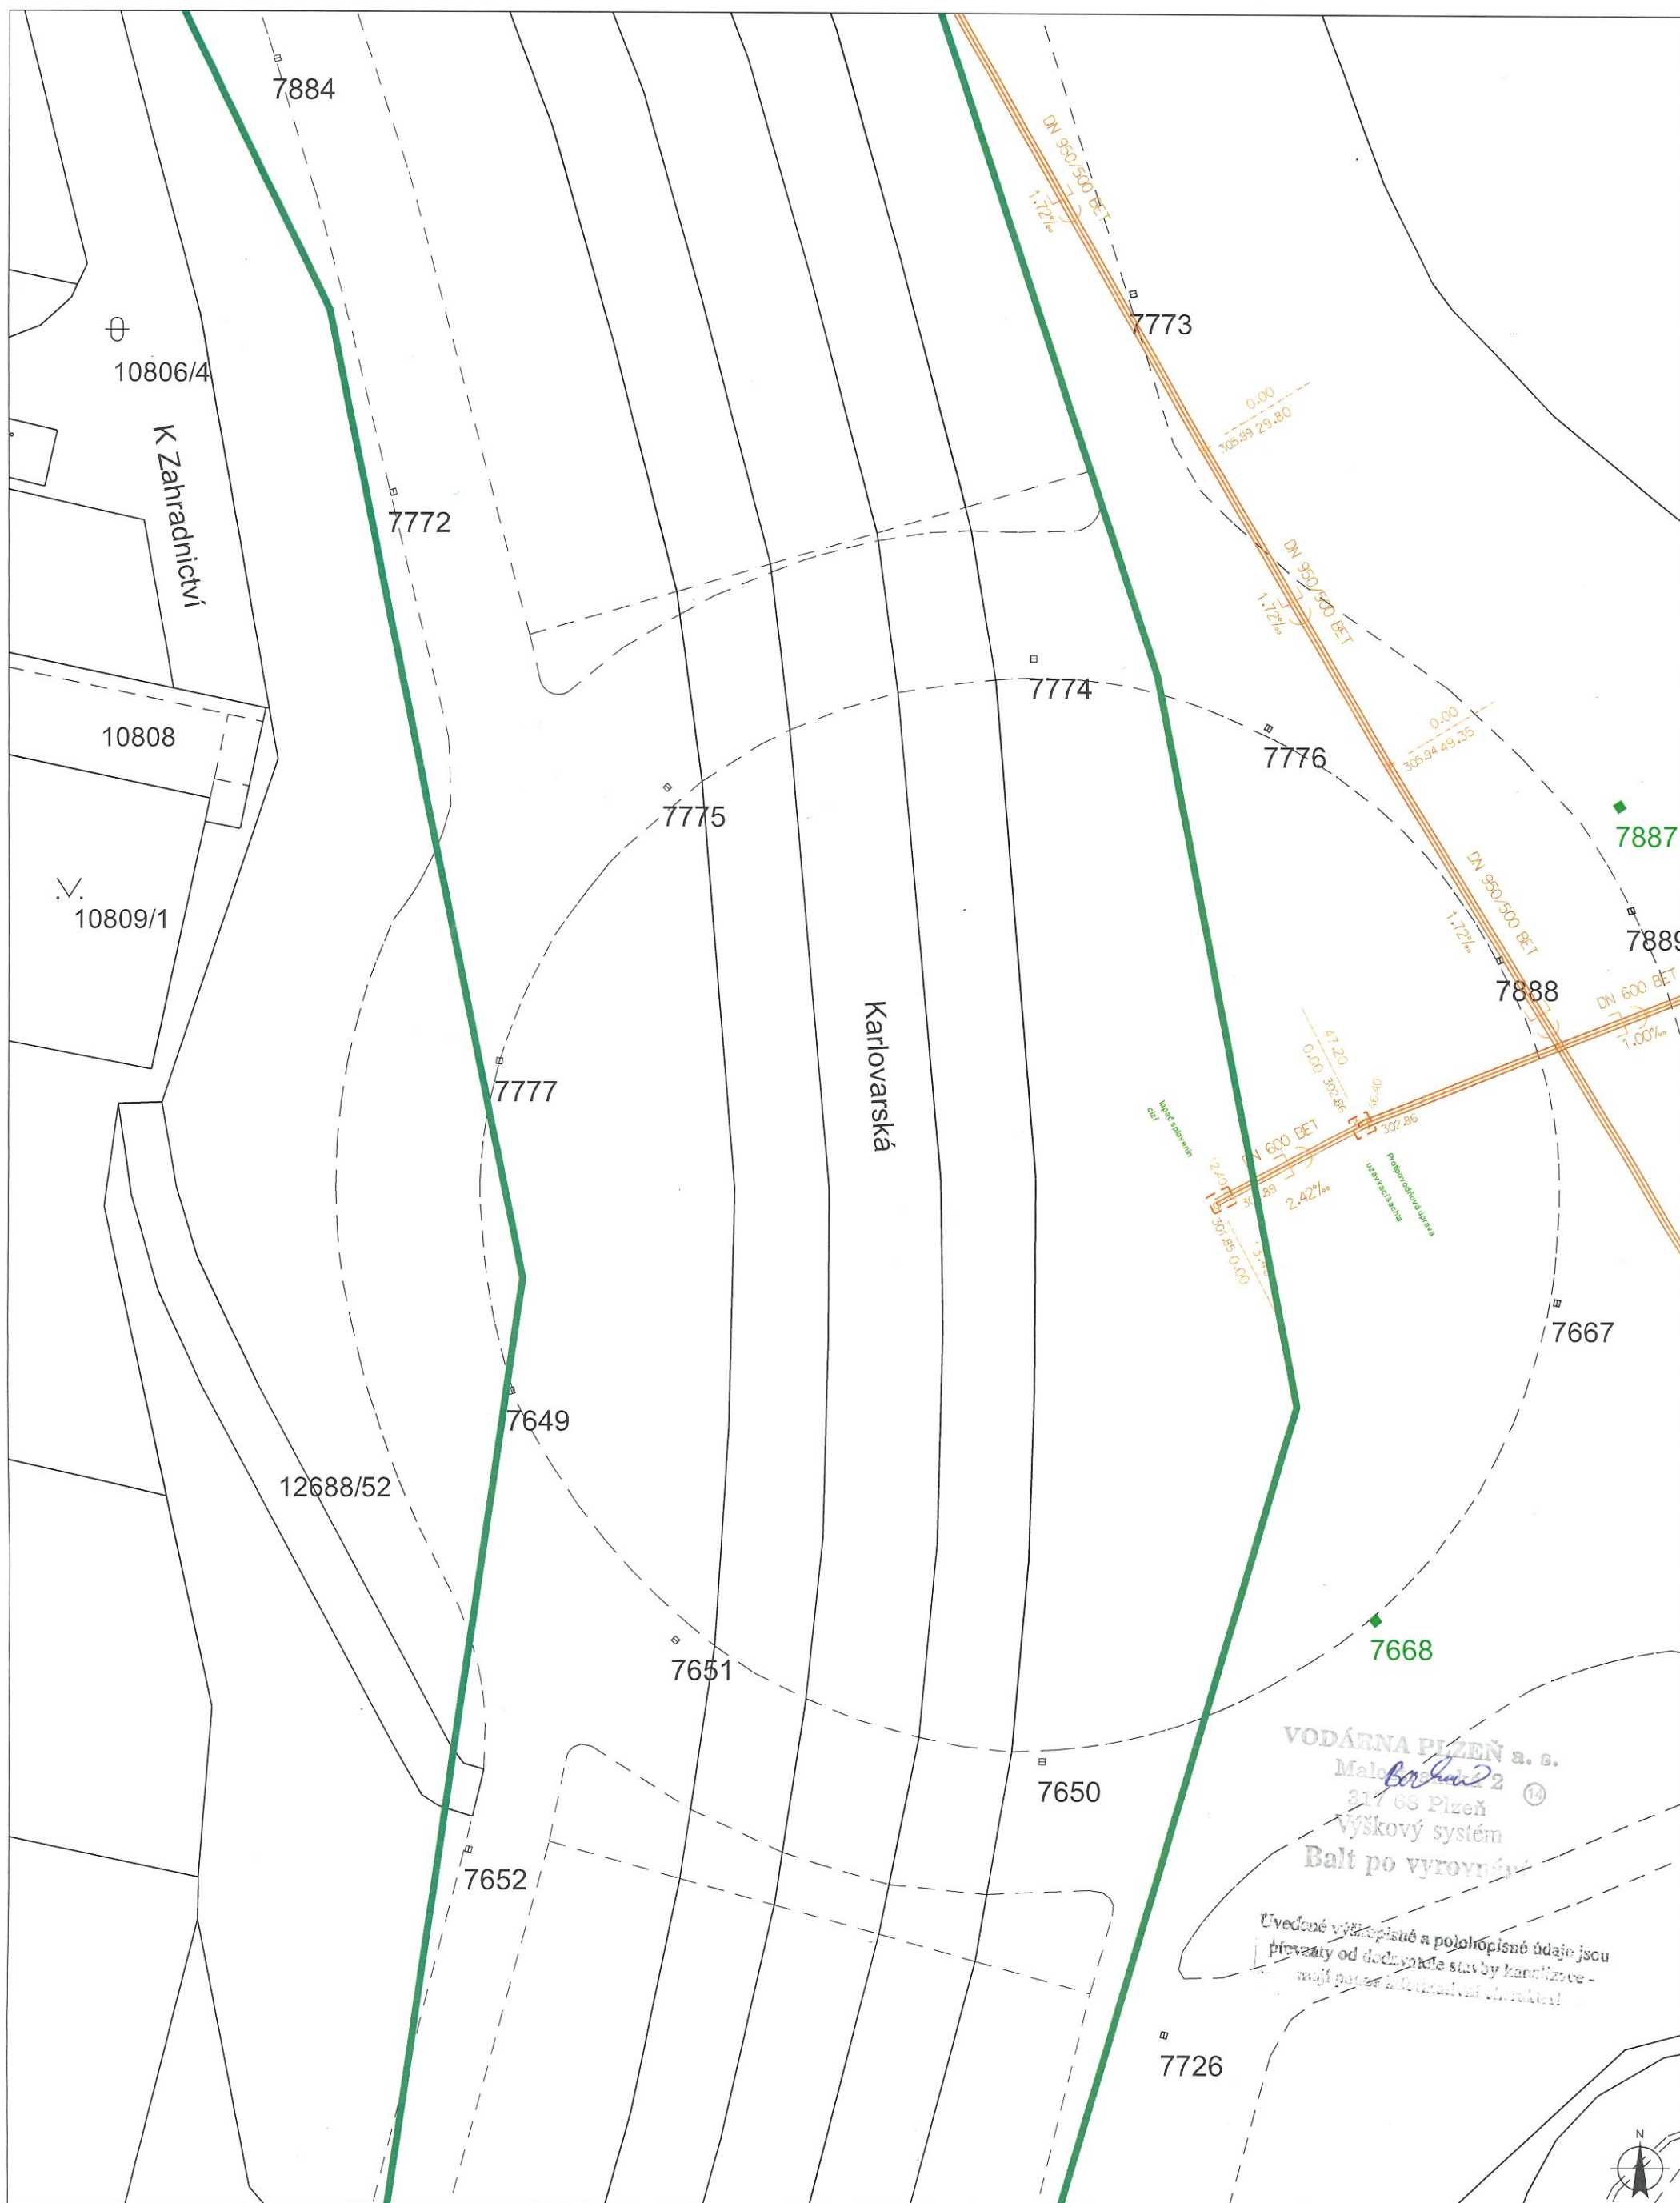


Datum: 26.7.2017

Měřítko: 1 : 500



LEGENDA:


-  kanalizační sběrač - jednotná kan.
-  kanalizační stoka jednotná
-  kanalizační stoka splašková
-  kanalizační stoka dešťová

-  výtlač jednotné kanalizace
-  výtlač splaškové kanalizace
-  odlehčovací stoka (kanál)
-  výústní stoka, VKV
-  drenážní potrubí





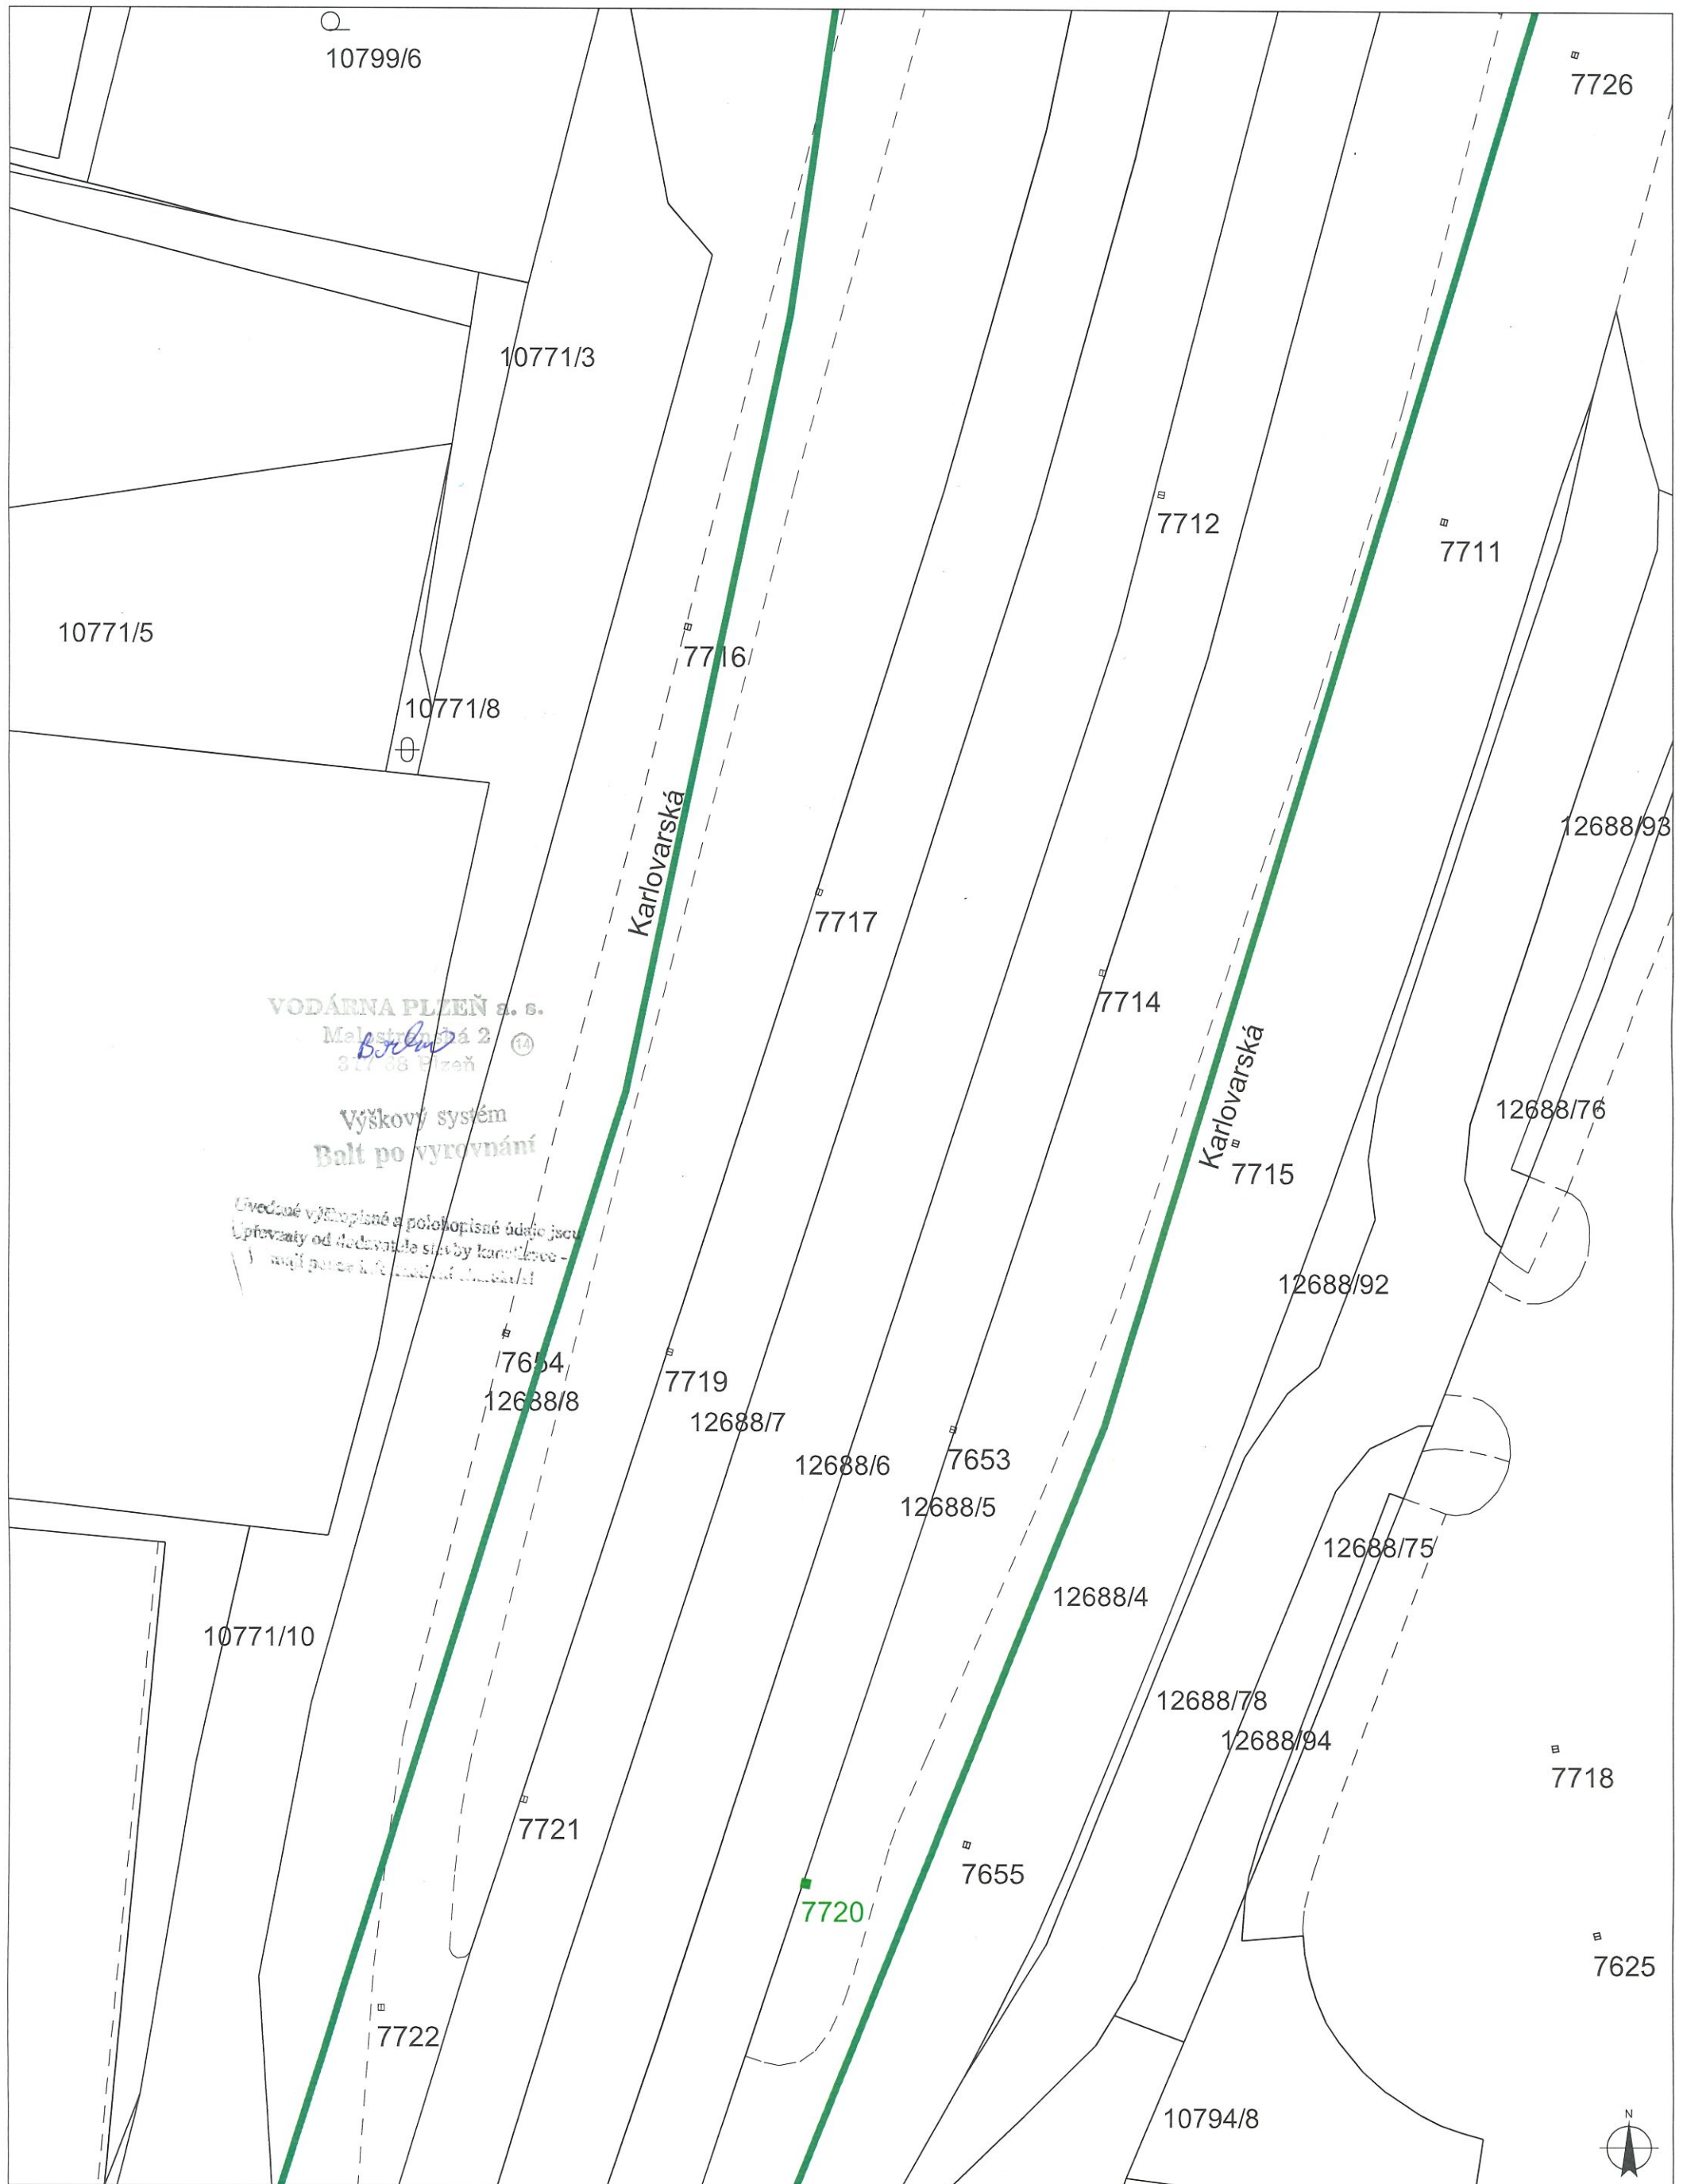


Datum: 26.7.2017

Měřítko: 1 : 500

01.15




LEGENDA:

	kanalizační sběrač - jednotná kan.		výtlač jednotné kanalizace
	kanalizační stoka jednotná		výtlač splaškové kanalizace
	kanalizační stoka splašková		odlehčovací stoka (kanál)
	kanalizační stoka dešťová		výústní stoka, VKV
			drenážní potrubí

Datum: 26.7.2017

Měřítko: 1 : 500

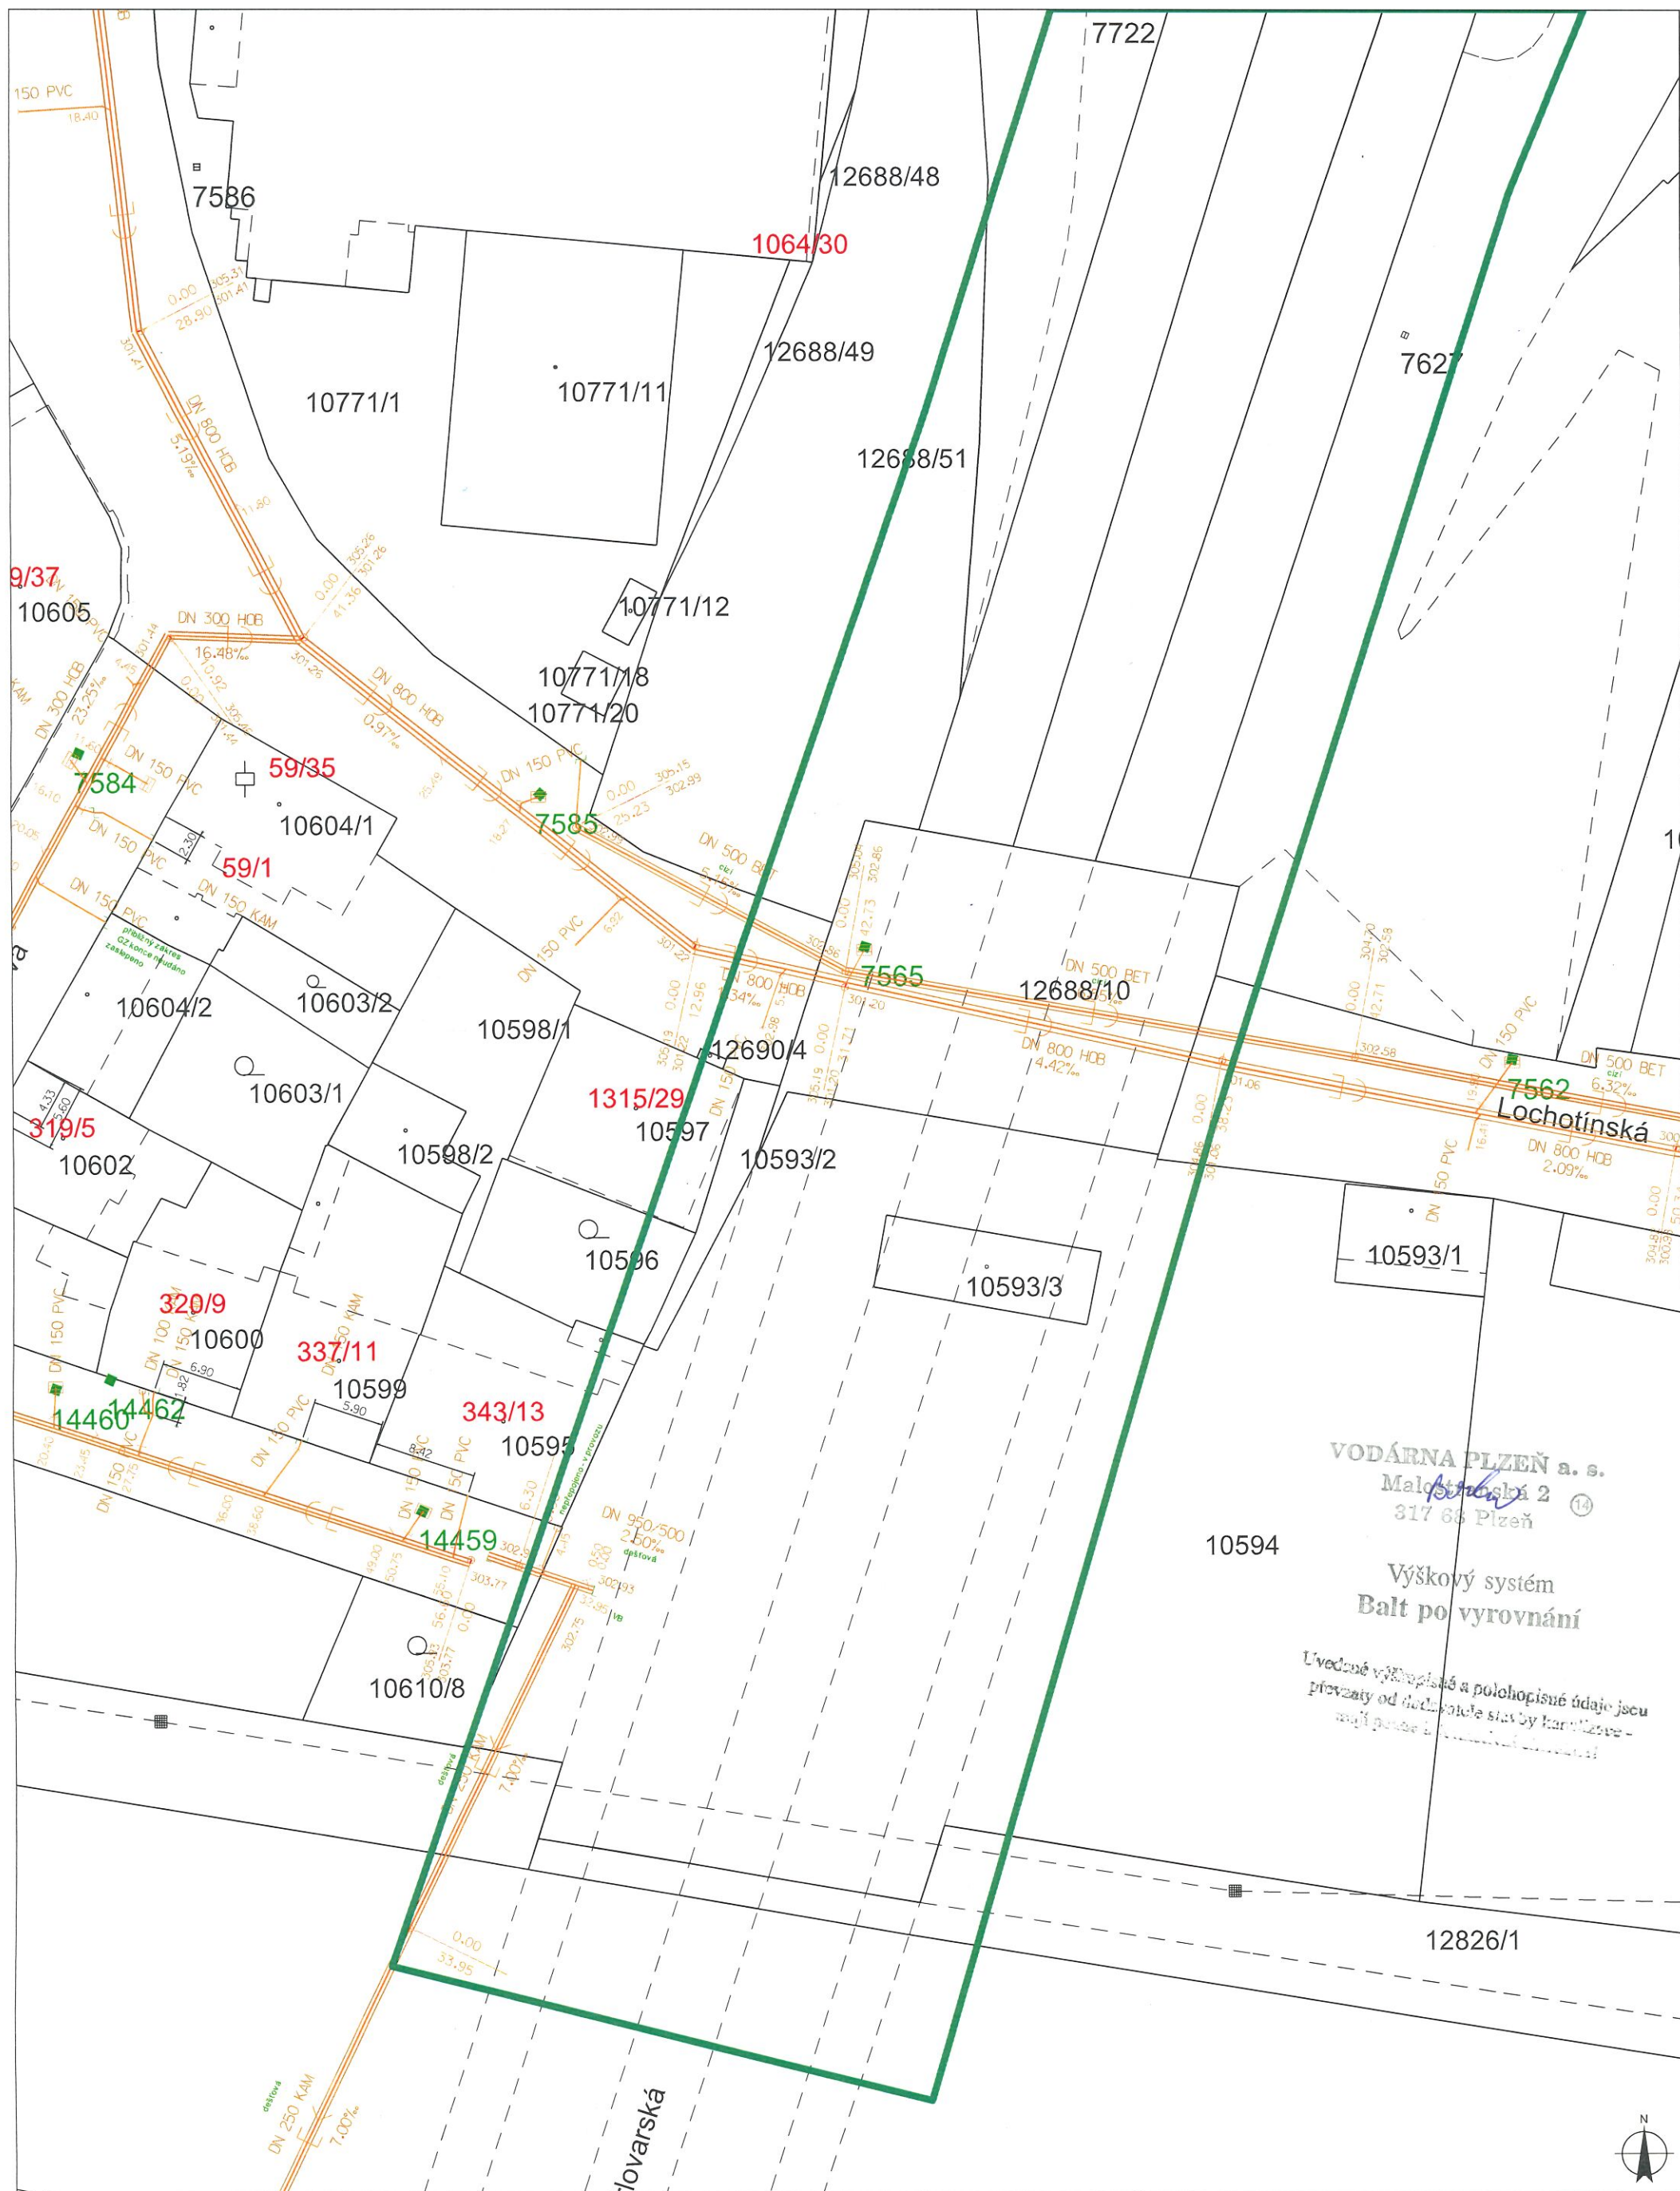

LEGENDA:

	kanalizační sběrač - jednotná kan.		výtlač jednotné kanalizace
	kanalizační stoka jednotná		výtlač splaškové kanalizace
	kanalizační stoka splašková		odlehčovací stoka (kanál)
	kanalizační stoka dešťová		výústní stoka, VKV
			drenážní potrubí