


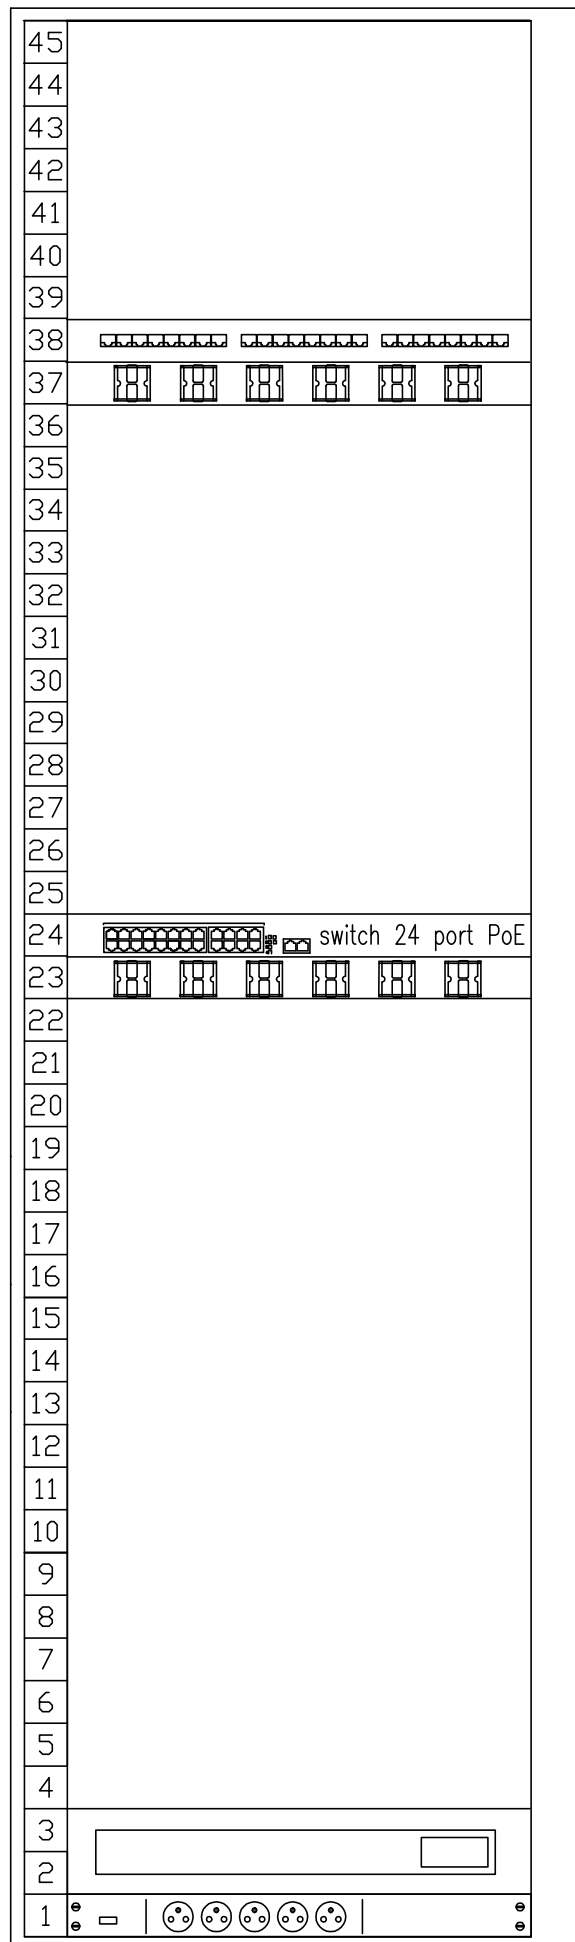


SCHÉMA DATOVÉHO ROZVADĚČE BD/FD1
STÁVAJÍCÍ DOVYBAVIT
324 SKLAD 3.NP


UKONČENO: 3*RJ45 (PŘ. Č. 01÷03)
REZERVA: 21*RJ45




Patch Panel 24x




ring run 1u




switch 24 PoE
2XGBIC



Ring Run 1U



UPS



1xpanel 230V

BS1