


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC DN150, DN200

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

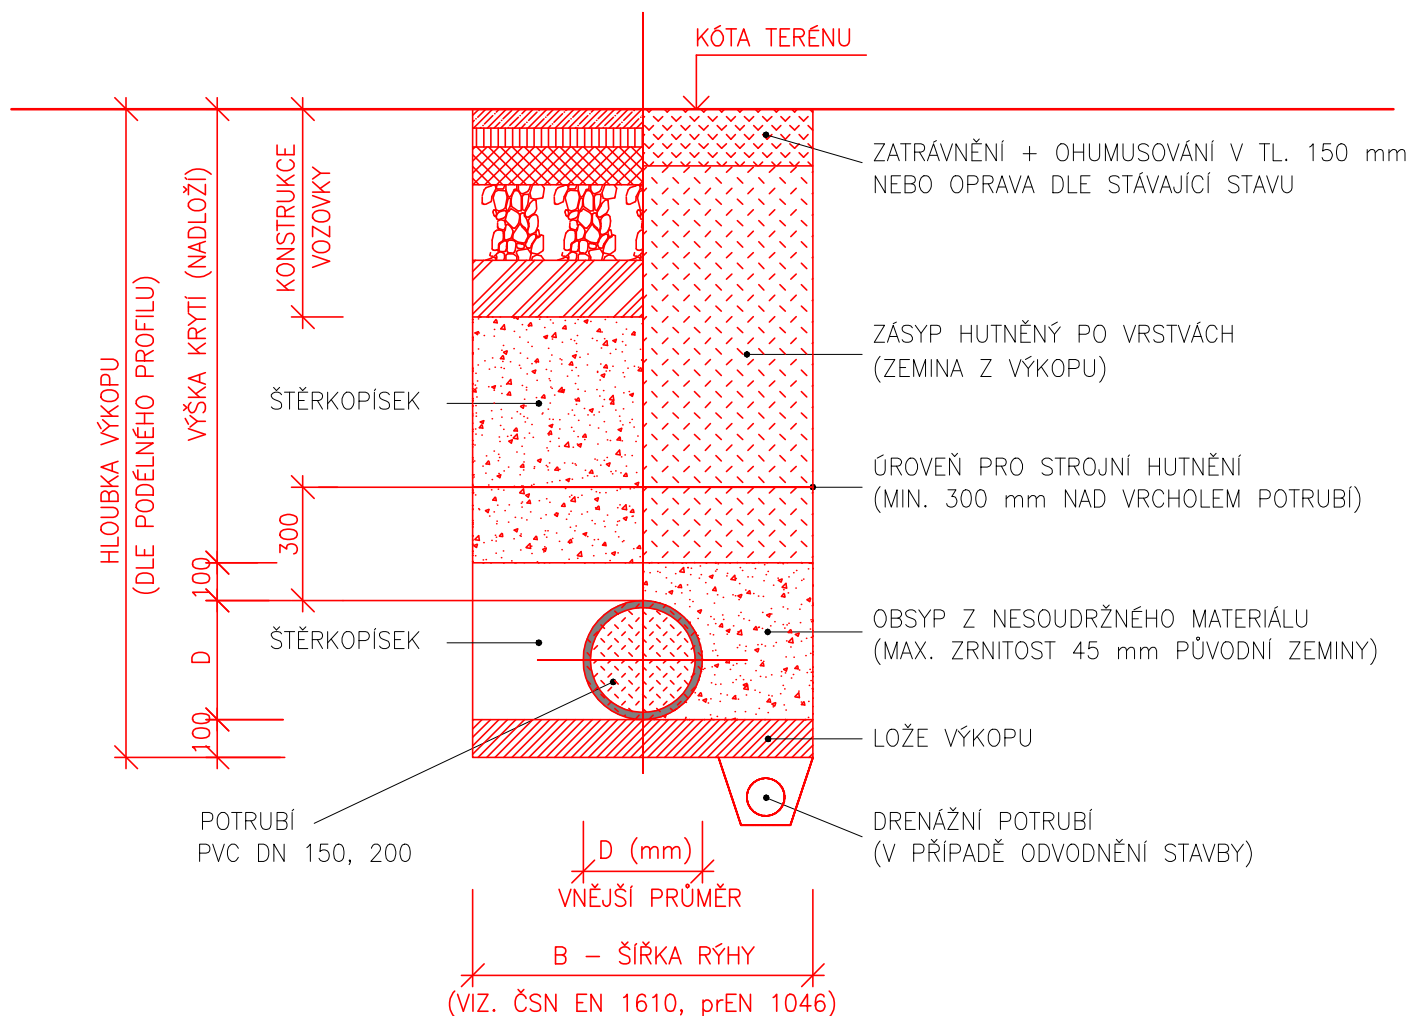

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.		
ING.LADA KŮSOVÁ	ING.VÁCLAV VAVŘIČKA		
KRAJ PLZEŇSKÝ	INVESTOR: Plzeň, statutární město Městský obvod Plzeň 2		
AKCE	Č. VÝKRESU	D.4	
Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově	MĚŘÍTKO	1:20	
OBJEKT ČOV	STUPEŇ	DPS	
OBSAH	DATUM	12/2017	
SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ			