


253

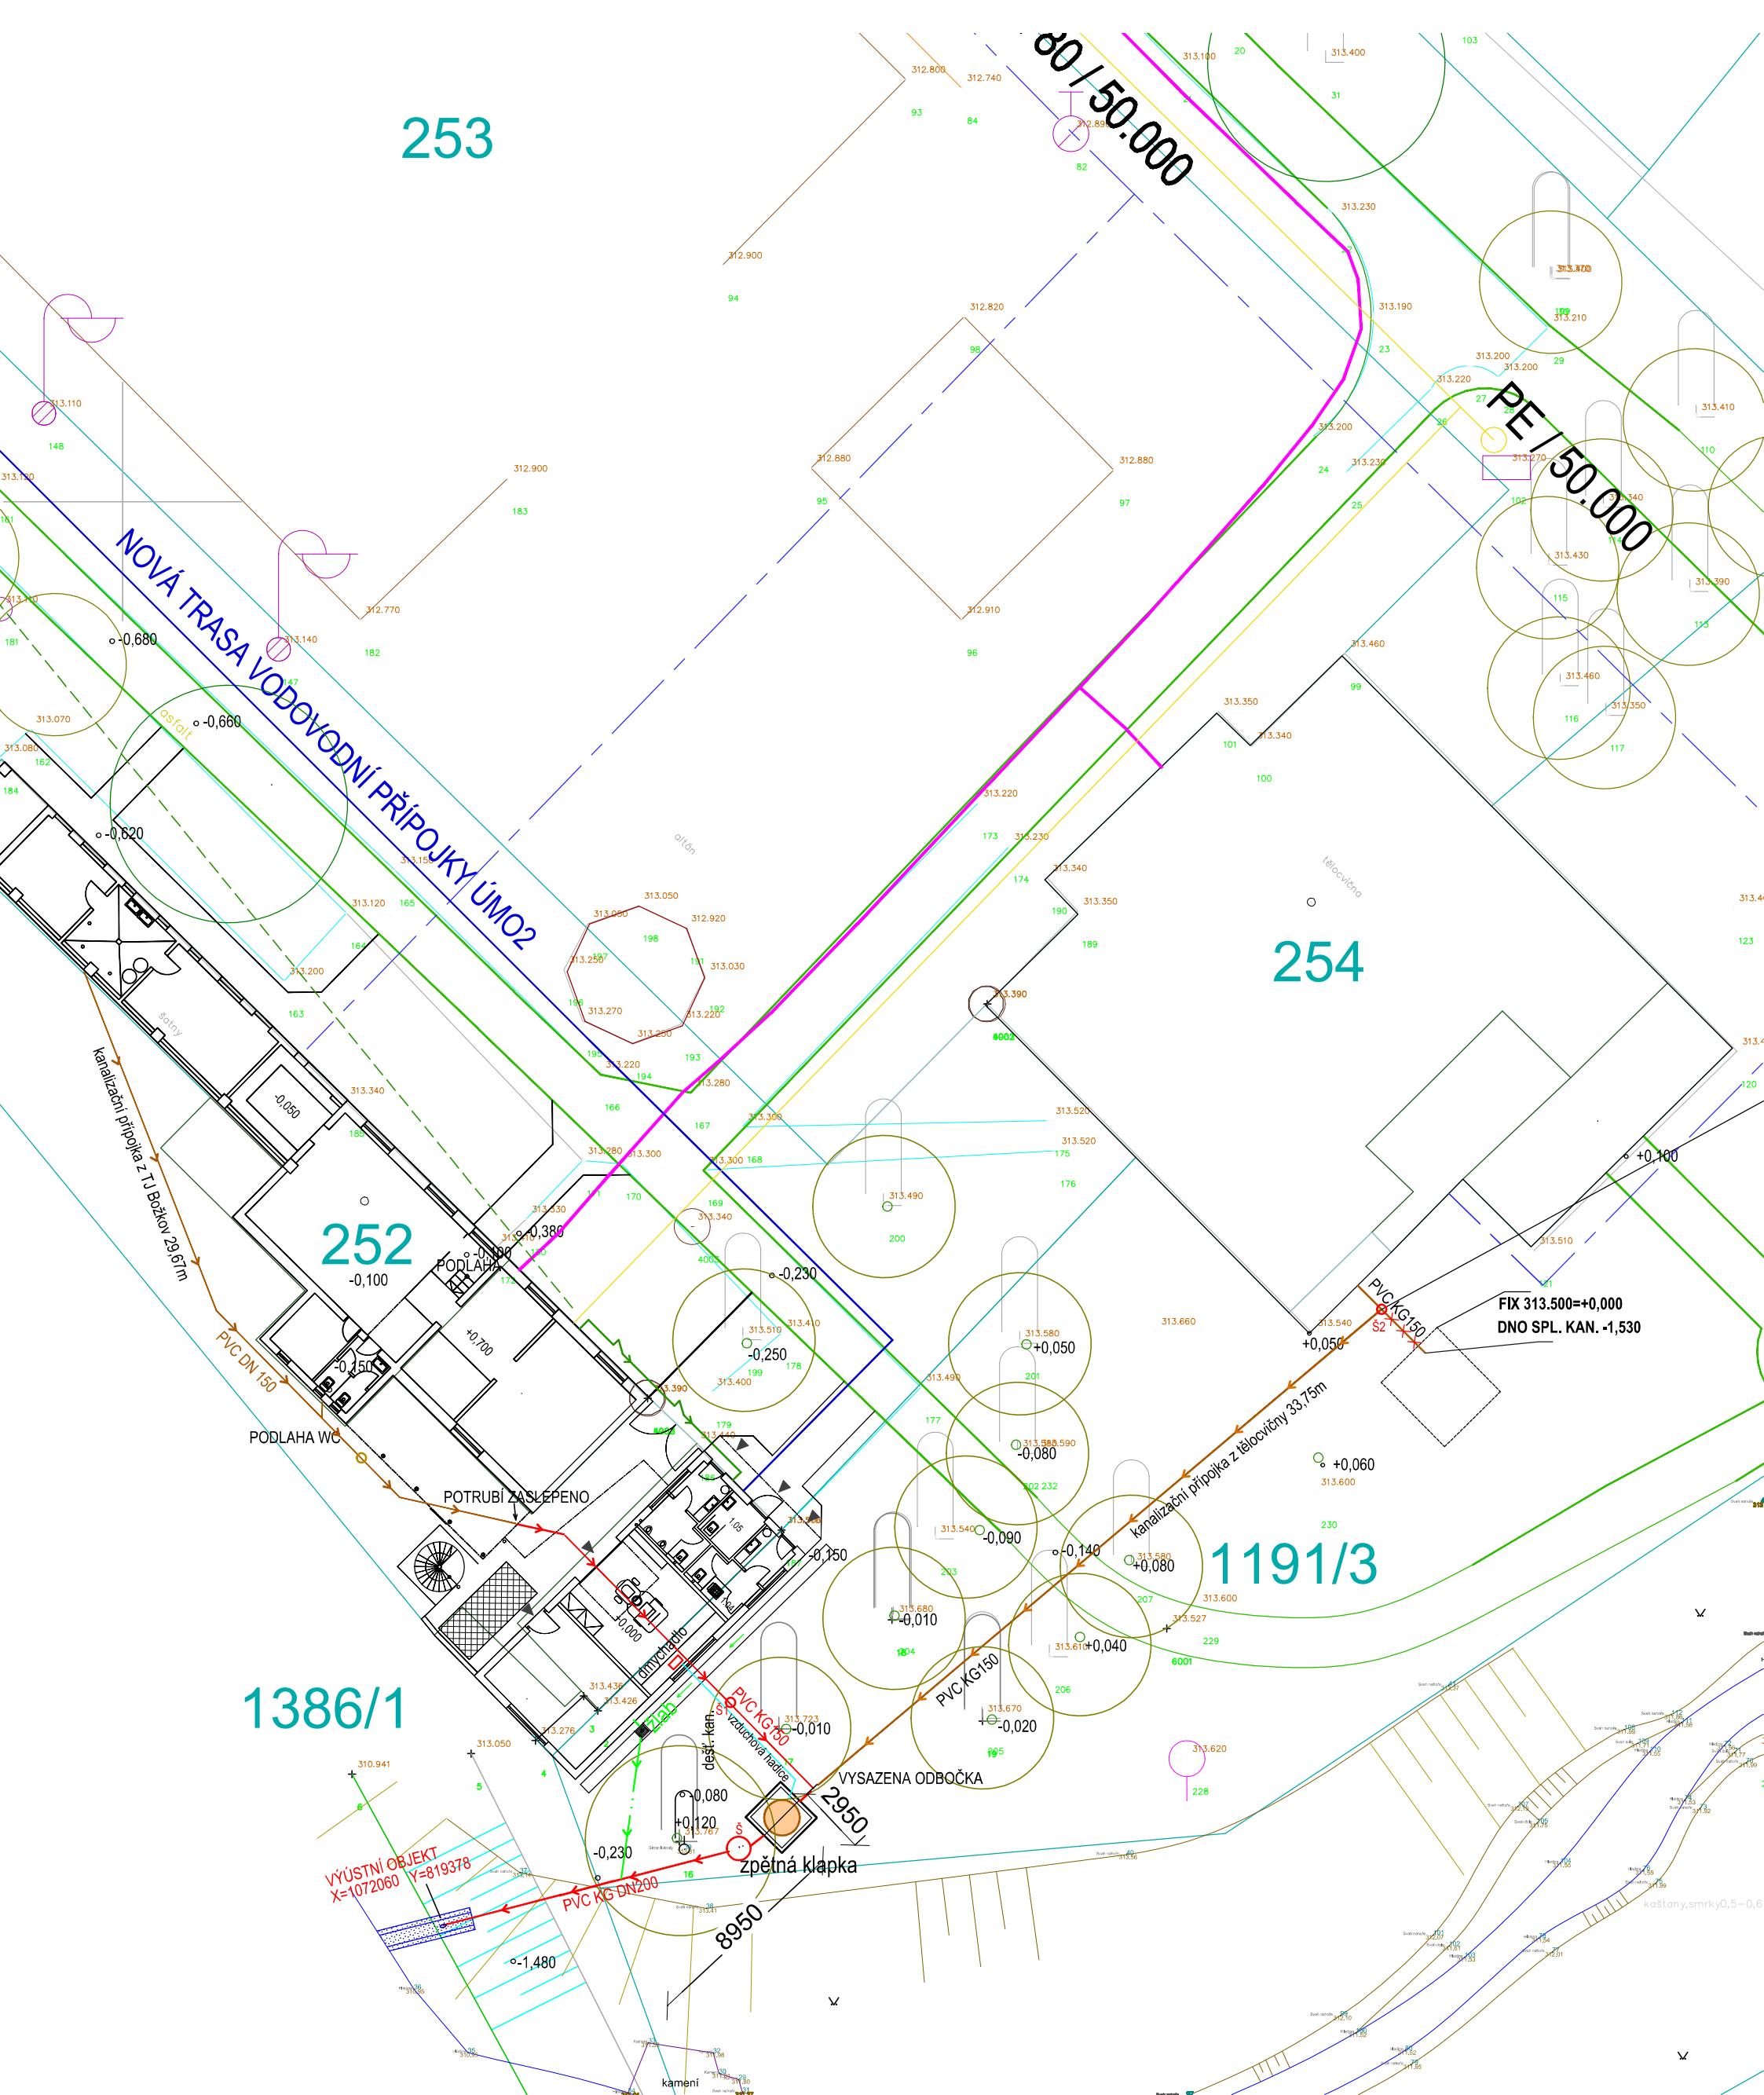

PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO DODRŽOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘÍSLUŠNÉ NORMY - ZEJMÉNA ČSN 736005 !

DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ JE POVINEN DODRŽOVAT VEŠKERÉ SOVISEJÍCÍ PŘEPISY BOZP, ZEJMÉNA NARIŽENÍ VLÁDY Č. 591/2006

PŘED ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ JE NUTNÉ ZAŽADAT O VYTÝČENÍ TRASY SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ !

#### LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

- NADzemní vedení NN DO 1kV + VO
- Sítě elektronických komunikací O2
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA TJ BOŽKOV
- PLYNOVOD

#### LEGENDA NOVĚ NAVRŽENÝCH SÍTÍ :

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC DN150, DN200
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN125
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ÚMO2
- ZEMNÍ EL. KABEL
- ČOV BC12 B
- VÝUSTNÍ OBJEKT
- Š1 ŠACHTA DN400
- Š BETONOVÁ ŠACHTA DN1000 (UMÍSTĚNA ZPĚTNÁ KLAPKA)

VYPRACOVÁL	ZDP. PROJ.	
ING.LADA KŮSOVÁ	ING.VÁCLAV VAVŘÍČKA	
KRAJ	INVESTOR:	Plzeň, statutární město Městský obvod Plzeň 2
AKCE	Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově OBJEKT ČOV	Č. VÝKRESU MĚRÍTKO STUPEŇ
OBSAH		C.2 1:250 DPS
SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY		DATUM
		12/2017