

Investor:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/BI/18/0263**

Vyřizuje: **Ing. Iva Barboriková**

Telefon: **420 491 512 704**

E-mail: **iva.barborikova@vakhk.cz**

Žadatel:

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Ing. Michal Čepelka
Okružní 948/7
50003 Hradec Králové

Název akce: Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové - Piletice - Rusek

Zájmové území: **Hradec Králové**

Datum vydání vyjádření: **03.10.2018**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Obdrželi jsme od Vás žádost o prodloužení platnosti vyjádření č.j. VAKHK/VHR/VJ/0258 ze dne 13.9.2017 k projektové dokumentaci vyhotovené HIGHWAY DESIGN, s.r.o. – Ing. Michalem Čepelkou pod č. zakázky 12/S/2017 pro stavební povolení výše jmenované stavby z 08/2017. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Předmětem projektové dokumentace jsou nové chodníky, stezka pro pěší a cyklisty, nástupní plochy zastávek a vjezdy na pozemky. Stavba je rozdělena na 3 větve. Větev A řeší stavbu v zastavěné části Pouchova – v ulici Na Dubech a nezastavěné části Pouchov – Piletice. Větev B je v prostoru odbočky směr Rusek. Větev C zahrnuje stavbu od křižovatky III/2997 s ulicí Piletickou do Ruseku.

1.1. SO 101 Zpevněné plochy

Součástí stavebního objektu jsou komunikace zahrnující novostavbu zpevněné stezky pro pěší a cyklisty v úrovni okolního terénu. Délka stezky pro větev A je 779,5 m - šířka 2,5 m, na začátku je dlážděný chodník po obou stranách komunikace. Dále bude upravena stávající zastávka, u které bude vytvořena nová nástupní hrana. Součástí SO jsou i vjezdy na přilehlé pozemky. Větev B zahrnuje stezku v délce 111,5 m - šířky 2,5 m a zastávku s nástupní plochou a napojením na stezku. Větev C obsahuje stezku délky 1 570,5 m o šířce 2,5 m včetně vjezdů a části chodníku v obci Rusek. Živičná stezka bude mít tloušťku konstrukčních vrstev 0,37 m, sjezdy a vjezdy 0,49 resp. 0,48 m, chodníky 0,24 m a oprava komunikace zahrnuje výměnu obrusné vrstvy 0,1 m.

Stávající inženýrské sítě pod zpevněnými plochami pokud nebudou ve vyhovující hloubce, budou ochráněny pomocí chrániček, u větve C bude kabel přeložen. V rámci sadových úprav budou upraveny plochy v okolí stavby.

1.2. SO 201 Lávka pro pěší a cyklisty

Přes Piletický potok bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty v délce 14,3 m, šířky 2,7 m. Jedná se ocelovou konstrukci spráženou železobetonovou monolitickou deskou, která bude osazena na železobetonové monolitické podpěry.

1.3. SO 401 Veřejné osvětlení

V tomto stavebním objektu je řešeno nasvětlení nové stezky a přisvětlení přechodů a nasvětlení části komunikace.

2. V místě stavby se nachází majetek společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Jedná se o vodovodní řad DN 200 z PVC a DN 100 a 300 z litiny. Dále je podél trasy položen kanalizační výtlačný řad PE DN 100 z Ruseka a v ul. Na Dubech je ještě gravitační kanalizace DN 250 z PP. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou. Povrchové znaky vodovodů a kanalizací budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách budou odlážděny popřípadě obetonovány.

3. Veškeré vh. zařízení, tedy veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a přípojky je nutno respektovat. Nové osvětlení u přechodů nesmí být umístěno v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a niveletu terénu nad vh. sítěmi a v jejich ochranném pásmu nelze výrazně měnit bez vědomí Královéhradecké provozní, a.s. Úpravy vh. zařízení je nutno hradit z nákladů stavby.

Odstup obrubníků od vh. zařízení požadujeme min. 0,5 m. V případě, že tento odstup nebude možno dodržet, je nutno konkrétní případy dohodnout s Královéhradeckou provozní, a.s. a řešit např. vynecháním obrubníku v místě umístění armatury. U svislého dopravního značení je nutno dodržet odstup značek od vh. zařízení min. 1 m a patky založit pod úroveň dna vodovodu či kanalizace. Nové sloupy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (respektive jejich základ) je nutno umístit mimo ochranné pásmo. Není-li možné tuto podmínku dodržet, souhlasíme s půdorysným odstupem základu od povrchu potrubí minimálně 1 m s tím, že sloupy musí být založeny alespoň 0,5 m pod úroveň dna vodovodu nebo kanalizačního výtlaku. Křížení kabelového vedení s našimi sítěmi a přípojkami požadujeme provést pokud možno kolmo, uložit do chrániček s přesahem 1 m na jeho obě dvě strany a dodržet ČSN 73 60005. Při souběhu s vh. zařízením požadujeme kabelové vedení VO situovat mimo ochranné pásmo. Pokud nebude možno tuto podmínku možno dodržet, musí být tyto kabely v souběhu umístěny v odstupu minimálně 1 m od vh. sítí a uloženy do chráničky v celé délce ochranného pásma. Založení sloupů a pokládku podzemních kabelových vedení je nutno před realizací odsouhlasit s Královéhradeckou provozní, a.s. provést o tom zápis do stavebního deníku a realizaci provést za dohledu pověřeného zástupce KHP, a.s. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a nesmí bránit jejich provozu.

4. Napojení a práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci provozovatele, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.

5. Před zahájením výstavby si stavebník zajistí vytyčení vodovodního a kanalizačního potrubí u provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.

6. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu ani kanalizace. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

7. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí a poklopů u kanalizačních šachet.

8. Stavebník uvede do žádosti o stavební povolení společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky stavebního řízení.

9. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním stavebního povolení souhlasíme.

10. Tímto vyjádřením nahrazujeme vyjádření č.j. VAKHK/VHR/VJ/0258 ze dne 13.9.2017.

11. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

grafické (počet: 3)

- Situace 1
- Situace stavby část 1
- Situace stavby část 2



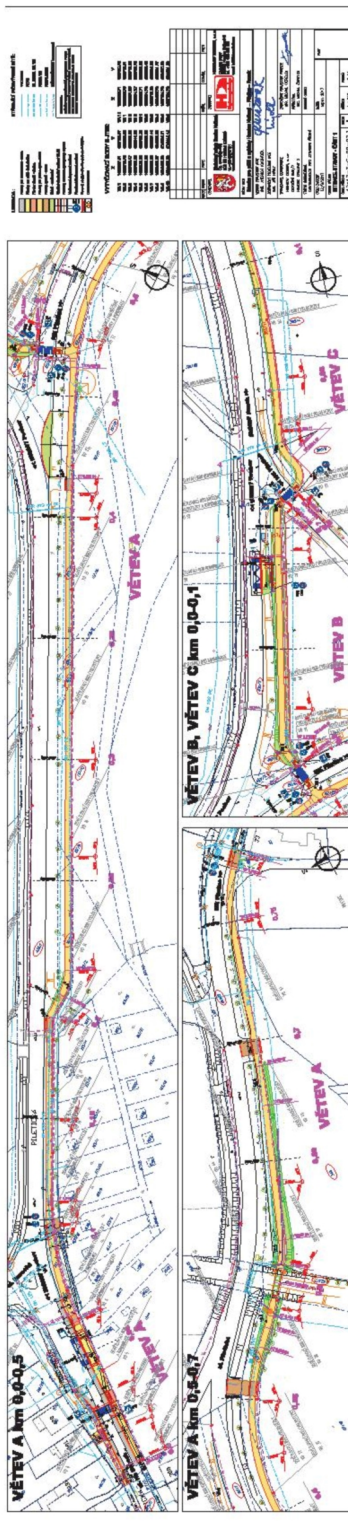

VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

Ing. Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Situace 1



Situace stavby část 1



Situace stavby část 2

