PŮDORYS 1.NP

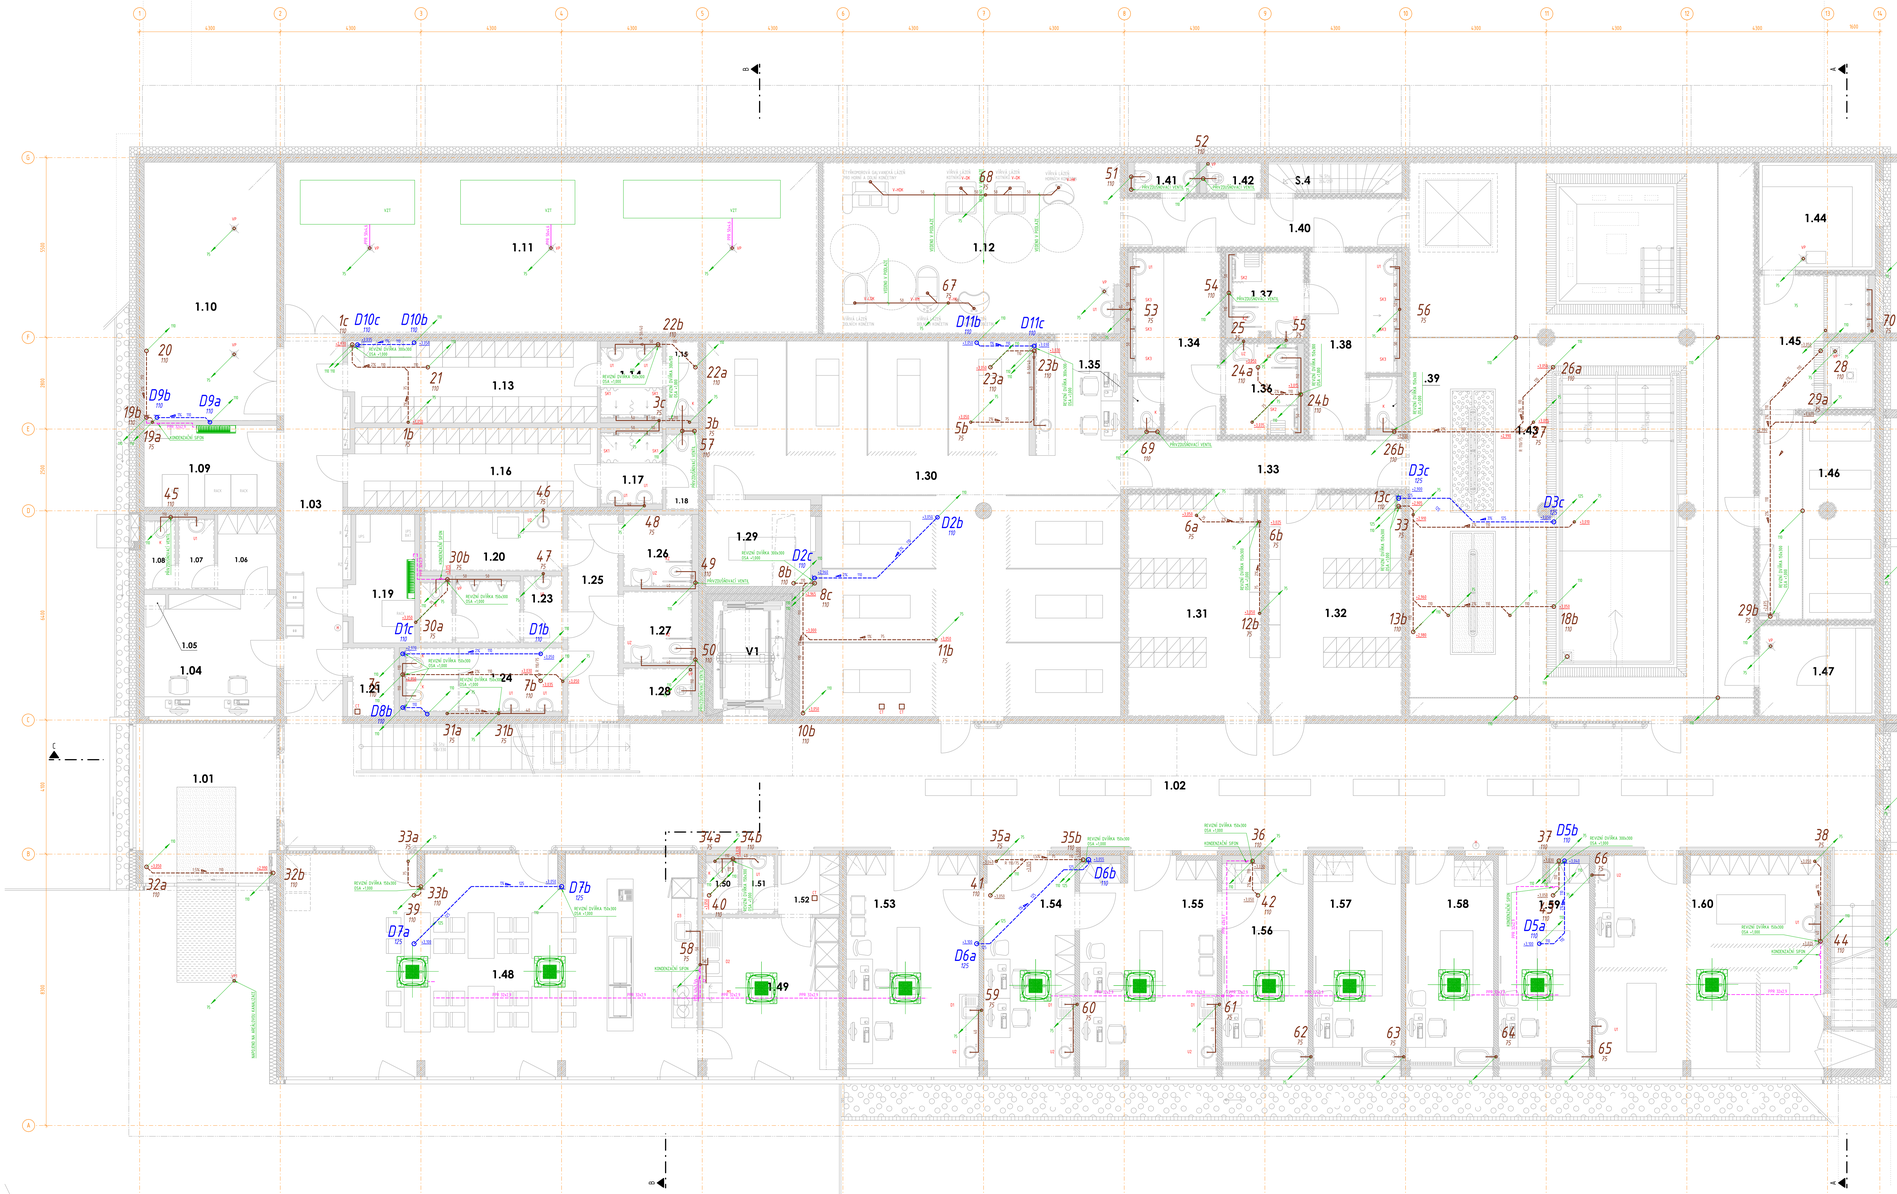

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	VSTUP	19.60
1.02	CHODBA	93.77
1.03	CHODBA	18.68
1.04	RECEPCE	14.77
1.05	DPS	8.23
1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.74
1.07	PŘÍRUČNÍ WC	2.07
1.08	WC	2.30
1.09	SERVER	16.15
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST - UT	32.50
1.11	VZT	82.35
1.12	KOBULŮŽBA	47.68
1.13	ŠATNA PERSONÁL MUŽI	18.77
1.14	SPRCHY PERSONÁL MUŽI	6.78
1.15	WC PERSONÁL MUŽI	2.30
1.16	ŠATNA PERSONÁL ŽENY	18.36
1.17	SPRCHY PERSONÁL ŽENY	6.22
1.18	WC PERSONÁL ŽENY	2.30
1.19	DPS - PBŘ	2.72
1.19	DPS - PBŘ	7.38
1.20	PŘÍRUČNÍ/ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI	7.61
1.21	SKLAD SPRAVEDLNÍ PŘÍKLA	2.82
1.22	WC PACIENTI - MUŽI	5.69
1.23	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI - M	2.46
1.24	WC PACIENTI - ŽENY	5.36
1.25	CHODBA	9.58
1.26	WC ZTP - MUŽI	4.42
1.27	WC ZTP - ŽENY	4.42
1.28	SKLADOVÁ KOMORA	2.97
1.29	LAKÝR	8.68
1.30	ELEKTROLÍŽŇA	50.43
1.31	ŠATNA PACIENTI - ŽENY	27.54
1.32	ŠATNA PACIENTI - MUŽI	27.65
1.33	CHODBA	12.57
1.34	UPRAVÍRNA MUŽI	13.26
1.35	WC PACIENTI - MUŽI	1.78
1.36	UPRAVÍRNA ZTP - MUŽI	6.19
1.37	UPRAVÍRNA ZTP - ŽENY	5.35
1.38	UPRAVÍRNA ŽENY	13.26
1.39	WC PACIENTI - ŽENY	1.36
1.40	CHODBA	12.57
1.41	WC PERSONÁL	1.91
1.42	SKLAD	1.83
1.43	BAZÉN, KNEIPOV CHODNÍK	138.82
1.44	SAUNA	14.44
1.45	PŘEDSÍŇ SAUNY S ODKLADNÝMI	13.57
1.46	SPRCHY/SAUNA	22.53
1.47	MOKRÁ SAUNA	9.96
1.48	KAVÁRNA	85.50
1.49	KAVÁRNA - ZÁZEMÍ	25.29
1.50	WC PERSONÁL KAVÁRNY	1.69
1.51	PŘEDSÍŇ WC	1.80
1.52	ÚKLIDOVÁ KAVÁRNY - PERSONÁL	3.38
1.53	VÝŠETŘOVNA	26.42
1.54	ČEKÁRNA	18.83
1.55	VÝŠETŘOVNA	26.63
1.56	PŘÍPRAVNA	16.83
1.57	PT2SC CVIČEBNA	17.52
1.58	PT2SC CVIČEBNA	17.21
1.59	PT2SC CVIČEBNA	17.91
1.60	V.PT2	67.37
1.61	KOMÍNEČEK	5.62
1.62	KOMÍNEČEK	3.88
V1	ÚZEMNÍ VÝTAH	7.28

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

M1	MÝVKA NÁDOBÍ VESTAVNÁ ODPAD NAPOJEN NA SPOLEČNÝ SBĚRAČ VODA SV, BV ZNOŠ =500
M2	MÝVKA VODOLÉČEBNÁ HOLÁ V MOŽNÝCH LAVICÍ S DESKOVÝM SEDEM ODPAD DN70 V170 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 V750
D1	DŘEZ JEDNODUCHÝ ZAPUŠTĚNÝ S ODKAPEM ŠÍŘKA CCA 760MM, HLOUBKA CCA 500MM HORNÍ HRANA =900 ODPAD DN50 =630 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =500 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + DŘEZOVÝ SIFON VODNÍ DN50 - PLAST, S PŘÍPOJKOU NA MYČKU
D2	DŘEZ DVOJITÝ ZAPUŠTĚNÝ S ODKAPEM ŠÍŘKA CCA 1200MM, HLOUBKA CCA 500MM HORNÍ HRANA =900 ODPAD DN50 =630 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =500 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + DŘEZOVÝ SIFON VODNÍ DN50 - PLAST, S PŘÍPOJKOU NA MYČKU
D3	DŘEZ JEDNODUCHÝ ZAPUŠTĚNÝ BEZ ODKAPU ŠÍŘKA CCA 600MM, HLOUBKA CCA 500MM HORNÍ HRANA =900 ODPAD DN50 =630 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =500 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + DŘEZOVÝ SIFON VODNÍ DN50 - PLAST, S PŘÍPOJKOU NA MYČKU
U1	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 600 MM HORNÍ HRANA =850 ODPAD DN40 VODA SV/TV, TV BV DN15 =500 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 - NEREZ
U2	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ KERAMICKÉ, PRŮMĚR 500 MM + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 - NEREZ
U3	UMYVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ ŠÍŘKA 500 MM HORNÍ HRANA =850 ODPAD DN40 =550 VODA SV/TV, TV BV DN15 =500 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 - NEREZ
UZ	UMYVADLO ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ PRO VOZÍČKÁŘE - KERAMICKÉ KERAMICKÉ, PRŮMĚR 500 MM HORNÍ HRANA =800 ODPAD DN40 =600 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =450 + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE + UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 - NEREZ
K	ZAVĚŠENÝ KLOZET - KERAMICKÝ HORNÍ HRANA =430 ODPAD DN90 =225 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =750 + PODOMÍTKOVÝ MODUL S NÁDRŽÍ DO SDK S NÁDRŽÍCÍ S INTEGROVANÝM KOVOVÝM VENTILEM + OVLÁDACÍ MODUL PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ
KZ	ZAVĚŠENÝ KLOZET ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ PRO VOZÍČKÁŘE - KERAMICKÝ ŠÍŘKA 700 MM HORNÍ HRANA =460 ODPAD DN90 =385 VODA SV DN15 =900 + PODOMÍTKOVÝ MODUL DO SDK S NÁDRŽÍCÍ S INTEGROVANÝM KOVOVÝM VENTILEM + OVLÁDACÍ MODUL PRO 2 SPLACHOVACÍ MNOŽSTVÍ + ZDRAVOTNĚ PROVEDENÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
VY	ZAVĚŠENÁ VÝLEVKA S NÁDRŽÍCÍ SPOJOVACÍ BATERIÍ HORNÍ HRANA =600 ODPAD DN70 =225 VODA SV/TV, ZMÍV DN15 =950 + PODOMÍTKOVÝ MODUL S NÁDRŽÍCÍ S INTEGROVANÝM KOVOVÝM VENTILEM
P	PISOÁR ZÁVĚSNÝ - KERAMICKÝ HORNÍ HRANA =650 ODPAD DN50 =630 VODA SV DN15 =500, VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY + PODOMÍTKOVÝ MODUL S NÁDRŽOVANÝM KOVOVÝM VENTILEM + AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ RADIAČNÍCH S INTEGROVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM
SK1	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÁ VPUST BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN50 V PODLAZE VODA SV/TV, ZA DN15 =750 + SPRCHOVÝ ZÁVĚS
SK2	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÝ ŽLÁB BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN40 V PODLAZE VODA SV/TV, ZA DN15 =750 + KOMÍNOVÝ SPRCHOVÝ ZÁVĚS
SK3	SPRCHOVÝ KOUT - SPRCHOVÝ ŽLÁB BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ, CHROM, SPRCHOVÝ SET ODPAD DN40 V PODLAZE VODA SV/TV, ZA DN15 =750
V-DK	KAVA PRO LÁZEŇ DOLNÍCH KONČETIN - KOVÁNÍ 1200x700x900 mm VODA SV/TV, ZA DN15
V-HK	KAVA PRO LÁZEŇ HORNÍCH KONČETIN KRUHOVÁNÍ mm VODA SV/TV, ZA DN15
V-HDK	GALVANOVÁ LÁZEŇ PRO HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY ROZMĚRY 1300 x 900 x 695 mm PŘÍVOD SV A TV ZA 3/4"
V-LDK	NEREZOVÁ KAVA SKŘÍŇOVÁ K VÍŘIVÉ LÁZNI DOLNÍCH KONČETIN ROZMĚRY 1300 x 700 950 mm PŘÍVOD SV A TV 2 x 1"
V-VM	VÍŘIVÁ LÁZEŇ DOLNÍCH KONČETIN ROZMĚRY 1630 x 695 x 880 mm OHŘEV 3KW 3x1

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ TVAROVKA
- REVIZNÍ POTRUBÍ
- 3 — STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S POPISEM DN
- D3 — STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S POPISEM DN
- ČT — ČISTÍCÍ TVAROVKA DN110

LEGENDA VPUSTÍ

- VP — VPUST PODLAHOVÁ - PLAST, NEREZOVÁ STŘÍBRNÁ MŘÍŽKA, SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, SVĚTLÝ OTVOR DN 75
- VP1 — VPUST PODLAHOVÁ - PLAST, NEREZOVÁ STŘÍBRNÁ MŘÍŽKA, SUCHÁ NEUMRZNOU ZÁPACHOVOU KLAPKA, SVĚTLÝ OTVOR DN 75
- VH — VĚTRACÍ HLAVICE PLASTOVÁ - DN110 DÉLKA 500 mm
- VO — VPUST DEŠŤOVÁ STŘEŠNÍ, SVĚTLÁ VÝŠKA S INTEGROVANOU HYDROIZOLAČNÍ MANŽETOU, SVĚTLÝ OTVOR DN 110, SEDIMENTY KOŠ, VYHŘÍVANÁ - PŘÍPOJOVACÍ KABEL 230V

POZNÁMKA PROFESE

SVISLÁ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ULOŽENÁ POD PODLAHOU BUDOU V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%
SVISLÁ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU VEDENA V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A PŘEDSTĚNÁCH
NAVÁZNÉ SVISLÉ POTRUBÍ NA STŘEŠE BUDE PROVEDENO POMOCÍ ZAVÁDĚCÍ KUŽELOVÉ ZÁTKY "T" REDUKCÍ 250 mm NEBO ZVÝŠENÝM OPRACOVÁNÍM V ÚROVNI ATIKY
POTRUBÍ NAD PŘÍSTŘEŠKEM BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TVAROVÝCH TYPŮ HT
POTRUBÍ NAD PŘÍSTŘEŠKEM BUDE PROVEDENO Z_ TVAROVÉ, PŘÍMOBĚŽNÉ SYSTÉMU
PROVOZ POTRUBÍ PŘÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN PŘES CHRÁNIČKU, PROSTOR MEZI POTRUBÍM A CHRÁNIČKOU BUDE UTĚSNĚN
PŘEPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE SE SPÁDEM 3%
VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO 0,5 m NAD STŘEŠNÍ ROVINU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
POTRUBÍ V PODLAHÁCH BUDOU OCHRÁNĚNY NA ZVOLENÝM PROFILU V 1.PP
POTRUBÍ PRO DEVIZI KONDENZÁTU ZE VĚTRACÍ JEDNOTKY BUDE TYPU PPR A BUDE VEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,5%

POZNÁMKY
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A SVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0.000 = 379.800 m n. m.

2	-			
1	-			
0	A	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ ZT1	04/2019	Martin PLESNÍK
Č.	Z.	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ ZT1	04/2019	Martin PLESNÍK

INVESTOR
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Vančurova 1254/II, 256 01 Benešov
IČ 24536610 DIČ CZ24536610
tel.: +420 317 727 111, fax: +420 317 727 821
e-mail: sekretariat@nemocnice.benesov.cz

ARCHITEKT		
HLAVNÍ ARCHITEKT:	Ing. arch. Zbyněk SKALA	
ARCHITEKTI:	Ing. arch. Martin KRTOUŠ	
	Ing. arch. Pavla HÁNKOVÁ	

Hradecká projektová atelier, s.r.o. STA, projektový ateliér, s.r.o.
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 1000 Praha 4, Na Strži 1702/65
IČ 48031151

PROJEKTANT		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO Group s.r.o.
Průmyslová 372/8
708 00 Ostrava
tel.: +420 596 232 111
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Novostavba pavilonu rehabilitace,
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

FORMÁT	8×A4
DATUM	11/2018
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TD-631-DPS
MĚŘÍTKO	1 : 50

K.ú. Benešov u Prahy, parc.č. 93/61, 93/63, 93/111, 93/2, 93/13, 93/172, 93/151, 1846/1, 1846/3, 1846/5, 1846/6, 1846/8, 1846/9

KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.b.07_b