



Měřítko



Půdorys 1.P.P. - voda

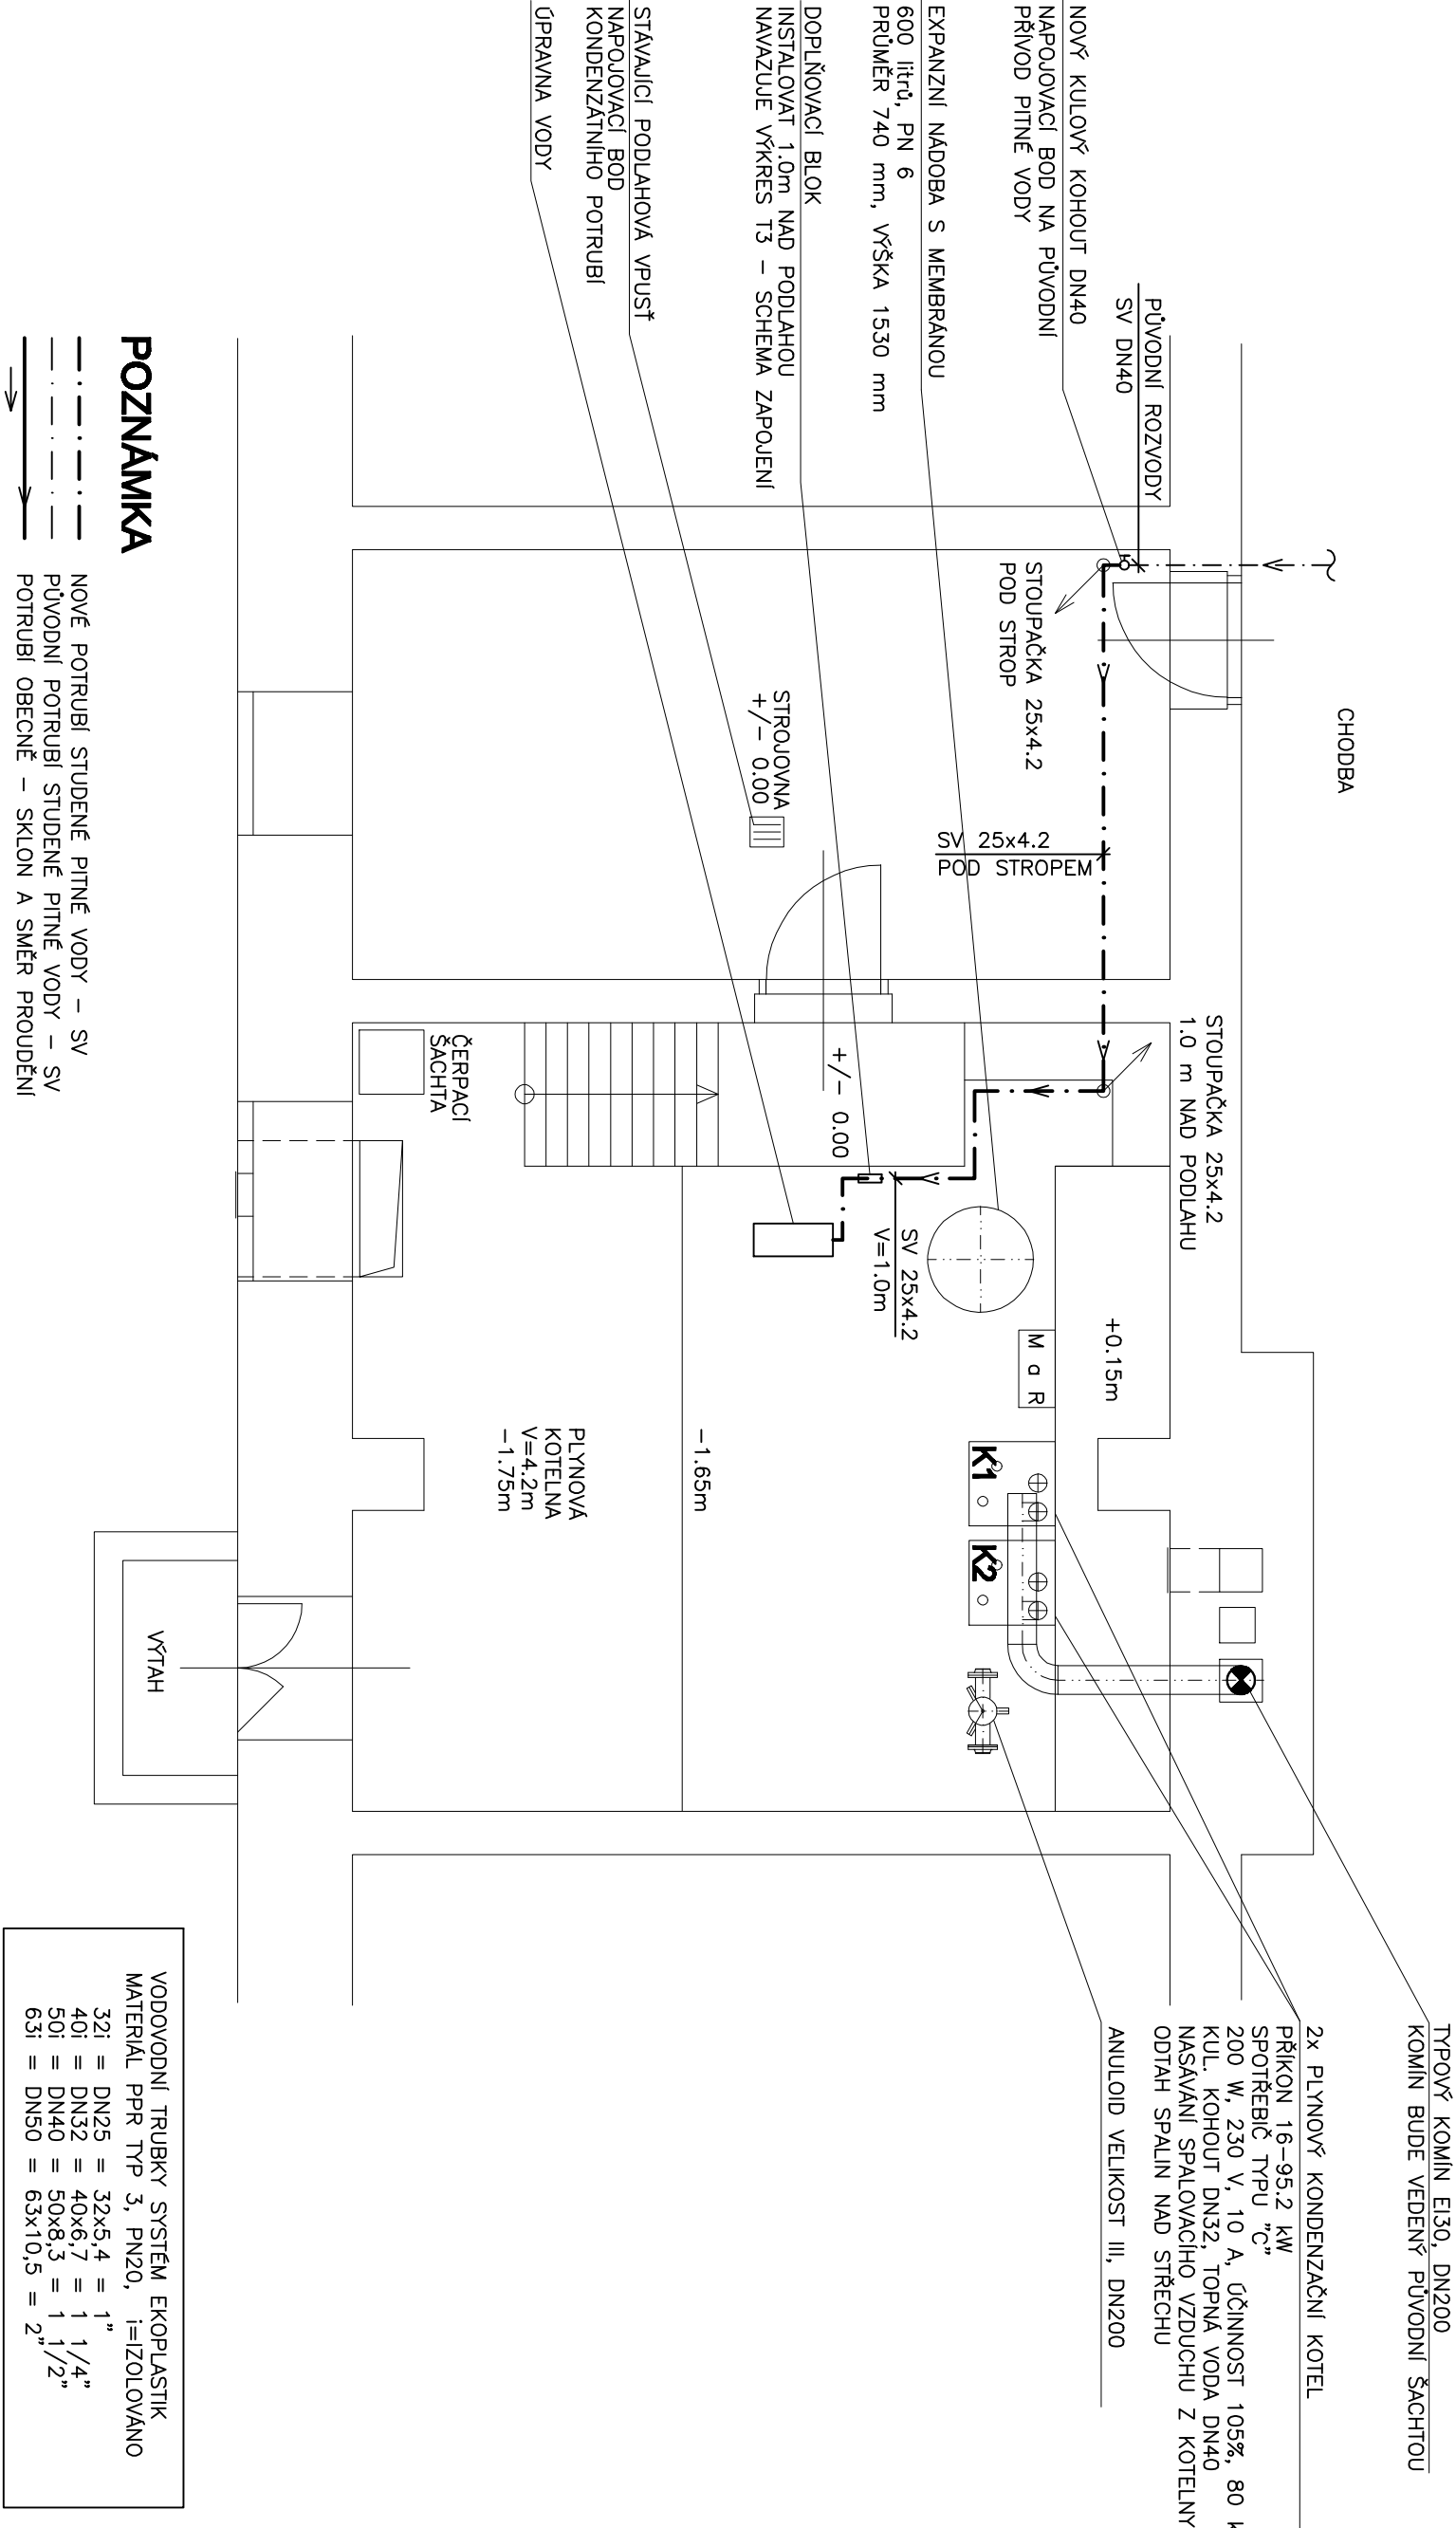

Voda do topného systému bude doplňována při poklesu tlaku v soustavě z rozvodu studené vody v závislosti na požadovaném tlaku v soustavě prostřednictvím ručního doplňovacího bloku (obsahuje uzavírací a měřicí armatury a zpětný ventil), který bude omezen na přívod studené vody pro doplňování. Doplňování bude napojeno na expanzní potrubí. Doplňování bude prováděno při poklesu tlaku pod nastavenou mez.

Úprava vody bude zrněčovací stanice - plnoautomatické, objemové řízené zrněčovací zařízení pro vodu a 10 kg soli pro regeneraci.

ING. ROMAN CHLÁDEK Humpolecká 108/3, 460 01 Liberec		tel. 604 207 449 E-mail: energetika@volny.cz		energetické projekty
PROJEKTANT	ing. Roman Chládek			
INVESTOR	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace 464 01 Frýdlant			
STAVBA	výměna plynové kotelny Gymnázium, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant			
PROJESE	voda			
STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍMO 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU ZT1
			DATA 07.2018	