




NOVÝ PŘÍVODNÍ KABEL
Z HLAVNÍHO ROZVADĚ V 1.NP
CYKY 4Bx16 + CY10zž



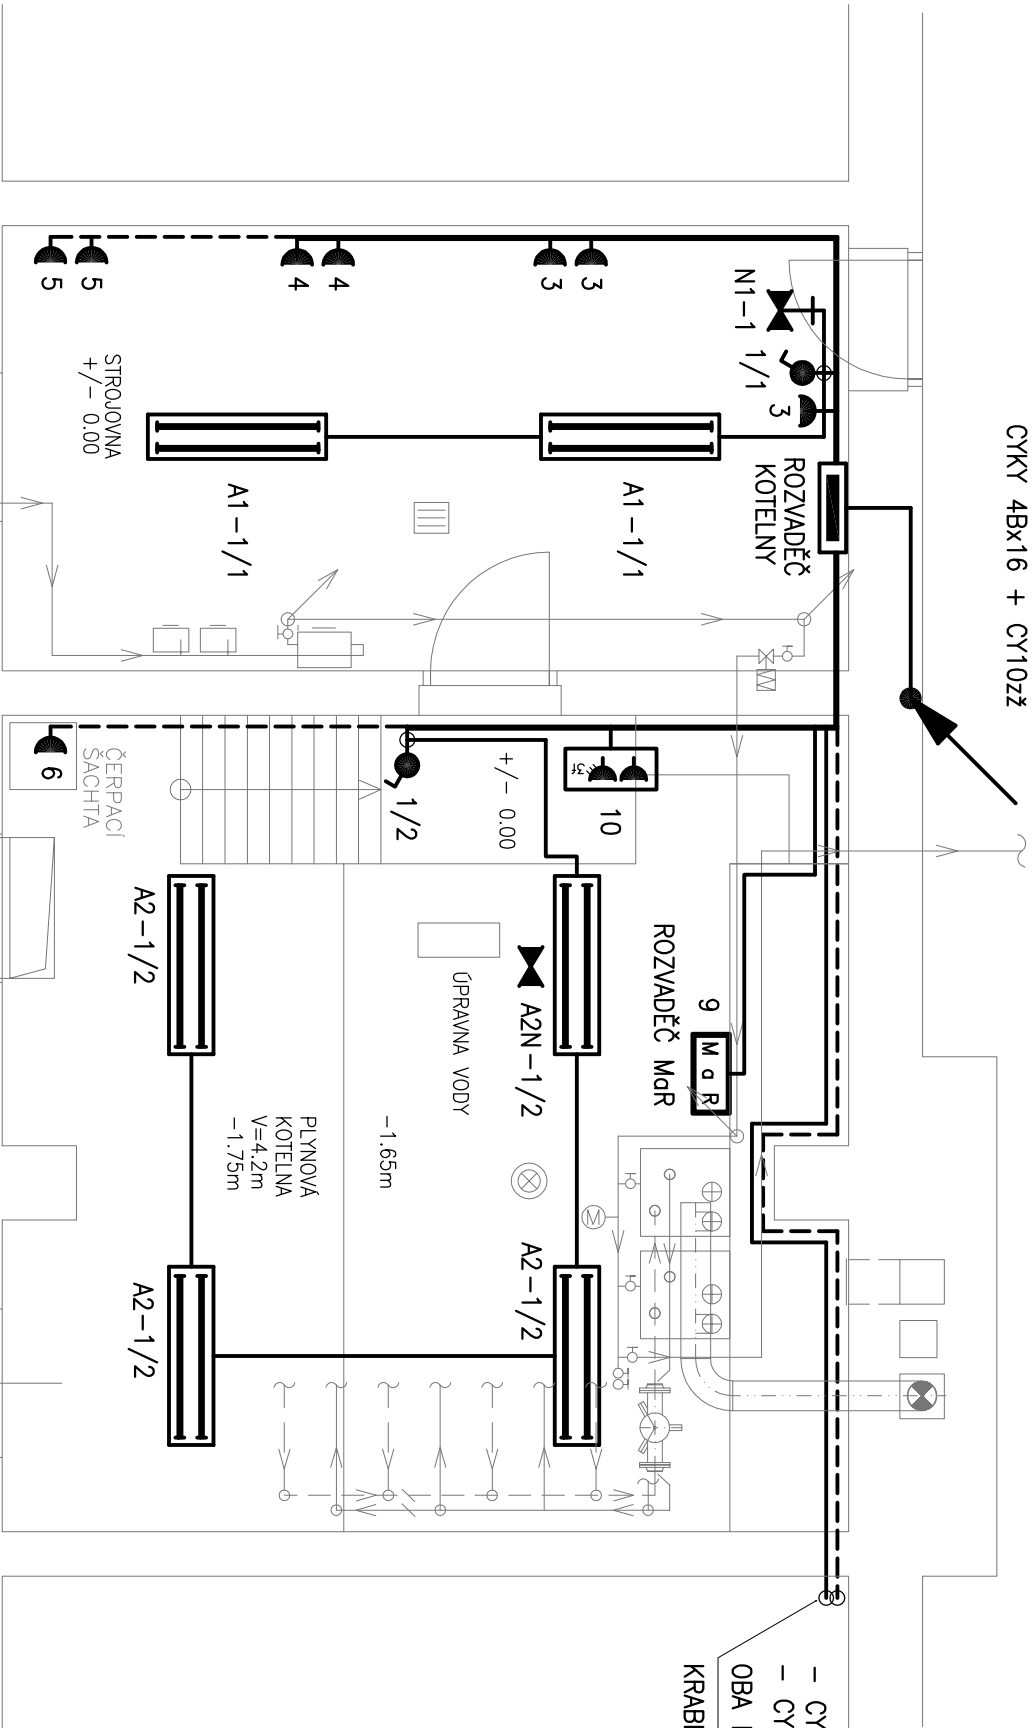

– CYKY 3Cx2,5 – ZÁSUVKOVÝ OKRUH V UHELNĚ – ž.7
– CYKY 3Cx1,5 – SVĚTELNÝ OKRUH V UHELNĚ – ž.2
OBA KABELY UKONČIT V NEJBLIŽŠÍCH ELEKTROINSTALAČNÍCH
KRABICÍCH PRO DANÉ OKRUHY

LEGENDA ELEKTRO:

- 

A1 ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ
2x 54W/230V, T5, IP66
- 

A2 ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO ZAVĚŠENÉ
2x 54W/230V, T5, IP66
- 

A2N ZÁŘÍVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO ZAVĚŠENÉ
2x 54W/230V, T5, IP66
- 

A2N SVÍTLIDLO S NOUZOVÝM MODULEM, DOBA AUTONOMNOSTI MIN 1HOD



NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTLIDLO S PIKTOGRAMEM SMĚRU ÚNIKU
DOBA AUTONOMNOSTI MIN 1HOD, AUTOTEST



ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ VYBAVENÁ PROUDOVÝMI CHRANIČI
– 2x 1f ZÁSUVKA 16A/230V
– 1x 3f ZÁSUVKA 16A/400V




ZÁSUVKA NA POVRCH, 16A/230V, IP44



JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ NA POVRCH, 10A/230V, IP44

TP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN–C–S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 JAROMÍR BEDNÁŘ PROJEKT ELEKTRO HUMPOLECKÁ 3/108 460 01 LIBEREC TEL.: 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz
Jaromír Bednář	Pavel Bednář		

Místo:	Frydlant	Stavební úřad:	Frydlant	Stupeň	DPS
Objednatel:	Gymnázium Frydlant, Mládeže 884, příspěvková org., 464 01 Frydlant	Datum	08.2018	Číslo zakázky	103–18–3
Akce:	VÝMĚNA PLYNOVÉ KOTELNY GYMNÁZIUM FRÝDLANT MLÁDEŽE 884, 464 01 FRÝDLANT	Měřítko	1:50	Výtisk č.	
Profese:	ELEKTROINSTALACE	Příloha č.	2		
Příloha:	PŮDORYS KOTELNY A STROJOVNY				