


PŮDORYS 2.NP 1:50

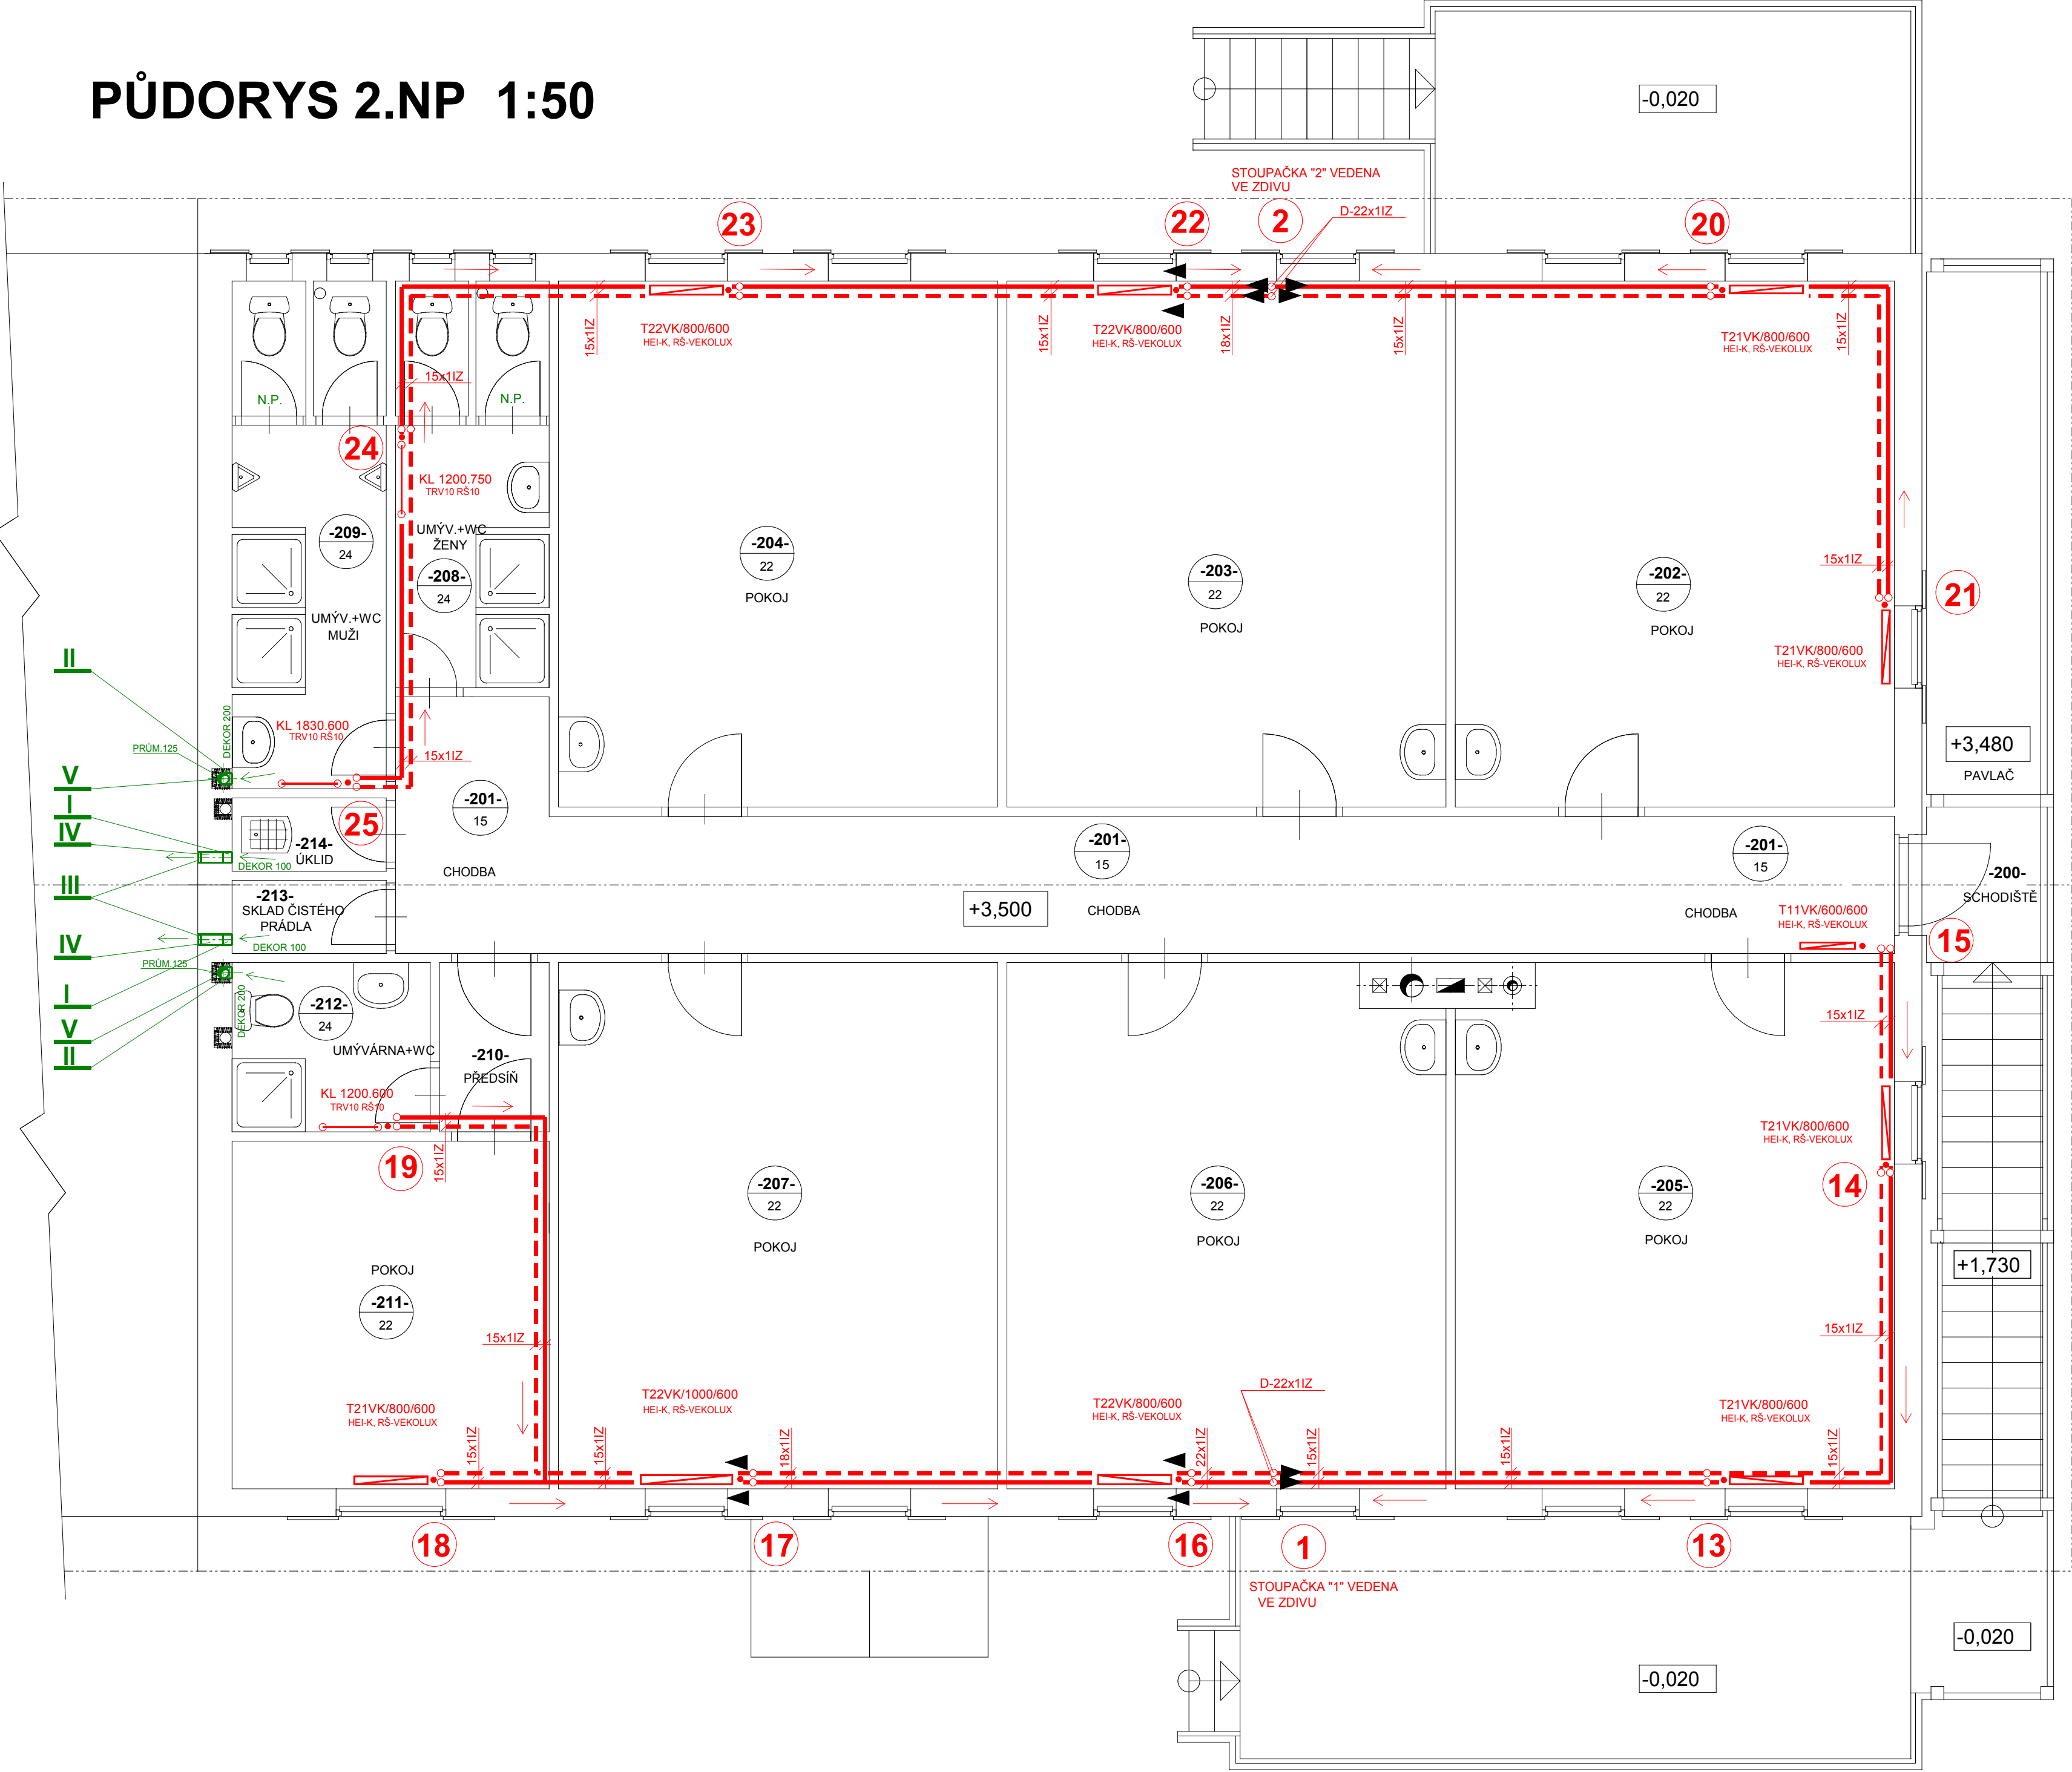

LEGENDA

- TOPNÁ VODA - NABĚHOVÁ 75C
TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 65C
POJISTNÉ POTRUBÍ
SPAD POTRUBÍ
STOUPAČKY ÚT
- 1-25
- KK KULOVÝ KOHOUT R290D
F FILTR ZÁVITOVÝ TYP EMS
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK KULOVÝ VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
T TEPLOMĚR ROZSAH 0 - 120 C
M MANOMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
RV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ S RUČNÍ HLAVICÍ
TRV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ
RŠ UZÁVÍRAČÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM
TPV RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ
PŠ UZÁVÍRAČÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VYPOUŠTĚNÍM
HEI 4340 -K TERMOSTATICKÁ HLAVICE
PŠ-VEKOLUX VEKOLUX-ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA

POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1. A 2.NP JE VEDEN V PODLAŽE.
HORIZONTÁLNÍ ROZVOD V 1.PP A ROZVOD PRO KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ BLOK
V 1.NP JSOU VEDENY POD STROPEM.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁ TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ
TRUBICE V SÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email: vnejedly@cbox.cz tel.: +420 214628			
NEJEDLÝ				NEJEDLÝ		ING.FRANCÚ					
				IČO: 11315431							
STAV.ÚŘ.		PISEK		MÚ (Ob.ú.)		PISEK					
stavebník:		DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 39701 PÍSEK									
STŘEDISKO ZÁJMOTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBÝLA" U VRÁŽE SO 01-SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK										datum 02/2019 form.: 4 A4	
obsah výkresu D.1.4. TPS - VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 2.NP										účel: PD pro výběr zhotovitele	
										měřítko: 1:50	
										zak.číslo: 002-2019	
										paré číslo:	
										číslo výkr.: D.1.4.3	