


PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

MĚŘÍTKO 1 : 50

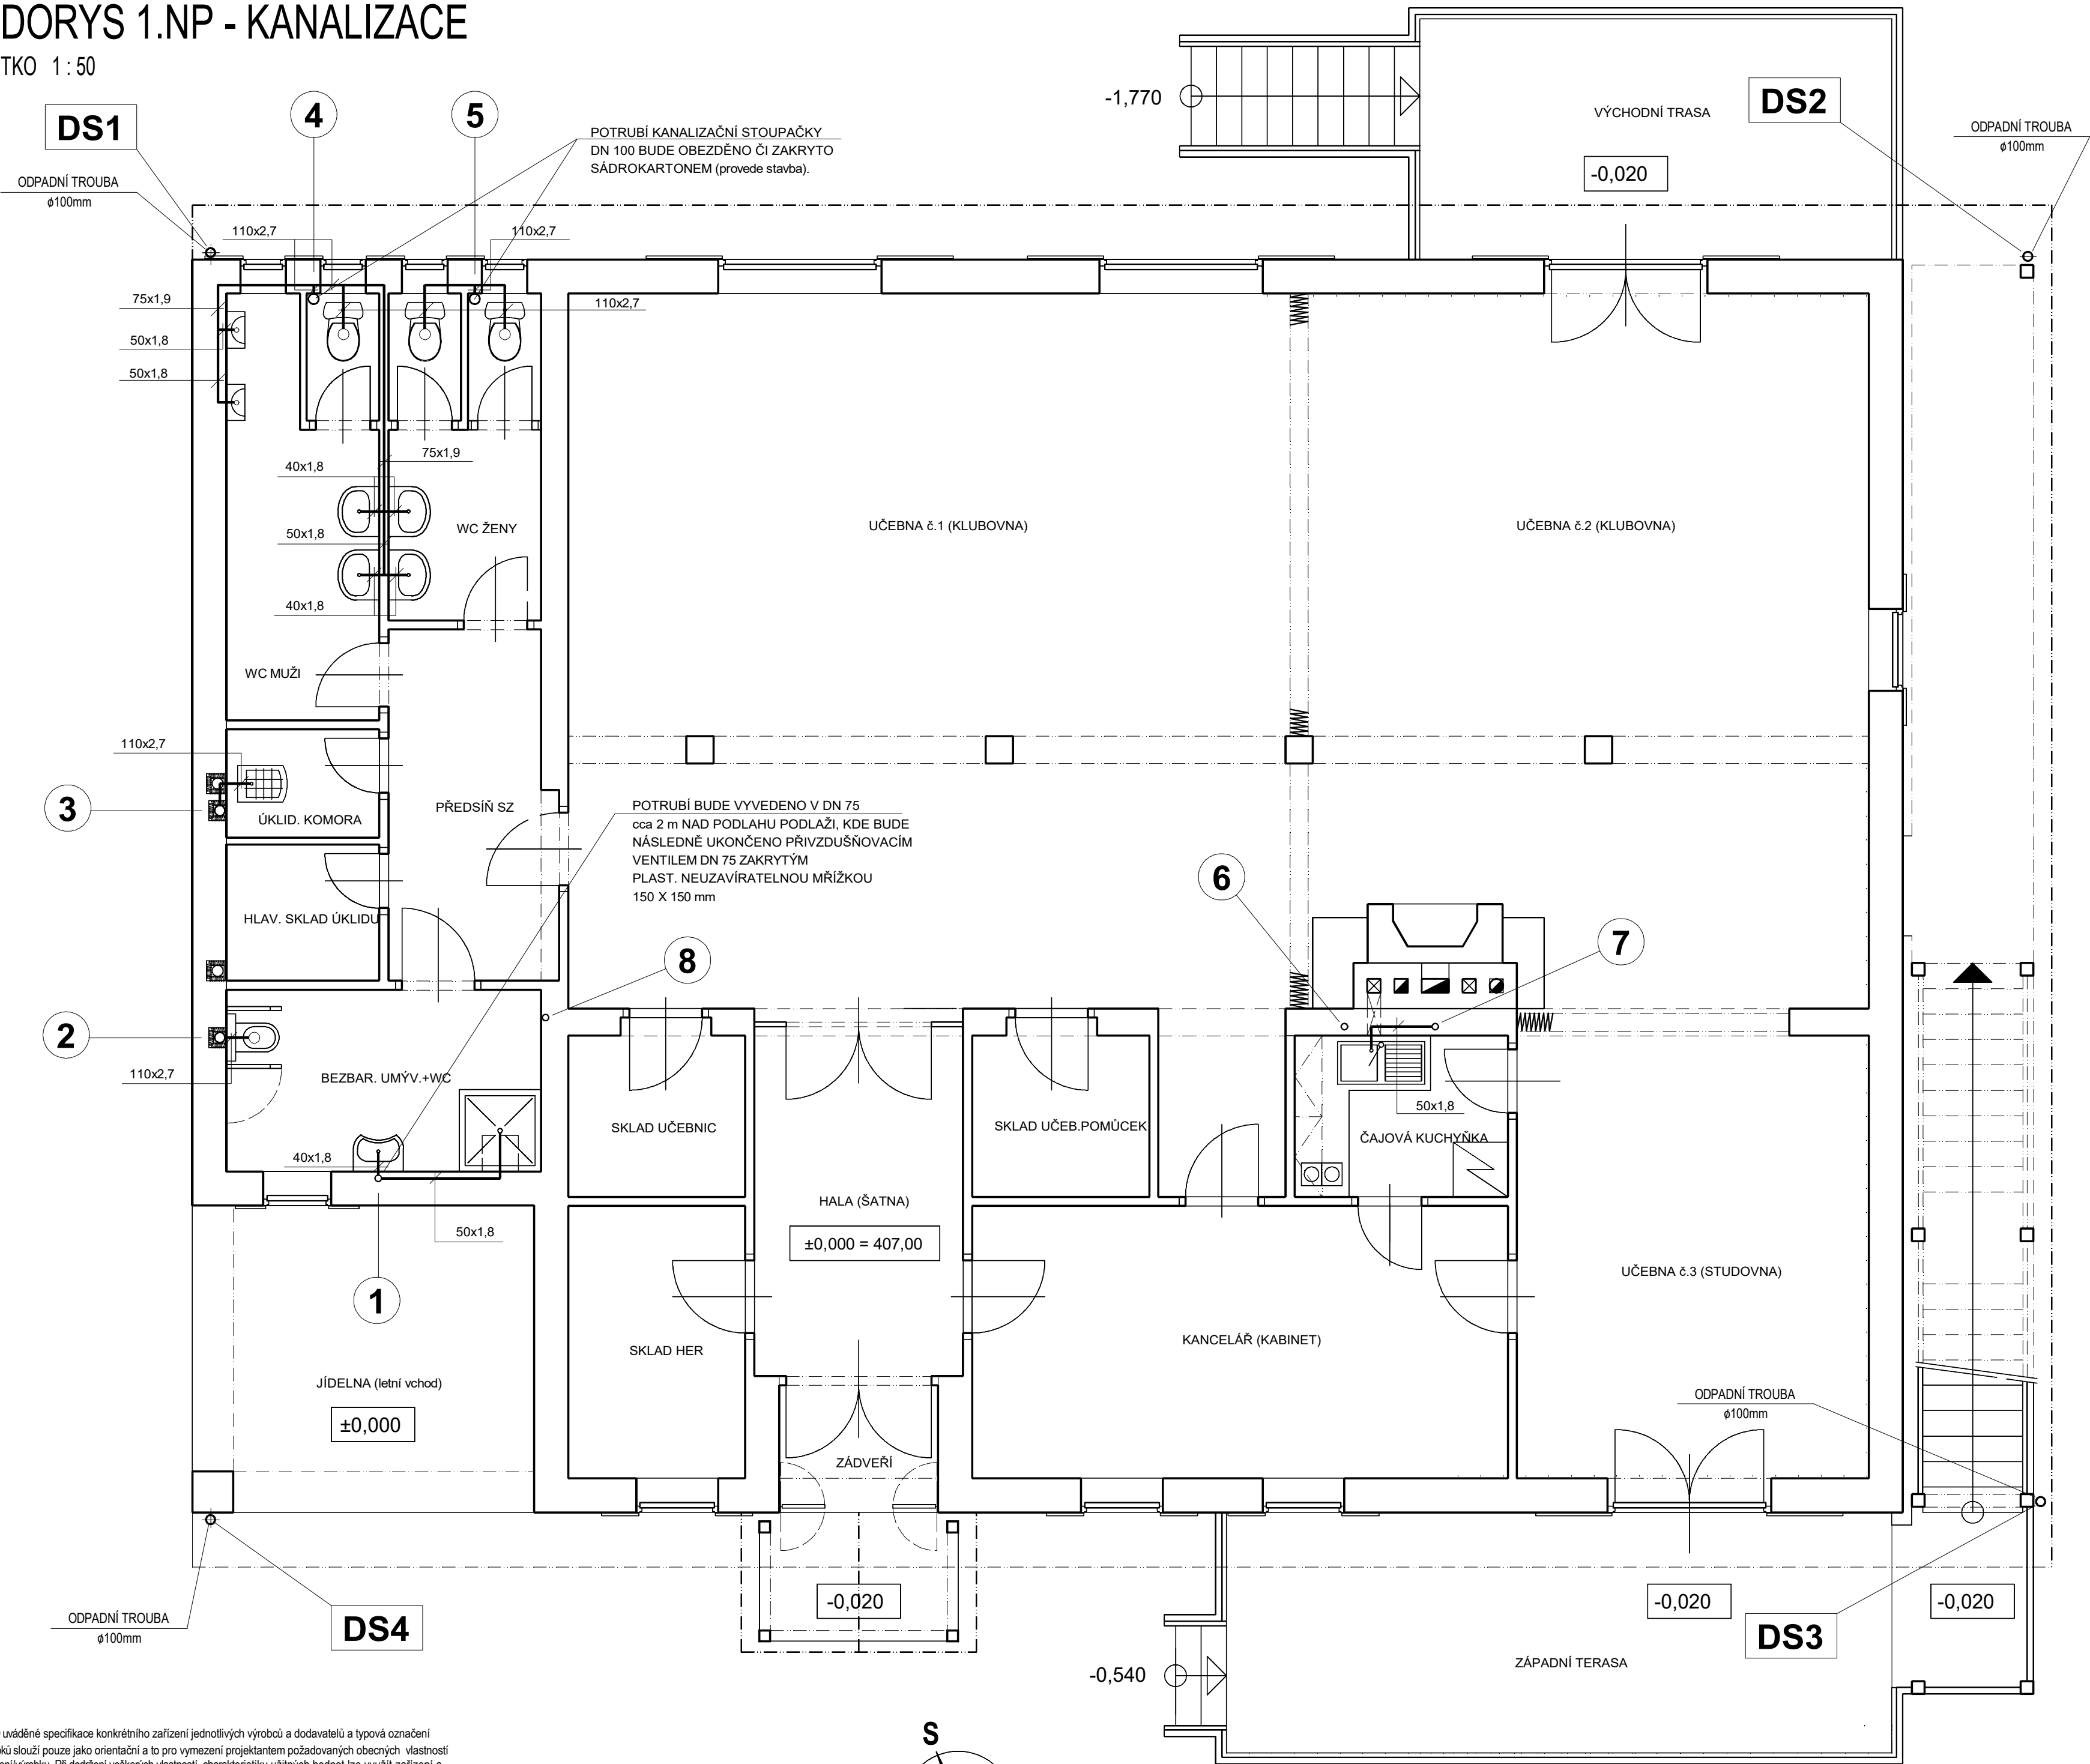

VPD uváděné specifikace konkrétního zařízení jednotlivých výrobců a dodavatelů a typová označení výrobků slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem požadovaných obecných vlastností zařízení/výrobku. Při dodržení veškerých vlastností, charakteristiky užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

POZNÁMKA

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ROUR KG-System (PVC) V TLAKOVÉ RADĚ SN 8 - VEDENÍ POD ZEMÍ.
VNIŘNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PROVEDENO Z ROUR A TVAROVEK HT-System (PPs).
NOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU A UKONČENY NAD STŘECHOU OBJEKTU VENTILAČNÍMI HLAVICEMI. OSTATNÍ STOUPAČKY KANALIZACE, KTERÉ NEBUDOU VYVEDENY NAD STŘECHU OBJEKTU BUDOU UKONČENY PŘÍVZDUŠNOVACÍMI VENTILY např. HL 900/DN 50. TYTO BUDOU ZAKRYTY POHLEDOVOU MŘÍŽKOU. NATOČENY BUDOU DO PROSTOR BEZ HYGIENICKÉHO ZATÍŽENÍ. V PŘÍZEMÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ STOUPAČKY KANALIZACE OPATŘENY ČISTIČNÍMI KUSY, KTERÉ BUDOU ZAKRYTY DVÍŘKY V BARVĚ VNITŘNÍCH NÁTĚRŮ. VEŠKERÁ KANALIZACE BUDE REVIDOVÁNA NA TĚSNOST.
NAPojENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ BUDOU K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VEDENA POD OMÍTKOU NEBO POD PODLAHOU VE SPÁDU min. 2 %.

LEGENDA POTRUBÍ

NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - VEDENÉ V ZEMI (potrubí KG SN 4 a SN 8)
NOVÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘÍPOJKY A STOUPAČKY (potrubí HT (PPs))

VÝŠKOVÝ FIX ±0,000 = 408,400 JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY HT bloku.
ÚROVEŇ ±0,000 = 407,00 m.n.m JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ

| | | |
|--|--|---|
| Vypracoval: | Milan BALOUN | Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com |
| Odpovědný projektant: | Milan BALOUN | |
| Vedoucí projektant: | Ing. Tomáš FRANČŮ | |
| Místo stavby: | Čížová, kat.ú. Borečnice | Datum : 02/2019 |
| Investor: | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK | Stupeň : PD pro výběr zhotovitele |
| STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | Formát : 5 A4 |
| Obsah: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE | | Kraj : Jihočeský |
| | | Zakázkové číslo : 05 - 2019 |
| | | Měřítko 1:50 Paré č. Výkres č. Z.03 |