


PŮDORYS 1.NP 1:50

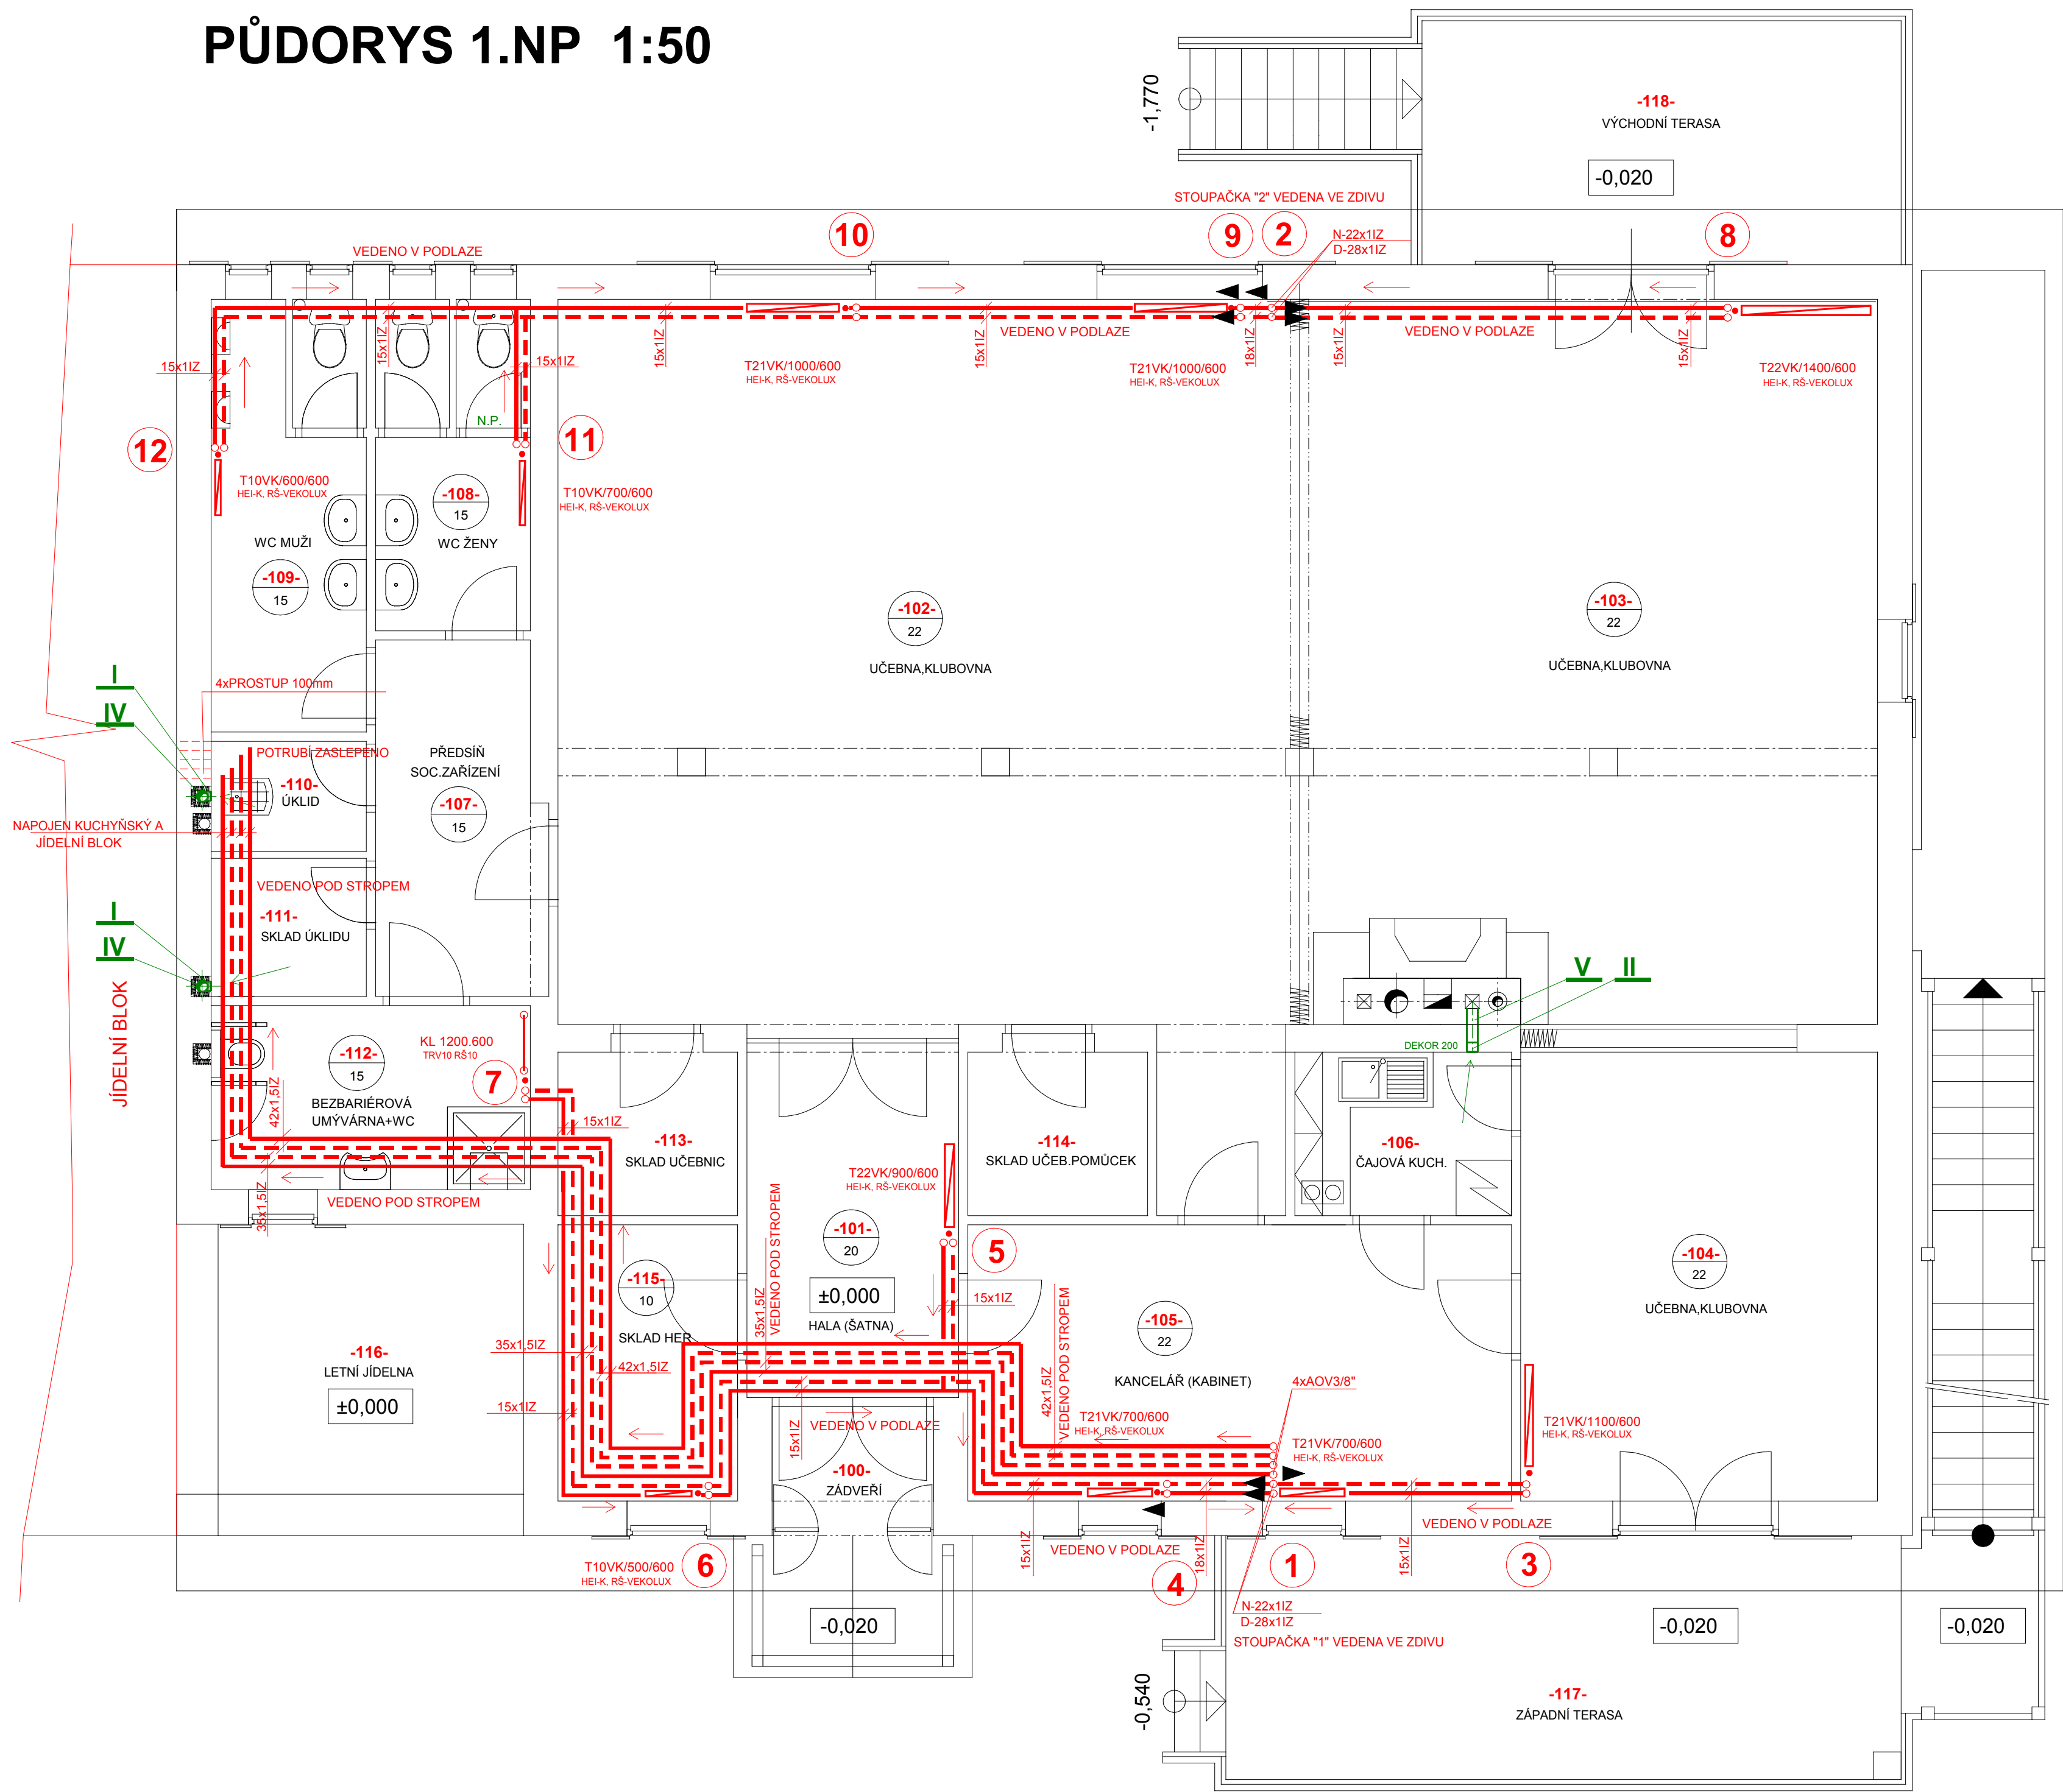

LEGENDA

- TOPNÁ VODA - NABĚHOVÁ 75C
TOPNÁ VODA - ZPĚTNÁ 65C
POJISTNÉ POTRUBÍ
SPÁD POTRUBÍ
STOUPAČKY ÚT

1-25

- KK KULOVÝ KOHOUT R250D
F FILTR ZÁVITOVÝ TYP EMS
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
T TEPLOMĚR ROZSAH 0 - 120 C
M MANOMETR ROZSAH 0 - 250 kPa
ZK ZPĚTNÁ Klapka
RV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ S RUČNÍ HLAVICÍ
TRV RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ
RŠ UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM
TPV RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ
PŠ UZAVÍRAČÍ A REGULAČNÍ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VYPOUŠTĚNÍM
HEI 4340 -K TERMOSTATICKÁ HLAVICE
PŠ-VEKOLUX VEKOLUX-ŠROUBENÍ S KULOVÝMI KOHOUTY PRO KOMPAKTNÍ VENTILOVÁ TĚLESA

POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY V 1. A 2.NP JE VEDEN V PODLAŽE.
HORIZONTÁLNÍ ROZVOD V 1.PP A ROZVOD PRO KUCHYŇSKÝ A JÍDELNÍ BLOK
V 1.NP JSOU VEDENY POD STROPY.
ROZVOD BUDE TEPELNĚ OIZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ
TRUBICE V ŠÍLE DLE DIMENZE POTRUBÍ.

projektoval		kreslil		odp.projektant		ved.projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Nejedlý Václav Gregorova 2424 397 01 Písek email: vnejedly@icbox.cz tel.: +420 214628									
NEJEDLÝ				NEJEDLÝ		ING.FRANCÚ											
				IČO: 11315431													
STAV.ÚŘ.		PÍSEK		MÚ (Ob.ú.)		PÍSEK											
stavebník:		DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 39701 PÍSEK															
STŘEDISKO ZÁJMUVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE SO 01-SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK										datum		02/2019		form.: 4 A4			
										účel:		PD pro výběr zhotovitele					
										měřítko:		1:50					
										zak.číslo:		002-2019					
obsah výkresu		D.1.4. TPS- VYTÁPĚNÍ								paré číslo:		číslo výkr.:					
PŮDORYS 1.NP												D.1.4.2					