


PŮDORYS 2.NP - VODOVOD

MĚŘÍTKO 1 : 50

V PD uváděné specifikace konkrétního zařízení jednotlivých výrobců a dodavatelů a typová označení výrobků slouží pouze jako orientační a to pro vymezení projektantem požadovaných obecných vlastností zařízení/výrobků. Při dodržení veškerých vlastností, charakteristiky užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

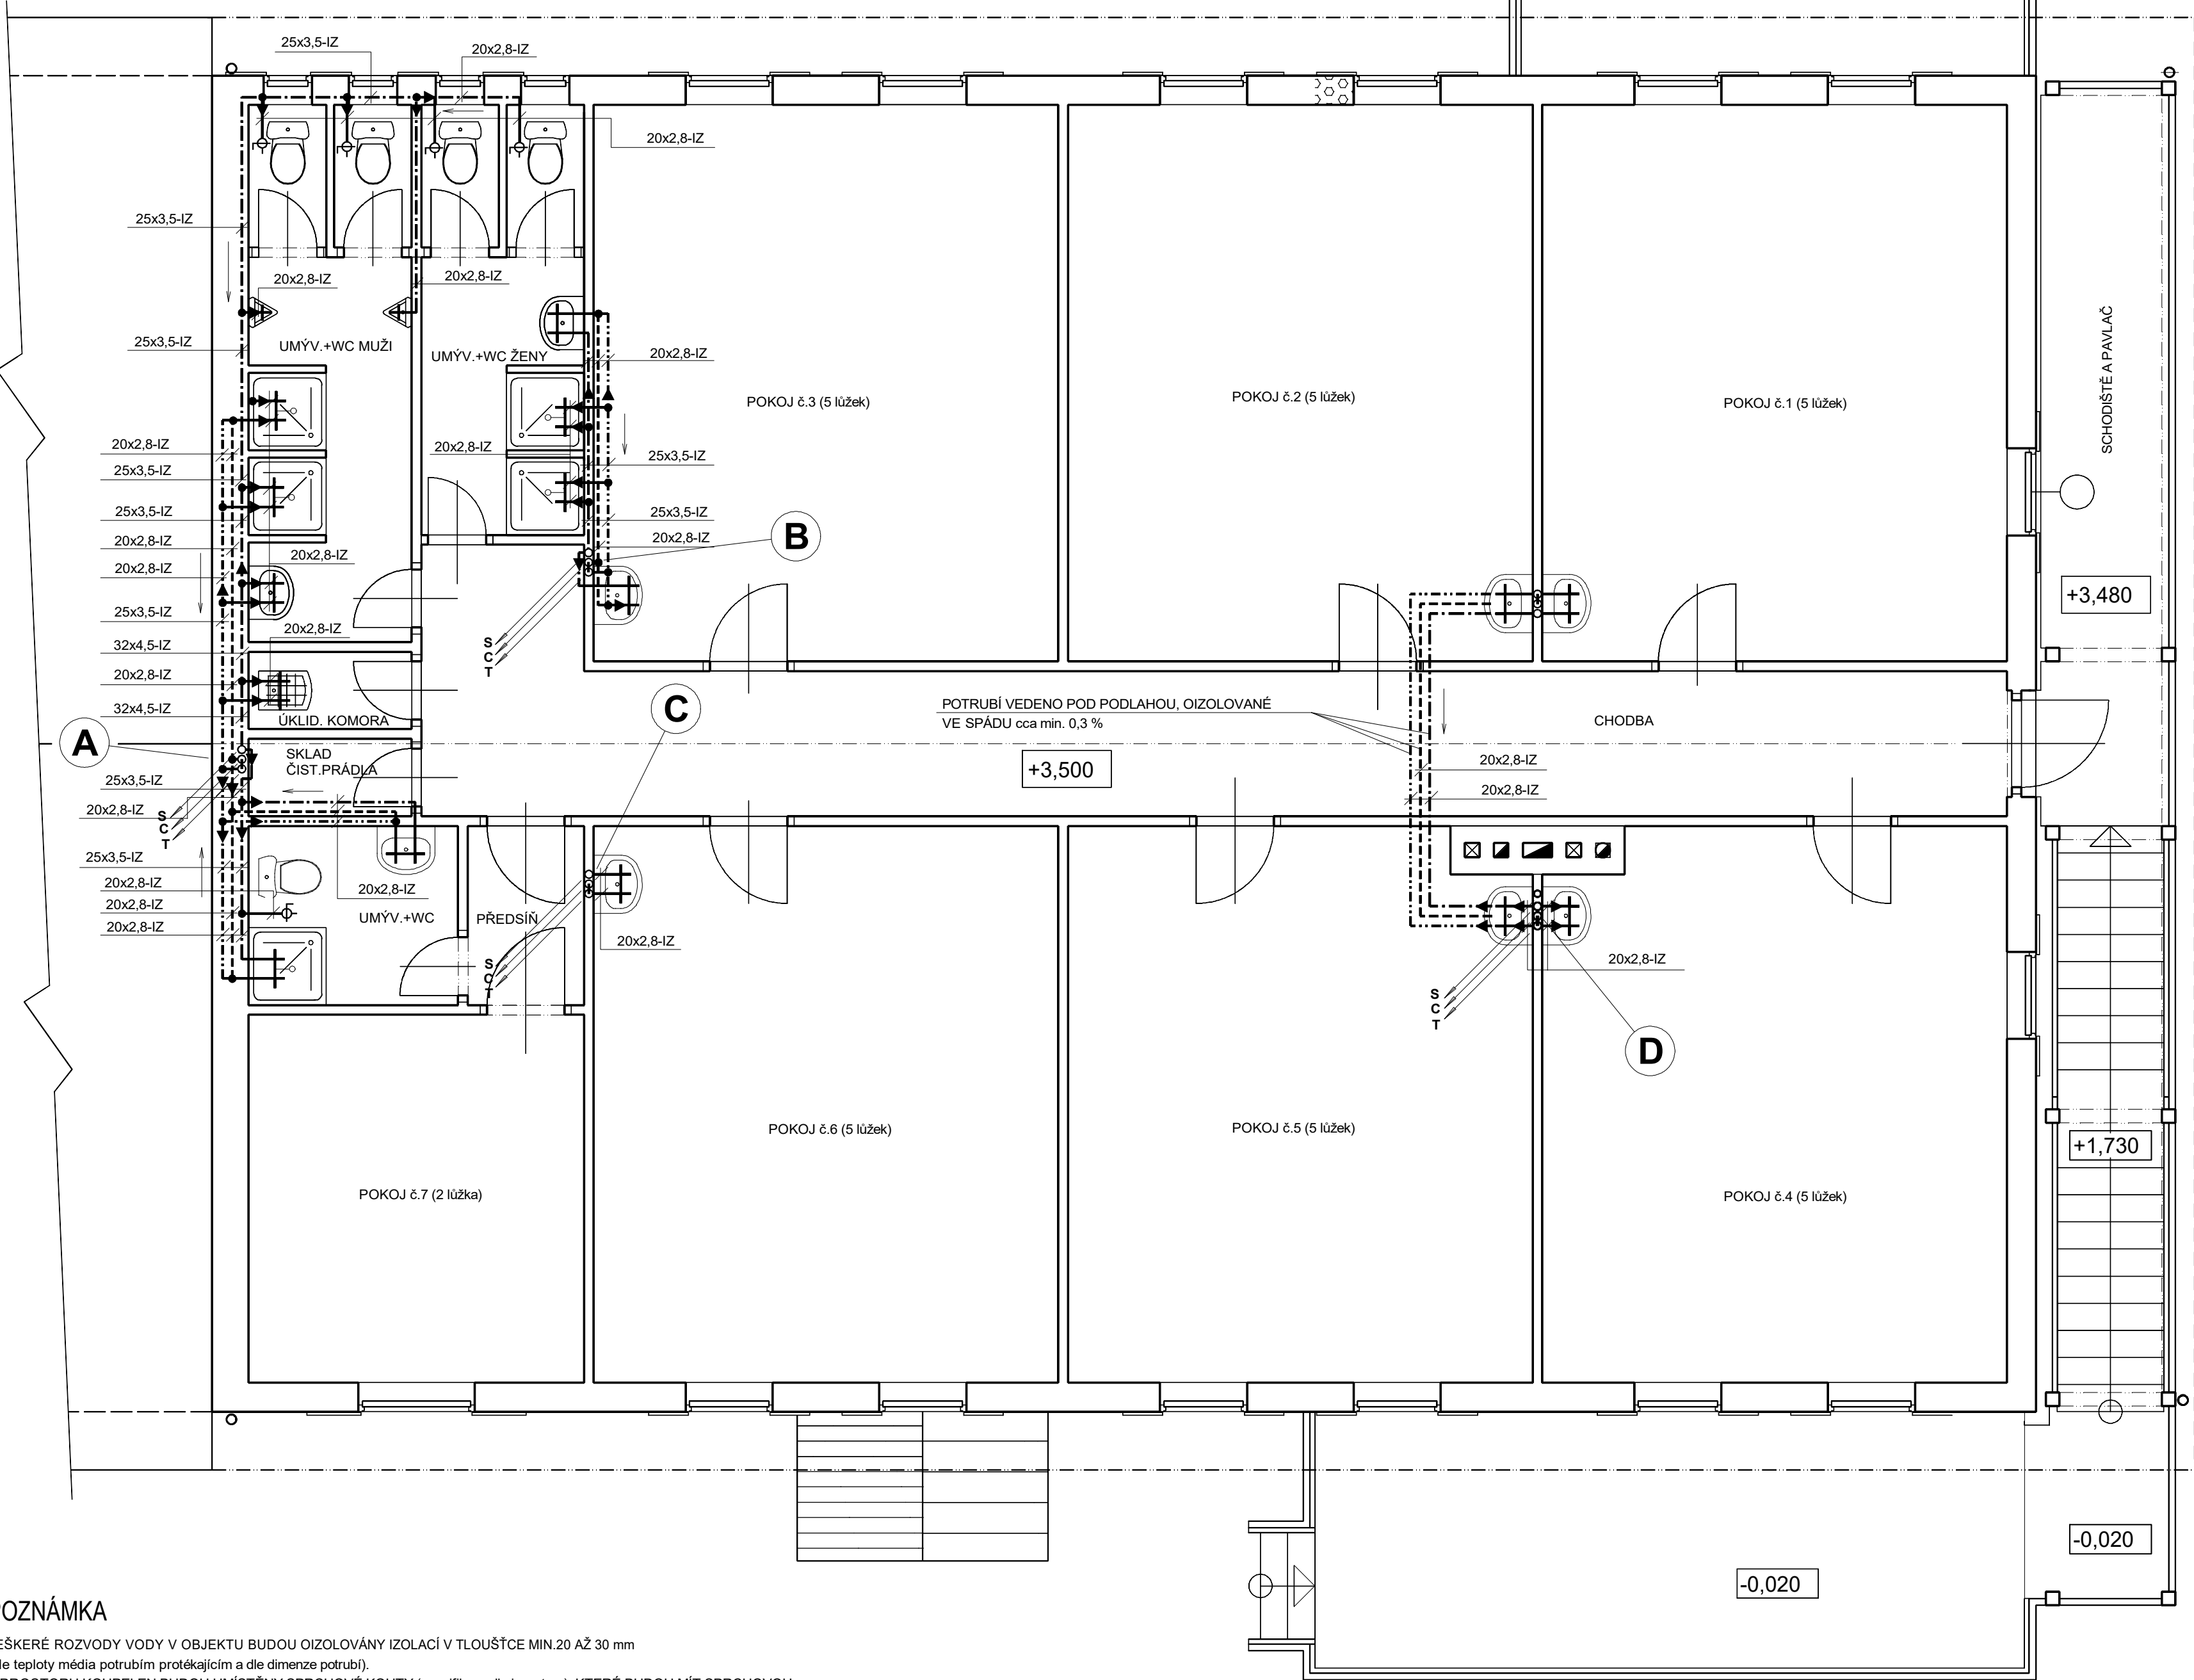


POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVÁNY IZOLACÍ V TLOUŠŤCE MIN.20 AŽ 30 mm (dle teploty média potrubím protékajícím a dle dimenze potrubí).
V PROSTORU KOUPELEN BUDOU UMÍSTĚNY SPRCHOVÉ KOUTY (specifikace dle investora), KTERÉ BUDOU MÍT SPRCHOVOU HLAVICI S PRODLOUŽENOU HADICÍ. VODOVODNÍ POTRUBÍ PRO TYTO SPRCHOVÉ BATERIE BUDE UKONČENO DLE VÝROBCE SPRCHOVÝCH BATERIÍ.
VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY DLE POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.
MATERIÁL VODOVODNÍHO POTRUBÍ STOUPAJÍCÍHO I VODOROVNÉHO A JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE PP-R V PN 16 (pro teplotu i studenou vodu) - MOŽNO POUŽÍT VÍCEVRSTEVNÉ POTRUBÍ.
PŘI PROVÁDĚNÍ ZDRAVOTNÍH INSTALACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ NAŘÍZENÍ, PŘEDPISY A NORMY , KTERÉ SE VZTAHUJÍ K REALIZOVANÉ STAVBĚ RD ZEJMÉNA PAK - ČSN 75 6101, 75 5401, 73 6760, 73 6660, 75 5411, ČSN EN 1717, 752, 12056.

LEGENDA POTRUBÍ

--- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY
--- POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY
--- POTRUBÍ ROZVODU CÍRKULACE TEPLÉ VODY

VÝŠKOVÝ FIX ±0,000 = 408,400 JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY HT bloku.
ÚROVEŇ ±0,000 = 407,00 m.n.m JE POVRCH ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ



Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN	
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANČŮ	
Místo stavby:	Čížová, kat.ú. Borečnice	Datum : 02/2019
Investor:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK	Stupeň : PD pro výběr zhotovitele
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRÁŽE SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Formát : 5 A4
		Kraj : Jihočeský
		Zakázkové číslo : 05 - 2019
Obsah:	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD	Měřítko 1:50 Paré č. Výkres č. Z.07