


PŮDORYS 2.NP - POŽÁRNÍ VODOVOD

MĚŘÍTKO 1 : 50

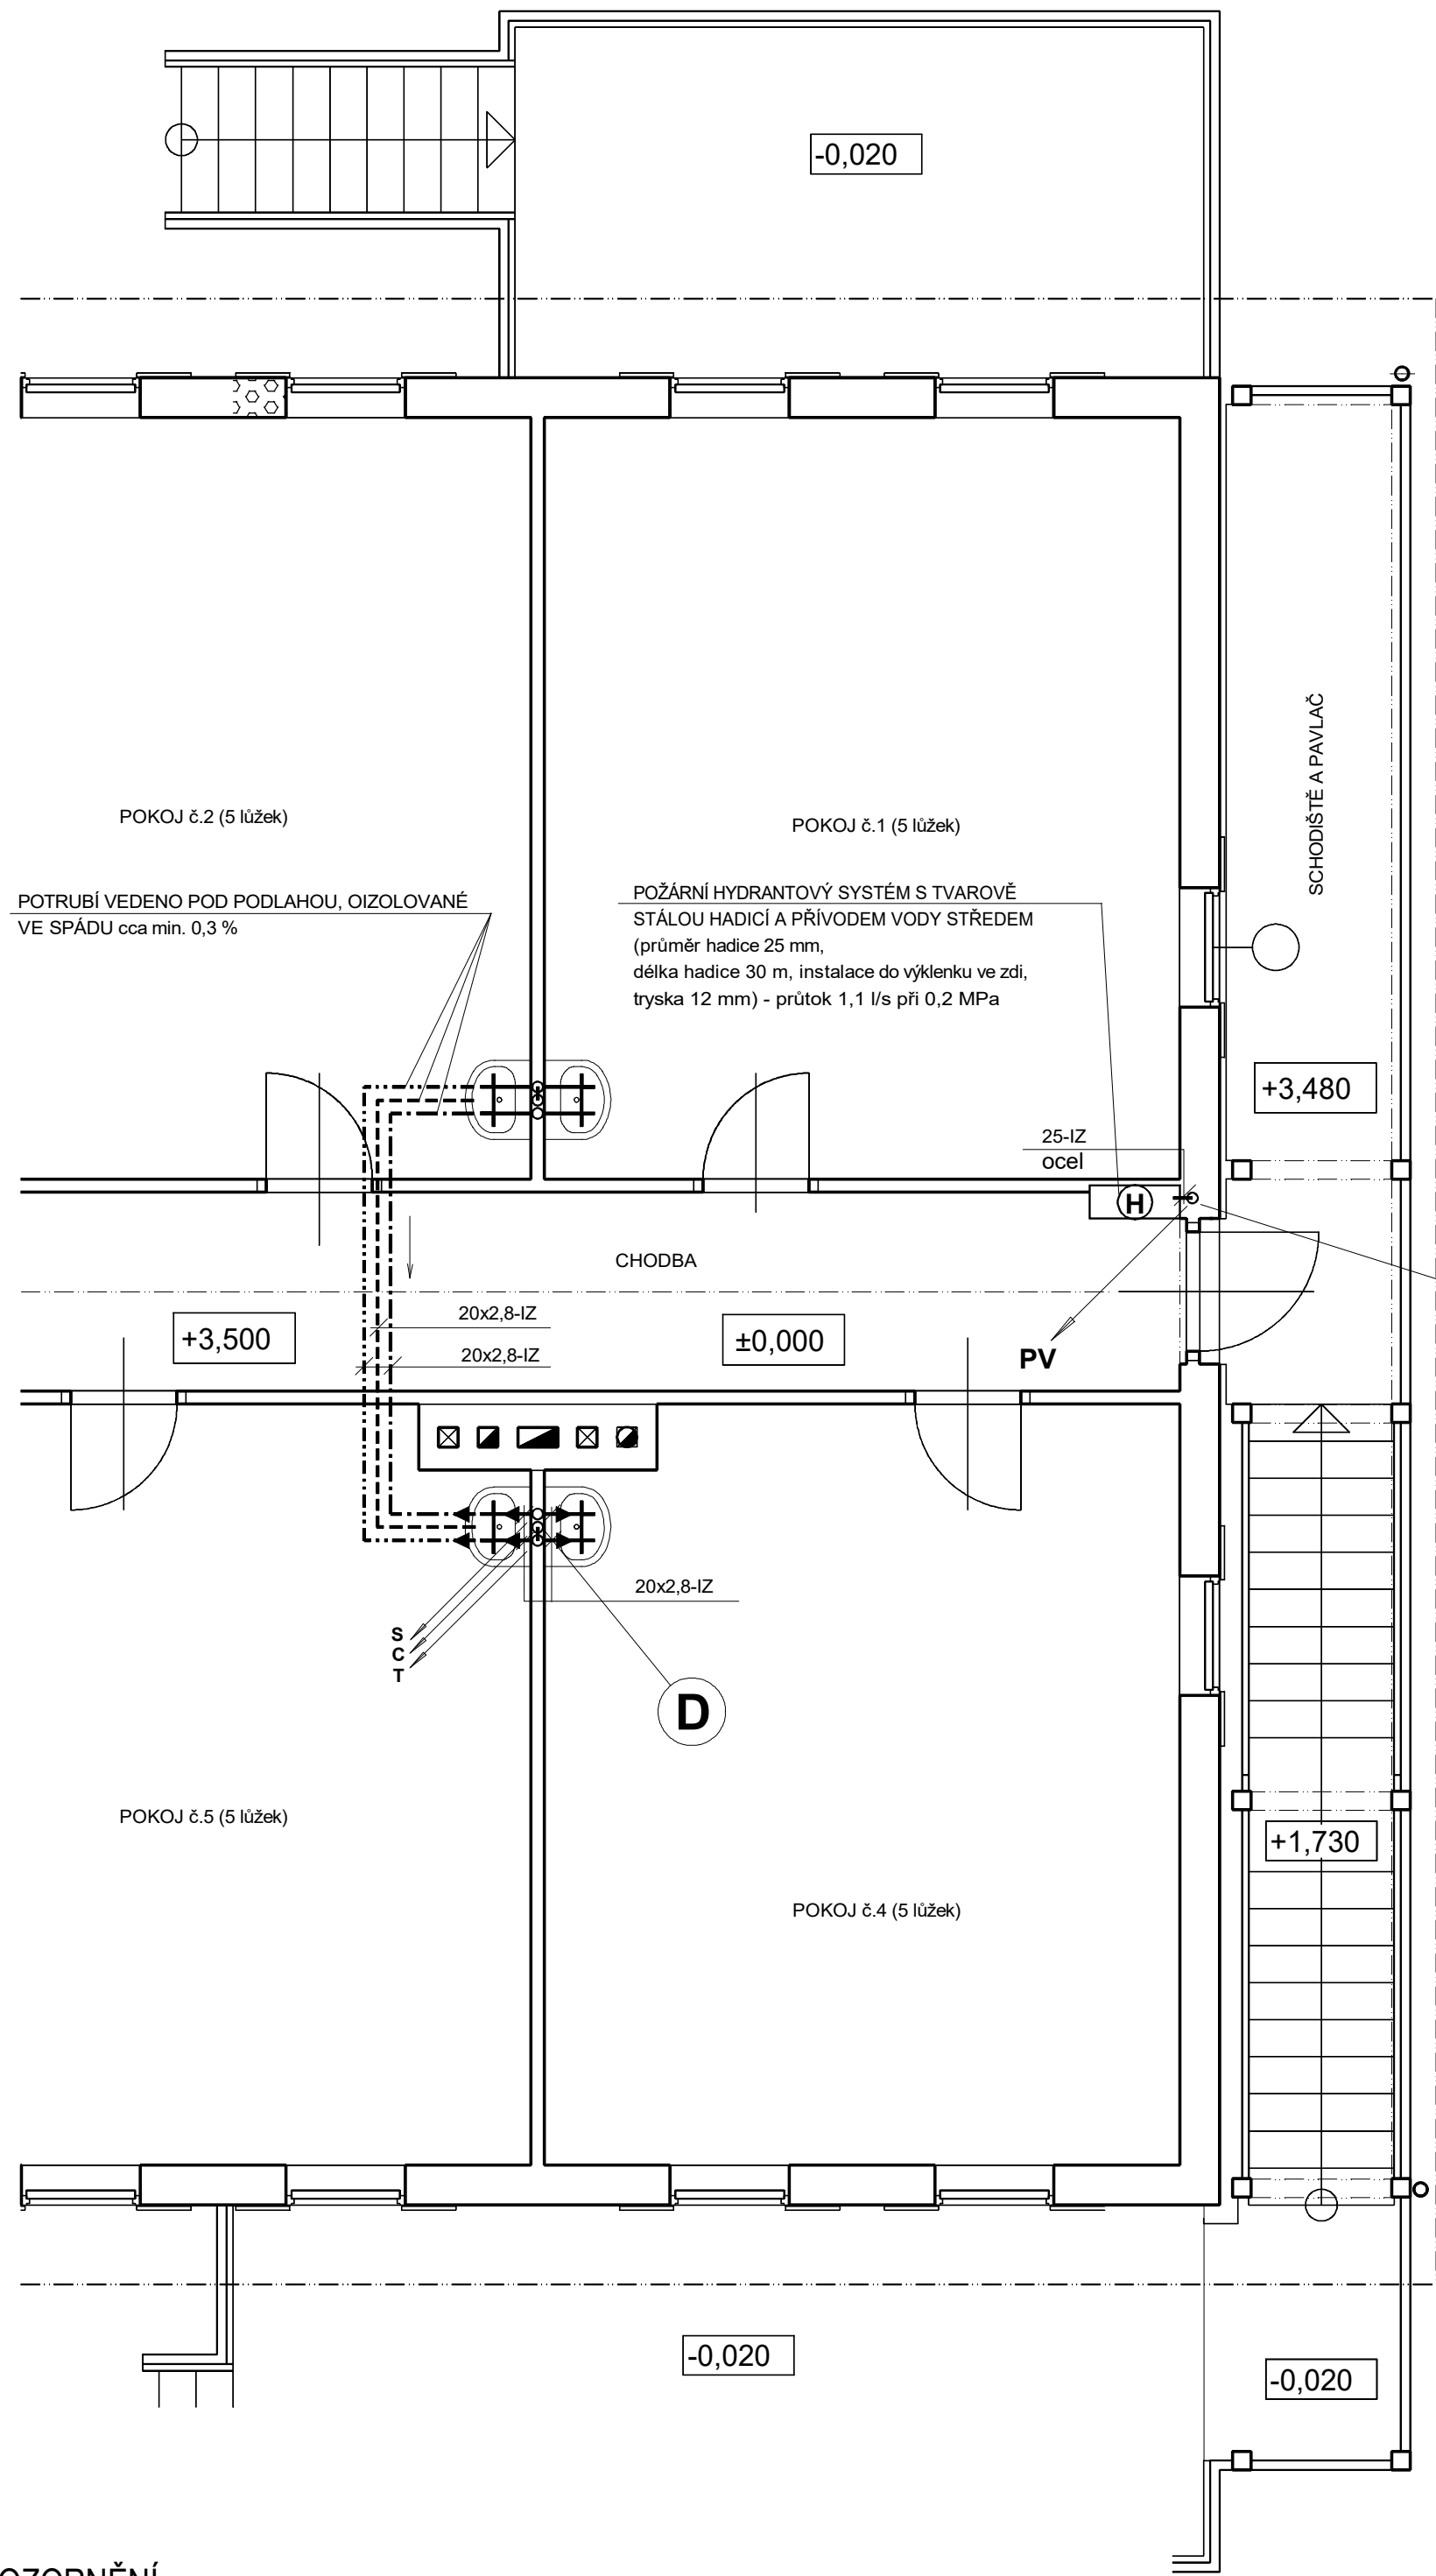


UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. TOTO VYTÝČENÍ JE NUTNO OBJEDNAT U SPRÁVČU JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ. PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN, VYHLÁŠEK, PŘEDPISŮ A NAŘÍZENÍ. PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ, DÁLĚ JE NUTNO DODRŽOVAT BOZP NA STAVENÍŠTI A FUNKČNĚ PŘÍLEHLÝCH PROSTORŮ. VÝKOPY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVÝMI I STÁVAJÍCÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PROVÁDĚT RUČNĚ A KŘÍŽENÁ POTRUBÍ ČI KABELOVÁ VEDENÍ DÁT DO OCHRÁNEK DLE ČSN 73 6005 ČI ZÁK.Č. 222/1994 Sb. S NÁVĚZností NA METODIKU DLE ZÁK.Č. 680/2009 Sb. JENŽ NAHRADZUJE PŘEDCHOZÍ ZÁKON) A DALŠÍCH NÁŘ. ČSN 73 6006, ČSN 73 3060 ... PŘI VEDENÍ SÍTÍ A TRUBNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDALENOSTI PŘI JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 73 6005 A OSTATNÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ SPRÁVČŮ ČI MAJITELŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

PŮDORYS 1.NP - POŽÁRNÍ VODOVOD

MĚŘÍTKO 1 : 50


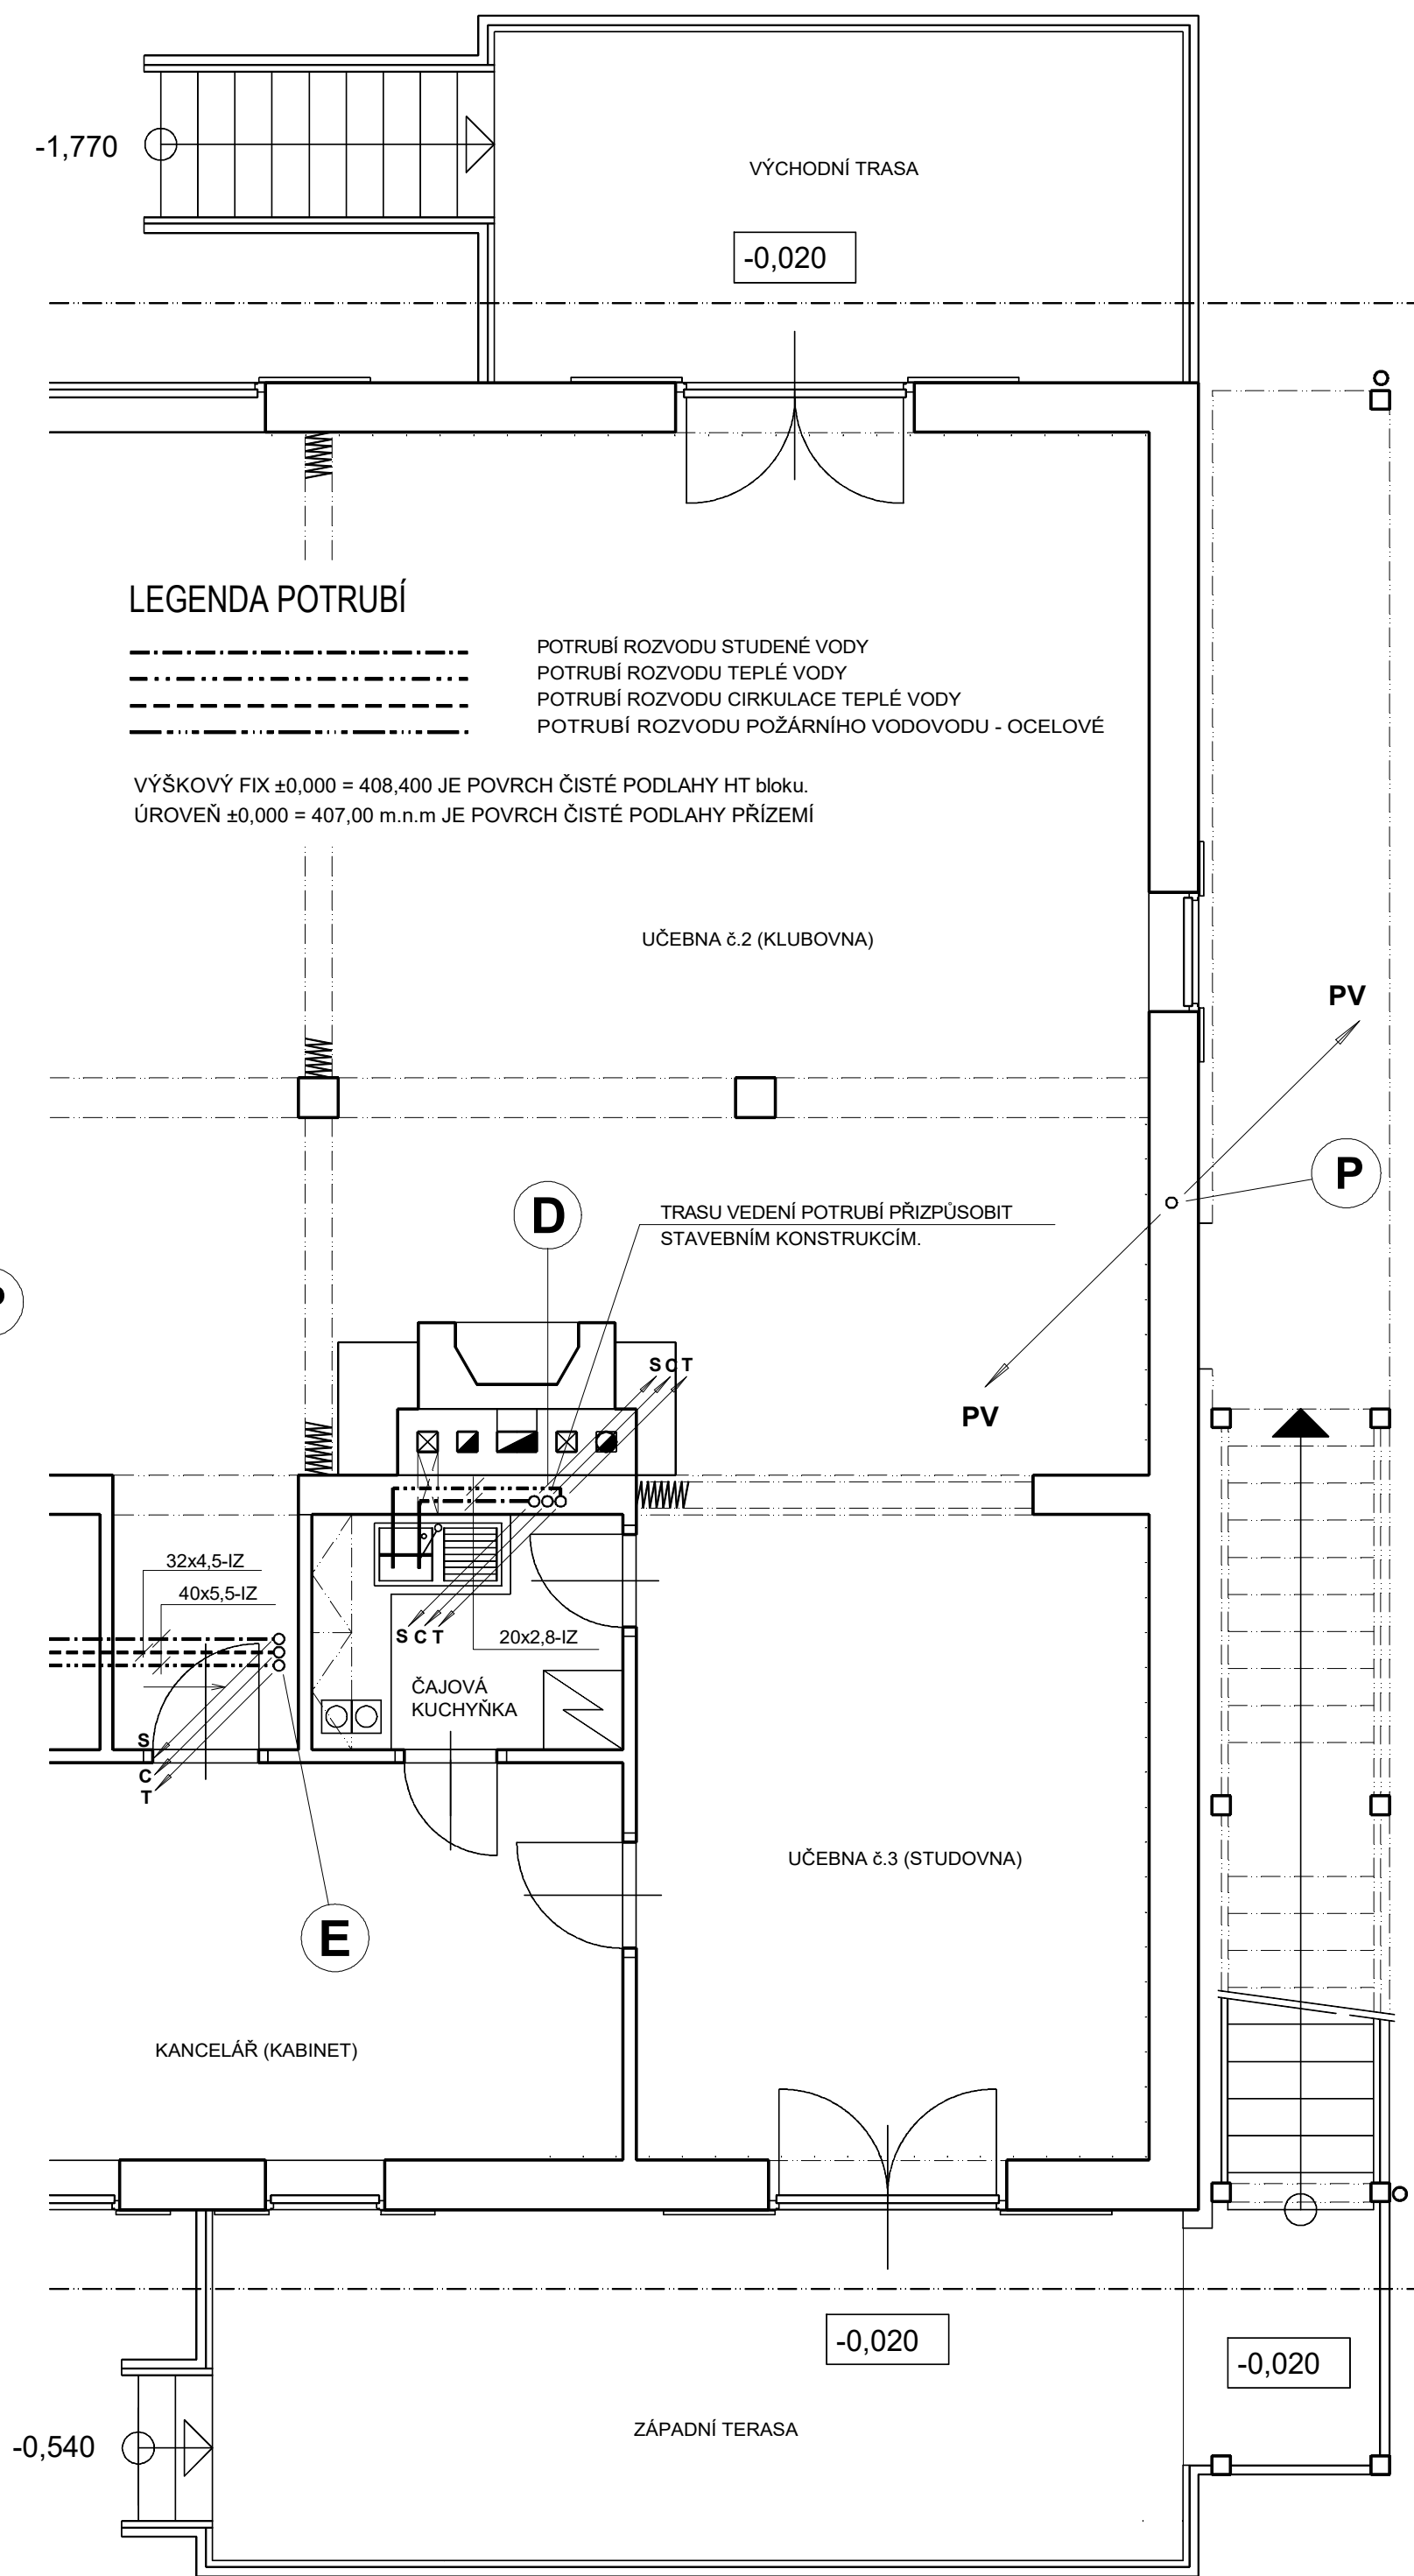


POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOV OIZOLOVÁNY IZOLACÍ DLE ČSN A VHL. V TLOUŠTČE MIN.20 AŽ 30 mm (dle teploty média potrubím protékajícím a dle dimenze potrubí). V PROSTORU 1.PP - KOTELNĚ A SKLADU, BUDE PROVEDENA ODBOČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU, KTERÁ BUDE VEDENA POD STROPEM. OPATŘENA BUDE POŽÁRNÍM UZÁVĚREM DN 25 ZAPLOMBOVANÝM V UZÁVŘENÉ POLOZE. MATERIÁL POŽÁRNÍHO VODOVODU - OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ VEDENÉ POMOCÍ TRMĚNŮ S VYSTÝLKOU. PŘI PROVÁDĚNÍ ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT VŠECHNY PLATNÉ NAŘÍZENÍ, PŘEDPISY A NORMY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K REALIZOVANÉ STAVBĚ ZEJMÉNA PAK - ČSN 75 6101, 75 5401, 73 6760, 73 6860, 75 5411, ČSN EN 1717, 752, 12056.

PŮDORYS 1.PP - POŽÁRNÍ VODOVOD

MĚŘÍTKO 1 : 50

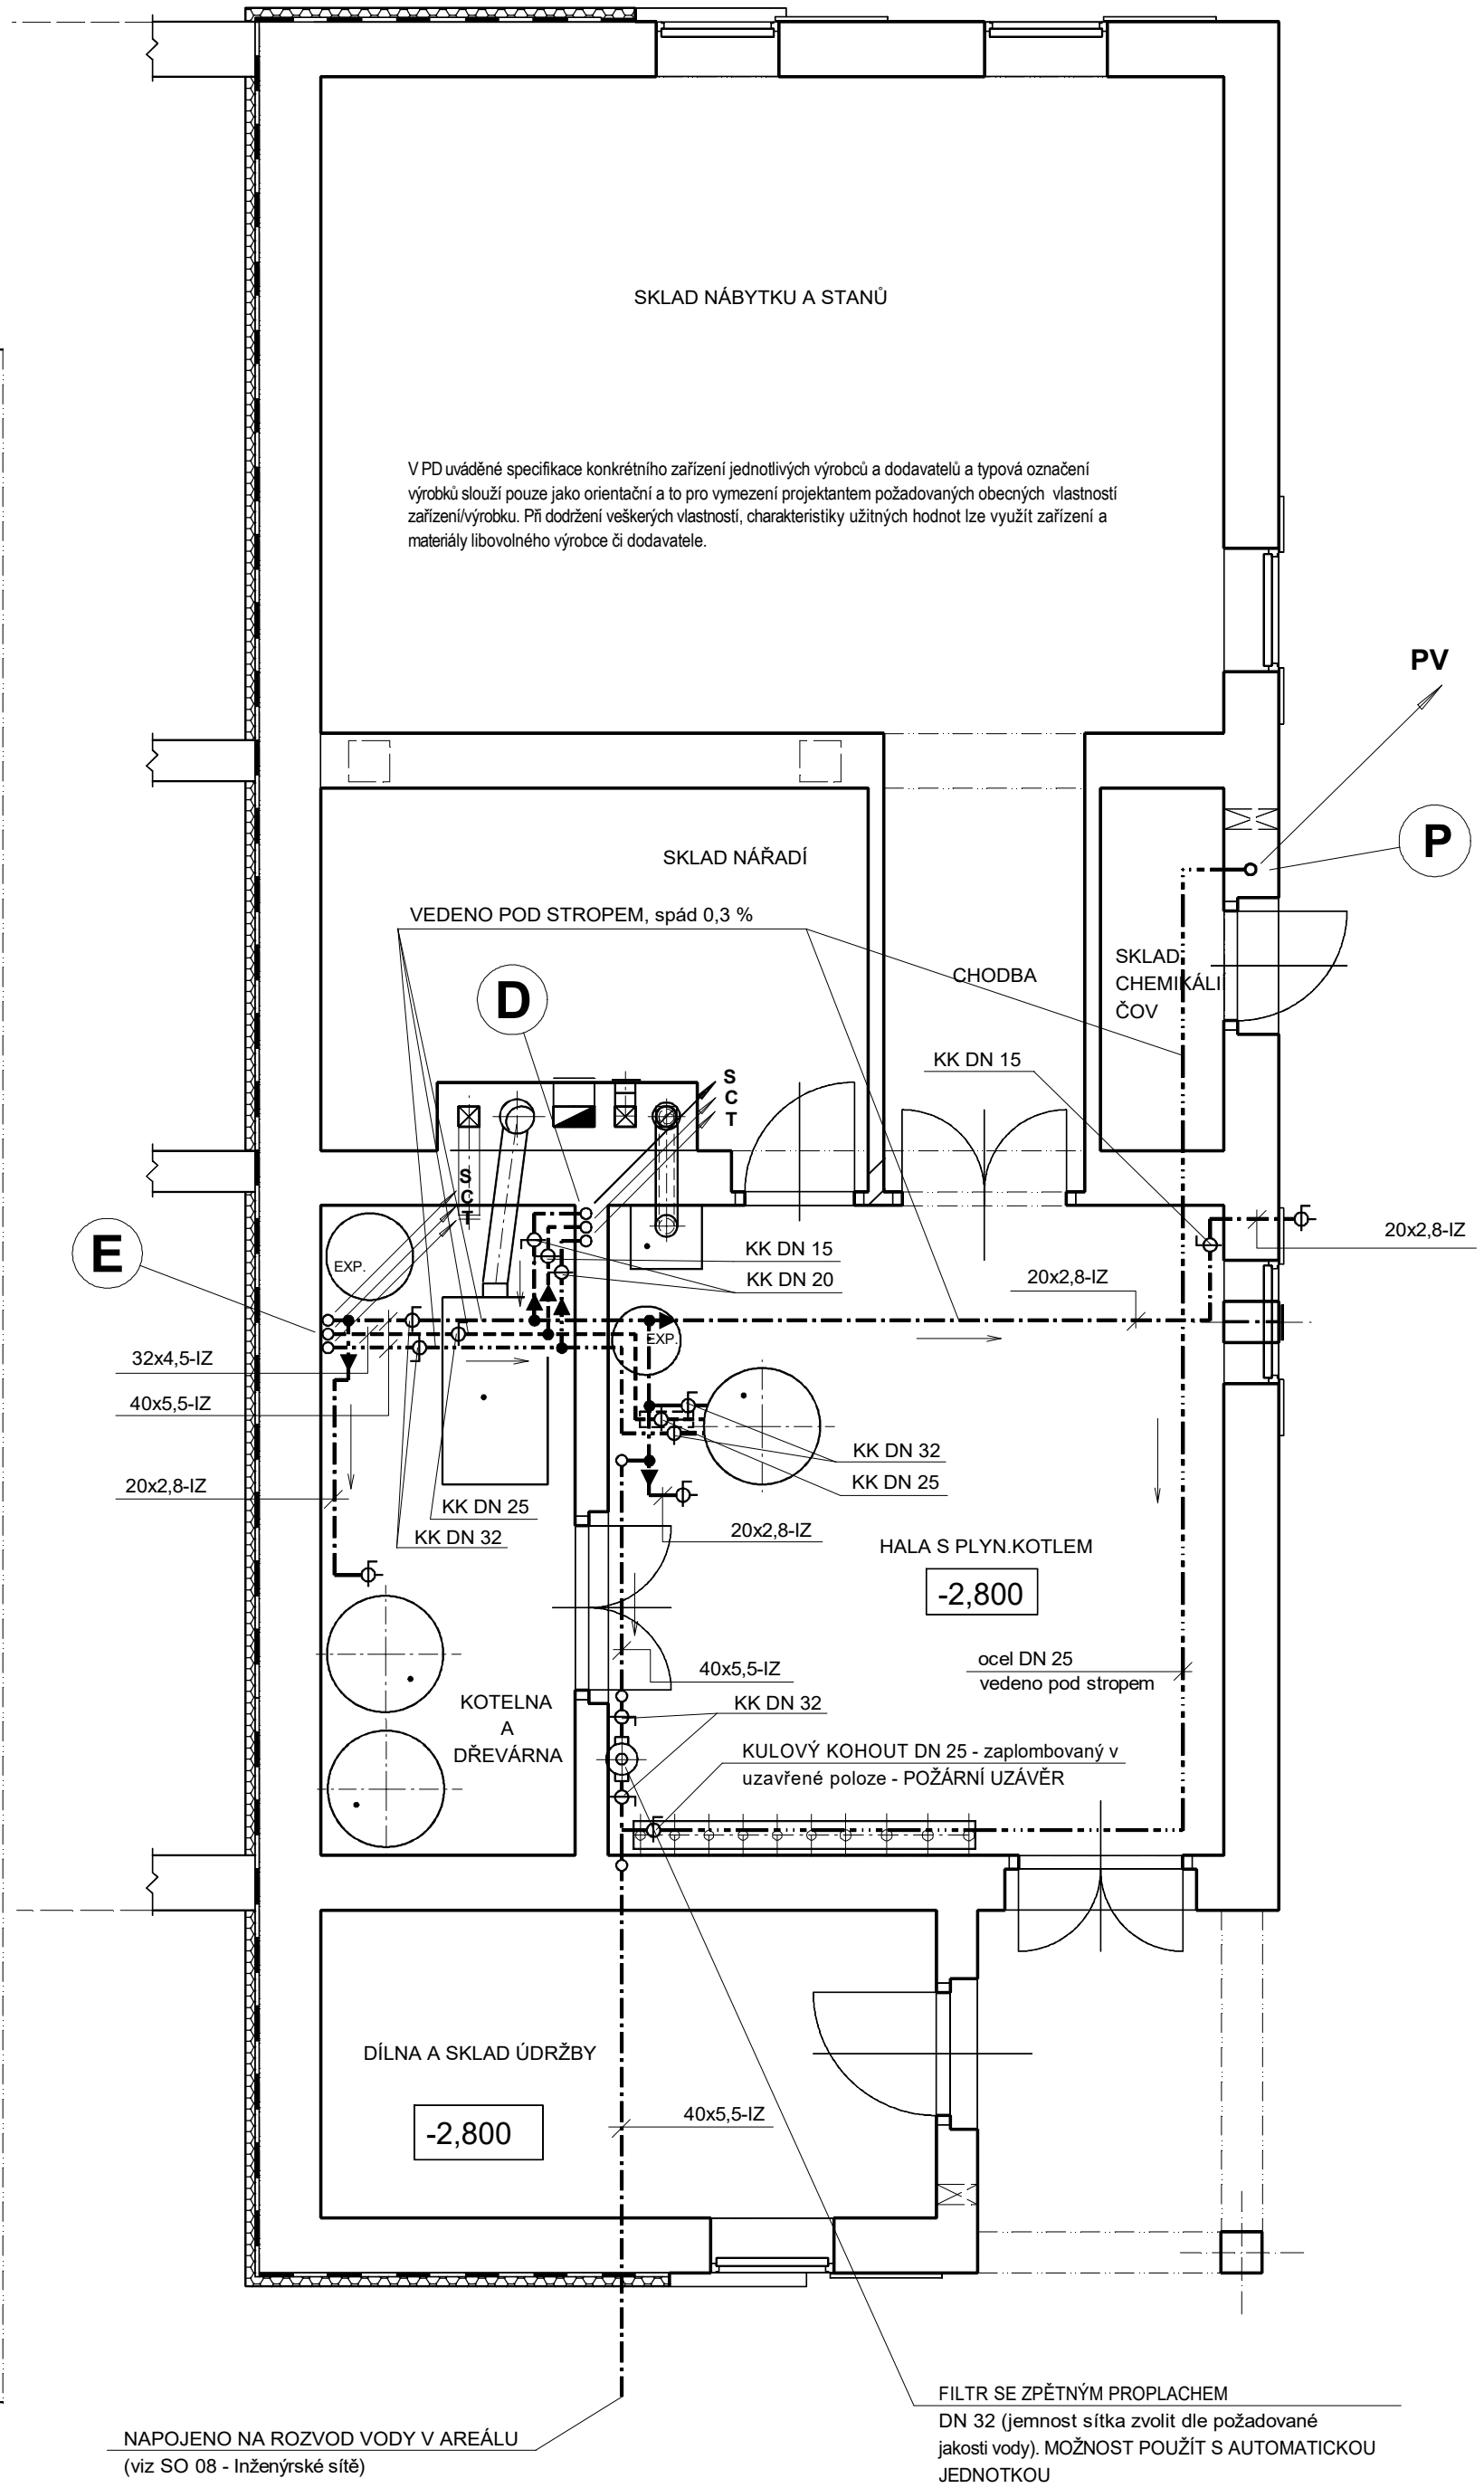

Vypracoval:	Milan BALOUN	Milan Baloun Horymírova 415, 397 01 Písek IČO : 43814166 tel. : 724 891 098 email : milan.baloun22@gmail.com	
Odpovědný projektant:	Milan BALOUN		
Vedoucí projektant:	Ing. Tomáš FRANČŮ		
Místo stavby:	Čížová, kat.ú. Borečnice	Datum : 02/2019	
Investor:	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŠVANTLOVA 2394, 397 01 PÍSEK	Stupeň : PD pro výběr zhotovitele	
STŘEDISKO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ "KOBYLA" U VRAŽE		Formát : 6 A4	
SO 01 - SPOLEČENSKÝ A UBYTOVACÍ BLOK		Kraj : Jihočeský	
D.1.4 TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Zakázkové číslo : 05 - 2019	
Obsah:	PŮDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP - POŽÁRNÍ VODOVOD	Měřítko 1:50	Paré č. Výkres č. 2.08