


Vzorové uložení vodovodního potrubí PE

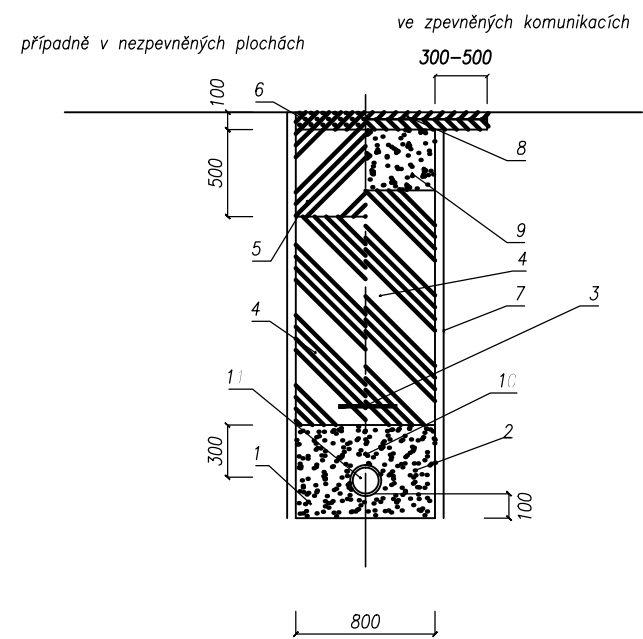


LEGENDA:

- 1 - lože potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit na $ld = 0,9$ (resp. 96% PS)
- 2 - obsyp potrubí (štěrkopísek 16-32) - hutnit po vrstvách 20 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 3 - výstražná folie
- 4 - zásyp rýhy - nenamrzavý a nesedavý materiál - hutnit po vrstvách 30 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS)
- 5 - rozprostření zeminy
- 6 - ohumusování a osetí travou
- 7 - pažení
- 8 - povrch
- 9 - podkladní vrstva
- 10 - vytyčovací vodič Cu 1,5mm
- 11 - PE- rozvod

Vzorový řez uložení PVC kanalizačního potrubí


ULOŽENÍ V SUCHU

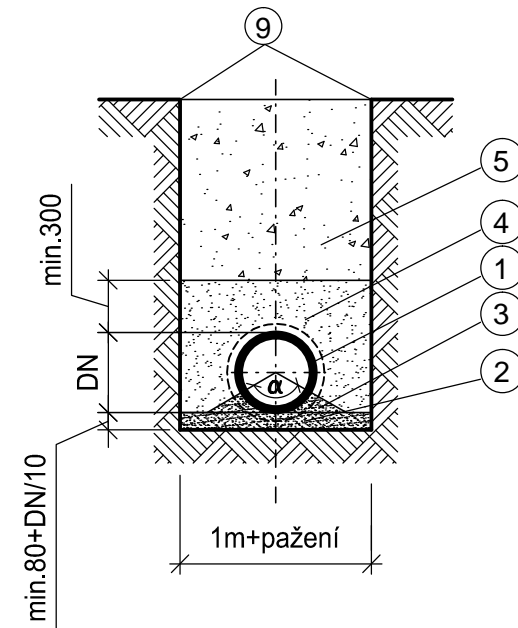


LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE 96PCS
- 3 PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU 96PCS
- 6 PODKLADNÍ BETON B 12,5
- 7 DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 V DRENÁŽNÍM ŠTĚRKU
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 DESKOVÉ PAŽENÍ

ULOŽENÍ VE VODĚ

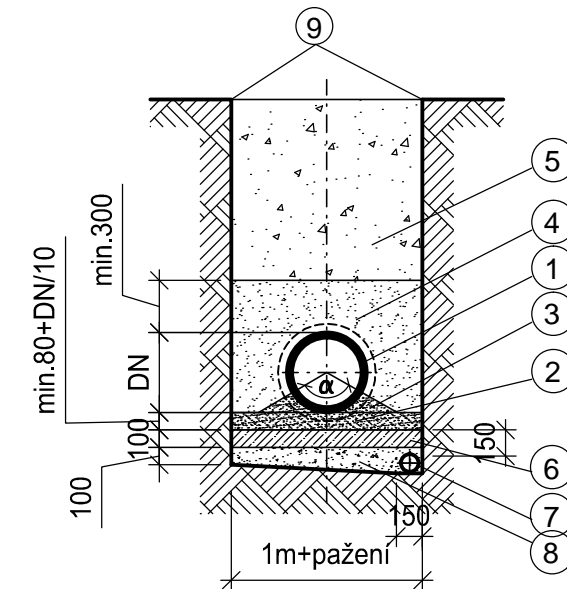

Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sýkorová		TZB ATELIER, s.r.o. IČO: 059 42 438 Markypova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz
Vypracovali:	Ing. Eva Sýkorová Ing. David Sýkora		
Investor:	Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň	Formát:	2 x A4
Místo:	Základní škola Sluníčková, ul. Chomutovská 1683, Kadaň p.č. 1980, p.č. 1981, p.č. 1982, p.č. 1984, p.č. 1985, p.č. 1986, k.ú. Kadaň	Datum:	06/2018
Stavba:	VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD	Měřítko:	
Projektová část:	VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD U OBJEKTU 3.ZŠ SLUNÍČKOVÁ	Stupeň:	DSP+DPS
Výkres:	D - VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI	Zak. č.:	180404
		Revize:	00
			04