


KOORDINAČNÍ SITUACE

M 1:200

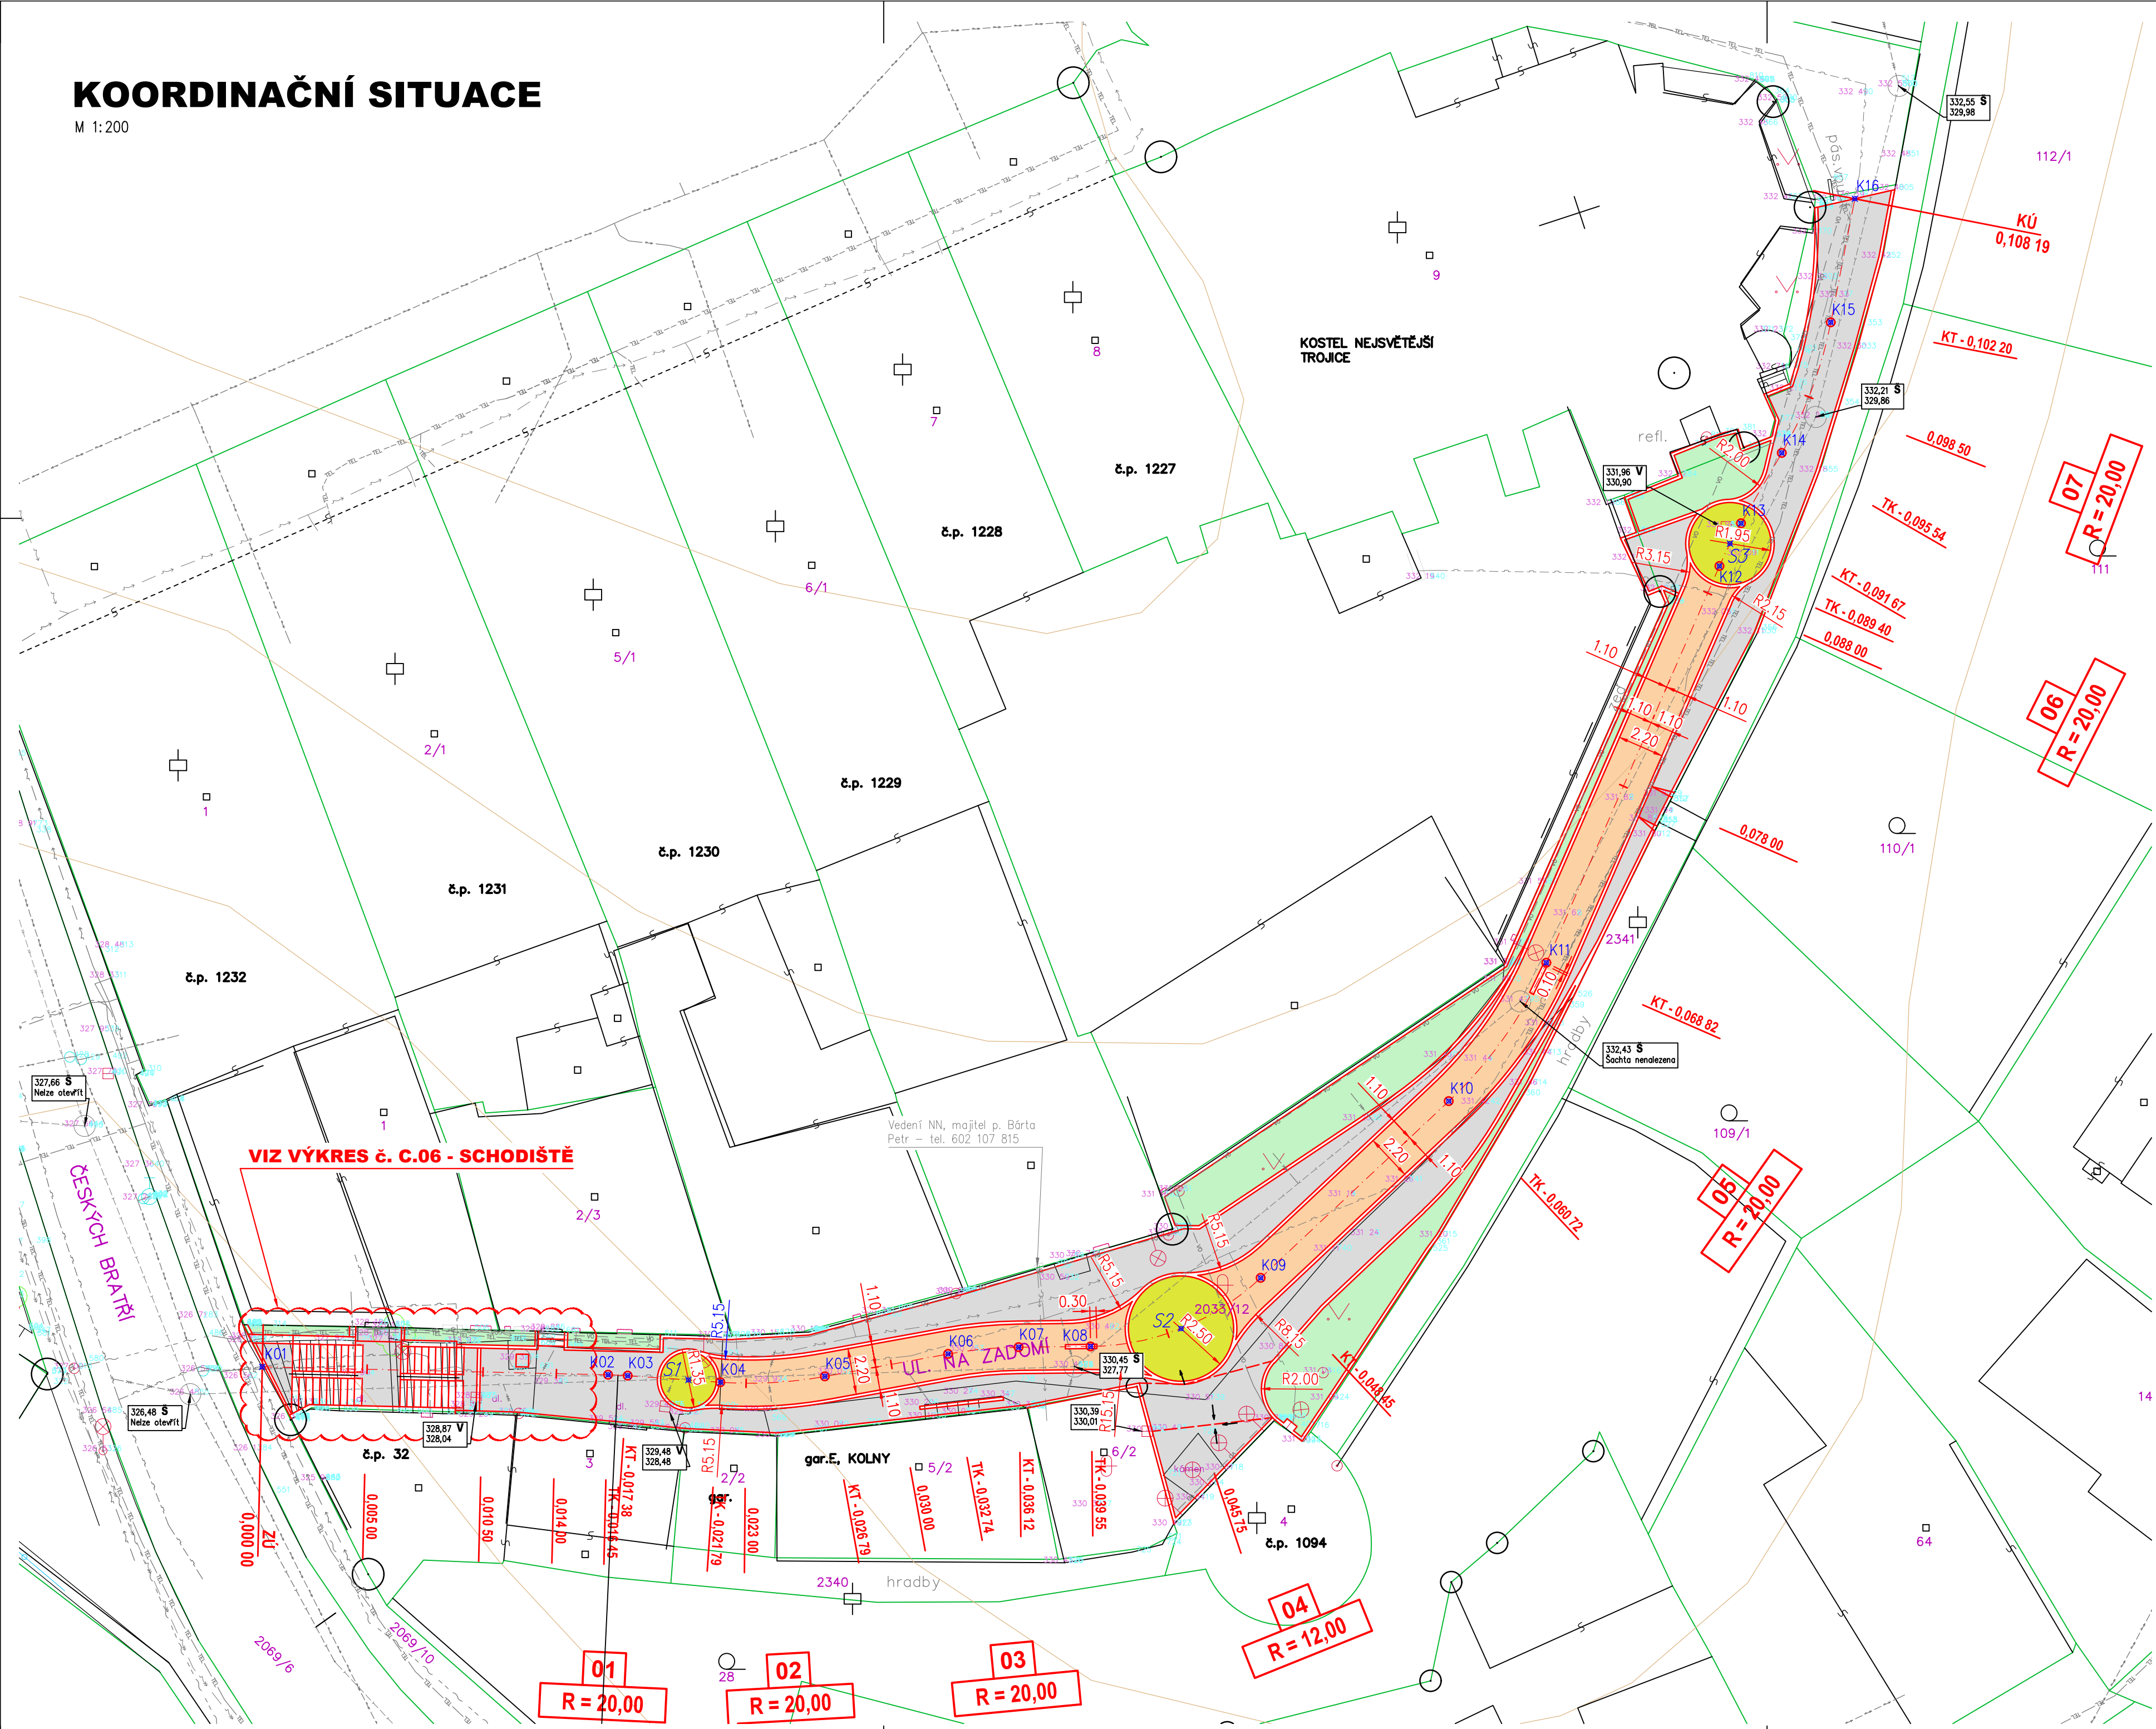

LEGENDA SITUACE

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
 - KANALIZAČNÍ STOKA BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU PODZEMNÍ
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
 - VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
 - VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BEZ ROZLIŠENÍ TLAKU PODZEMNÍ
 - CETIN – OPTICKÉ A METALICKÉ VEDENÍ ZAMĚŘENÉ
 - CETIN – NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
 - TELEFON PODZEMNÍ
 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- ŽULOVÉ ODSEKY – 252 M2
 - ŽULOVÁ KOSTKA – KLADENÍ 1 – CELKEM 73 M2
 - ŽULOVÁ KOSTKA – KLADENÍ 2 – 139 M2
 - OSAZENÍ TRAVOU PŘÍPADNĚ SADOVÁ ÚPRAVA – CELKEM 94 M2
 - KOSTKA 15/17 KLADENÁ DO BETONOVÉHO LŐŽE

± 0.000 = ... m.n.m.			
Projekt / Project STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ JÍŽNÍ ČÁST			
Zákazník MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 6, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ			
Zpracovatel prokonsult projekty - statika - konsultace			
PROKONSULT s.r.o. Koubovka 876 549 41 Červený Kostelec 604 680 372, v.nyvit@prokonsult.cz			
Vypracoval Ing. V. Nývlt	Zodpovědný projektant Ing. V. Nývlt	Hlavní projektant Ing. V. Nývlt	
Stupeň	Počet A4 6	Měřítko 1:200	Datum 07.2018
Objekt			
Část			
Název výkresu SITUACE NA ZADOMÍ – JIH KOORDINAČNÍ SITUACE			
Archivní číslo 1806.5	Výkres číslo B.02	Kopie	