



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																								
<div>ROZVÁDEČ: R-DO</div> <div>Napěťová soustava: 3+N+PE, st. 50Hz, 400V / TN-S 1+1, 230V, 50Hz, IT, ZDRAVOTNICKÁ IZOLOVANÁ SOUSTAVA</div> <div>Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje doplňková proudovými chrániči 30mA izolovaná soustava ZIS</div> <div>Místo instalace: vnitřní prostředí VLIVY NORMÁLNÍ</div> <div>Napájecí síť typu: Zálohovaný přívod – dieselagregát / síť z rozvaděče R24</div> <div>Příkon instalovaný (kW): 4</div> <div>Jmenovitý proud přípojnic (A): 25</div> <div>Počáteční rázový zkratový proud(ef.hodnota) Ik" (kA): <6</div> <div>Provedení rozváděče: ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ OCEP 700x1300x250mm PRO DŮLEŽITÉ OBVODY A PRO ZIS-DO</div> <div>Dělení: Přípojnice a spojovací vodiče: Cu Umístění přípojnic: - Umístění svorkovnic: - Přívody a vývody kabelů: dle potřeby</div> <div>Krytí: IP40 / IP20 (při otevřeném rozváděči) Barva: nespecifikováno Barva montážního panelu: -</div>											<div>SILOVÉ POUŽITÉ KABELY BUDOU NOPOVIC CXXH-R B2ca, s1, d0</div> <div>PŘEDPŘIPRAVENÝ JE HLAVNÍ PŘÍVOD 1-CYKY-J 5x25, KTERÝ JE NUTNO VYVÉST ZE ZEMĚ Z DVORA</div> <div>ROZVADĚČ UMÍSTĚN V CHODBĚ 1.54 NAMÍSTO STÁVAJÍCÍHO (NYNÍ PRO PŘEDŘADNÍKY SVÍTIDEL)</div> <div><div><div>R-DO</div><div><div><div>1300</div><div>700</div><div>hloubka: 250mm</div></div></div></div></div>																																																																										
<table><tr><td>PARE</td><td>DATUM</td><td>10/2018</td><td>AKCE</td><td colspan="7">VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT</td><td>NÁZEV</td><td colspan="3">SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO</td></tr><tr><td></td><td>TISK</td><td>10/2018</td><td></td><td colspan="7"></td><td></td><td>Č.ZAKÁZKY</td><td colspan="2">17-072</td></tr><tr><td></td><td>KRESLIL</td><td>P.DUCHÁČEK</td><td>ZADAVATEL</td><td colspan="7">KARLÍN BLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín</td><td></td><td>STUPEŇ</td><td colspan="2">DPS</td></tr><tr><td></td><td>VYPRACOVAL</td><td>O.FABRY</td><td></td><td colspan="7"></td><td></td><td>LIST/LISTŮ</td><td colspan="2">1/4</td></tr><tr><td colspan="11"></td><td></td><td>VÝKRES</td><td colspan="2">803</td></tr></table>											PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT							NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO				TISK	10/2018										Č.ZAKÁZKY	17-072			KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍN BLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín								STUPEŇ	DPS			VYPRACOVAL	O.FABRY										LIST/LISTŮ	1/4														VÝKRES	803	
PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT							NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO																																																																									
	TISK	10/2018										Č.ZAKÁZKY	17-072																																																																								
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍN BLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín								STUPEŇ	DPS																																																																								
	VYPRACOVAL	O.FABRY										LIST/LISTŮ	1/4																																																																								
												VÝKRES	803																																																																								

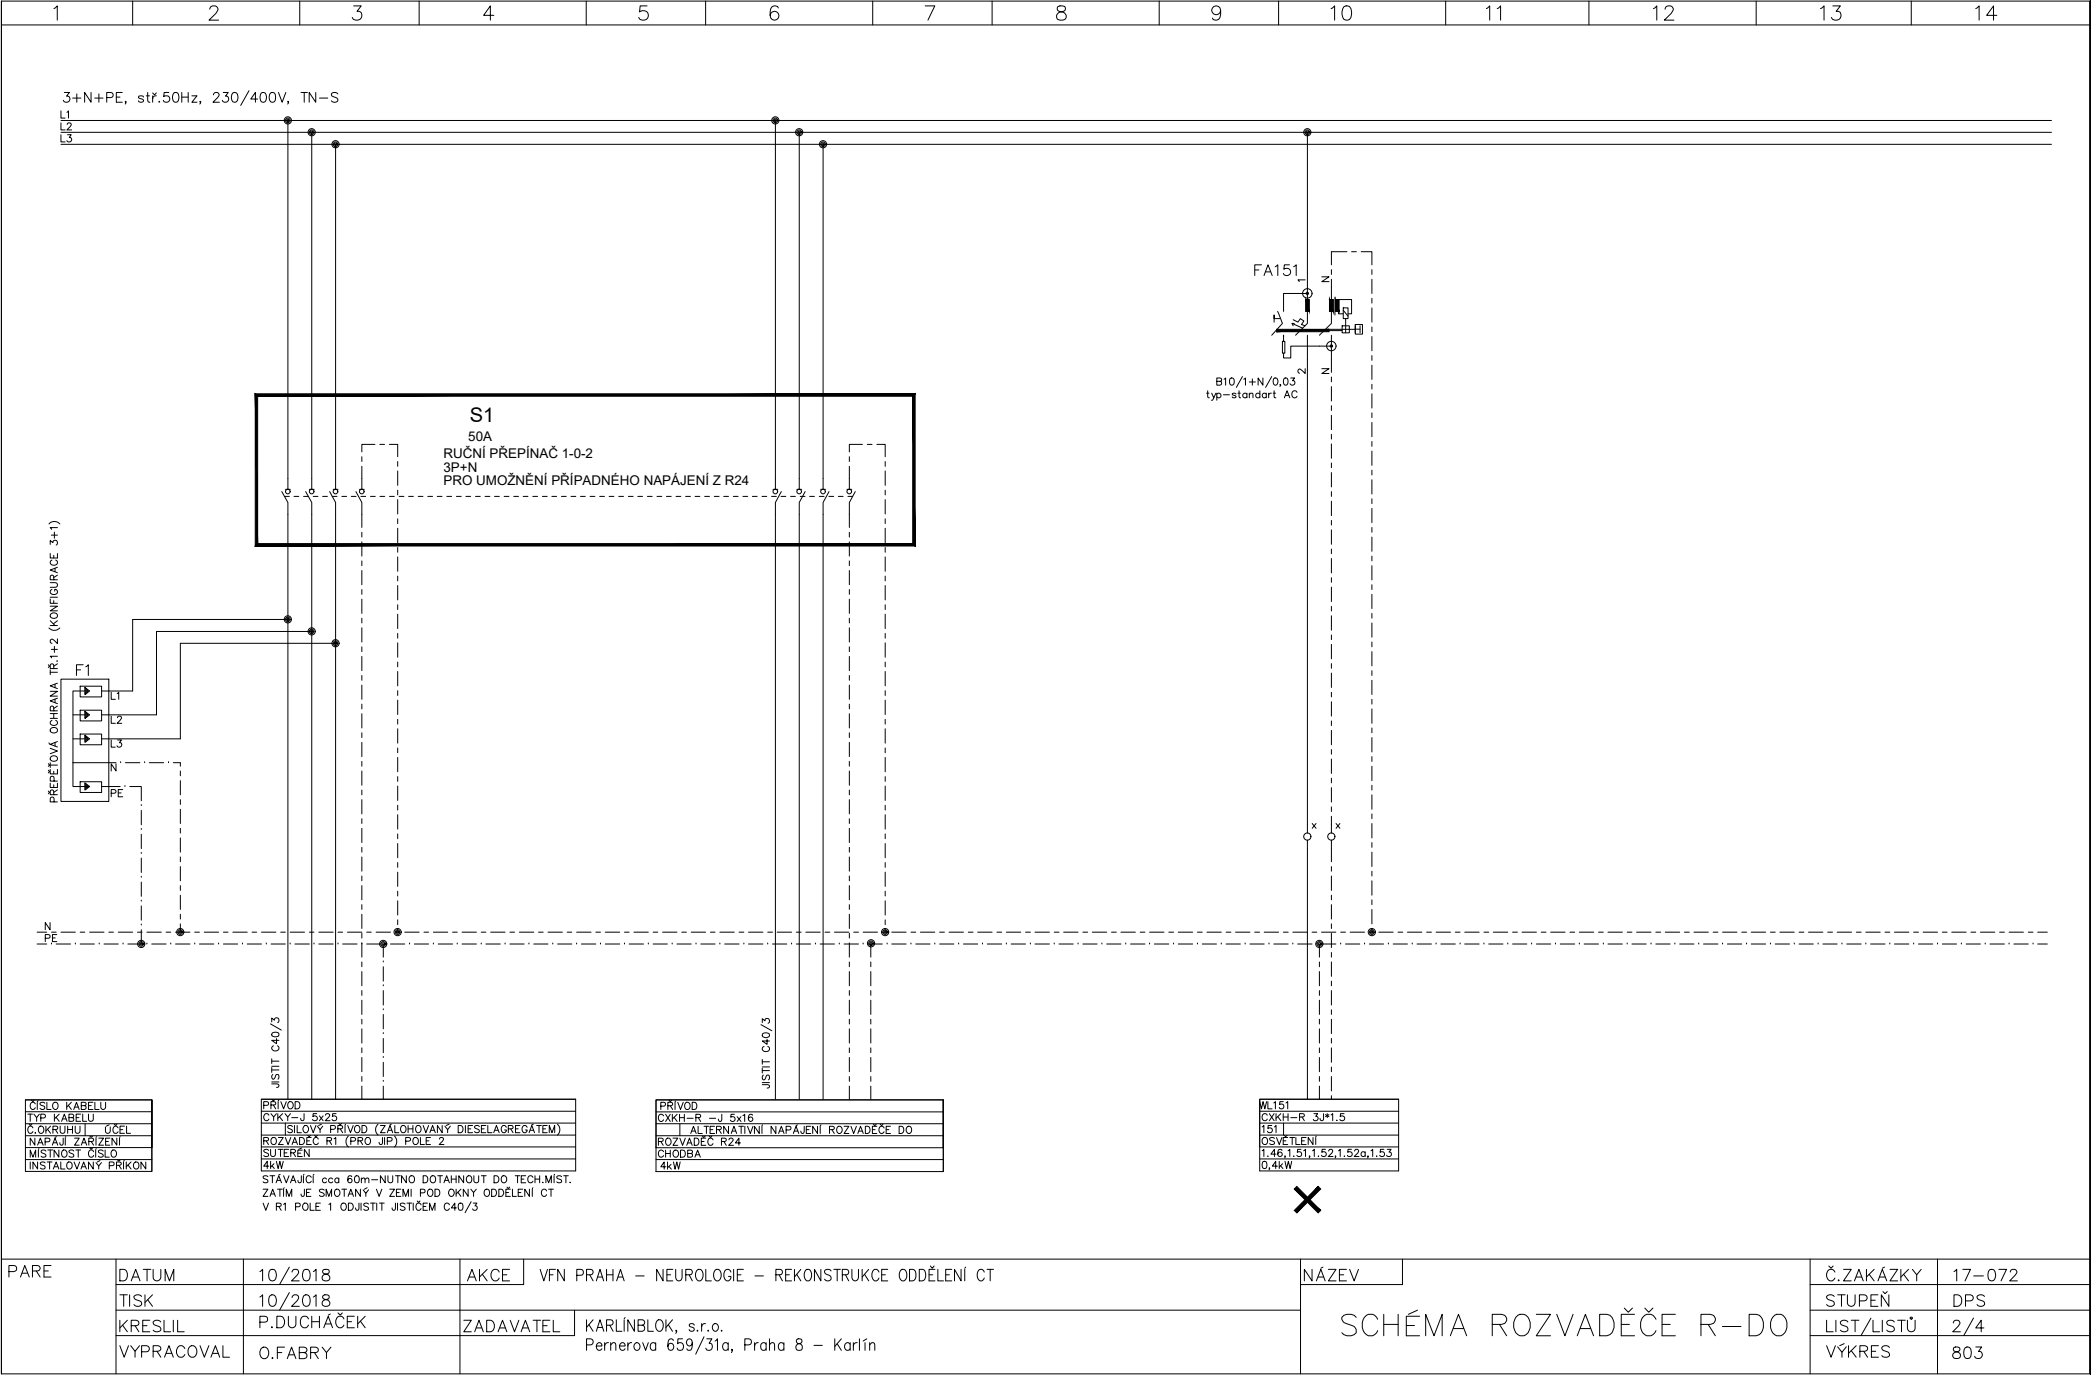

PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT			NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO		Č.ZAKÁZKY	17-072
	TISK	10/2018								STUPEŇ	DPS
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLINBLOK, s.r.o.						LIST/LISTŮ	2/4
	VYPRACOVAL	O.FABRY		Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín						VÝKRES	803

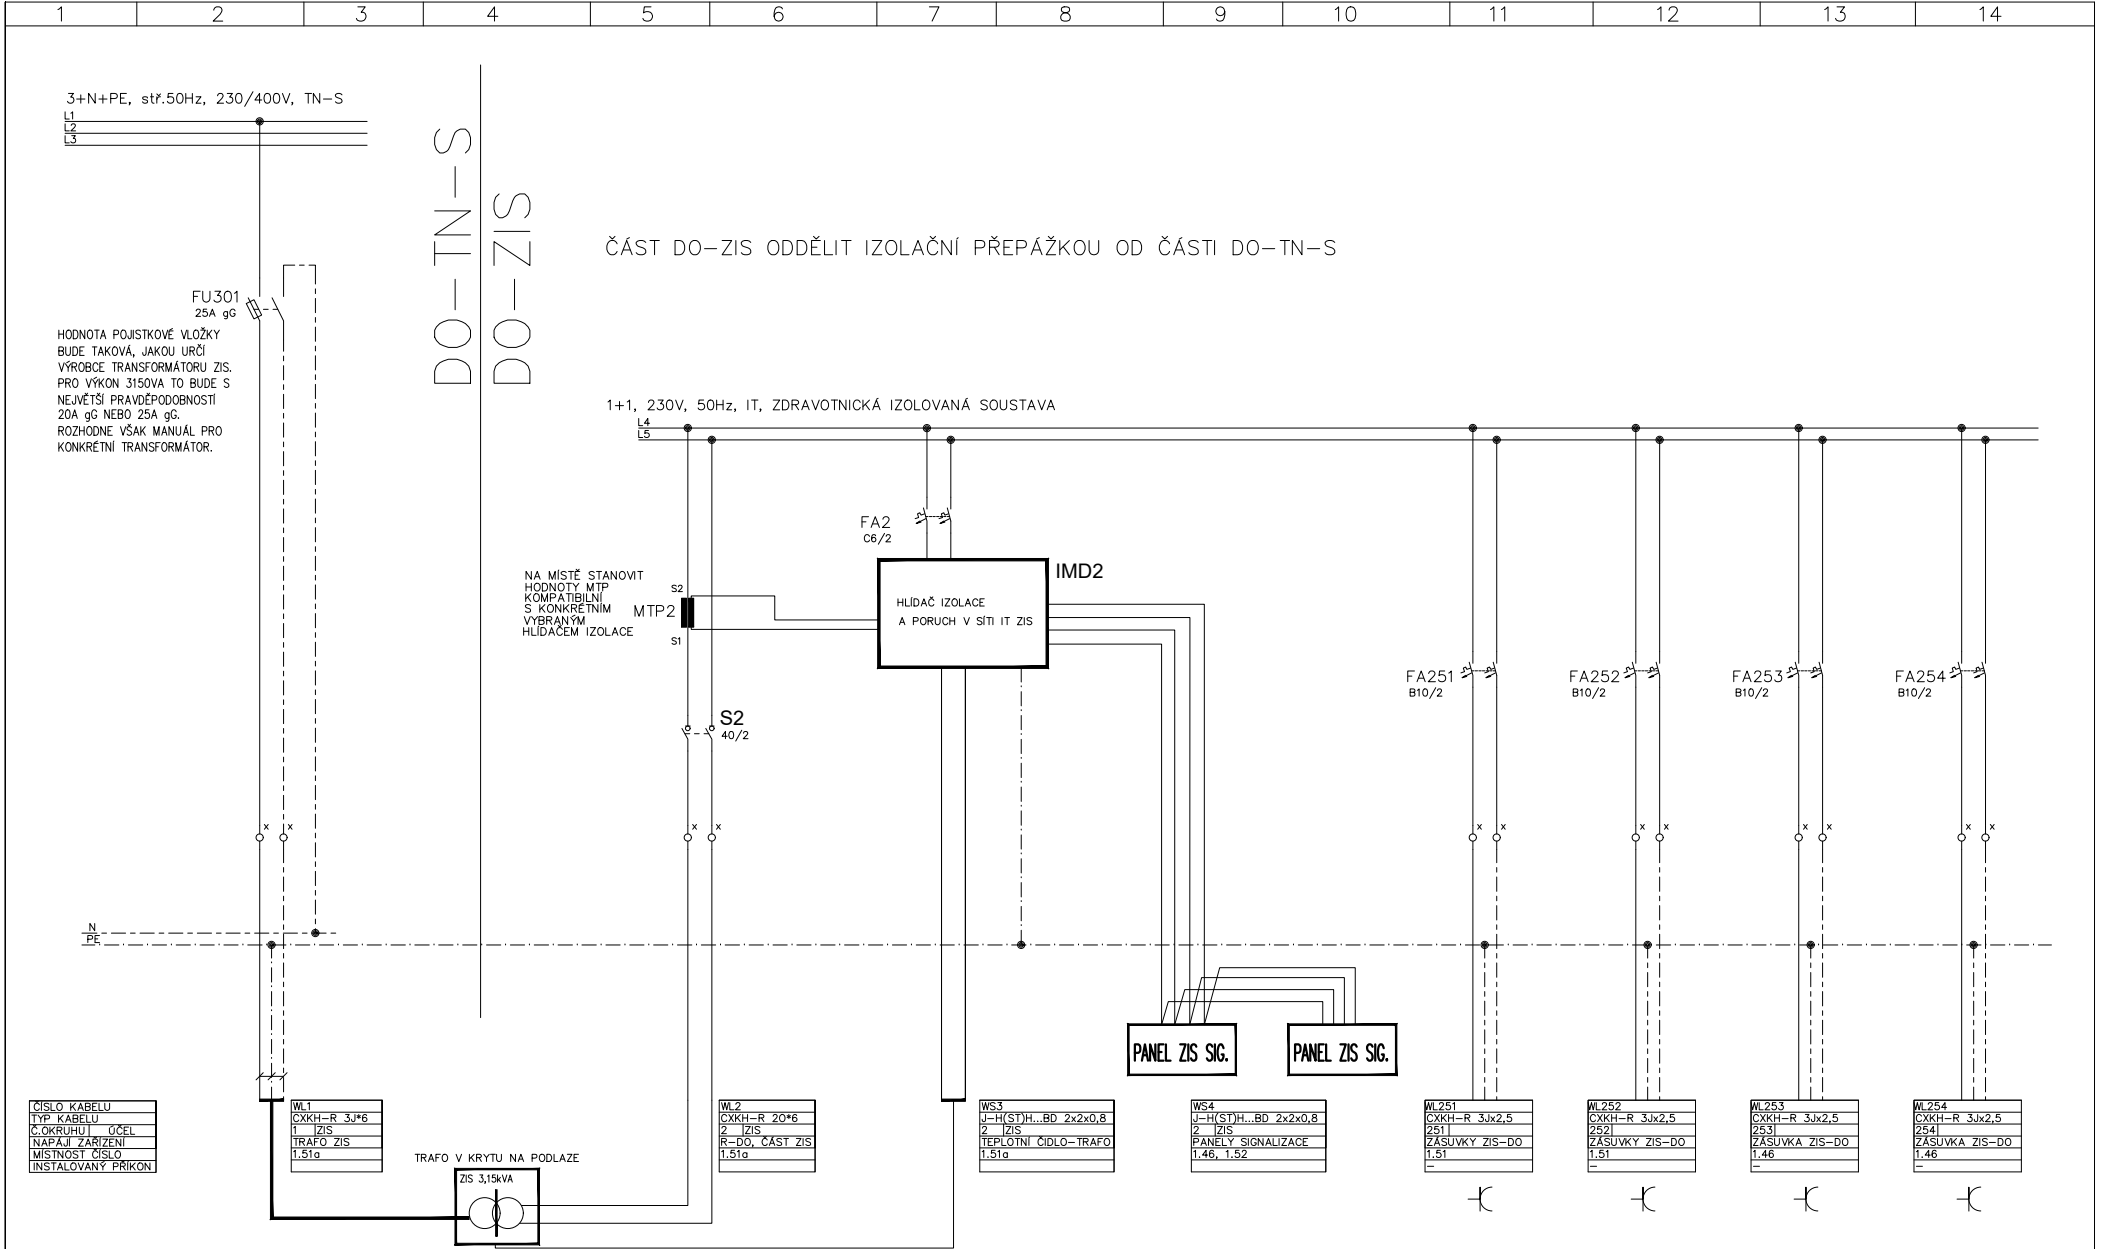

PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT	NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO		Č.ZAKÁZKY	17-072
	TISK	10/2018						STUPEŇ	DPS
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍNBLOK, s.r.o.				LIST/LISTŮ	3/4
	VYPRACOVAL	O.FABRY		Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín				VÝKRES	803

1+1, 230V, 50Hz, IT, ZDRAVOTNICKÁ IZOLOVANÁ SOUSTAVA

FA255
B10/2

FA256
B10/2

FA257
B10/2

x x

x x

x x

WL255
CXKH-R 3x2,5
255
ZASUVKY ZIS-DO
1.46
-

WL256
CXKH-R 3x2,5
256
ZASUVKY ZIS-DO
1.46
-

WL257
CXKH-R 3x2,5
257 INJEKTOR
ZASUVKA ZIS-DO
1.46-STROP
1.0

PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT		NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R-DO	Č.ZAKÁZKY	17-072
	TISK	10/2018						STUPEŇ	DPS
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍNBLOK, s.r.o.				LIST/LISTŮ	4/4
	VYPRACOVAL	O.FABRY		Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín				VÝKRES	803