



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<div>ROZVÁDĚČ: R24–MDO</div> <div>Napěťová soustava: 3+N+PE, st. 50Hz, 400V / TN–C–S</div> <div>Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000–4–41 automatickým odpojením od zdroje doplňková proudovými chrániči 30mA</div> <div>Místo instalace: vnitřní prostředí VLIVY NORMÁLNÍ</div> <div>Napájecí síť typu: Nezázlohovaný přívod</div> <div>Příkon instalovaný (kW): 15</div> <div>Příkon soudobý (kW): 10</div> <div>Jmenovitý proud přípojnic (A): do 100A</div> <div>Počáteční rázový zkratový proud(ef.hodnota) I_k” (kA): <10</div> <div>Provedení rozváděče: OCEP ROZVODNICE 700x1700x250mm plně neprůhledné dveře opatřené otočným zámkem, rozvaděč v provedení do vnitřního prostředí, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY: POZOR EZ ! NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !</div> <div>Dělení: Cu</div> <div>Přípojnice a spojovací vodiče: –</div> <div>Umístění přípojnic: –</div> <div>Umístění svorkovnic: –</div> <div>Přívody a vývody kabelů: přívod stávající, vývody horem</div> <div>Krytí: IP40 / IP20 (při otevřeném rozváděči)</div> <div>Barva: nespecifikováno</div> <div>Barva montážního panelu: –</div>										<div>SILOVÉ POUŽITÉ KABELY BUDOU NOPOVIC CXXH–R B2ca, s1, d0</div> <div>PONECHÁN BUDE POUZE HLAVNÍ PŘÍVOD 1–CYKY–J 3x70+50</div> <div>ROZVADĚČ UMÍSTĚN V CHODBĚ ODDĚLENÍ CT</div> <div>ČELNÍ POHLED PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH</div> <div><div><div><div><div></div><div>1700</div></div><div><div></div><div>700</div></div></div><div>hloubka: 250mm</div></div><div>VÝŠKA SHODNÁ SE SOUSEDNÍM PONECHANÝM R25</div></div>					
PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT					NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R24–MDO					
	TISK	10/2018						Č.ZAKÁZKY	17–072						
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍN BLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín					STUPEŇ					DPS	
	VYPRACOVAL	O.FABRY						LIST/LISTŮ	1/6						
						VÝKRES	802								

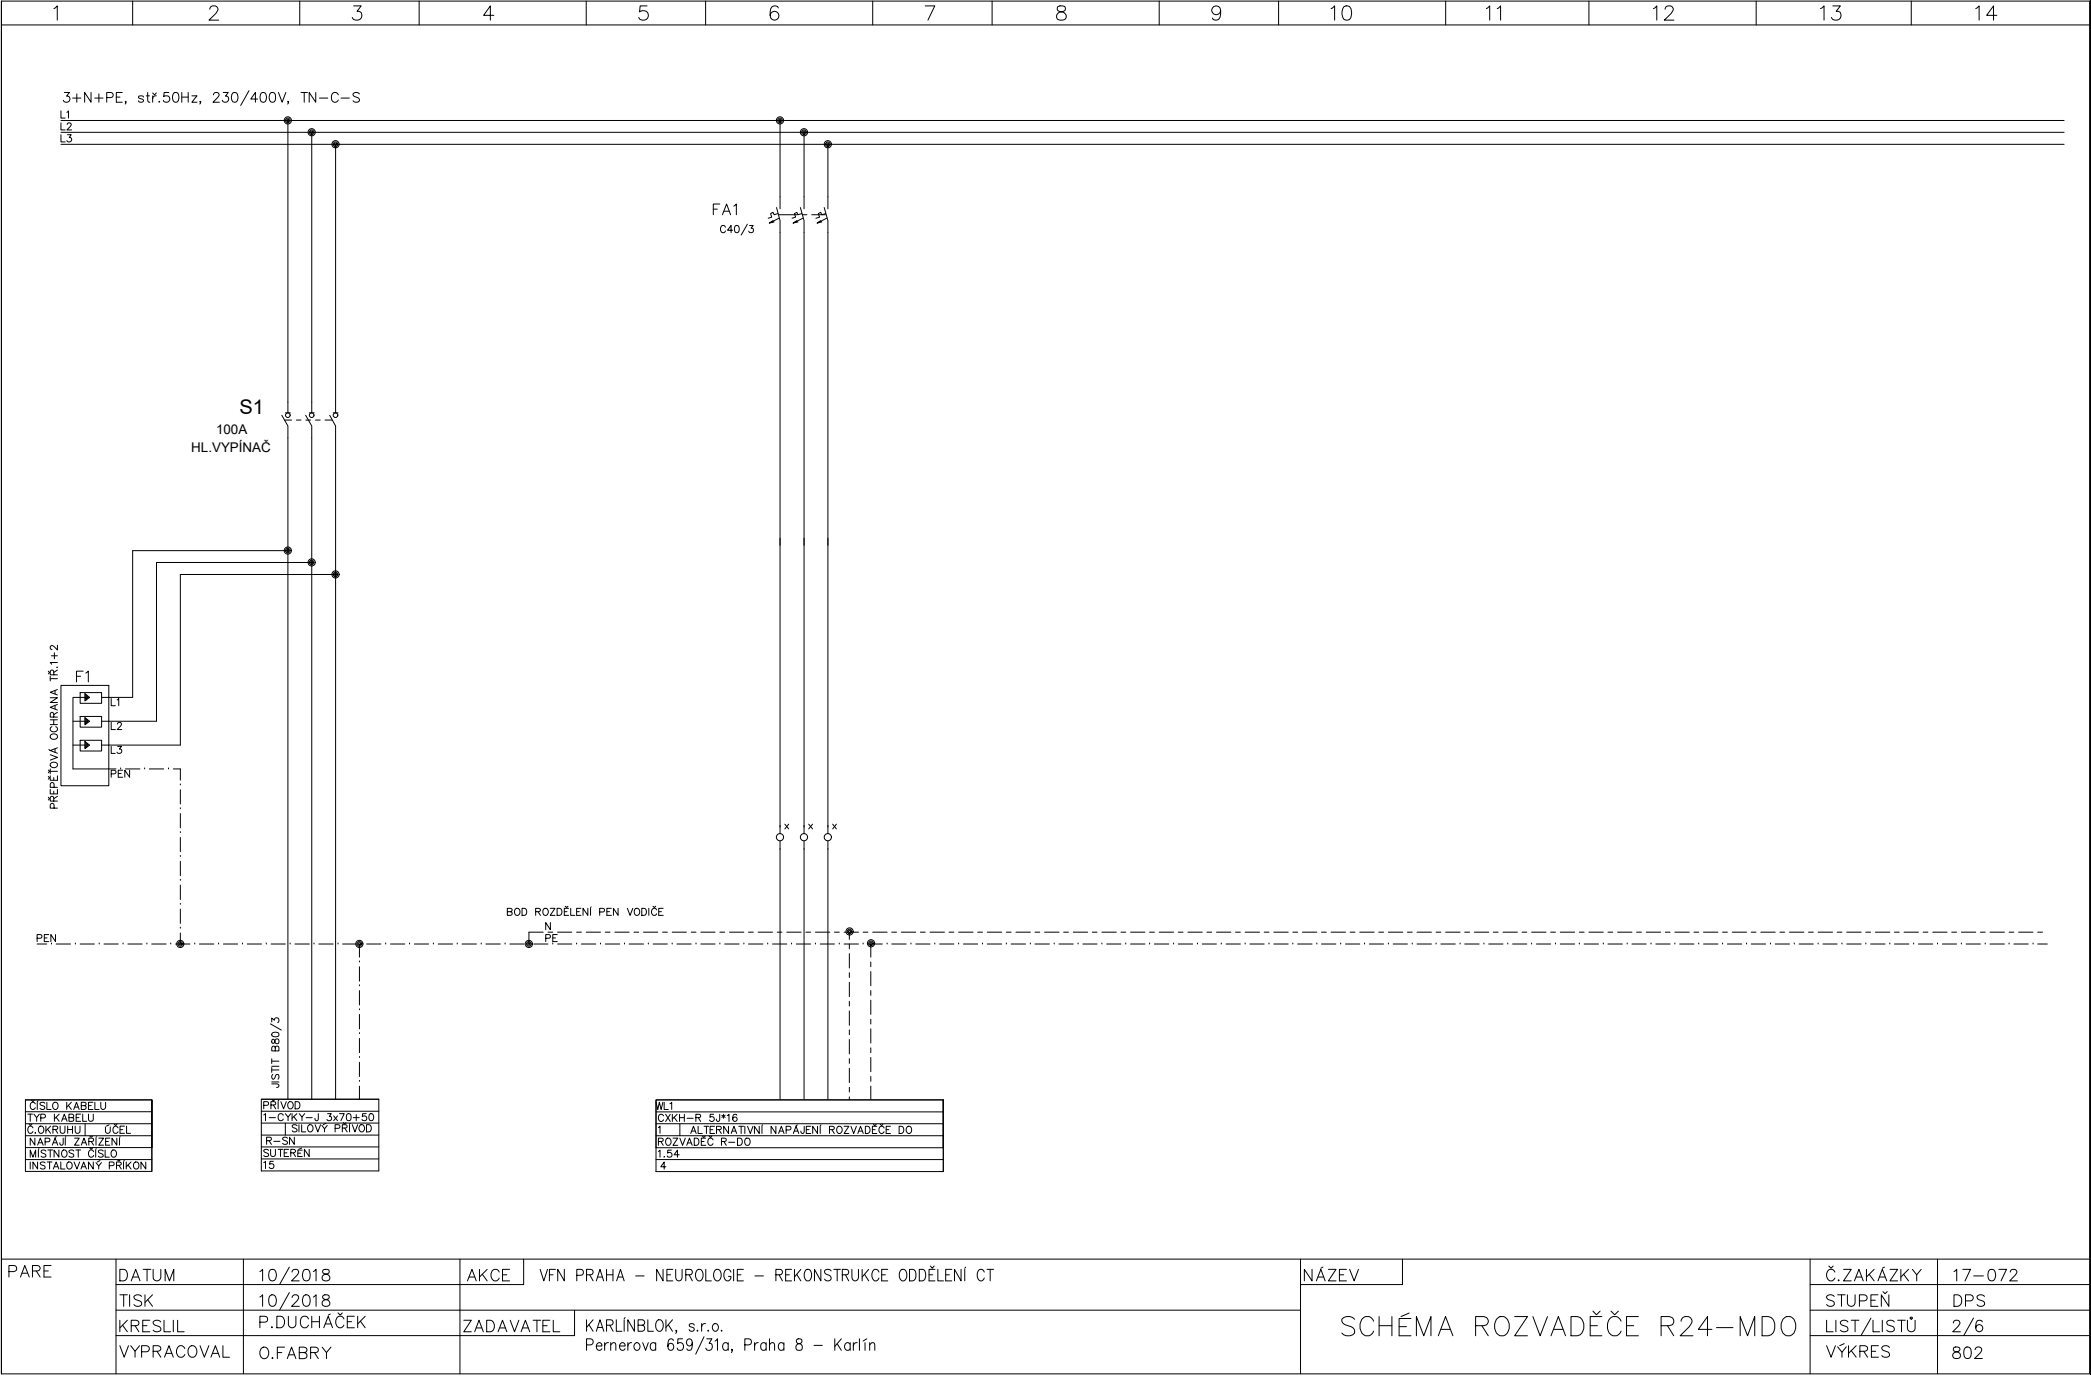

PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT		NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R24–MDO	Č.ZAKÁZKY	17–072
	TISK	10/2018						STUPEŇ	DPS
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍN BLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín				LIST/LISTŮ	2/6
	VYPRACOVAL	O.FABRY						VÝKRES	802

SCHÉMA ROZVADĚČE R24-MDO

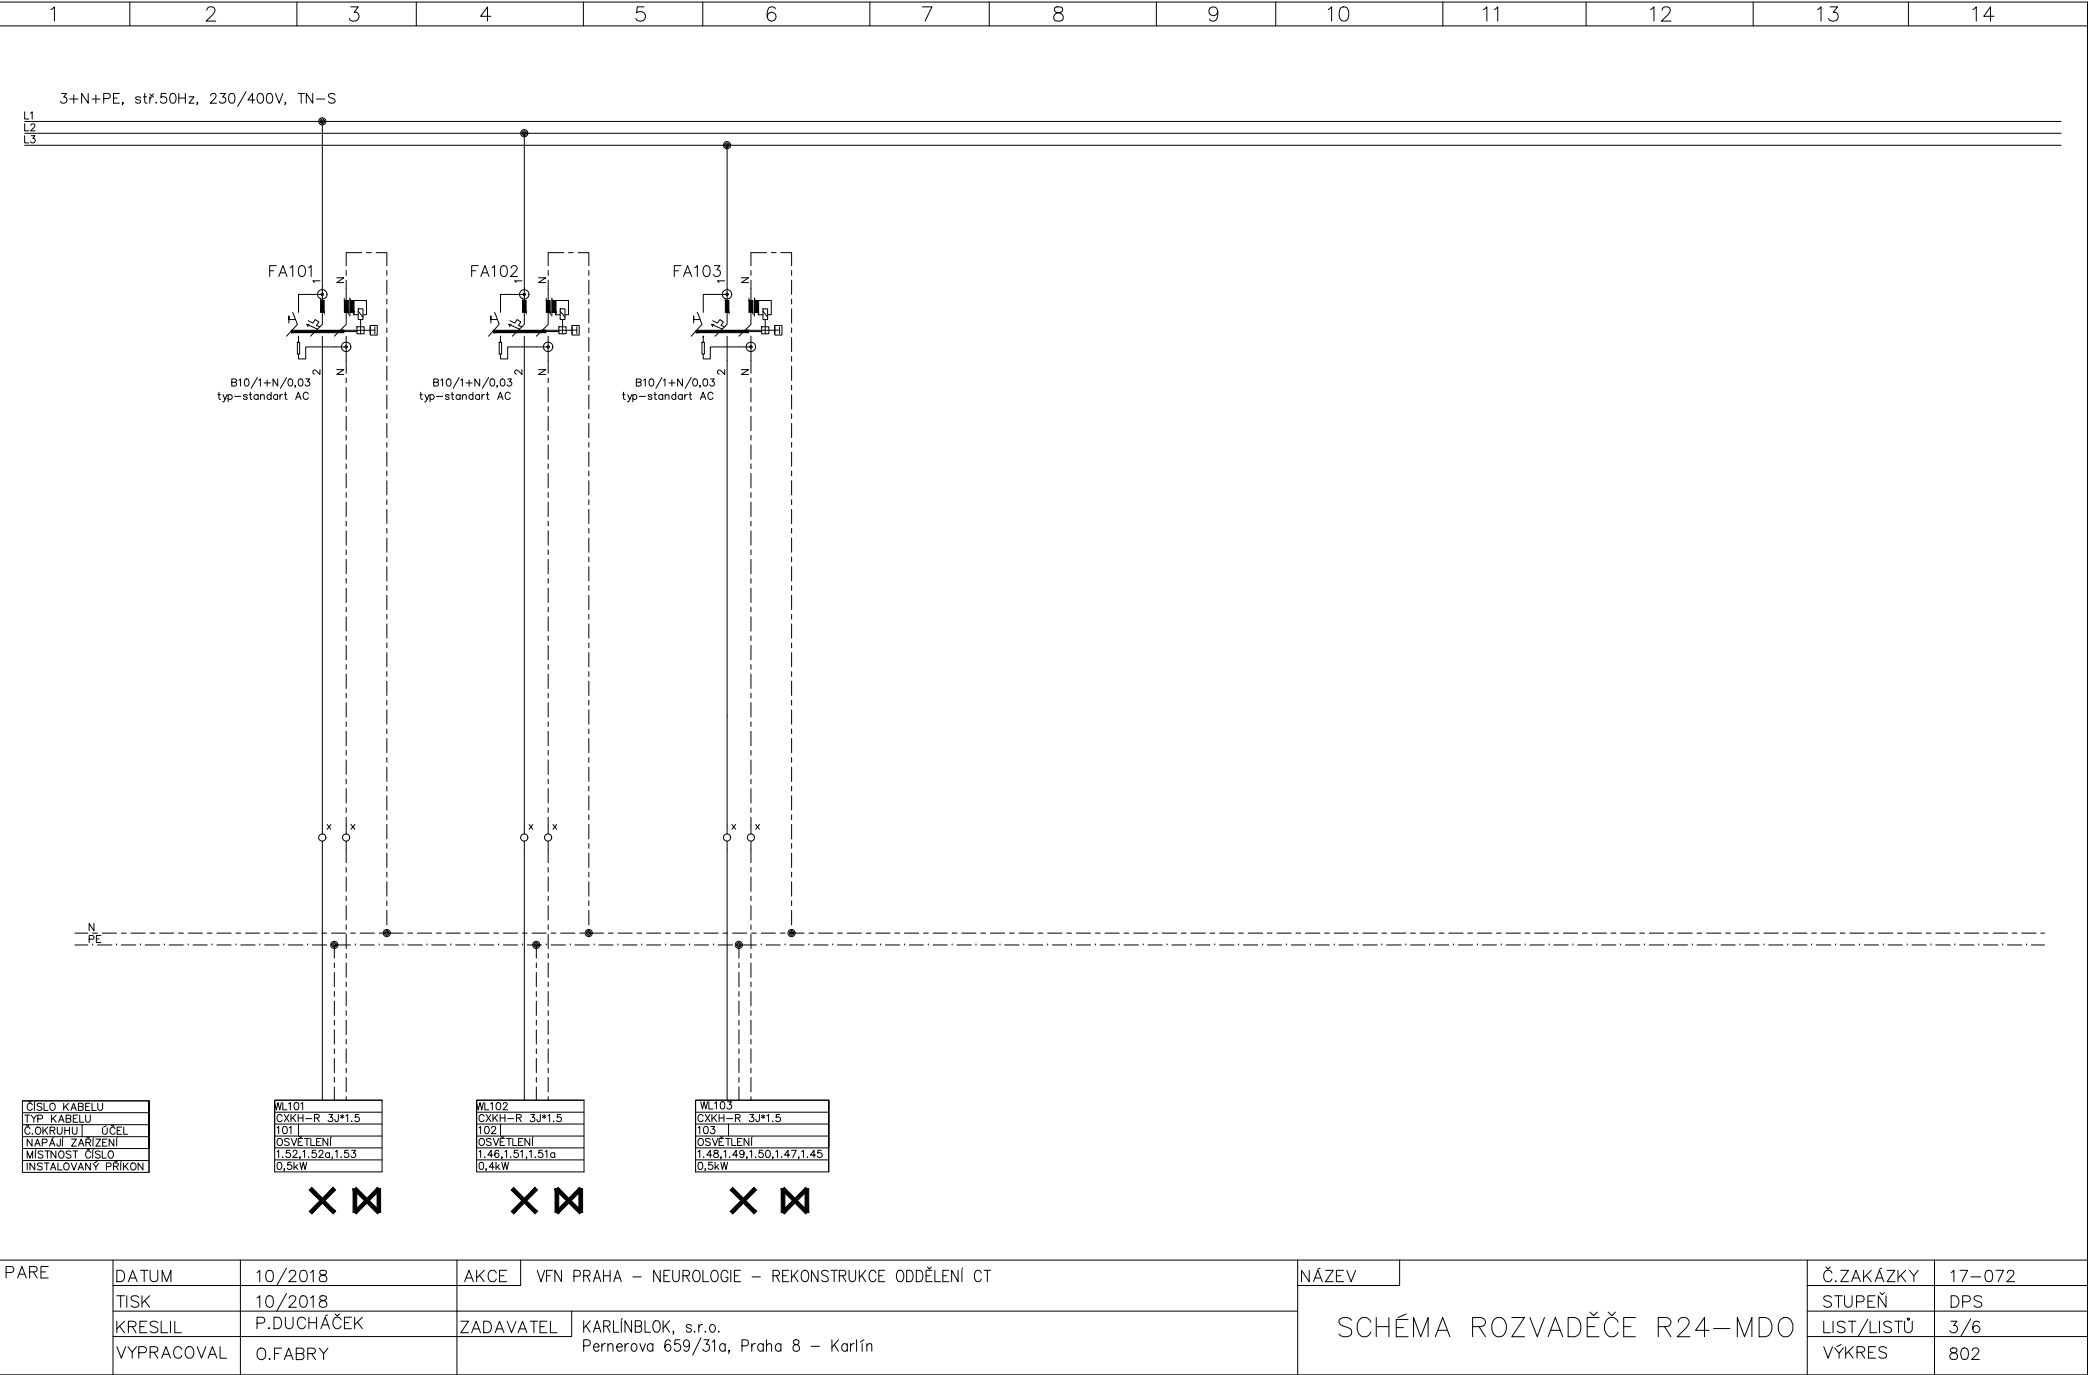

PARE	DATUM	10/2018	AKCE	VFN PRAHA – NEUROLOGIE – REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CT			NÁZEV	SCHÉMA ROZVADĚČE R24–MDO	Č.ZAKÁZKY	17–072
	TISK	10/2018							STUPEŇ	DPS
	KRESLIL	P.DUCHÁČEK	ZADAVATEL	KARLÍNBLOK, s.r.o. Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín					LIST/LISTŮ	3/6
	VYPRACOVAL	O.FABRY							VÝKRES	802

SCHÉMA ROZVADĚČE R24-MDO

