






Legenda:


- 


zapuštěné všesměrové návěstidlo plochy TLOF, 8", 48 W, zelený filtr
 - 


nadzemní návěstidlo plochy FATO, 42 W, bílá
 - 

nadzemní návěstidlo přibližovacího systému APP, 52 W, bílá
 - 



nadzemní ochranné návěstidlo RGL-02, 2xhalogenová žárovka 150 W/6,6 A
(dvojice jednosměrových nadzemních návěstidel vydávající přerušované světlo žluté barvy)
 - 


návěstidlo sestupového systému APAPi, 2x 100 W
 - 

izolační transformátor KRVSS40 100 W, 230V / 15,2V
 - 

izolační transformátor KRVSS30 45/50 W, 230V / 6,8V
 - 

řídící jednotka RGC-02.U, napájeno paralelním rozvodem 230 V AC

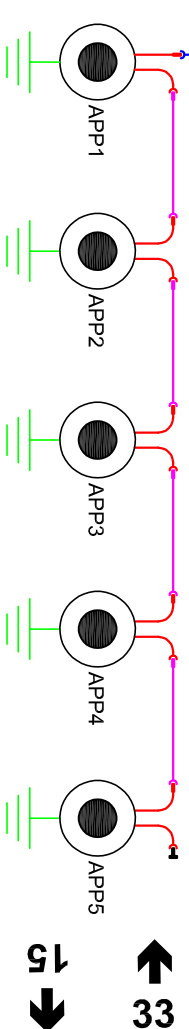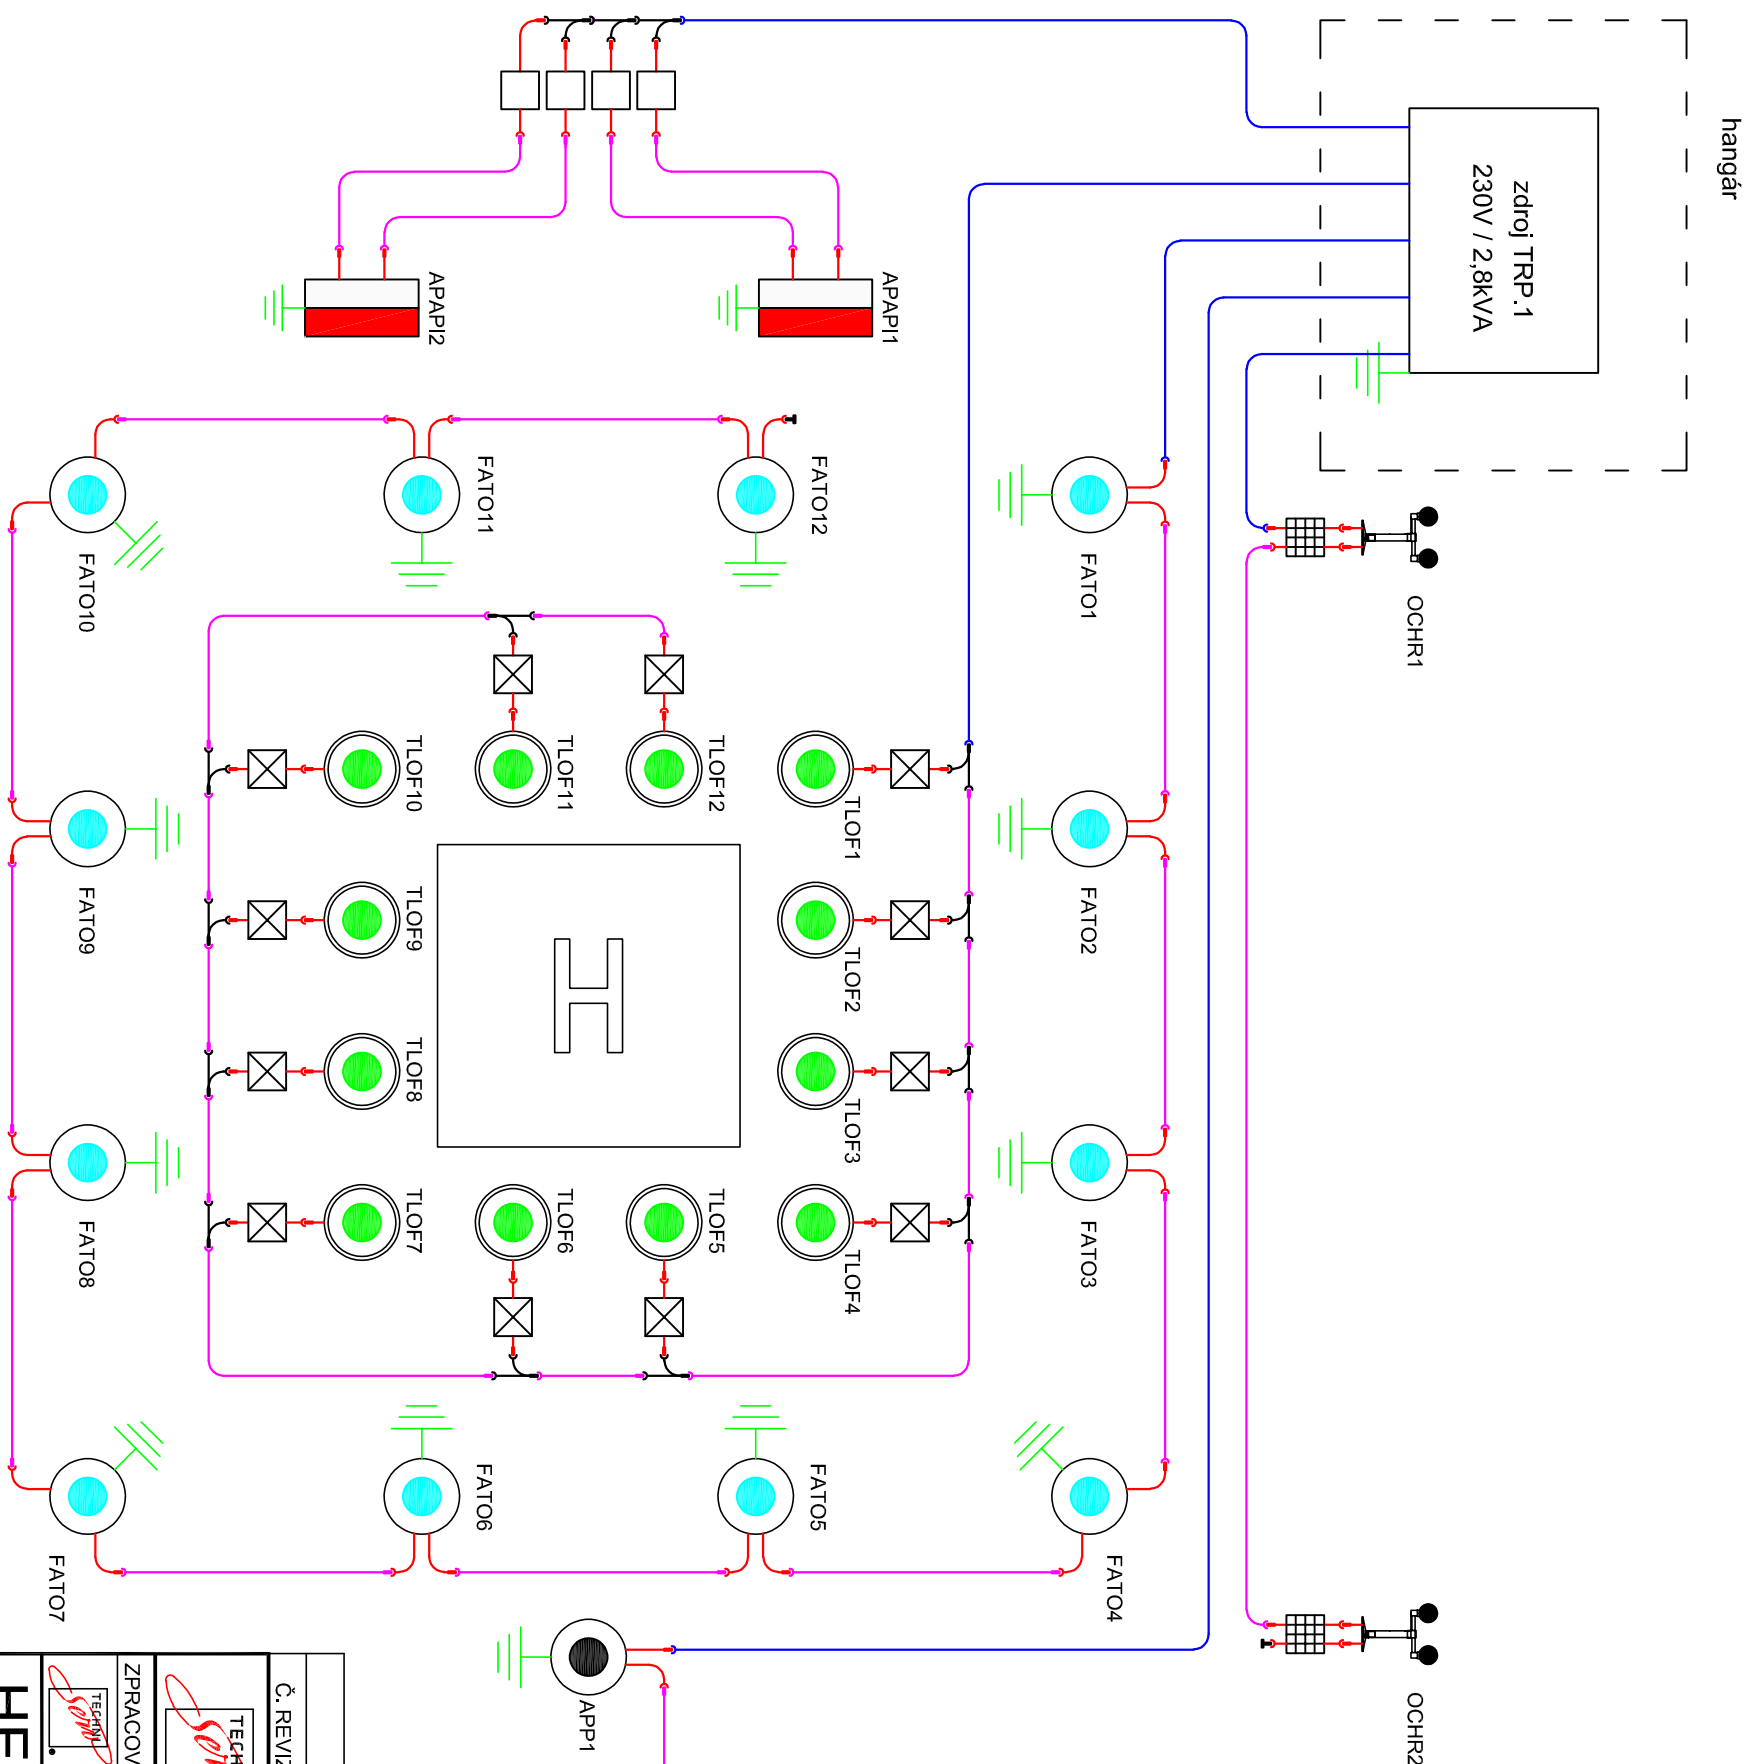

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div>TECHNISERV spol. s r.o. tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div> <div>TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10</div> <div>www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz</div>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
 TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodiš	A. Alexander	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY	19-2900-0055
HEMS letiště Liberec					
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení					
D1 - Technologie heliportu					
Č. KOPIE		ČÁST	Č. PŘÍL.		
D1			8		