



SOUBĚHY A ULOŽENÍ KABELŮ


VZDÁLENOST MEZI KABELY NN

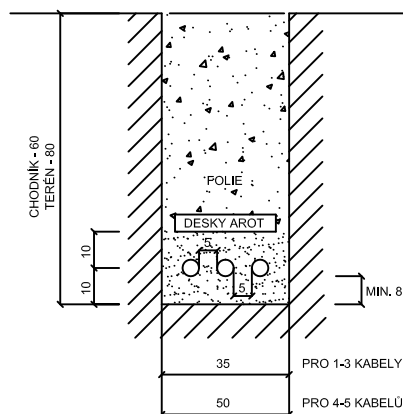

VZDÁLENOST MEZI KABELY NN A SLP

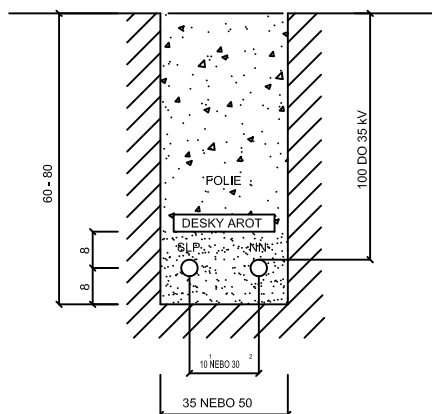


VZDÁLENOST MEZI SOUBĚŽNÝMI SÍTĚMI

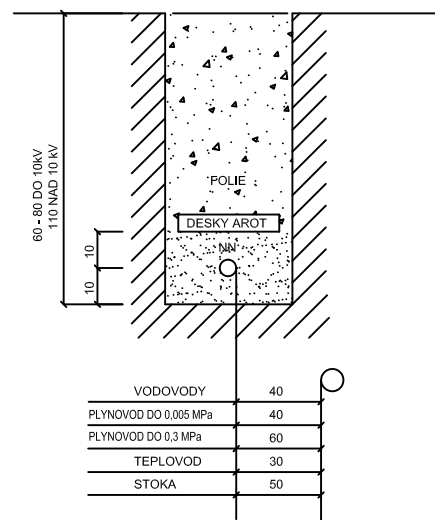


KŘIŽOVÁNÍ A ULOŽENÍ KABELŮ


VZDÁLENOST KABELU NN A SLP

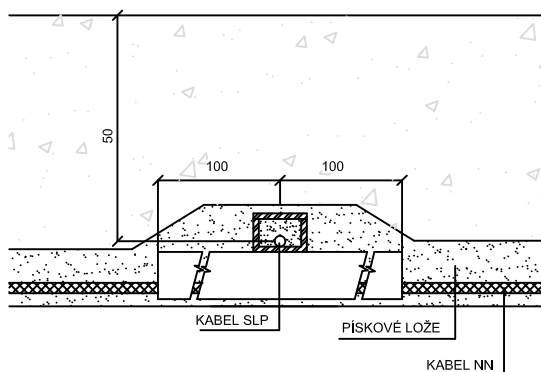


VZDÁLENOST KABELU NN A NN

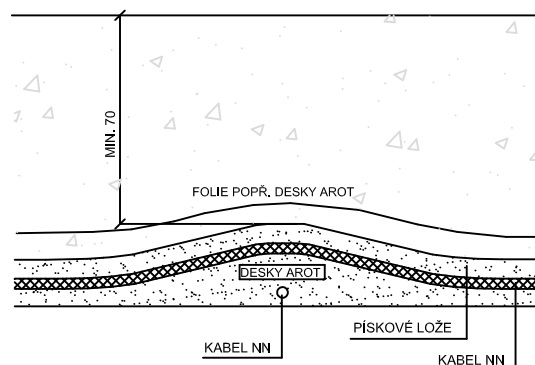

VZDÁLENOST KABELU NN A VN

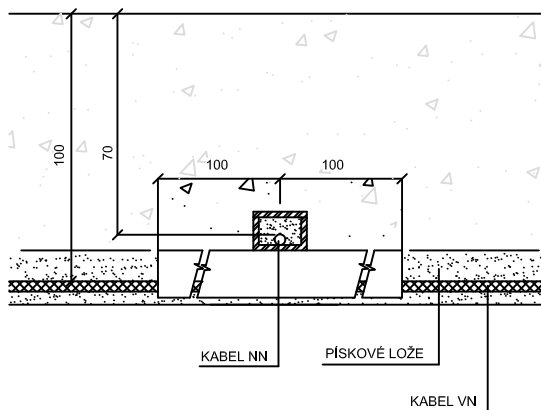

VZDÁLENOST KABELU NN A VODOVODU

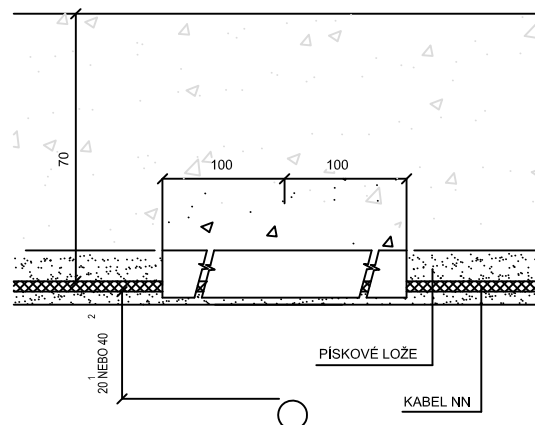

- 1 V CHRÁNIČCE
- 2 NECHRÁNĚNÉ

ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT
ČSN 33 2000-5-52 ed.2
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE
POŽADAVKŮ ČSN 73 6005