

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I											I
J											J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**ROZVADEČ:** STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ


**KRYTÍ:** -


**SOUSTAVA:** 3 + PEN/N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

**PŘÍVODY:** HOREM

**VÝVODY:** HOREM

**OCHRANA:** OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU  
NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE  
ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM  
POSPOJOVÁNÍM

<b>Nakreslil:</b>	<b>Kontroloval:</b>	<b>Schválil:</b>			
Ing. Jelínek	Ing. Jelínek	Ing. Jelínek			
<b>Místo:</b>		Koterovká 462/162, Plzeň		<b>Č. výkr.:</b> D07	
<b>Zákazník:</b>		Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň		<b>Datum:</b> 06/2019	
<b>Akce:</b> Stavební úpravy - FVE Koterovká			A4	<b>Stupeň:</b> DPS	
<b>Výkres:</b> Úpravy rozvaděče RH-RE1				<b>Měřítko:</b> ---	
			<b>Výtisk:</b>		

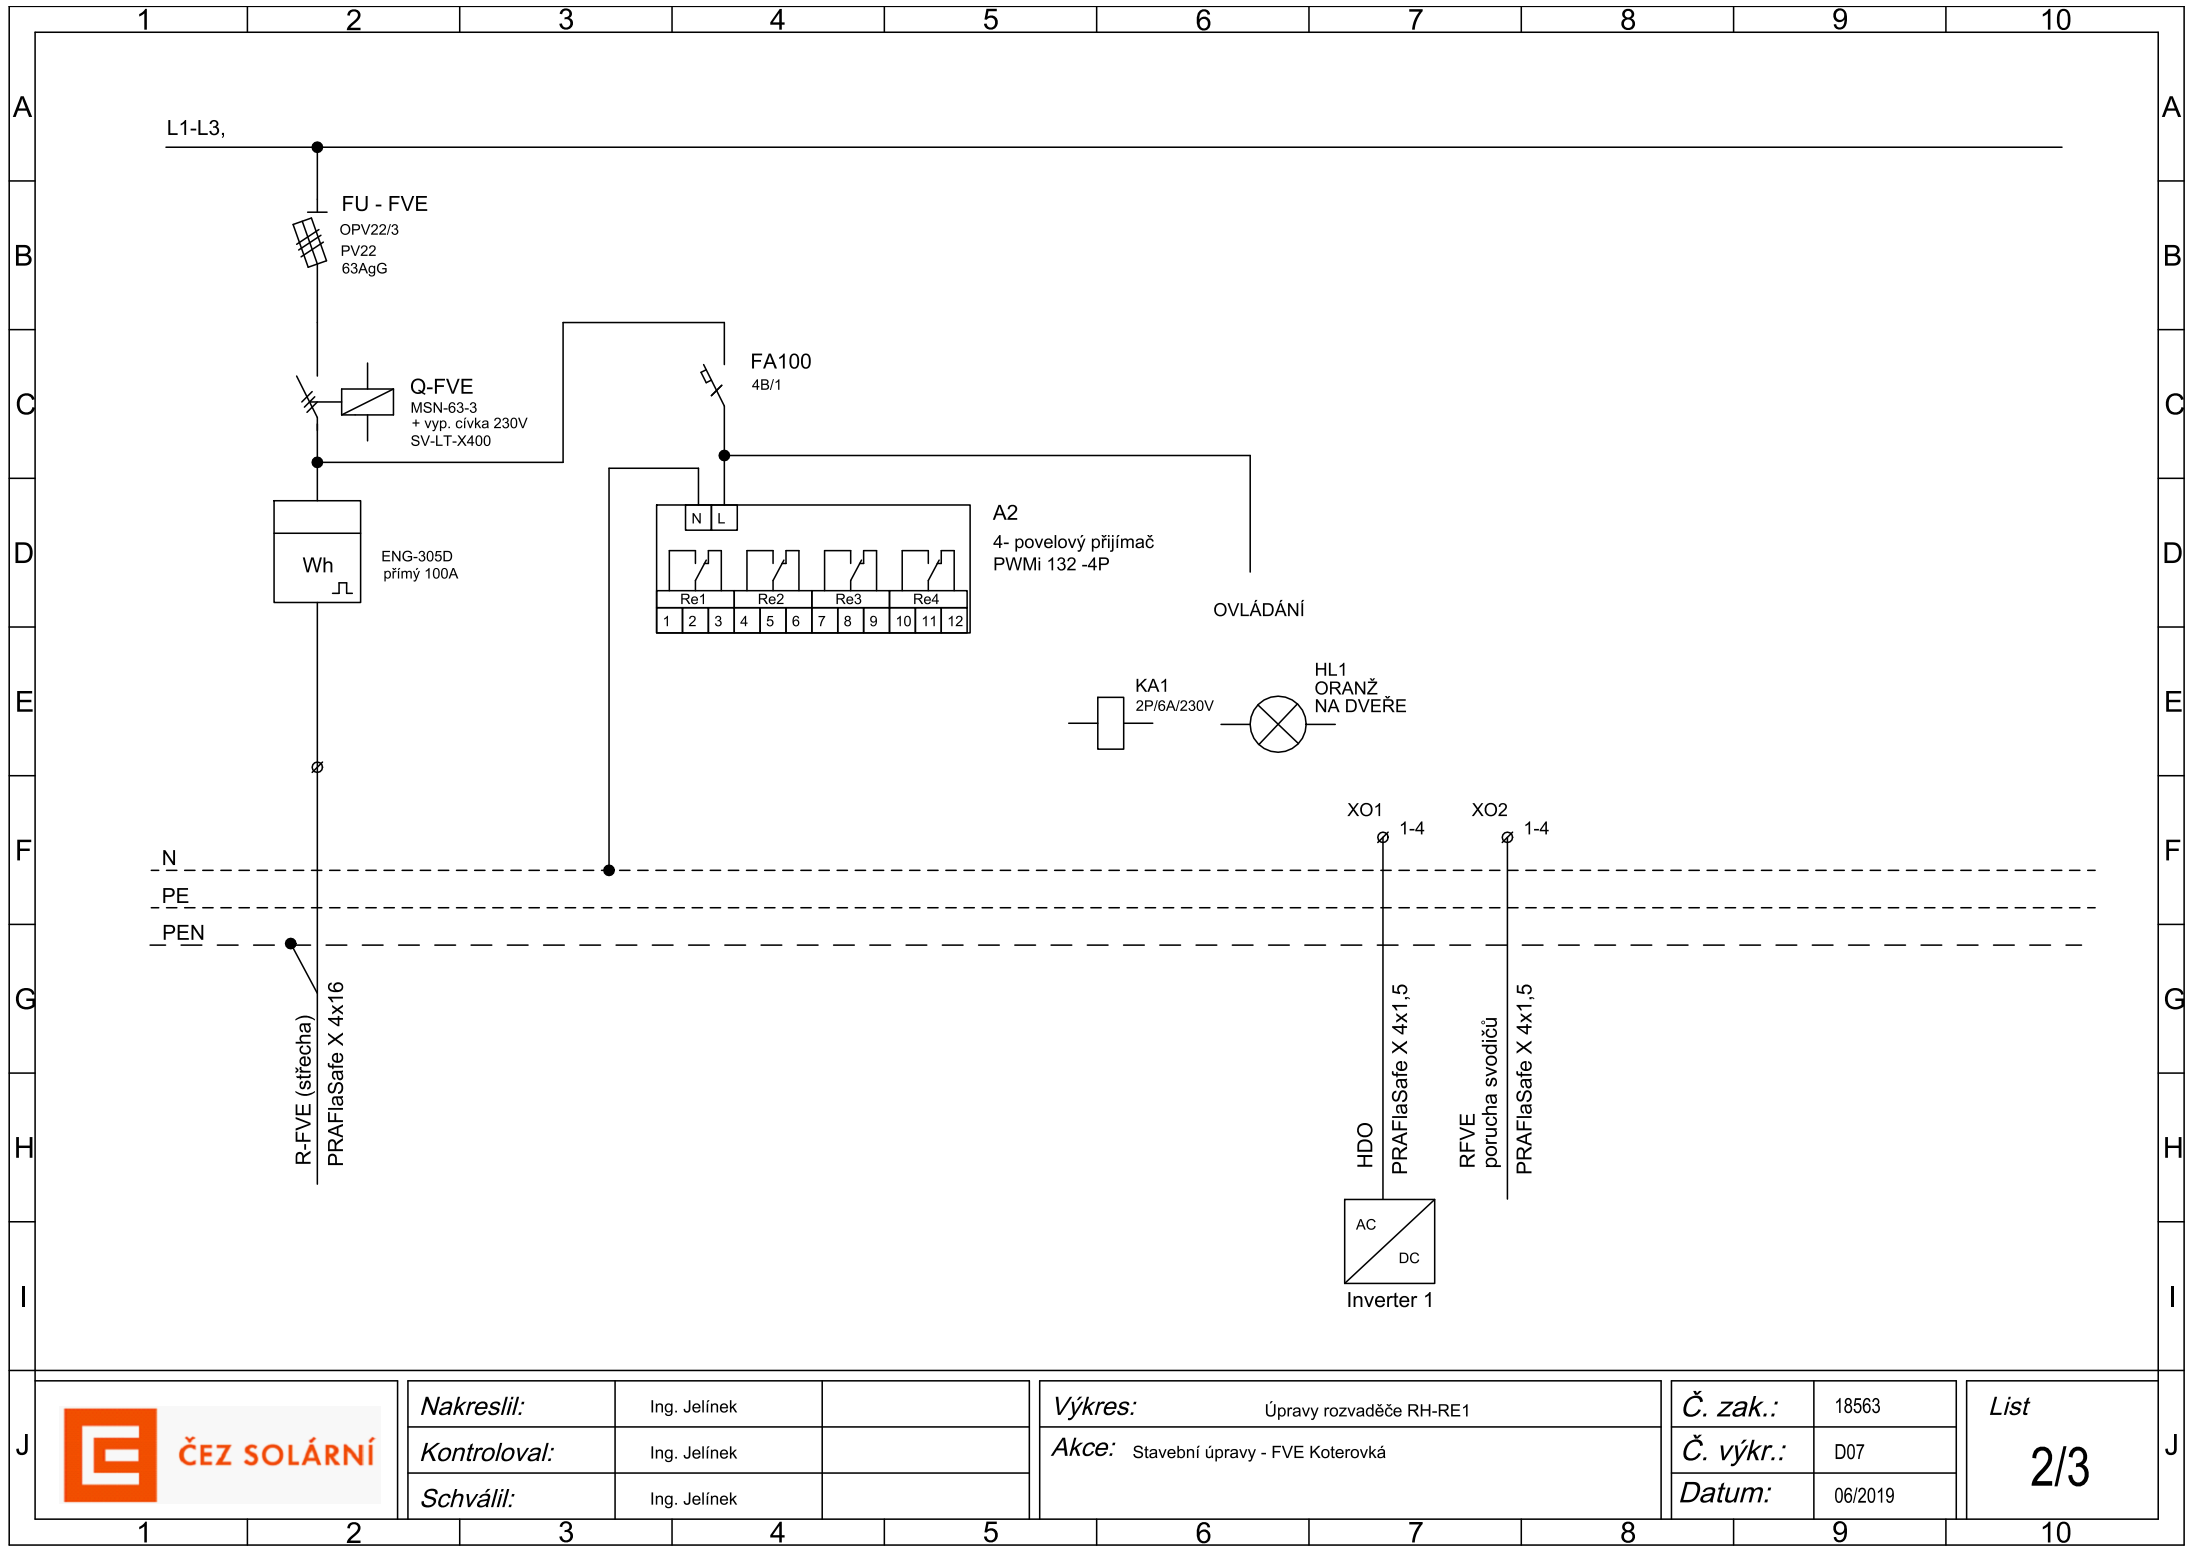


Nakreslil:	Ing. Jelínek	
Kontroloval:	Ing. Jelínek	
Schválil:	Ing. Jelínek	

Výkres:	Úpravy rozvaděče RH-RE1
Akce:	Stavební úpravy - FVE Koterovská

Č. zak.:	18563
Č. výkr.:	D07
Datum:	06/2019

List
2/3

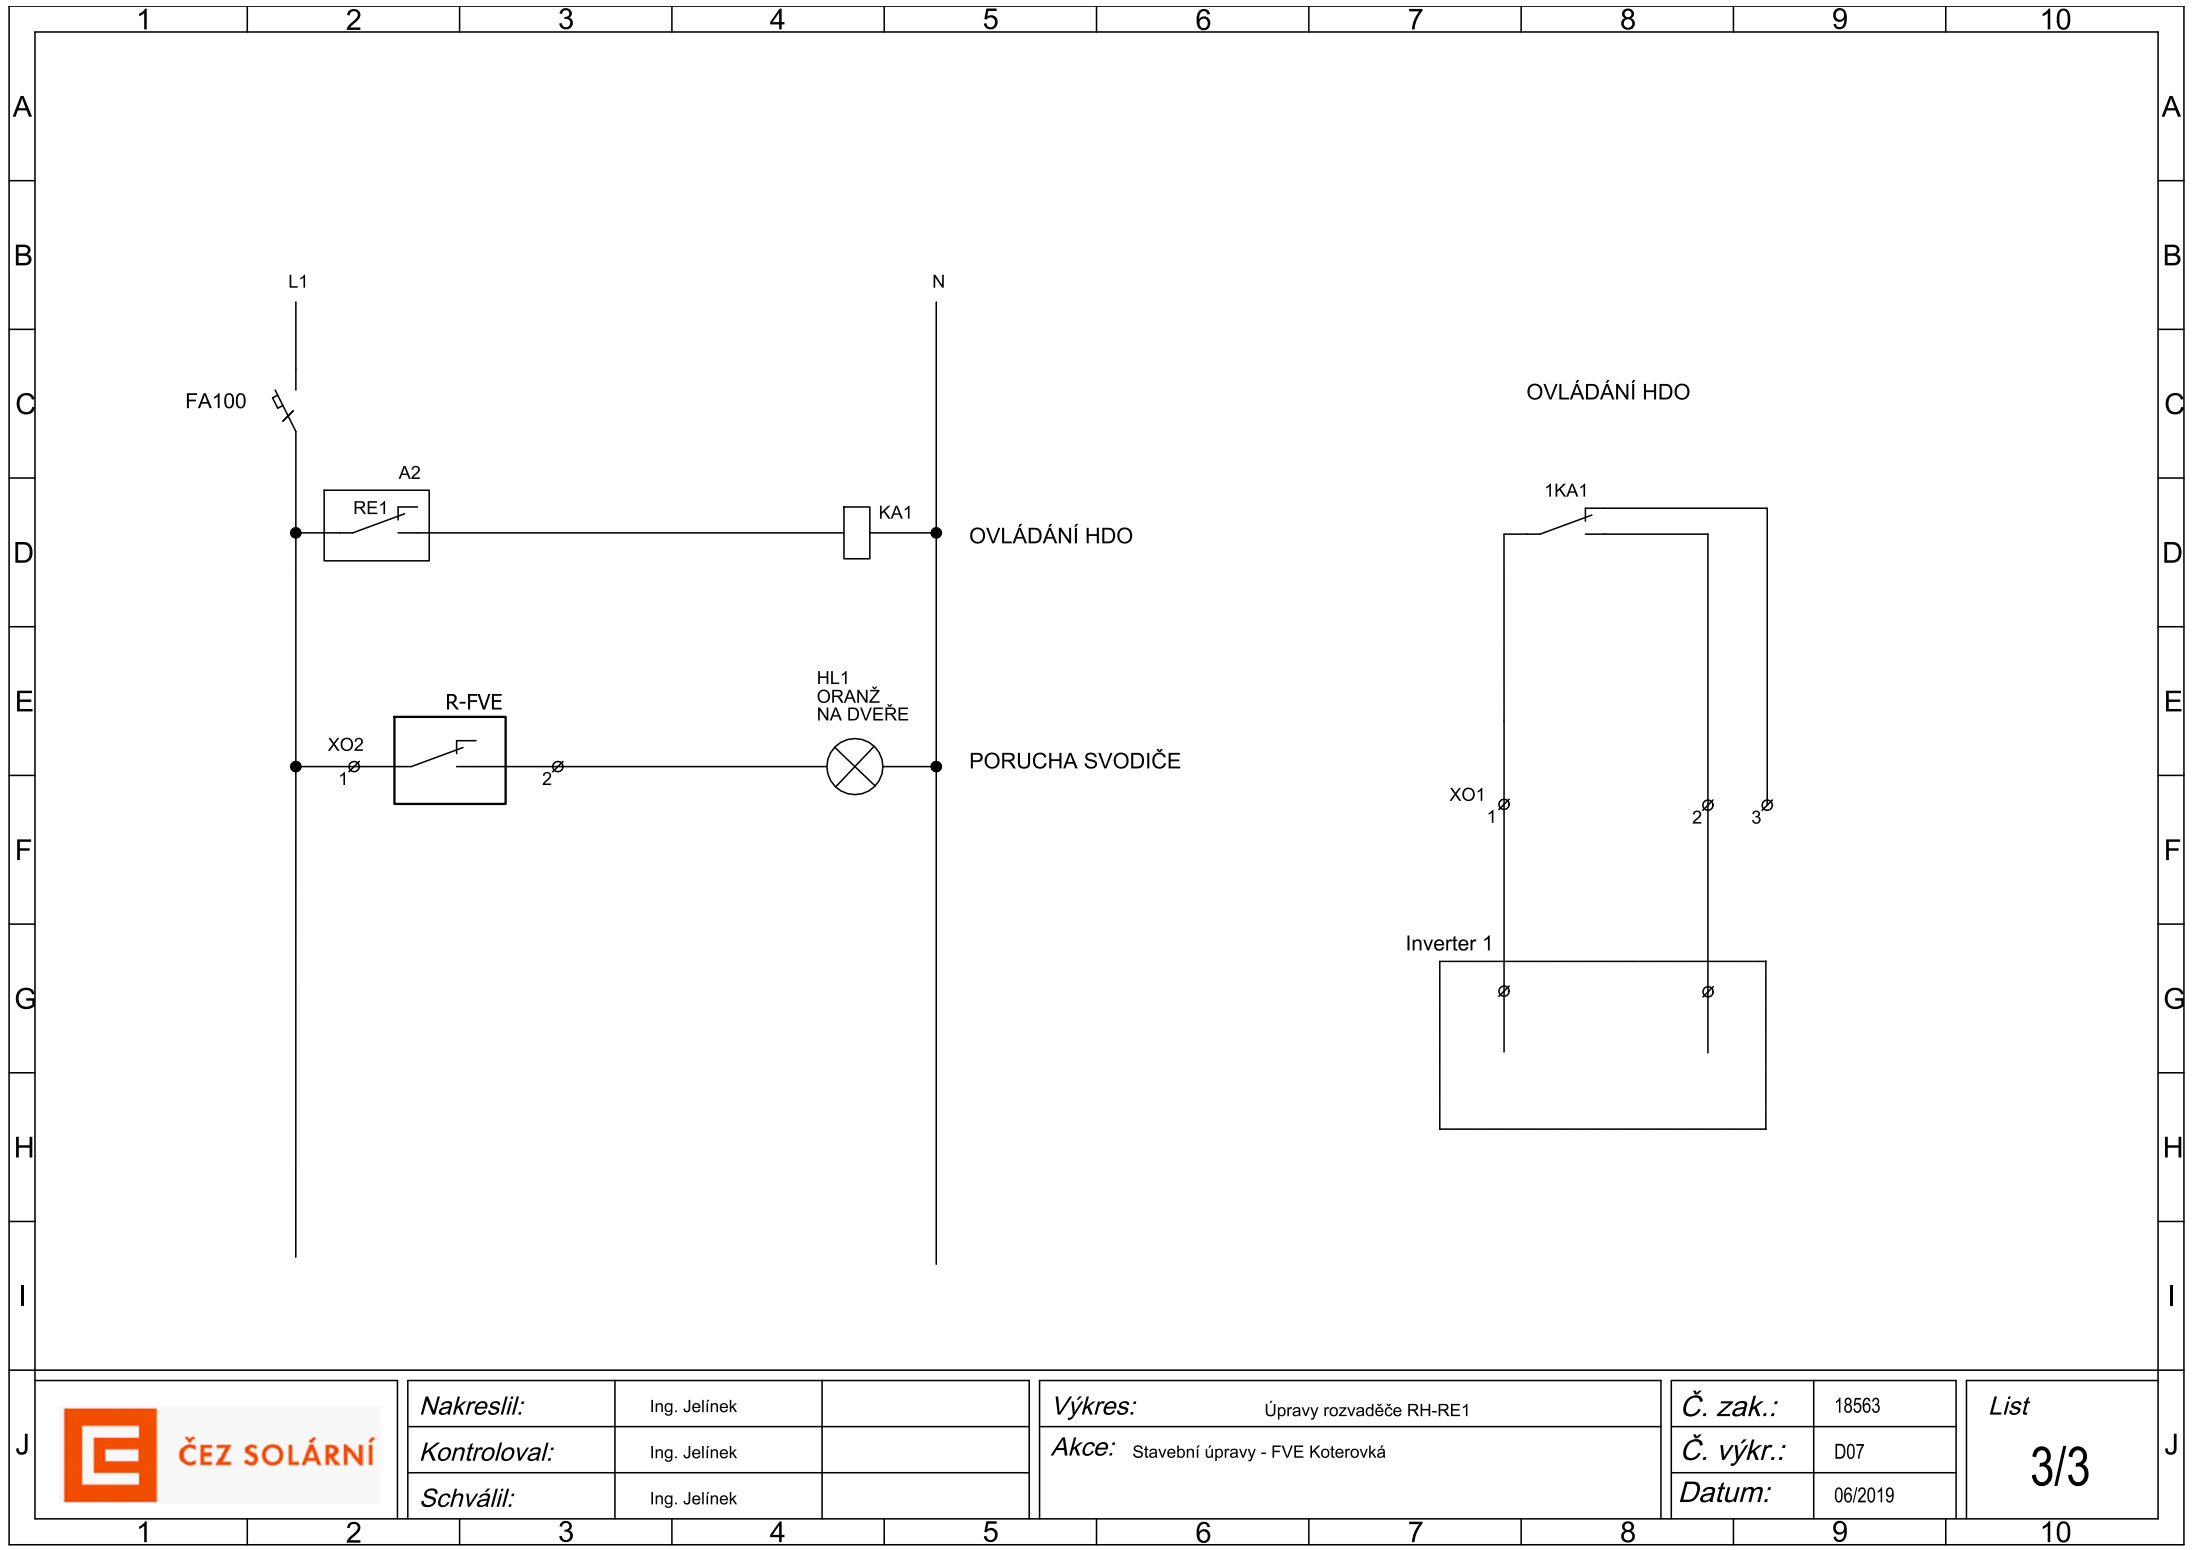

Nakreslil:	Ing. Jelínek	
Kontroloval:	Ing. Jelínek	
Schválil:	Ing. Jelínek	

Výkres:	Úpravy rozvaděče RH-RE1
Akce:	Stavební úpravy - FVE Koterovká

Č. zak.:	18563
Č. výkr.:	D07
Datum:	06/2019

List

3/3