


**ROZVADEČ:** nástěnný OCEP, v600xš500xhl250mm IP66 dvojhrot.zámek (831112)  
+ mont. deska


**KRYTÍ:** 66/20  
**SOUSTAVA:** 3 + PEN/N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

**PŘÍVODY:** SPODEM

**VÝVODY:** SPODEM

**OCHRANA:** OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU  
NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE  
ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM  
POSPOJOVÁNÍM

<b>Nakreslil:</b>	<b>Kontroloval:</b>	<b>Schválil:</b>		
Ing. Jelínek	Ing. Jelínek	Ing. Jelínek		
<b>Místo:</b>	Koterovká 462/162, Plzeň		<b>Č. výkr.:</b>	D08
<b>Zákazník:</b>	Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň		<b>Datum:</b>	06/2019
<b>Akce:</b>	Stavební úpravy - FVE Koterovká		<b>Stupeň:</b>	DPS
		<b>A4</b>	<b>Měřítko:</b>	<b>Výtisk:</b>
			---	
<b>Výkres:</b>	Rozváděč R-FVE			

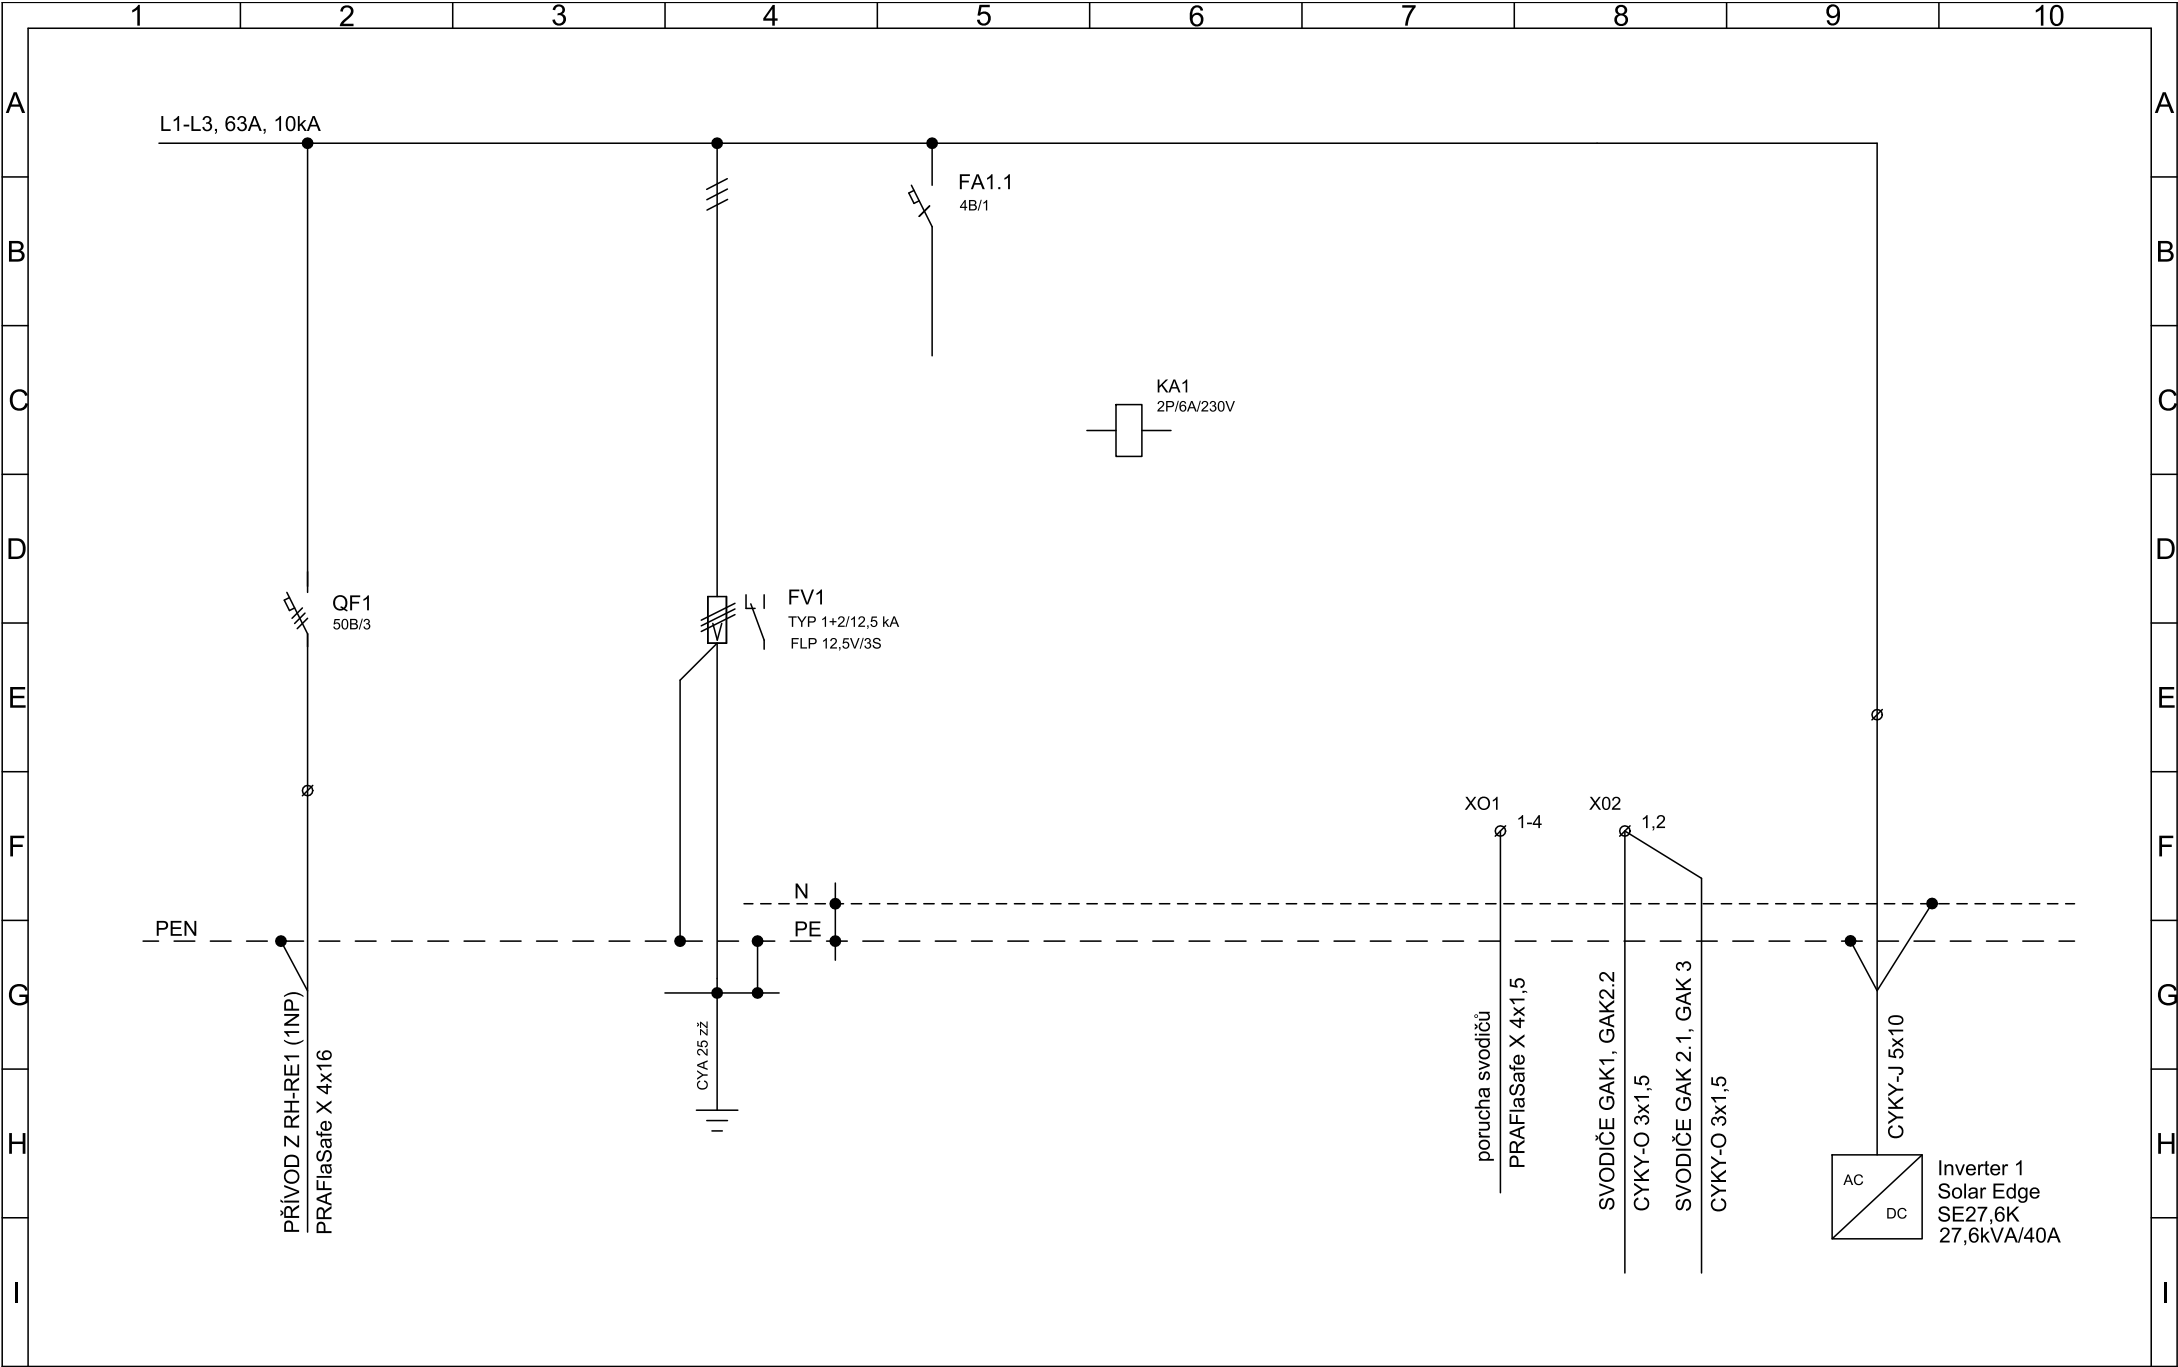


ČEZ SOLÁRNÍ

Nakreslil:	Ing. Jelínek	
Kontroloval:	Ing. Jelínek	
Schválil:	Ing. Jelínek	

Výkres:	Rozváděč R-FVE
Akce:	Stavební úpravy - FVE Koterovká

Č. zak.:	18563
Č. výkr.:	D08
Datum:	06/2019

List
2/3

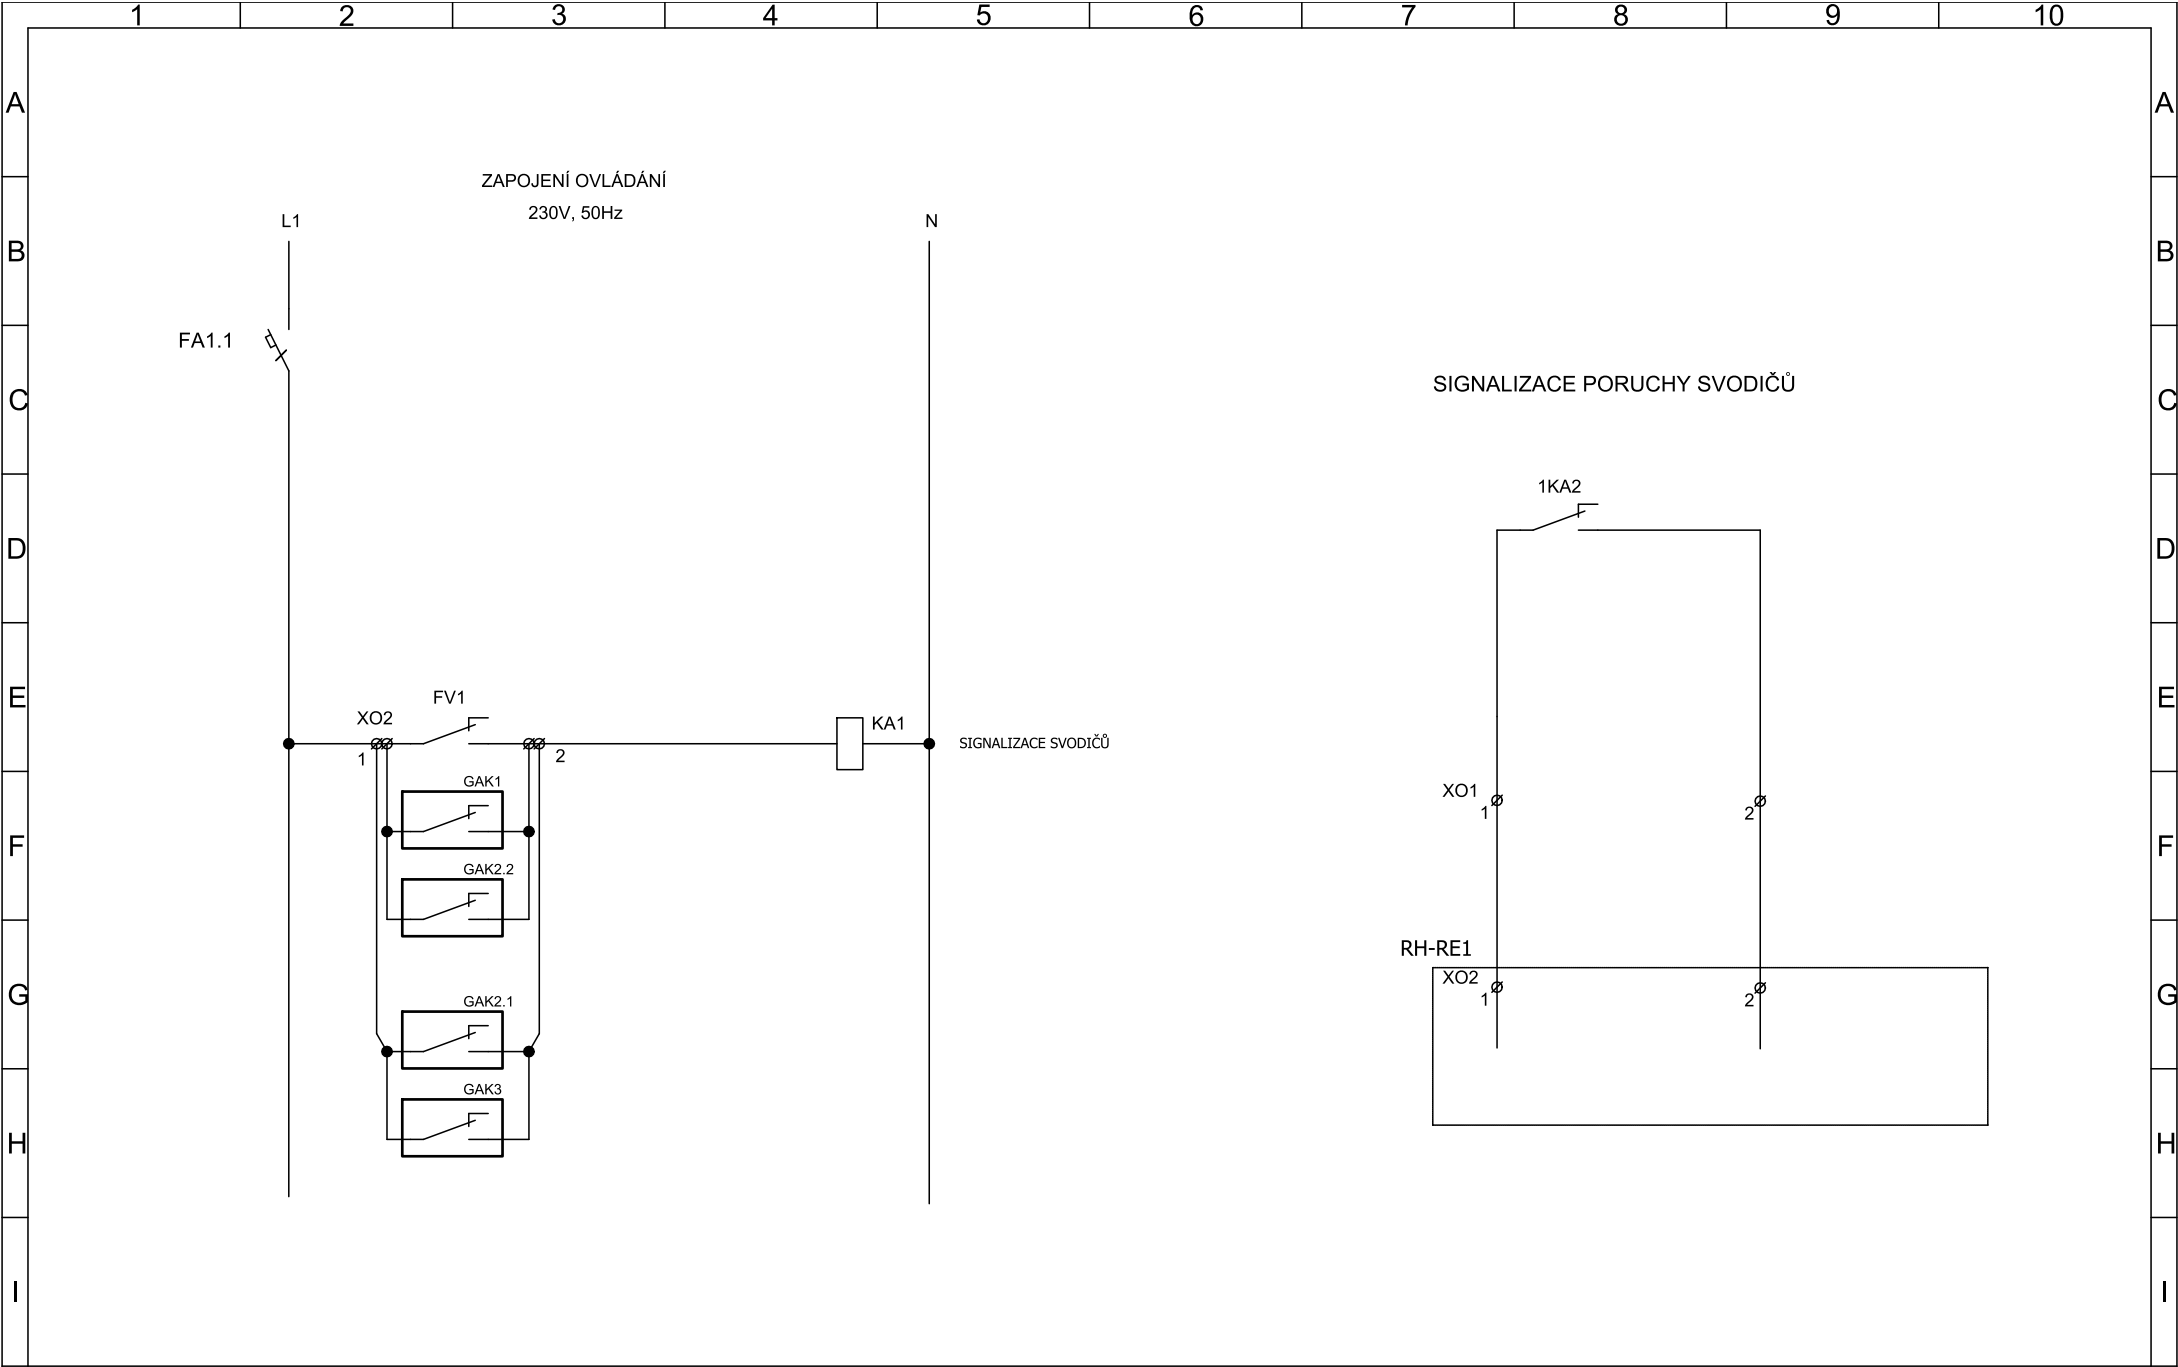

Nakreslil:	Ing. Jelínek	
Kontroloval:	Ing. Jelínek	
Schválil:	Ing. Jelínek	

Výkres:	Rozváděč R-FVE
Akce:	Stavební úpravy - FVE Koterovká

Č. zak.:	18563
Č. výkr.:	D08
Datum:	06/2019

List
3/3